



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES CUREMA E MÃE D' ÁGUA

**Agosto/2018**

**Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado**

**Açude Curema**

Alocação de Água -  
05/07/2018 - Coremas PB.


ANA – Coordenação de  
Marcos Regulatórios e  
Alocação de Água – (61)  
2109-5566

Comissão de  
Acompanhamento da  
Alocação:

CBH PPA  
DNOCS  
AESA  
IGARN  
CAGEPA  
CAERN  
DPIVAS

Comunidade Sítio Mãe  
D'Água  
Usuários irrigação (rios  
Piancó e Piranhas até Jardim  
de Piranhas-RN)

(os representantes na Comissão  
de Acompanhamento serão  
indicados ao CBH PPA)

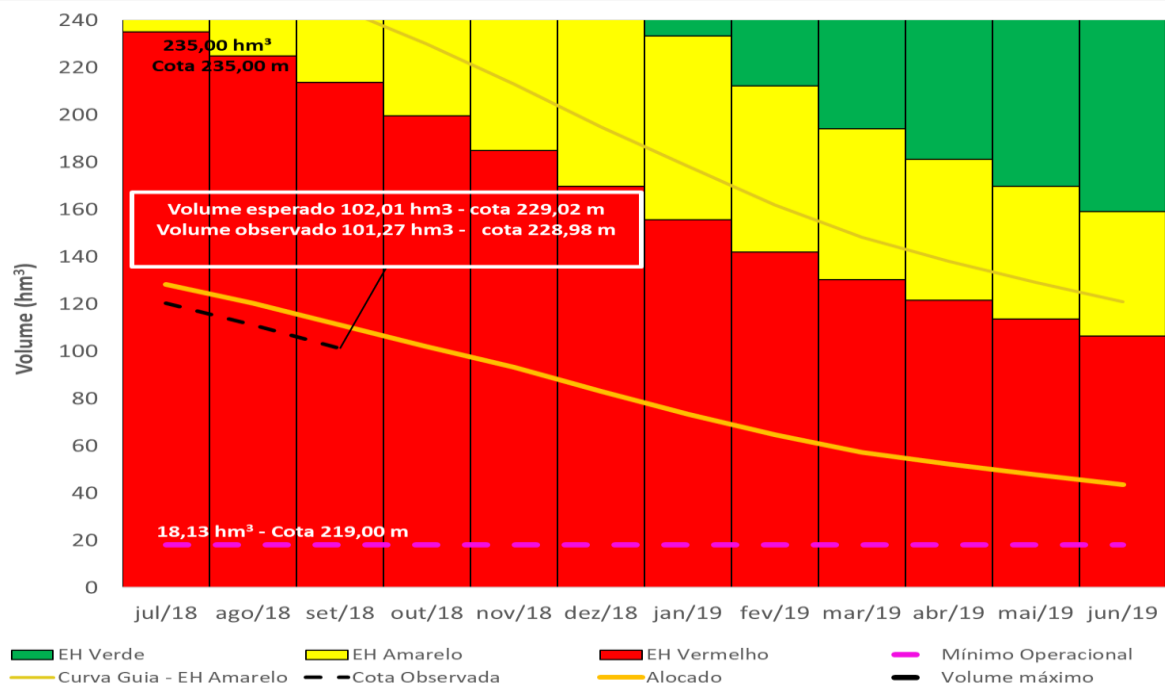

Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )
jul/18	111,19	111,19	nov/18	73,36		mar/19	47,74	
ago/18	102,01	101,27	dez/18	64,80		abr/19	43,60	
set/18	93,29		jan/19	57,14		mai/19	39,31	
out/18	82,97		fev/19	52,16		jun/19	33,35	

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES CUREMA E MÃE D' ÁGUA

**Agosto/2018**


**Estados Hidrológicos / Volume Esperado / Volume Observado**

**Açude Mãe D'Água**

Alocação de Água -  
05/07/2018 - Coremas PB.

O Termo de Alocação e os  
Boletins de  
Acompanhamento estão  
disponíveis em  
[www.ana.gov.br](http://www.ana.gov.br) em

Regulação >>> Resoluções e  
Normativos >>> Regras especiais -

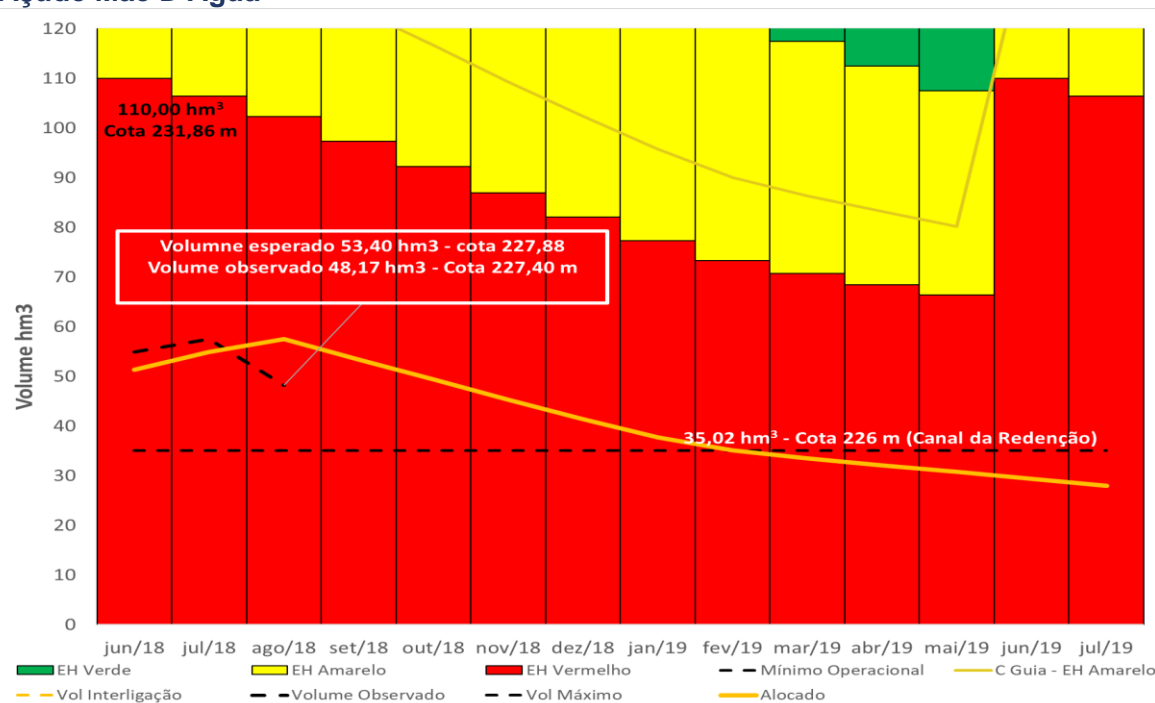

Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )
jul/18	57,48	57,48	nov/18	41,40		mar/19	32,02	
ago/18	53,40	48,17	dez/18	37,71		abr/19	30,75	
set/18	49,41		jan/19	35,04		mai/19	29,36	
out/18	45,26		fev/19	33,42		jun/19	27,94	

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES CUREMA E MÃE D' ÁGUA

**Agosto/2018**

### Usos Esperados - Curema

Usos/Demandas (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
CAGEPA - Abastecimento público	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
CAERN - Abastecimento público	0	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	102
Irrigação até 0,5 hectare - captações limitadas a 0,25 l/s	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	275
Perenização dos rios Piancó e Piranhas a jusante do açude Curema	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Total</b>	<b>1500</b>	<b>1911</b>	<b>1911</b>	<b>1911</b>	<b>1911</b>	<b>1911</b>	<b>1911</b>	<b>1911</b>	<b>1911</b>	<b>1911</b>	<b>1911</b>	<b>1911</b>	<b>1877</b>

### Usos Observados - Curema

Usos/Demandas (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
CAGEPA - Abastecimento público	481	474											478
CAERN - Abastecimento público	63	32											47
Irrigação até 0,5 hectare - captações limitadas a 0,25 l/s													
Perenização dos rios Piancó e Piranhas a jusante do açude Curema	2102	2100											2101
<b>Total</b>	<b>2646</b>	<b>2606</b>											<b>2626</b>

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis em [www.ana.gov.br](http://www.ana.gov.br) em

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA 2018/2019 - AÇUDES CUREMA E MÃE D' ÁGUA

**Agosto/2018**

### Usos Esperados - Mãe D'Água

Usos/Demandas (l/s)	jul	agos	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Canal da Redenção	250	500	500	500	500	500	300	100	100	100	100	100	296
Sítio Mãe D'Água	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	46
Rio Aguiar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Usos no entorno do açude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>391,7</b>

### Usos Observados - Mãe D'Água

Usos/Demandas (l/s)	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	média
Canal da Redenção	285	501											393
Sítio Mãe D'Água	0	0											0
Rio Aguiar	51	50											50
Usos no entorno do açude	SI	SI											SI
<b>Total</b>	<b>335,8</b>	<b>551</b>											<b>443,4</b>

SI - Sem Informação

NA - Não se Aplica

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis em [www.ana.gov.br](http://www.ana.gov.br) em **Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.**

**Encaminhamentos da Alocação de Água**

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição de cotas dos açudes	ANA	Diária			
1.2	Medição de vazão defluente	ANA	Mensal			
1.3	Medição da vazão captada para abastecimento público	CAGEPA	Mensal			
<b>2</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Instalação de regua para monitoramento de cotas nos açudes	ANA	Se necessário			
2.2	Instalação de medidor fixo a jusante dos açudes Curema e Mãe D'Água	DNOCS	2018			
2.3	Instalação de medidor nos pontos de entrega ao rio Aguiar e ao sítio Mãe D'Água	DNOCS	2018			
2.4	Batimentria do açude (divulgação)	ANA	Julho de 2018			
<b>3</b>	<b>Regulação de Usos</b>					
3.1	Elaboração de propostas para novo Marco Regulatório- MR	ANA/AESA/IGARN	2018			
3.2	Encaminhamento da proposta do MR para contribuição do CBH PPA e dos participantes na Alocação de Água	ANA/ AESA /IGARN	2018			
3.3	Regularização dos usuários	ANA/AESA/IGARN	180 dias após publicação do novo MR			