

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DA ALOCAÇÃO DE ÁGUA - 2018/2019 RESERVATÓRIO INGAZEIRA


**ABRIL DE 2019**

- Reunião de Alocação de Água realizada no dia 28/11/2018 em Venturosa – PE

Contatos:

- APAC – Gerência de Planos e Sistema de Informações, [gpsi@apac.pe.gov.br](mailto:gpsi@apac.pe.gov.br) / (81) 3183-1026, (81) 3183-1027

### ESTADOS HIDROLÓGICOS/VOLUME ESPERADO/VOLUME OBSERVADO

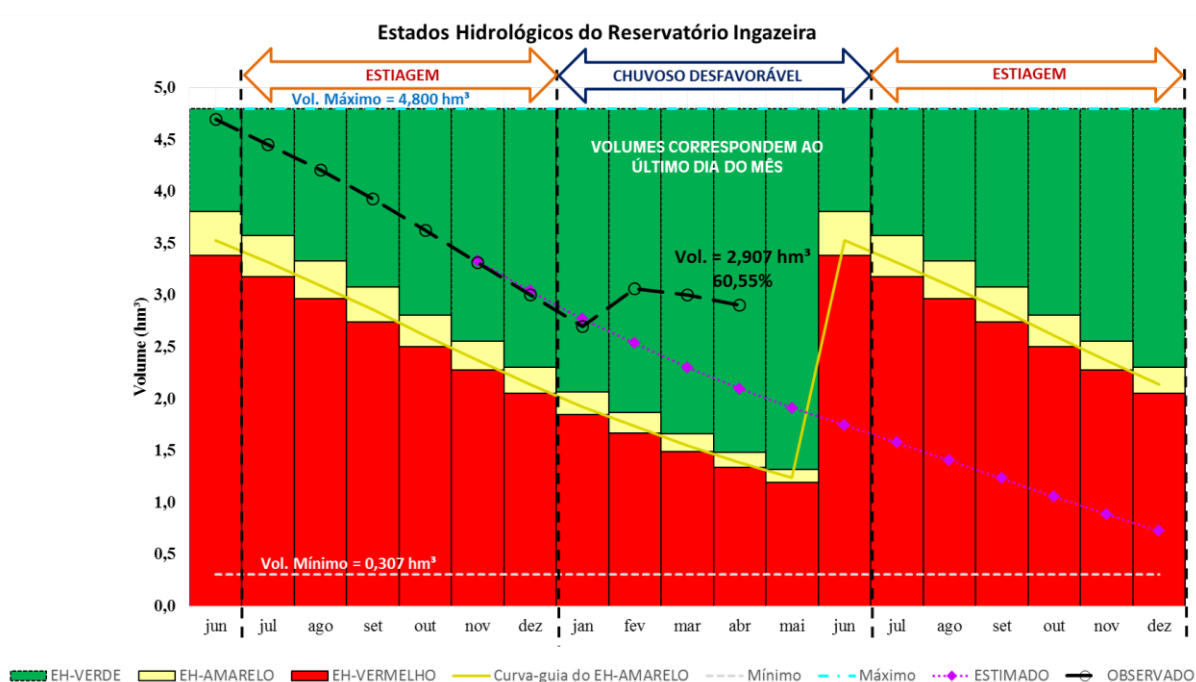

Volumes Esperados e observados do reservatório para o período de nov/2018 a out/2019

Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )	Mês	Volume Esperado (hm <sup>3</sup> )	Volume Observado (hm <sup>3</sup> )
Nov/2018	3,332	3,315	Mar/2019	2,305	3,004	Jul/2019	1,580	-
Dez/2018	3,044	3,004	Abr/2019	2,101	2,907	Ago/2019	1,408	-
Jan/2019	2,771	2,702	Mai/2019	1,915	-	Set/2019	1,237	-
Fev/2019	2,540	3,062	Jun/2019	1,748	-	Out/2019	1,057	-

### Usos Acordados (nov/2018 a out/2019)

Usos (L/s)	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out
Consumo humano	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70
Dessedentação Animal	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Irrigação no entorno	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Defluência de Jusante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>	<b>37,20</b>

## Usos Verificados

Usos (L/s)	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out
Abastecimento Público (COMPESA)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-
Dessedentação Animal	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-
Irrigação no entorno	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-
Defluência de Jusante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	-	-	-	-	-	-

**SI – Sem Informação**

Item	Atividade	Responsável	Prazo/Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1.</b>	<b>Monitoramento</b>					
1.1	Medição do nível de água do reservatório Ingazeira	APAC	Medição e envio nos dias úteis			
1.2	Medição dos volumes capitados no reservatório Ingazeira pela COMPESA para abastecimento Público	COMPESA	Medição diária e envio mensal (até o quinto dia útil de cada mês)			
<b>2.</b>	<b>Instrumentação</b>					
2.1	Revisão/instalação de réguas para medição linimétrica	APAC	Arelado ao rebaixamento do nível de água do açude			
<b>3.</b>	<b>Regulação dos usos</b>					
3.1	Termo de Alocação 2018/2019	APAC	Até 10/dez/2018			
3.2	Campanhas de fiscalização	APAC	Contínuo			
<b>4.</b>	<b>Outras ações</b>					
4.1	Cadastro de usuários do reservatório Ingazeira (inclusive com coordenadas geográficas)	O CONSU Ingazeira tentará dar apoio para conseguir estas informações	Junho de 2019			
4.2	Encaminhamento de formulário para cadastro de usuários	APAC	Dezembro de 2019			
4.3	O CONSU Ingazeira solicitou informações sobre, em caso de necessidade, seria possível uma abertura das comportas para beneficiamento aos usuários de jusante e ficou de fornecer detalhes sobre as vazões requeridas, usos e localização até onde a água chegaria.	CONSU	Junho de 2019			
4.4	Discussão sobre os usos da água quando o volume do reservatório estiver no volume mínimo operacional ou menor	APAC/CONSU	Junho de 2019			