

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DO MARCO REGULATÓRIO 2019/2020 – RIO VERDE GRANDE (MG)

ABRIL 2020

**Alocação de Água rio  
Verde Grande -  
31/05/2019 – Montes  
Claros - MG**

ANA – Coordenação de  
Marcos Regulatórios e  
Alocação de Água –  
(61) 2109-5566

Comissão de  
Acompanhamento da  
Alocação de Água  
2019/2020:


**Edson de Oliveira Vieira**  
(UFMG-/ICA) - 38 99965-  
9973

**Flávio Gonçalves (SRMC) -**  
38 98408-6764

**João Damásio Frota  
Machado Pinto (Faz.  
Aguapé) - 38 99952-8164**

**Paulo Bina Fonyat de  
Lima (Faz. Rio Verde) - 38  
99962-2722**


**Renan Laughton Milo**  
(UNIMONTES) - 38 99102-  
7512

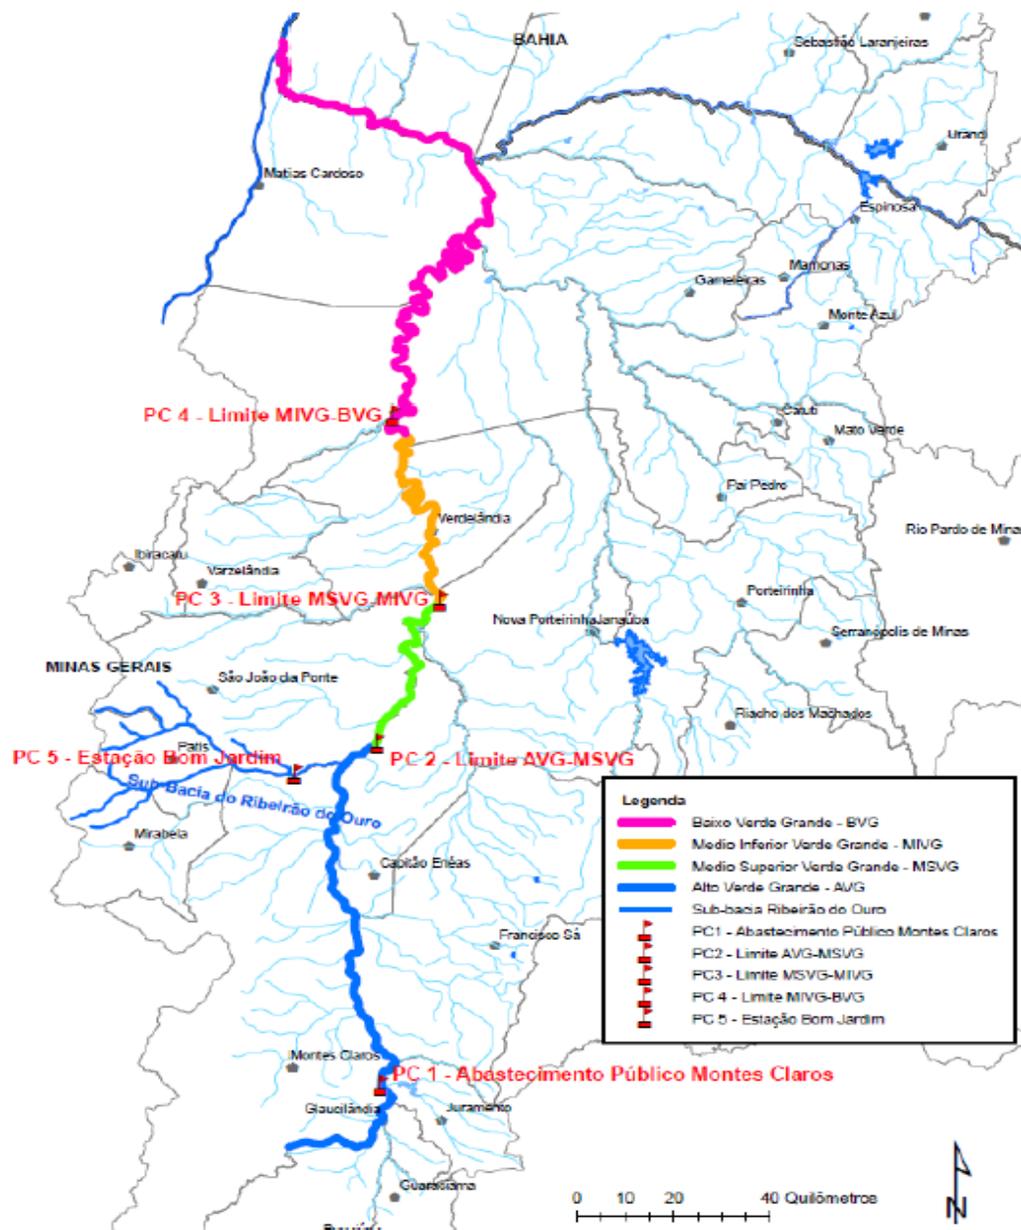

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DO MARCO REGULATÓRIO 2019/2020 – RIO VERDE GRANDE (MG)

**ABRIL 2020**

Usos nos subsistemas Alto, Médio Superior e Médio Inferior Verde Grande – PC3 (Fazenda Alegre)

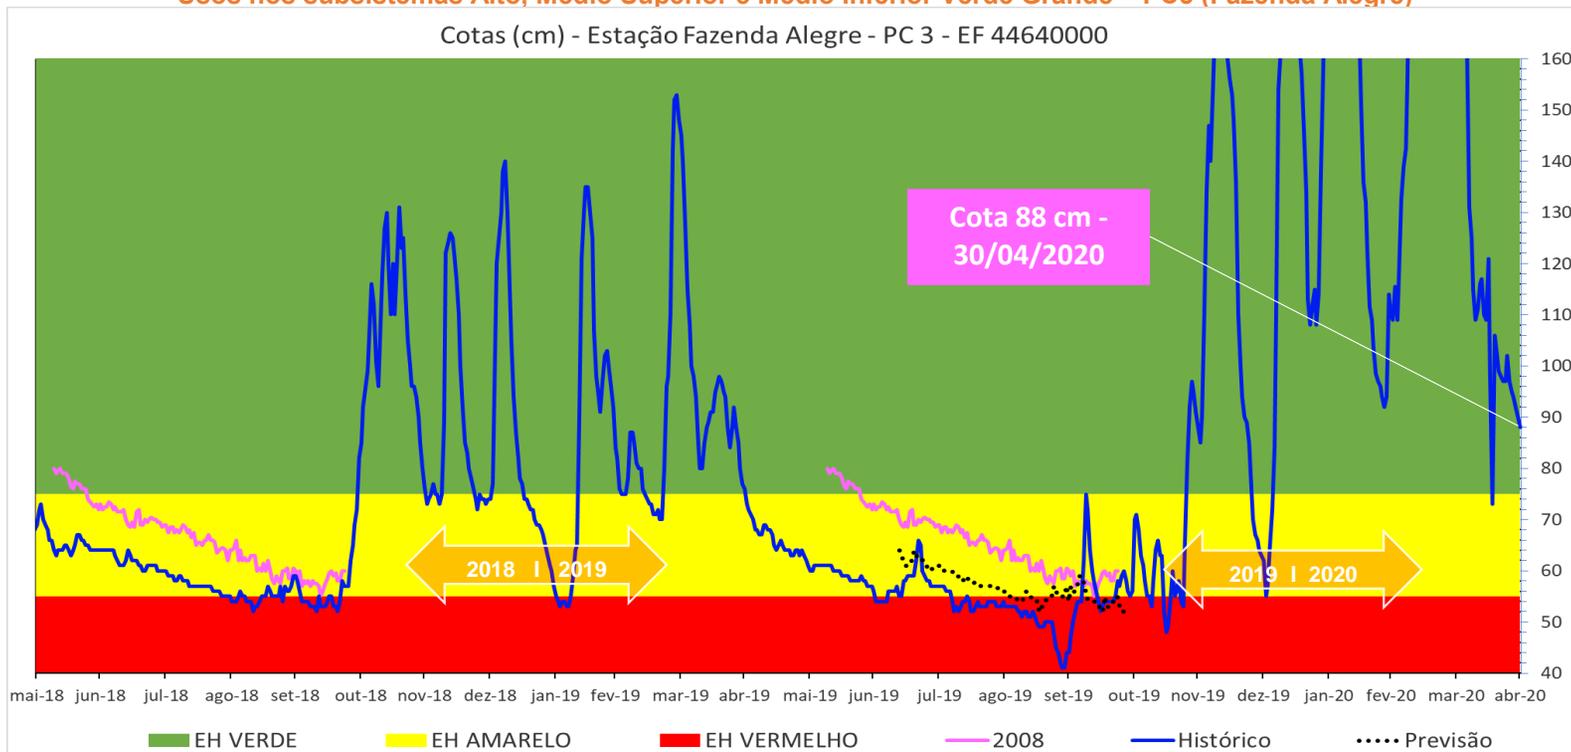

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.


Usos Alto e Médio VG	2019								2020				
	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Abastecimento público Montes Claros	<b>Interrompido</b>		Use permitido desde que o PC 1 esteja instalado, mantendo vazão remanescente igual ou superior a 150 l/s e <u>devidamente regularizado junto à ANA com respectiva outorga publicada</u>										
Abastecimento público Verdelândia	Sem restrições												
Demais usos permanentes	Conforme outorga	A partir de 17 de junho de 2019 = 50% do outorgado enquanto a cota no PC3 for > 55cm		<b>Interrompidos</b>				Conforme Resoluções ANA/IGAM/SEMAD nº 52 e 61/2018					
Usos sazonais	<b>Interrompidos</b>												

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DO MARCO REGULATÓRIO 2019/2020 – RIO VERDE GRANDE (MG)

ABRIL 2020

Usos no subsistema Baixo Verde Grande – BVG – PC4 (Colônia Jaíba)

Cota (cm) - Estação Colônia Jaíba - Resolução ANA/IGAM/SEMAD nº 52 e 61/2018

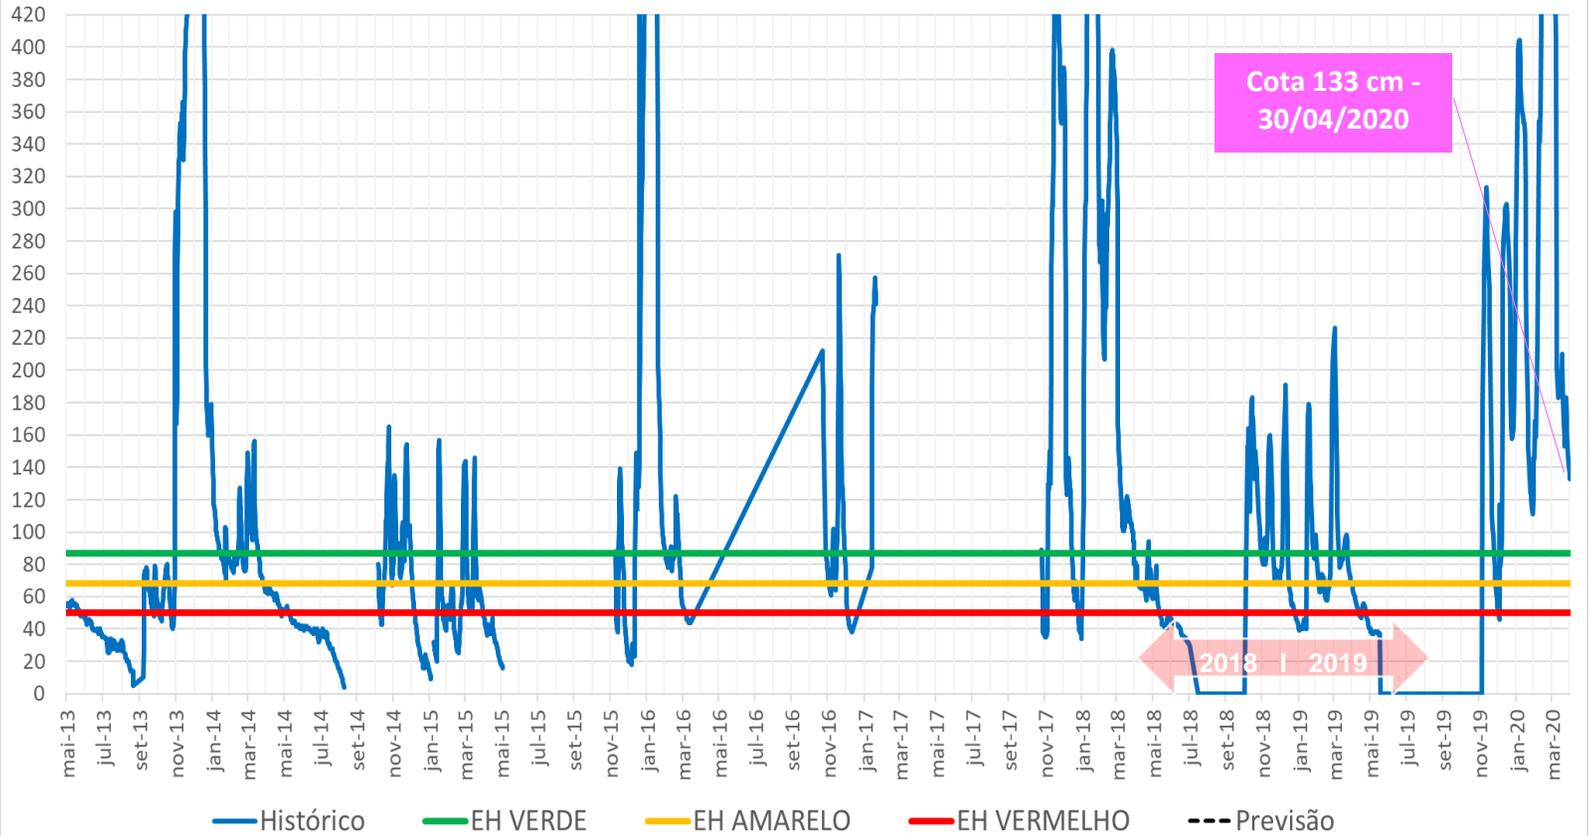

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

Usos BVG	2019								2020				
	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai
Abastecimento público Jaíba	Use permitido somente em situação de colapso na captação no Perímetro Jaíba												
Demais usos permanentes	Conforme outorga	50% do outorga do	Interrompidos					Conforme Resoluções ANA/IGAM/SEMAD nº 52 e 61/2018					
Usos sazonais	Interrompidos												


## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DO MARCO REGULATÓRIO 2019/2020 – RIO VERDE GRANDE (MG)

ABRIL 2020

Usos no Estado Hidrológico Azul - subsistemas Alto e Médio Verde Grande – PC2 (Fazenda Reata)

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

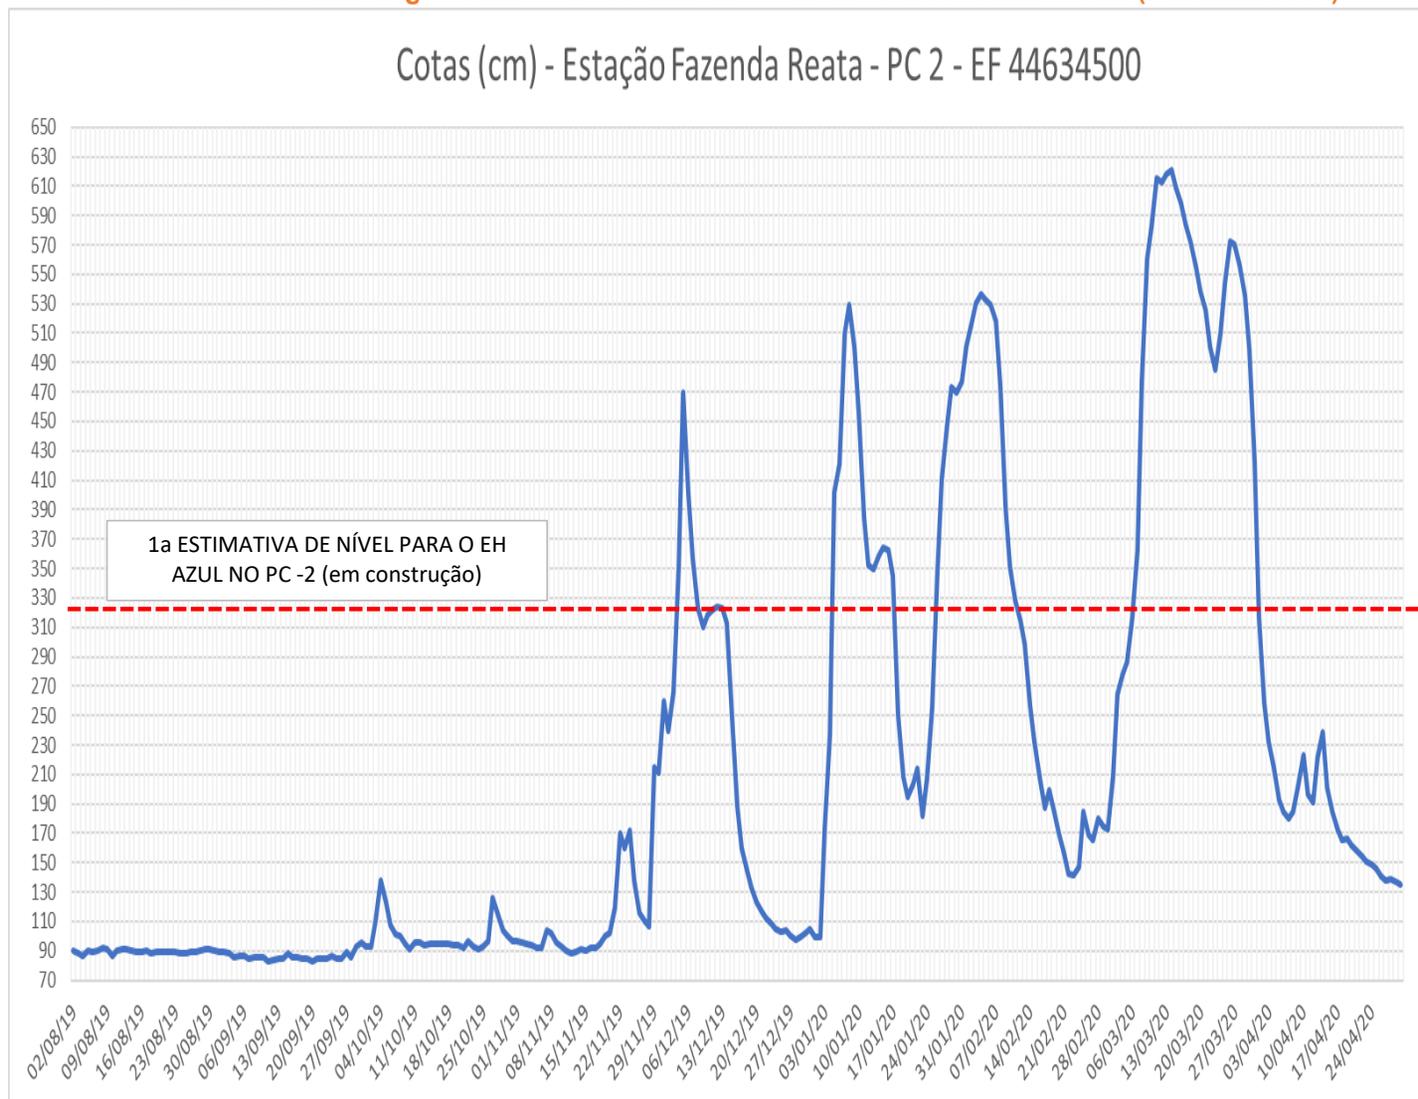

O Estado Hidrológico Azul ainda não está implantado uma vez que a estação Fazenda Reata encontra-se em fase de calibração da curva-chave com previsão para operação após maio de 2020


## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DO MARCO REGULATÓRIO 2019/2020 – RIO VERDE GRANDE (MG)

**ABRIL 2020**

Usos na bacia do Ribeirão do Ouro - subsistema Alto Verde Grande – AVG – PC5 (Bom Jardim)

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA:

Regulação >>> Resoluções e Normativos >>> Regras especiais - Alocação de Água.

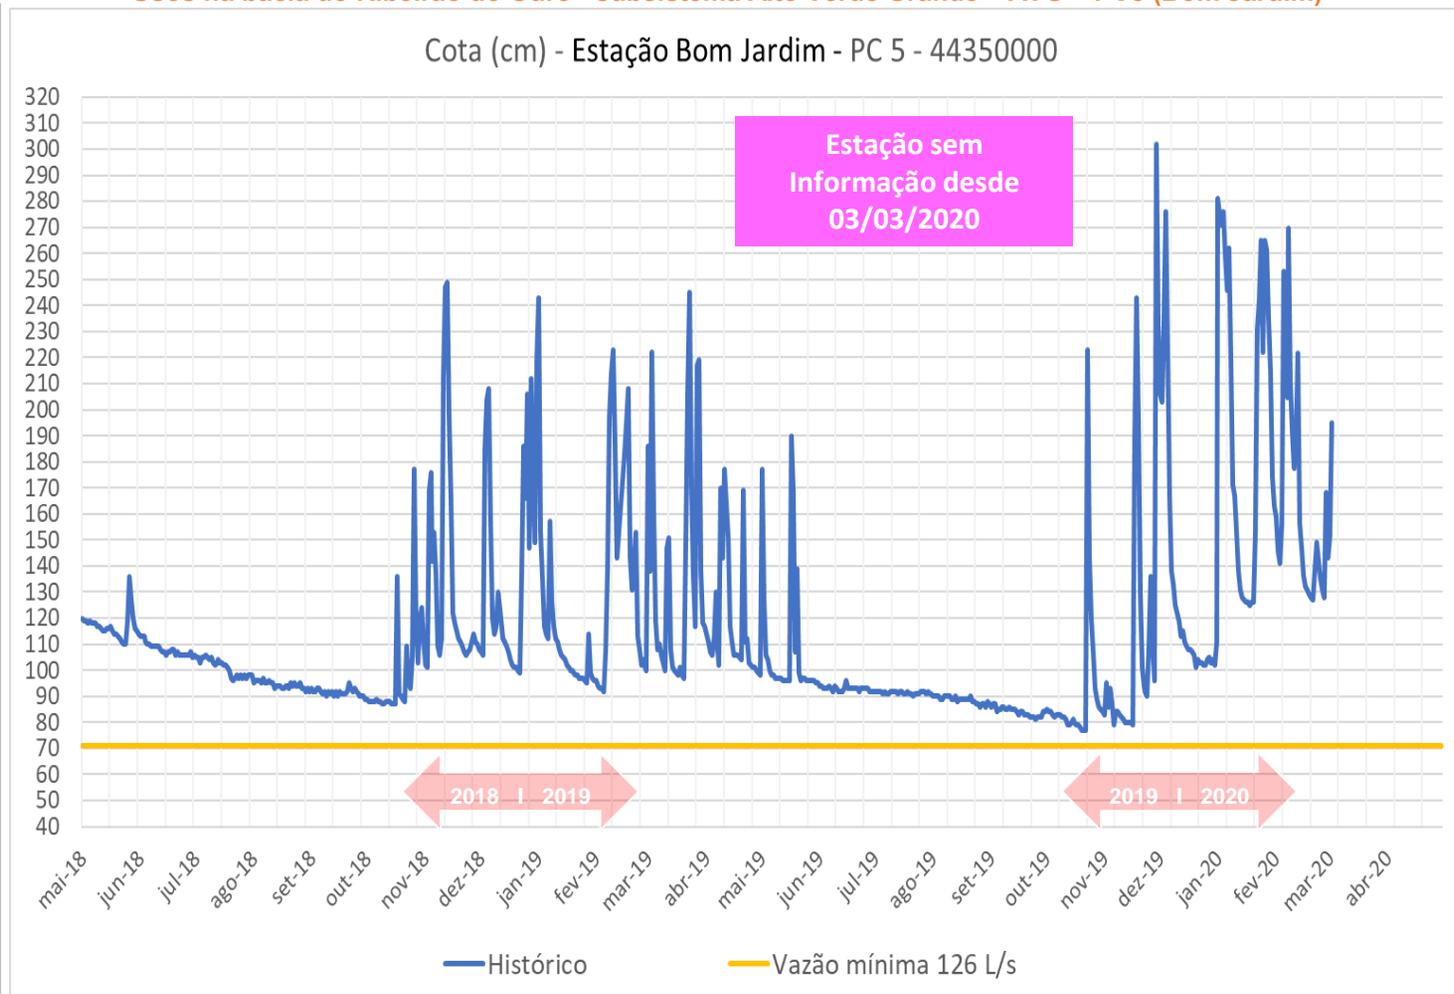


Na ocorrência de **vazão média diária inferior a 126 l/s no ponto de controle PC 5** durante sete dias consecutivos (que ocorre entre a cota 70 e 71 cm da curva-chave disponível mais recente), a **ANA comunicará tal situação ao IGAM** para avaliação quanto ao estabelecimento de **restrição aos usos** na bacia hidrográfica do Ribeirão do Ouro, em consonância com a Deliberação Normativa CERH/MG nº 49/2019.

## EH AZUL - Dados históricos referidos à Estação Fazenda Alegre

**ATENÇÃO: O EH AZUL SOMENTE SERÁ IMPLEMENTADO APÓS A INSTALAÇÃO DO PC-2 (AINDA NÃO EFETIVADO)**

Dias em que foram observadas vazões iguais ou superiores a 5327 L/s no PC-2 (projetado a partir da Estação Fazenda Alegre)													
mês	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	média 2010/20
jan	SI	26	31	31	9	31	0	19	-	12	8	26	19
fev	SI	0	5	29	10	3	4	25	12	25	14	24	14
mar	SI	25	24	10	0	11	4	4	10	31	6	31	14
abr	SI	20	0	4	0	15	4	0	11	2	5	18	7
nov	30	21	5	17	0	7	0	0	1	20	0		7
dez	26	31	31	23	25	14	5	11	27	8	18		19
total	56	123	96	114	44	81	17	59	61	98	51	99	77
<b>SI - Sem Informação</b>		<b>Dados estimados em função da ausência de monitoramento</b>											

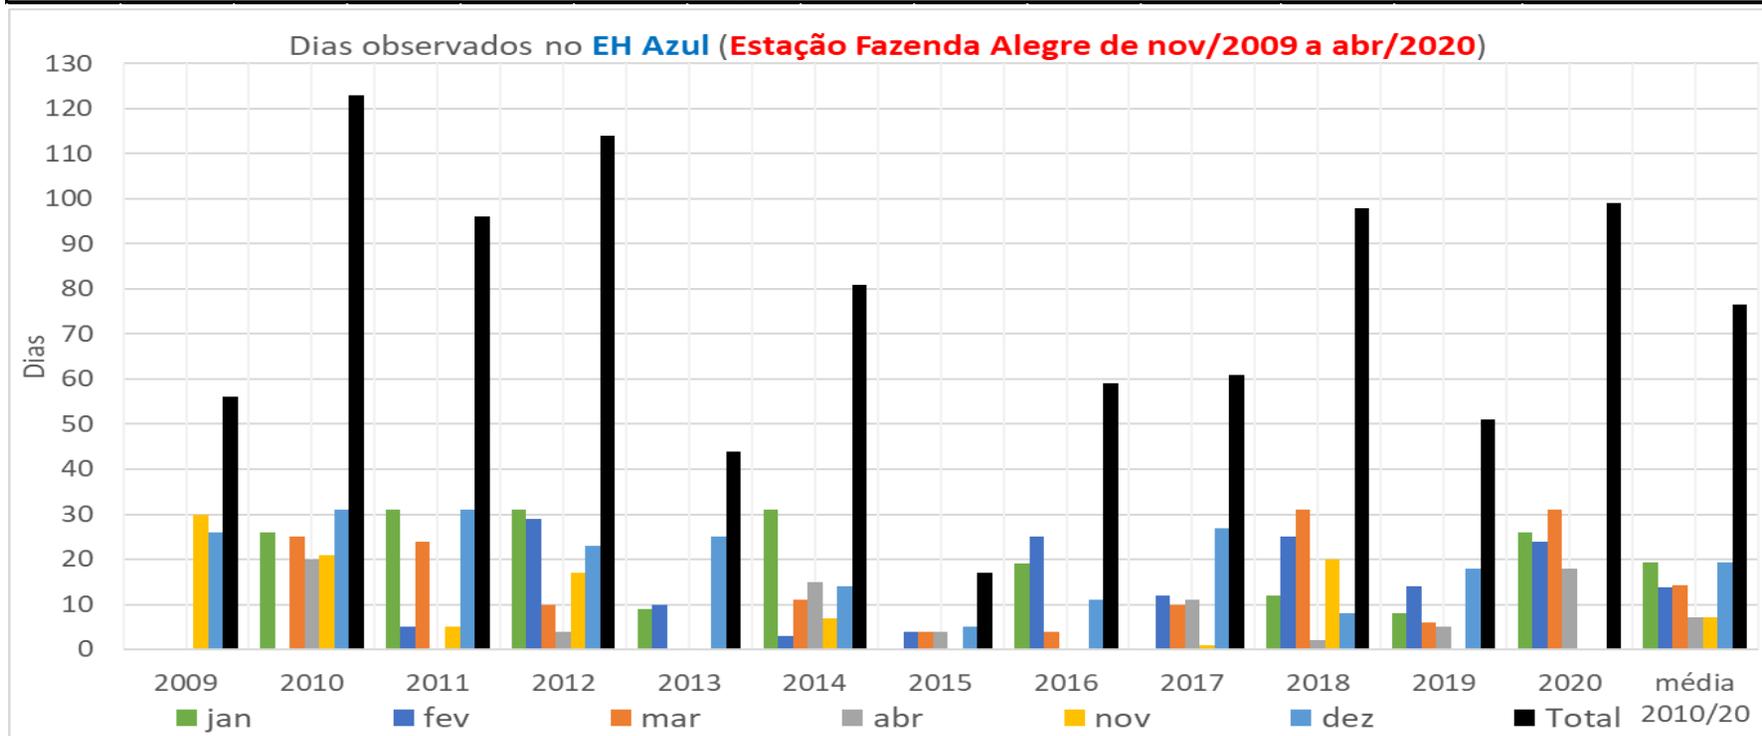

**Encaminhamentos da Alocação de Água**

Atividade		Responsável	Prazo / Periodicidade	ATENDIDA	ATENÇÃO	NÃO ATENDIDA
<b>1</b>	<b>MONITORAMENTO</b>					
1.1	Medição cotas do rio nas estações PC3, PC4 e PC5	ANA	Diária			
1.2	Medição volumes captados mensalmente pelos usuários para irrigação	TODOS os outorgados com captação do empreendimento igual ou superior a 20 m3/h	Mensal com envio anual via DAURH (Resolução ANA/IGAM/SEMAD nº 52/2018)			
1.3	Medição volumes captados pela COPASA	COPASA	Mensal com envio mensal à COMAR		Obs. 6	
1.4	Medição vazão remanescente PC1	COPASA	Diária		Obs. 2	
<b>2</b>	<b>INSTRUMENTAÇÃO</b>					
2.1	Instalação estação PC1	COPASA	2019			
2.2	Curva-chave estação PC2	ANA	2019			
2.3	Aprimoramento estação PC5	ANA	2019			
2.4	Aferição curvas-chave PC1 a PC5	ANA	2019			
2.5	Instalação hidrômetros	Usuários	Imediato		Obs. 5	
<b>3</b>	<b>REGULAÇÃO DE USOS</b>					
3.1	Requerimento no REGLA para regularização dos usos	Outorgados	Até 30 de setembro de 2019			
3.2	Fiscalização e lacração de bombas de usos sazonais	ANA	Imediato			
<b>OUTRAS AÇÕES</b>						
4.1	Esgotamento da barragem de nível da captação COPASA em Jaíba para teste de infiltração nos sumidouros	ANA / PM Jaíba e COPASA	Junho de 2019		Obs. 3	
4.2	Avaliação da cobrança pelo uso em situação de escassez e quanto à comunicação de volumes medidos	CBH Verde Grande	2019			
4.3	Indicação membros Comissão de Acompanhamento da Alocação 2019/2020	CBH Verde Grande	Até 31 de julho de 2019	Obs. 4		



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DO MARCO REGULATÓRIO 2019/2020 – RIO VERDE GRANDE (MG)

ABRIL 2020

### OBSERVAÇÕES RELEVANTES:

- 1) **O Termo de Alocação de Água 2019/2020** altera temporariamente as condições definidas na Resolução ANA nº 1132, de 2015 e, por sucessão normativa, na Resolução Conjunta ANA/SEMAD-MG/IGAM-MG nº 52/2018, alterada pela Resolução Conjunta ANA/SEMAD-MG/IGAM-MG nº 61/2018.
- 2) ANA aguarda projeto executivo da COPASA para emitir outorga ao mesmo. Até que isso aconteça e o monitoramento não esteja efetivado, **o PC 1 estará inativo.**
- 3) O esgotamento da barragem não foi realizado por não haver fluxo de água no rio Verde Grande no local dos sumidouros, ficando adiada para situação fática futura.
- 4) O CBH Verde Grande informou a indicação dos membros da Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água 2019/2020 , conforme apresentados neste Boletim.
- 5) A não instalação dos medidores, conforme definido na Resolução do marco regulatório sujeita os usuários às penalidades previstas na legislação.
- 6) **A COPASA está informando com atraso os volumes captados no rio Verde Grande**