

agosto de
2019

Sistema Hídrico

BITURY-BELO JARDIM

LOCAL:

BELO JARDIM

UF:

PE

ALOCAÇÃO:


2018-2019

DATA DA REUNIÃO:

29/08/2018

AÇUDE BELO JARDIM

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

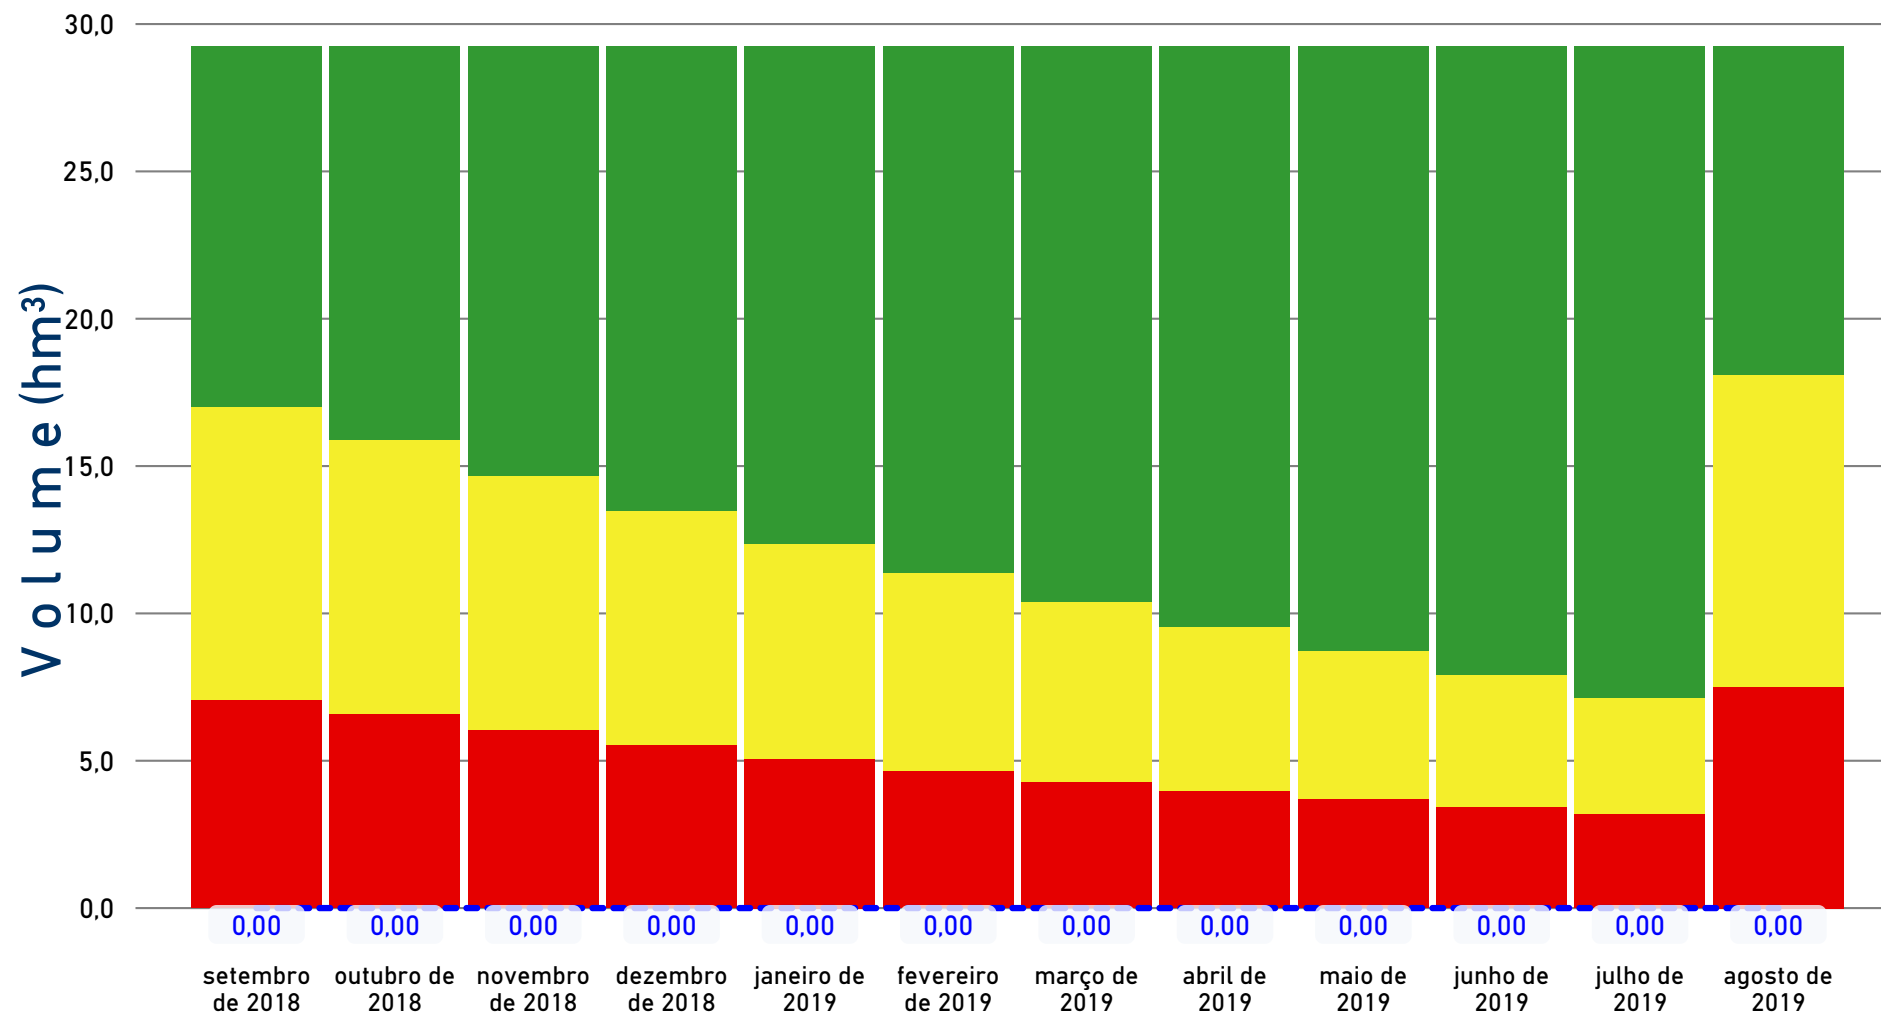

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cotas Observadas (m)	Volumes Observados (hm³)
------	-------------------	-----------------------	----------------------	--------------------------

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

agosto de
2019

Sistema Hídrico

BITURY-BELO JARDIM

LOCAL:

BELO JARDIM

UF:

PE

ALOCAÇÃO:

2018-2019


DATA DA REUNIÃO:

29/08/2018



AÇUDE ENG. SEVERINO GUERRA (BITURY)

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

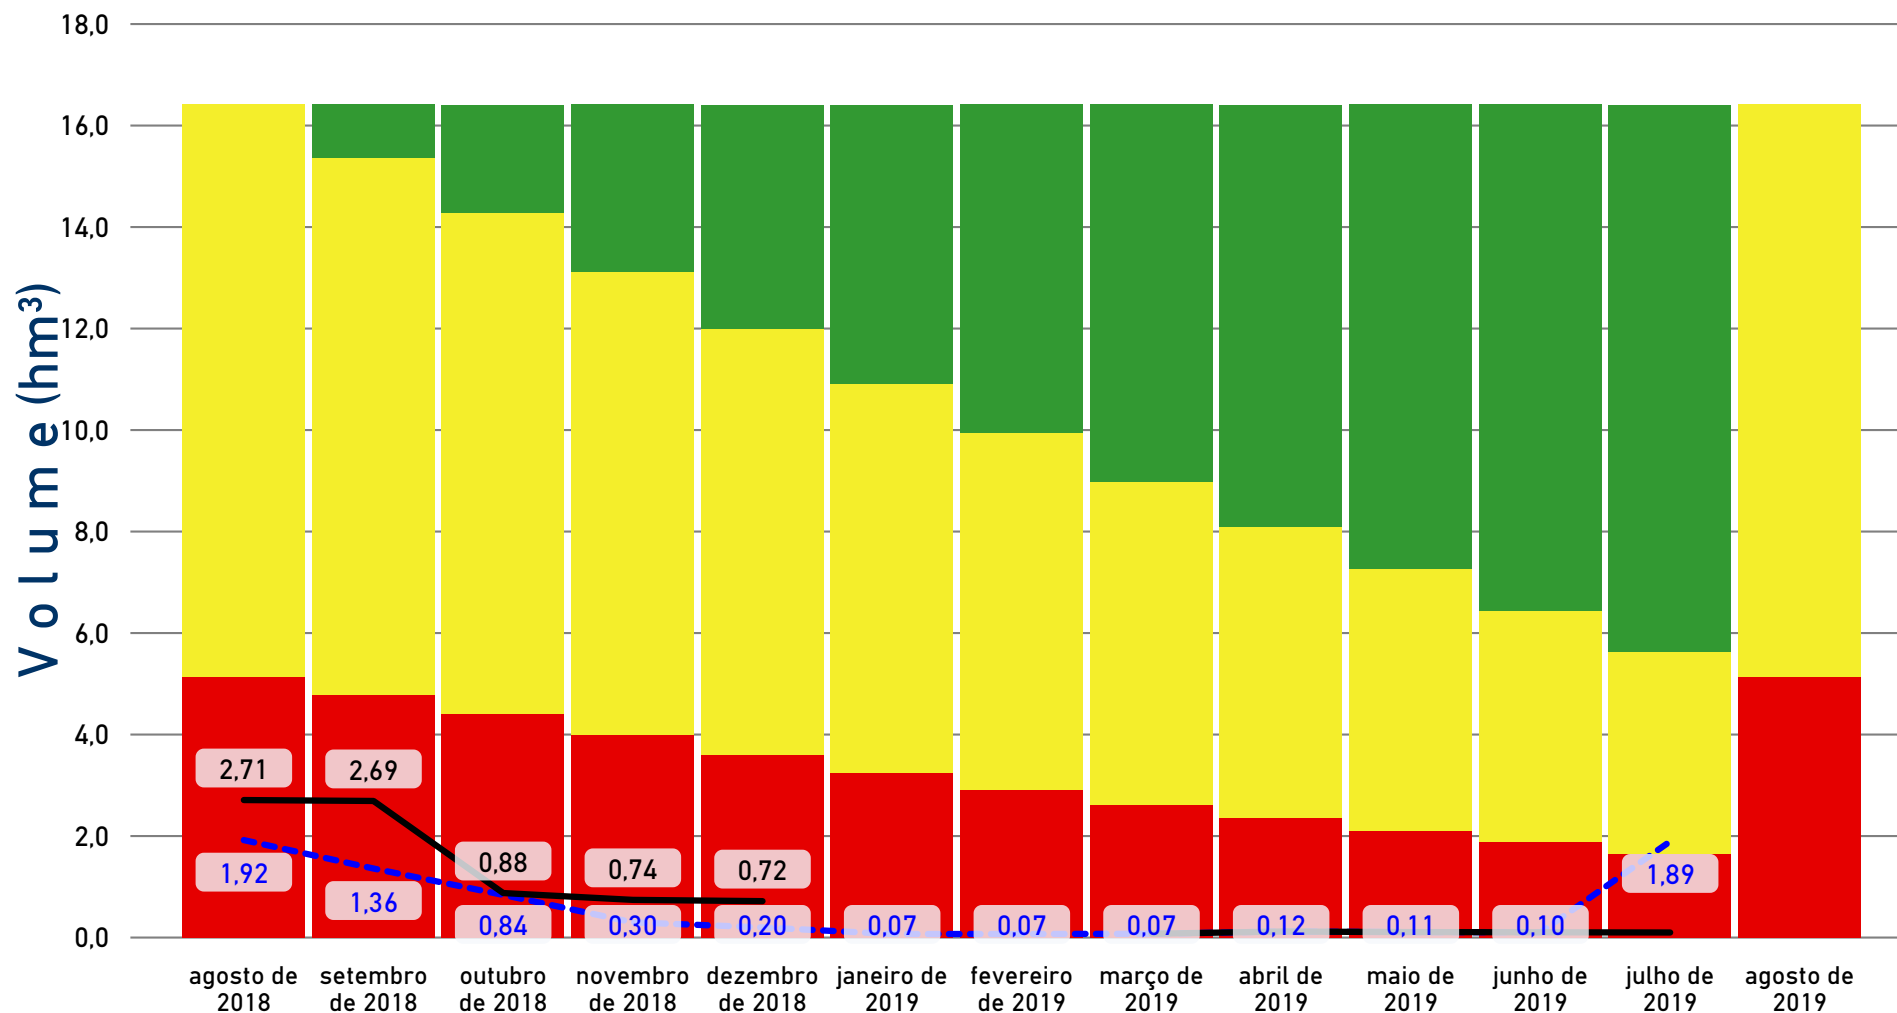

Datas	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
agosto de 2018	86,06	1,92	87,02	2,71
setembro de 2018	85,24	1,36	87,00	2,69
outubro de 2018	84,28	0,84	84,36	0,88
novembro de 2018	82,57	0,30	84,06	0,74
dezembro de 2018	82,00	0,20	84,00	0,72
março de 2019	81,30	0,07	80,92	0,07
abril de 2019	81,20	0,12	81,38	0,12
maio de 2019	81,30	0,11	81,28	0,11
junho de 2019	81,20	0,10	81,24	0,10
julho de 2019	86,02	1,89	81,20	0,10

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

agosto de
2019

Sistema Hídrico	LOCAL:	UF:	ALOCAÇÃO:	DATA DA REUNIÃO:
BITURY-BELO JARDIM	BELO JARDIM	PE	2018-2019	29/08/2018



CONSUMOS ESPERADOS (L/s)

Item	Finalidade	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
1	Abastecimento público (COMPESA) - Bitury	160,00	160,00	160,00	160,00									
2	Abastecimento público (COMPESA) - Belo Jardim	160,00	160,00	160,00	160,00									
3	Uso entorno do reservatório - Bitury	14,00	14,00	14,00	14,00									
4	Uso entorno do reservatório - Belo Jardim	14,00	14,00	14,00	14,00									
5	Uso industrial (ASA, NATO E MOURA) - Bitury	2,00	2,00	2,00	2,00									
6	Uso industrial (ASA, NATO E MOURA) - Belo Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00									
Total		350,00	350,00	350,00	350,00									

CONSUMOS OBSERVADOS (L/s)

Item	Finalidade	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
1	Abastecimento público (COMPESA) - Bitury	63,00	11,00	99,00										
2	Abastecimento público (COMPESA) - Belo Jardim	0,00	0,00	0,00										
3	Uso entorno do reservatório - Bitury													
4	Uso entorno do reservatório - Belo Jardim	0,00	0,00	0,00										
5	Uso industrial (ASA, NATO E MOURA) - Bitury	0,00	0,00	0,00										
6	Uso industrial (ASA, NATO E MOURA) - Belo Jardim	0,00	0,00	0,00										
Total		63,01	11,01	99,01										

LEGENDA	
	SEM INFORMAÇÃO

agosto de
2019

Sistema Hídrico

BITURY-BELO JARDIM

LOCAL:

BELO JARDIM

UF:

PE

ALOCAÇÃO:

2018-2019

DATA DA REUNIÃO:

29/08/2018



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Item	Atividade	Responsável	Prazo / Frequência	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas dos açudes Bitury e Belo Jardim	COMPESA	Semanal com envio mensal		O açude Bitury entrou em colapso no mês de dezembro, conforme previsto na reunião de alocação de água realizada em 29/08/2018.
1.2	Monitoramento de volumes para abastecimento público	COMPESA	Mensal		
1.3	Medição de volumes captados pelas indústrias e do IFPE	ASA, NATO, MOURA e IFPE	Mensal		
1.4	Acompanhamento da medição dos volumes captados, fotografia dos hidrômetros e envio à ANA	CONSU	Mensal		
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação e funcionamento contínuo e medidores de vazão e volume nas captações em ambos os açudes	COMPESA, ASA, NATO, MOURA, IFPE	22/02/2019		
3	REGULAÇÃO DE USOS				
3.1	Regularização dos usos com base no Marco Regulatório (outorga ou dispensa de outorga no açude Bitury e outorga da barragem Fazenda Dr. Edson)	Usuários, ANA e APAC	22/02/2019		
3.2	Avaliação da possibilidade de apoio à regularização dos irrigantes do entorno (Sistema REGLA)	IFPE	-		O IFPE e a ANA estão acertando detalhes para a execução do processo de regularização dos usuários no entorno da barragem Severino Guerra (prazo até 22/02/2019 conforme Marco Regulatório - Res. Conjunta ANA/APAC 55/2018)
4	OUTRAS AÇÕES				
4.1	Reestruturação do CONSU Bitury para que contemple também o açude Belo Jardim (Pedro Moura Jr.)	APAC	Imediato		Aguardamos manifestação do CONSU-Bitury e da APAC sobre a reestruturação da CONSU-Bitury para contemplar também o Açude Belo Jardim (Pedro Moura Jr.)

LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

agosto de
2019

Sistema Hídrico

BITURY-BELO JARDIM

LOCAL:

BELO JARDIM

UF:

PE

ALOCAÇÃO:

2018-2019

DATA DA REUNIÃO:

29/08/2018



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Nome	Representação	Telefone
Clenio Torres	APAC	(81) 98837-2303
José Edson Lopes Piaba	CBH Ipojuca	(87) 99101-4783
Luciano Gomes da Silva Júnior	CONSU Bitury	(81) 99803-6162

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção [Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)