

janeiro de 2020

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

BOCAINA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

PICOS  
LOCAL


PI  
UF

25/07/2019  
DATA DA REUNIÃO



## AÇUDE BOCAINA

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

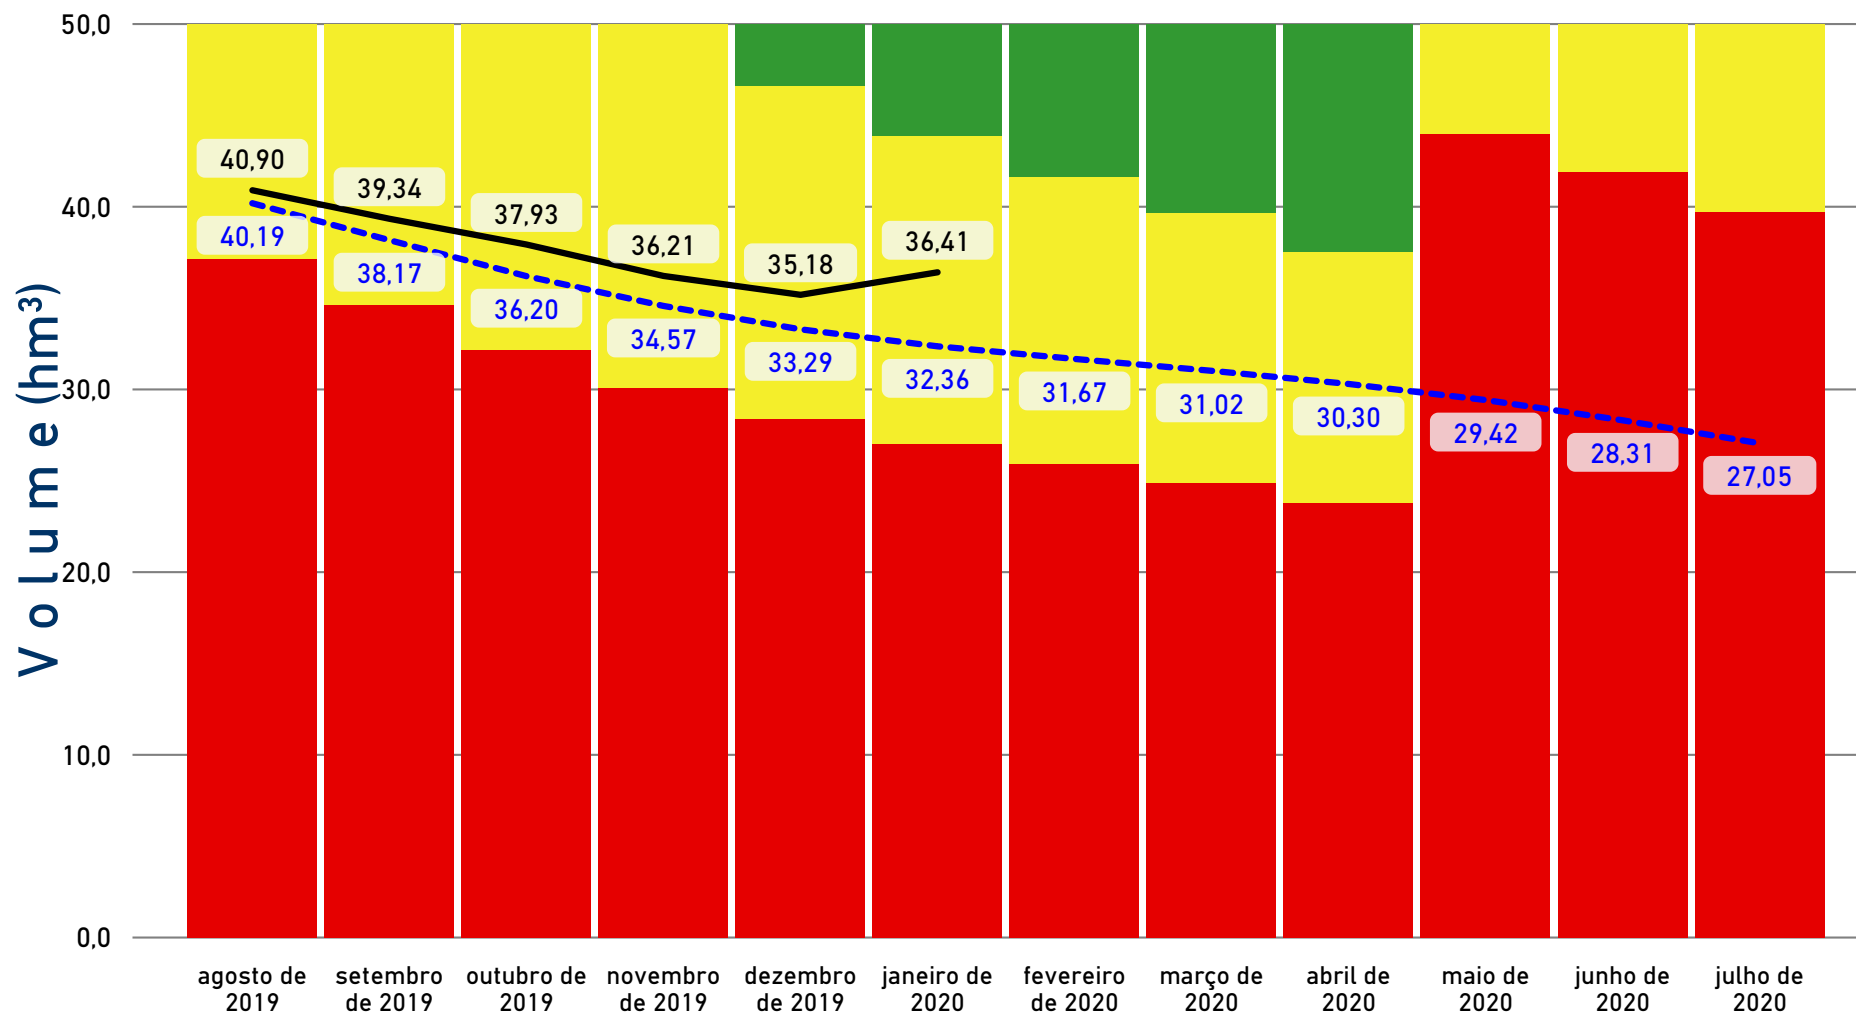

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
agosto de 2019	267,57	40,19	267,65	40,90
setembro de 2019	267,19	38,17	267,36	39,34
outubro de 2019	266,80	36,20	267,09	37,93
novembro de 2019	266,47	34,57	266,75	36,21
dezembro de 2019	266,20	33,29	266,54	35,18
janeiro de 2020	266,00	32,36	266,79	36,41
fevereiro de 2020	265,85	31,67		
março de 2020	265,70	31,02		
abril de 2020	265,54	30,30		
maio de 2020	265,33	29,42		
junho de 2020	265,06	28,31		
julho de 2020	264,73	27,05		

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)      — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

10/02/2020

janeiro de 2020

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

BOCAINA  
SISTEMA HÍDRICO2019-2020  
ALOCAÇÃOPICOS  
LOCALPI  
UF25/07/2019  
DATA DA REUNIÃO

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020	junho de 2020	julho de 2020
Abastecimento Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais usos no entorno do açude	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Perenização rio Guaribas do riacho dos Cabaços até rio Itaim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usos rio Guaribas até riacho dos Cabaços + Perenização rio Guaribas até riacho dos Cabaços	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Usos rio Guaribas riacho dos Cabaços – rio Itaim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>

## CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020
Abastecimento Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais usos no entorno do açude						
Perenização rio Guaribas do riacho dos Cabaços até rio Itaim	0,00	0,00	0,00			42,00
Usos rio Guaribas até riacho dos Cabaços + Perenização rio Guaribas até riacho dos Cabaços	0,00	0,00	0,00			42,00
Usos rio Guaribas riacho dos Cabaços – rio Itaim	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>84,03</b>

## LEGENDA

SEM INFORMAÇÃO

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

10/02/2020

janeiro de 2020

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

BOCAINA  
SISTEMA HÍDRICO2019-2020  
ALOCAÇÃOPICOS  
LOCALPI  
UF25/07/2019  
DATA DA REUNIÃO

Item	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas do açude	Diária	ANA		
1.2	Medição da vazão defluente (estação fluviométrica a jusante)	Diária	ANA		As informações começaram a ser registradas em janeiro de 2020. A comporta está fechada. A vazão medida é devido a insurgências e chuvas logo a jusante da barragem.
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Recuperação completa dos equipamentos hidromecânicos da barragem	Outubro de 2019	DNOCS		DNOCS informou que falta a execução de pequenos detalhes para fazer o recebimento da obra.
2.2	Retomada da obra de recuperação da parte hidromecânica	ago-19	DNOCS		
3	REGULAÇÃO DE USOS				
3.1	Publicação do Marco Regulatório – MR	2019	ANA / SEMAR-PI		SEMAR-PI ainda não se manifestou sobre versão enviada pelo Ofício nº 155/2019/SRE-ANA, de 05/04/2019.
3.2	Regularização dos usuários	180 dias após a publicação do MR	ANA / SEMAR-PI		
3.3	Manifestação sobre continuidade da obra da adutora do SIAA Bocaina/Piaus	Imediato	SEMAR-PI		A SEMAR PI informou em 03/10/19 que está aguardando análises da planilha orçamentária pela Caixa Econômica Federal e viabilidade jurídica e financeira pela Controladoria do Geral do Estado do Piauí
4	OUTRAS AÇÕES				
4.1	Relatório sobre a situação da adutora do SIAA Bocaina	Agosto de 2019	SEMAR-PI		Caso as análises da Caixa e da CGE sejam aprovadas, a previsão da conclusão das obras é para fevereiro de 2022.

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

## LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

boletim gerado em:

10/02/2020

janeiro de 2020

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

BOCAINA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

PICOS  
LOCAL

PI  
UF

25/07/2019  
DATA DA REUNIÃO



## COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE
Domerval de Sousa Luz	EMATER	(89) 99984-7203
Emival Araújo Batista	STTR de Santa Cruz do Piauí	(89) 3445-1254
Filomeno Portela Richard	CBH Canindé- Piauí	(89) 99420-7117
Francisco José da Luz	Produtor de Picos	(89) 99978-8404
José de Moura Costa	AMPTASSLL - Sussuapara	(89) 98806-4864
José Omar de Moura Fé	Câmara Municipal - Sussuapara	(89) 98802-9552
Layssa Maia	SEMAR-PI	(86) 99953-0290
Otávia Caracas Câmara	AGESPISA	(89) 99985-7393
Verônica Pereira da Silva	CBH Canindé- Piauí	(89) 98815-0283
Vilmar de Moura Barros	Prefeitura Municipal - Bocaina	(89) 98807-0062
Wagner Rogério L. S. Pessoa (coordenador)	Professor UESPI	(89) 99929-0835

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)

boletim gerado em:

10/02/2020