


NOVEMBRO/2019

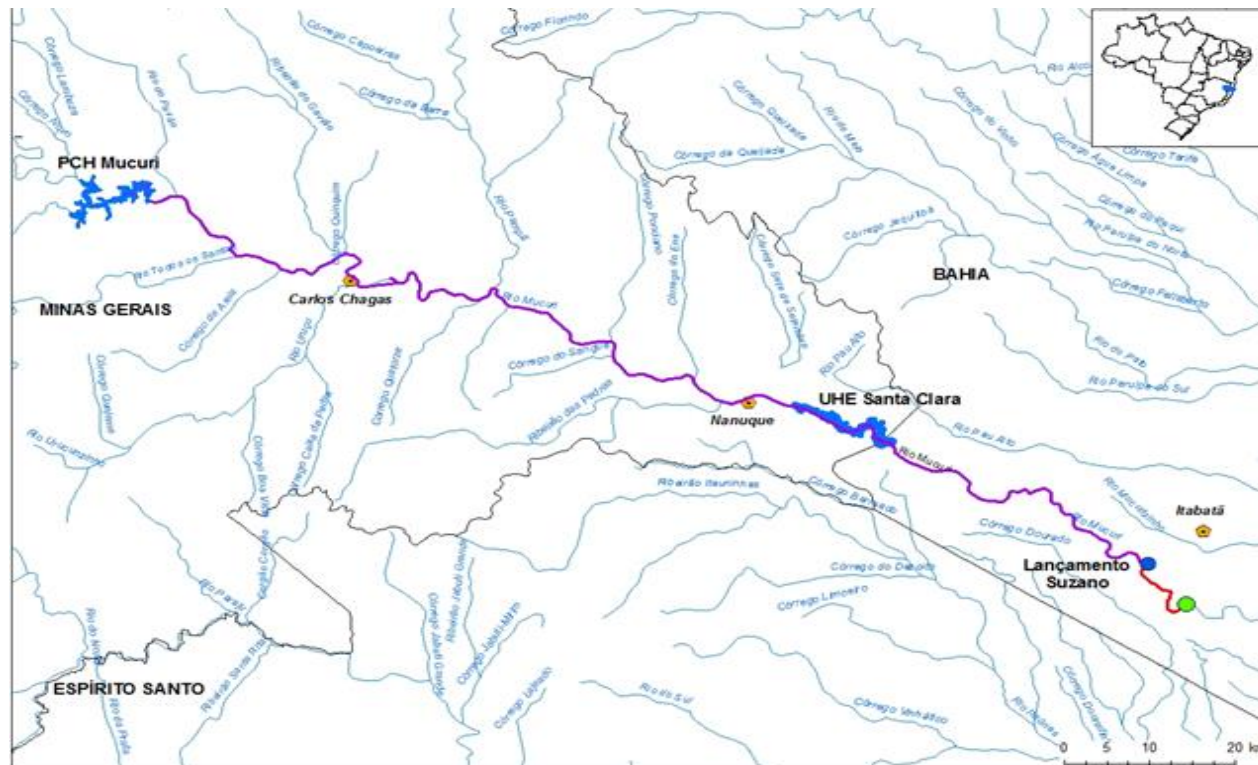


Marco Regulatório  
estabelecido pela  
Resolução ANA nº 1098  
de 26 de junho de 2017

ANA – Coordenação de  
Marcos Regulatórios e  
Alocação de Água –  
(61) 2109-5566

Documento disponível  
no endereço eletrônico  
da ANA em  
REGULAÇÃO >  
RESOLUÇÕES E  
NORMATIVOS >  
REGRAS ESPECIAIS -  
ALOCAÇÃO DE ÁGUA




LEGENDA

-  Reservatórios
-  Rio Mucuri objeto do marco regulatório
-  Trecho com uso não outorgável

O mapa acima apresenta o sistema hídrico Mucuri constituído pelos reservatórios das hidrelétricas Mucuri e Santa Clara, o trecho do rio Mucuri entre eles e o trecho a jusante até o ponto de controle sob a ponte na rodovia BR 101.

Usos (l/s)	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Afluência média mensal PCH Mucuri	15909	9034	7863	13999	7765	5933	5281	11030	5546	3177	3243	
Defluência média mensal PCH Mucuri	19079	11943	7942	18387	11917	9633	7771	16170	7971	4788	6614	
Afluência média mensal UHE Santa Clara	43573	15612	10152	30028	22306	13353	9111	25222	13972	6201	8960	
Defluência média mensal UHE Santa Clara	46461	15643	9991	28850	23592	13519	9138	24910	14982	8000	8000	
Captação Suzano - média mensal	1132	1593	1671	1670	1655	1687	1551	1377	1588	1515	1554	
Lançamento Suzano - média mensal	1136	1380	1447	1450	1455	1455	1387	1262	1366	1378	1345	

Monitoramento qualidade rio Mucuri (ponte BR 101)

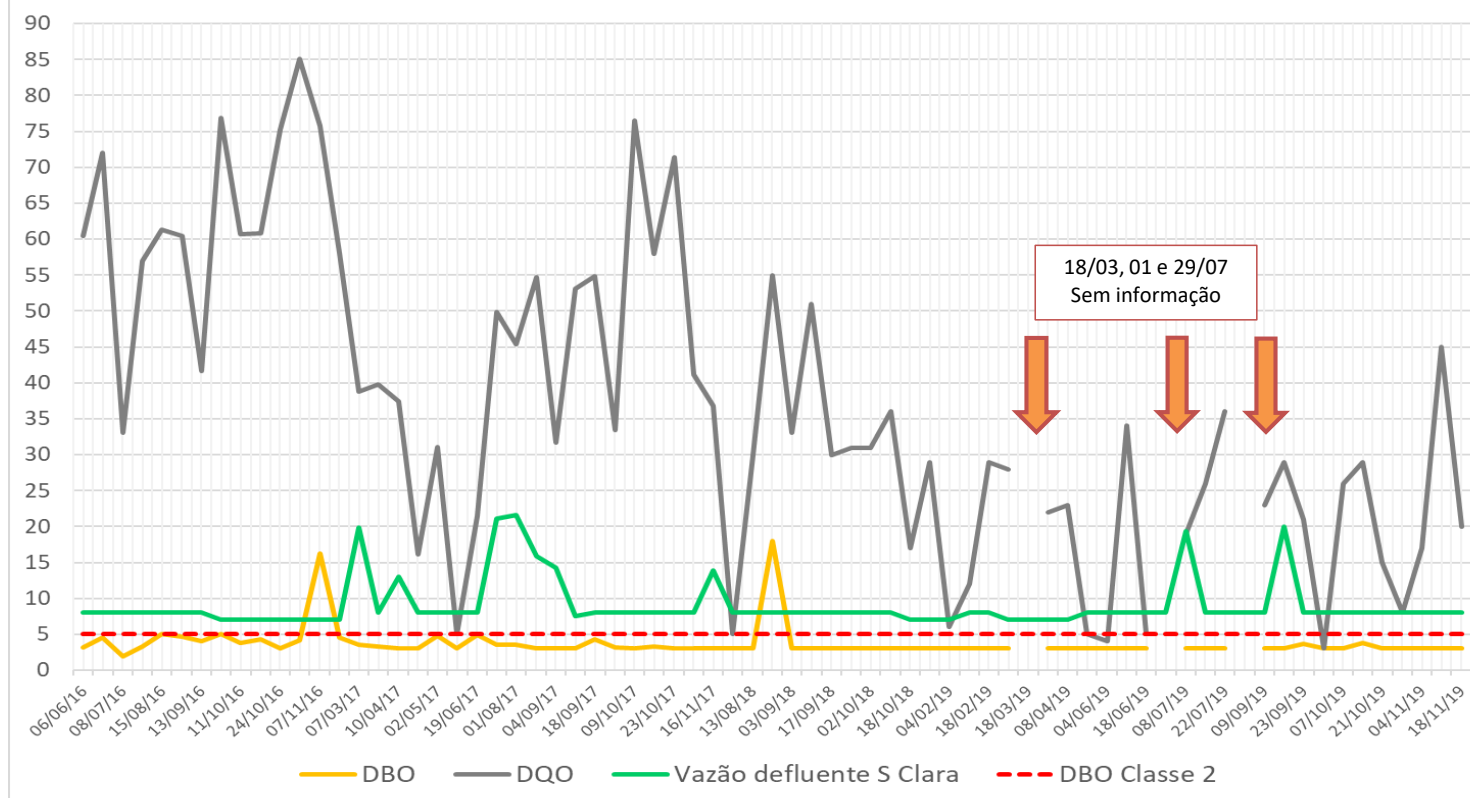





AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DO MARCO REGULATÓRIO - RIO MUCURI - JANEIRO A DEZEMBRO 2019



NOVEMBRO/2019

UHE Santa Clara

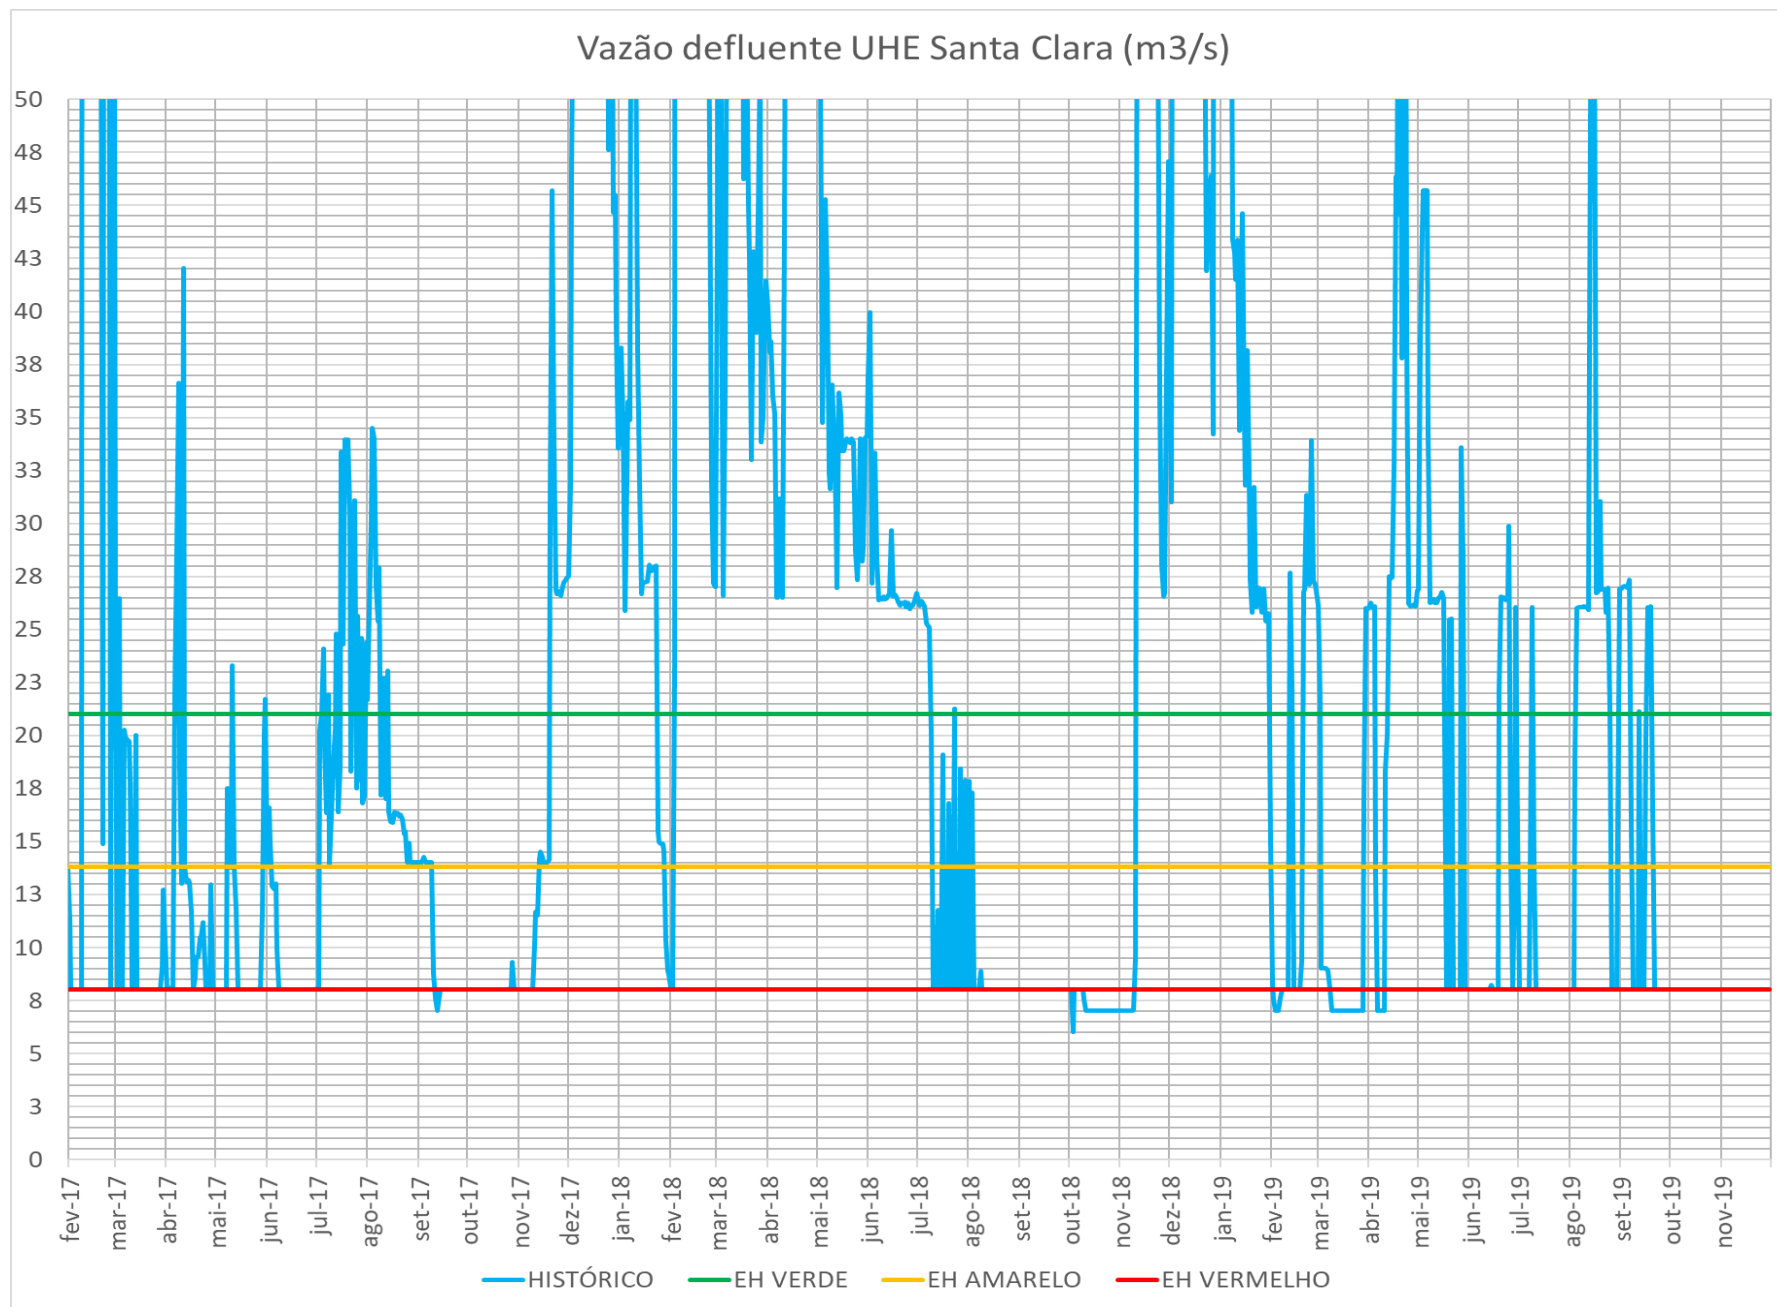

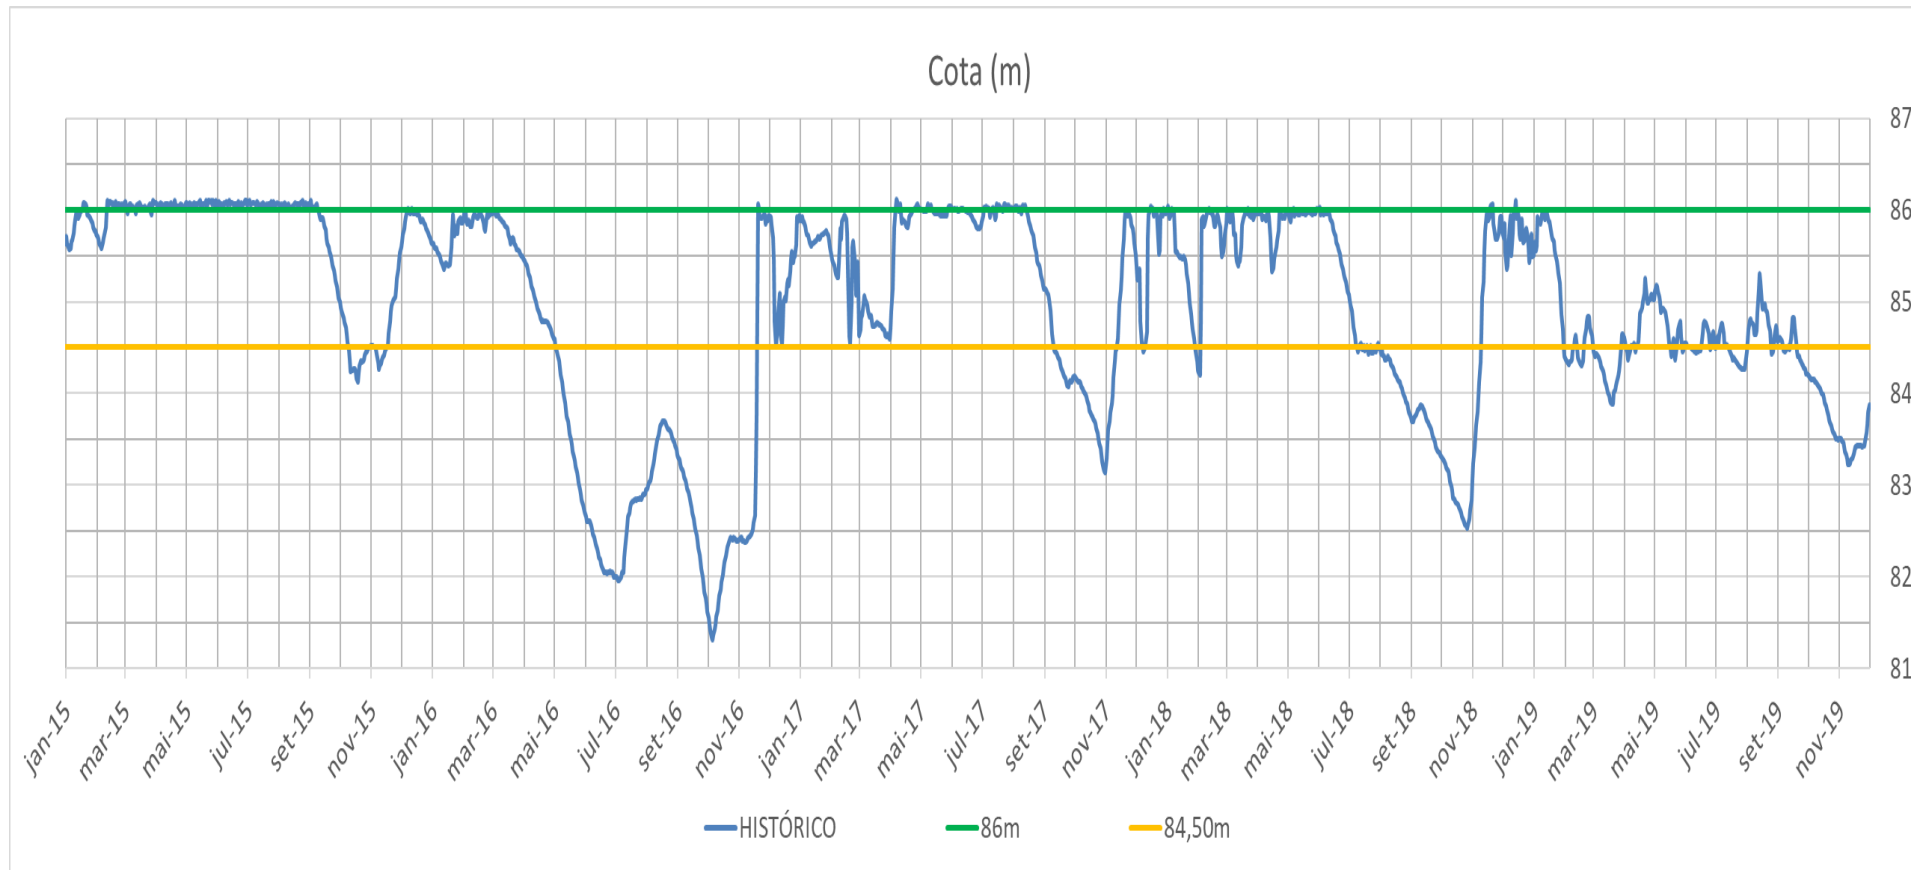

<b>Transposição de peixes na UHE Santa Clara</b>											
Piracemas	nov		dez		jan		fev		mar		TOTAL
	Peixes transpostos	Vazão média m3/s	Peixes transpostos	Vazão média m3/s	Peixes transpostos	Vazão média m3/s	Peixes transpostos	Vazão média m3/s	Peixes transpostos	Vazão média m3/s	Peixes transpostos
2003/2004	SI	34	SI	42	SI	135	SI	121	Desativado		67.838
2010/2011	35.620	140	10.559	92	3.049	68	2.076	27	Desativado		51.304
2014/2015	102.710	134	188.827	105	132.870	23	9.513	22	Desativado		433.920
2015/2016	0	7	45	11	1.352	188	4.873	17	Desativado		6.270
2016/2017	Desativado		77.707	57	4.200	17	4.873	80	6.761	12	93.541
2017/2018	219	18	13.421	120	20.096	29	196.560	112	Desativado		230.296
2018/2019	1.085	50	11.535	124	23.252	46	12.409	16	Desativado		48.281
2019/2020	18	8									

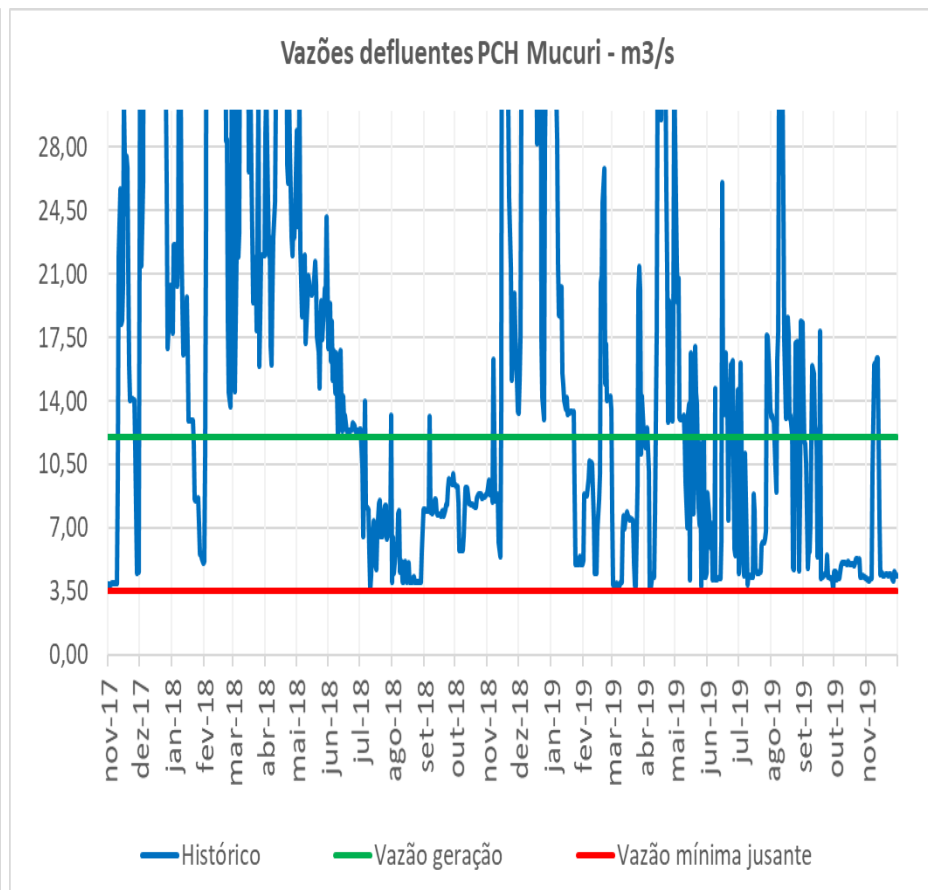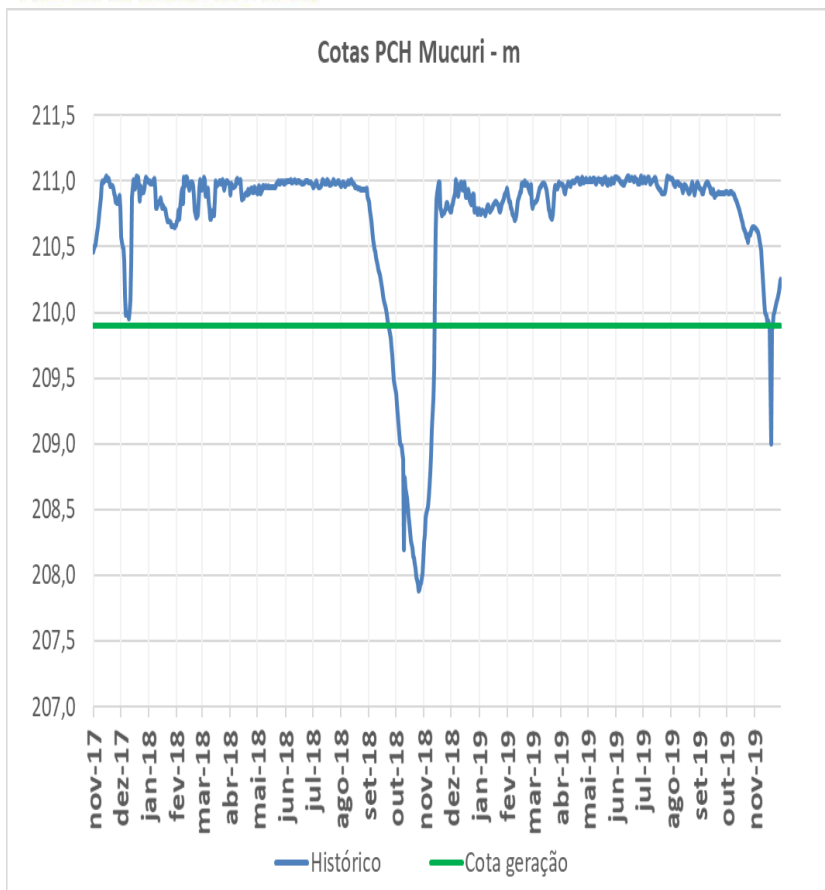

Transposição de peixes na PCH Mucuri									
Piracemas	nov		dez		jan		fev		TOTAL
	Peixes transpostos	Vazão média m3/s	Peixes transpostos	Vazão média m3/s	Peixes transpostos	Vazão média m3/s	Peixes transpostos	Vazão média m3/s	Peixes transpostos
<b>2015/2016</b>	610	7	298	4	43.117	68	74.175	27	<b>118.200</b>
<b>2016/2017</b>	726	8	27.393	27	19.777	12	65.644	28	<b>113.540</b>
<b>2017/2018</b>	3.123	13	30.176	56	4.011	16	16.812	54	<b>54.122</b>
<b>2018/2019</b>	8.142	21	4.454	49	1.485	19	1.048	12	<b>15.129</b>
<b>2019/2020</b>	s/inform	7							

NOVEMBRO/2019

AS CONDIÇÕES OPERATIVAS DAS HIDRELÉTRICAS E PARA OS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS NO SISTEMA MUCURI FORAM DEFINIDAS PELA RESOLUÇÃO ANA Nº 1098, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 28/06/2017.

PARA O ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO SUPRA CITADA, É NECESSÁRIO O ENCAMINHAMENTO À ANA, POR MEIO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO COMAR@ANA.GOV.BR, DAS INFORMAÇÕES A SEGUIR RELACIONADAS:

**I - Pelos operadores das hidrelétricas:**

- a) Mensalmente, cotas e das vazões afluentes e defluentes médias diárias nos reservatórios das duas hidrelétricas;
- b) Mensalmente, resultado da migração de peixes no sistema de transposição, quando houver; e
- c) **Diariamente, situação do reservatório da UHE Santa Clara (cota e vazões afluente e defluente) quando no Estado Hidrológico Vermelho.**

**II - Pela empresa Suzano Papel e Celulose S/A:**

- a) Quinzenalmente, resultado do teste de DBO e DQO oriundo de análise de laboratório externo e credenciado, de coleta realizada às coordenadas 18° 5' 54,52" Sul e 39° 53' 36,21" Oeste, enquanto a vazão defluente na UHE Santa Clara for igual ou inferior a 20 m<sup>3</sup>/s;
- b) **Semanalmente, resultado do teste de DBO e DQO, detalhado no inciso anterior, quando a vazão defluente na UHE Santa Clara for igual ou inferior a 8 m<sup>3</sup>/s; e**
- c) Dados diários da estação de monitoramento fluviométrico prevista no art. 6º da referida Resolução, às coordenadas 18° 01' 11" Sul e 39° 58' 13" Oeste, quando esta estiver em funcionamento.