

agosto de
2019

Sistema Hídrico

BRUMADO-RIACHO DO PAULO

LOCAL:

LIVRAMENTO DE NOSSA
SENHORA

UF:

BA

ALOCAÇÃO:

2019-2020


DATA DA REUNIÃO:

07/05/2019



AÇUDE LUIZ VIEIRA (BRUMADO)

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

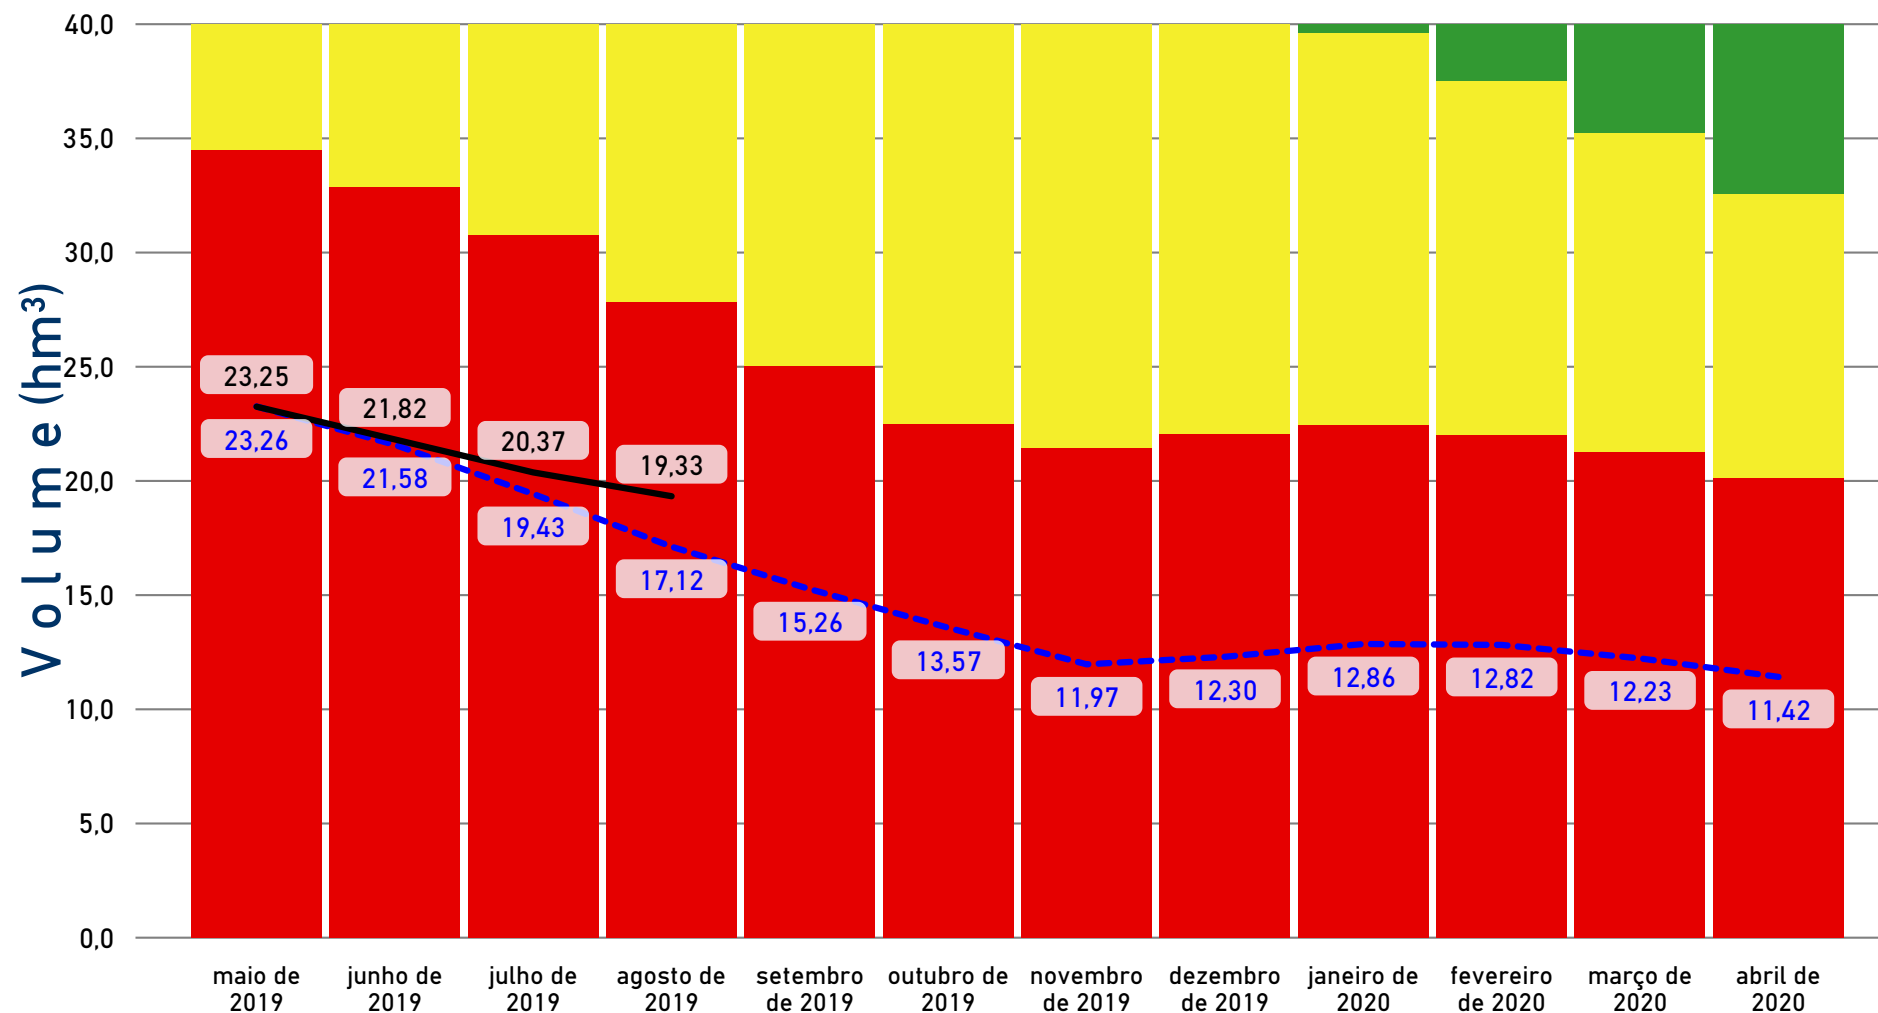

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
maio de 2019	1.012,35	23,26	1012,35	23,25
junho de 2019	1.011,84	21,58	1011,91	21,82
julho de 2019	1.011,09	19,43	1011,44	20,37
agosto de 2019	1.010,18	17,12	1011,05	19,33
setembro de 2019	1.009,40	15,26		
outubro de 2019	1.008,67	13,57		
novembro de 2019	1.007,95	11,97		
dezembro de 2019	1.008,10	12,30		
janeiro de 2020	1.008,36	12,86		
fevereiro de 2020	1.008,33	12,82		
março de 2020	1.008,07	12,23		
abril de 2020	1.007,68	11,42		

LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³) — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

agosto de
2019

Sistema Hídrico

BRUMADO-RIACHO DO PAULO

LOCAL:

LIVRAMENTO DE NOSSA
SENHORA

UF:

BA

ALOCAÇÃO:

2019-2020


DATA DA REUNIÃO:

07/05/2019



AÇUDE RIACHO DO PAULO

Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

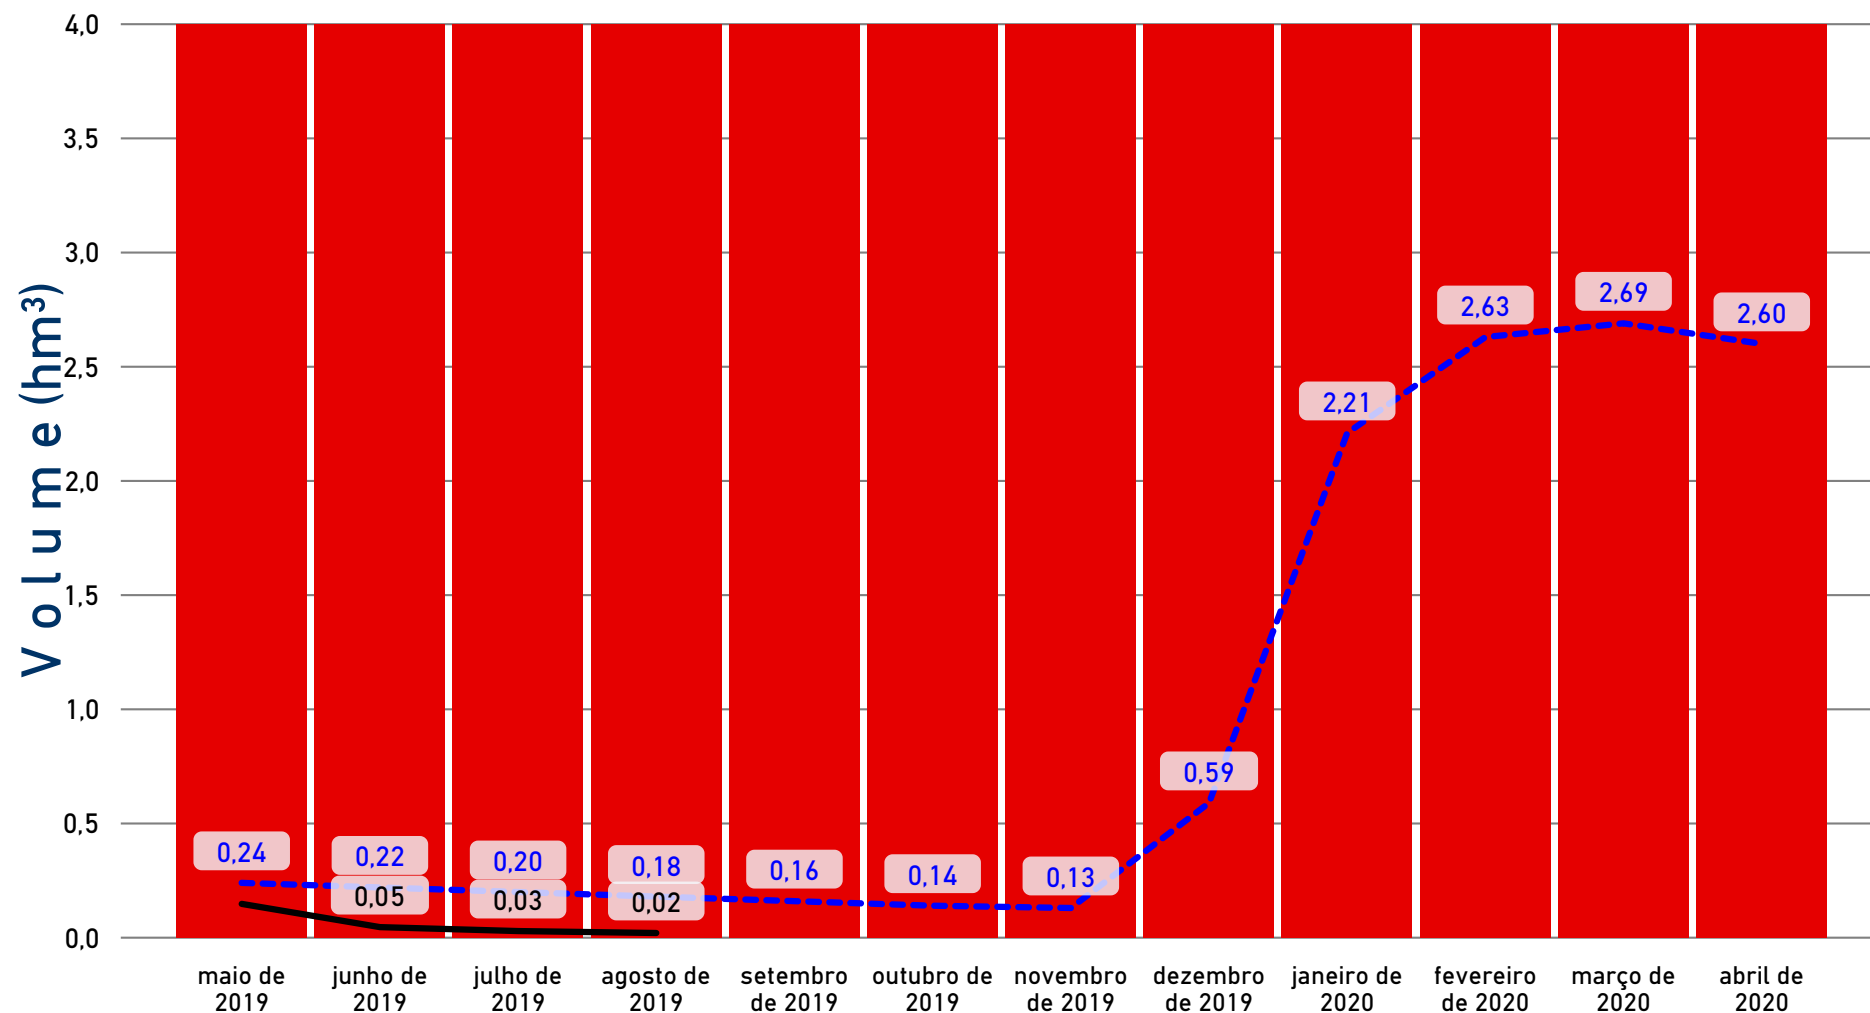

LEGENDAS	
	VOLUMES ESPERADOS (hm³)
	VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
maio de 2019	444,58	0,24	888,56	0,15
junho de 2019	444,52	0,22	887,85	0,05
julho de 2019	444,47	0,20	887,16	0,03
agosto de 2019	444,41	0,18	886,82	0,02
setembro de 2019	444,35	0,16		
outubro de 2019	444,29	0,14		
novembro de 2019	444,26	0,13		
dezembro de 2019	445,41	0,59		
janeiro de 2020	448,27	2,21		
fevereiro de 2020	448,75	2,63		
março de 2020	448,82	2,69		
abril de 2020	448,72	2,60		

agosto de
2019

Sistema Hídrico	LOCAL:	UF:	ALOCAÇÃO:	DATA DA REUNIÃO:
BRUMADO-RIACHO DO PAULO	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	BA	2019-2020	07/05/2019



CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	maio de 2019	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020
Abastecimento Público a jusante da barragem (Rio Contas - complementação, SIAA Itanagé e SAA Livramento)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Abastecimento Público no reservatório (Rio de Contas)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	24,00
Demais usos no reservatório	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Perímetro Irrigado Brumado (Bloco I)	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Perímetro Irrigado Brumado e demais usos a jusante até a confluência com o Riacho do Paulo	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	486,00	486,00	486,00	486,00	680,00
TOTAL	872,00	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00	690,00	690,00	690,00	690,00	896,00

CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	maio de 2019	junho de 2019	julho de 2019	agosto de 2019
Abastecimento Público a jusante da barragem (Rio Contas - complementação, SIAA Itanagé e SAA Livramento)	58,79	49,08	55,79	53,61
Abastecimento Público no reservatório (Rio de Contas)	9,62	9,58	8,89	8,93
Demais usos no reservatório				
Perímetro Irrigado Brumado (Bloco I)	90,23	106,74	106,24	99,00
Perímetro Irrigado Brumado e demais usos a jusante até a confluência com o Riacho do Paulo	543,96	457,69	519,93	482,89
TOTAL	702,61	623,10	690,86	644,44

LEGENDA	
	SEM INFORMAÇÃO

agosto de
2019

Sistema Hídrico

BRUMADO-RIACHO DO PAULO

LOCAL:

LIVRAMENTO DE NOSSA
SENHORA

UF:

BA

ALOCAÇÃO:

2019-2020

DATA DA REUNIÃO:

07/05/2019



Item	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas dos reservatórios	Diária	DNOCS		
1.2	Medição de volumes captados pela ADIB	Mensal	ADIB		
1.3	Medição de volumes captados pela EMBASA	Mensal	EMBASA		
1.4	Medição das vazões defluentes a jusante do açude Brumado	Diária	ANA		
1.5	Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura	Anual	ANA		Remanejado para outubro de 2019.
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de medidor fixo para volumes captados para abastecimento	Urgente	EMBASA		Necessária implantação de medição no sistema referente à ETA Velha de Rio de Contas.
2.2	Recuperação dos equipamentos hidromecânicos nas barragens Brumado e Riacho do Paulo	Urgente	DNOCS		A ser contratado no âmbito do PROSB (R\$ 3 milhões).
2.3	Referenciamento das réguas linimétrica do reservatório Brumado à cota de sangria (cota 1.026 m)	2019	ANA		Necessária instalação progressiva de novas réguas em razão da redução do volume armazenado.
2.4	Implantação de réguas para Monitoramento das defluências do reservatório Riacho do Paulo	Quando houver possibilidade de defluência	ANA		
3	REGULAÇÃO DE USOS				
3.1	Fiscalização no entorno do reservatório Brumado	Atividade contínua	ANA		
3.2	Fiscalização do trecho compreendido entre o reservatório Brumado até a barragem de derivação, podendo ser solicitada informação sobre consumidores de energia elétrica à ANA	Atividade contínua	INEMA		
4	OUTRAS AÇÕES				
4.1	Ações para proteção da área de captação da EMBASA no açude Brumado	Imediato	EMBASA e DNOCS		
4.2	Elaboração de propostas para a regularização de barragens na bacia hidráulica do Riacho do Paulo para os polígonos às cotas 459 e 464m	2019	ANA, DNOCS e Comissão Gestora, com a participação dos usuários do Riacho do Paulo		Iniciadas tratativas com o DNOCS/Fortaleza em reunião presencial realizada em 17/09/2019.
4.3	Modernização do Perímetro de Irrigação Brumado (canal de irrigação e pressurização do Bloco I)	Urgente	DNOCS		Assunto tratado com o DNOCS/Fortaleza em reunião presencial realizada em 17/09/2019. Segundo o DNOCS, não há previsão de recursos para essa atividade.

LEGENDAS

REALIZADA

EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO

NÃO REALIZADA

agosto de
2019

Sistema Hídrico	LOCAL:	UF:	ALOCAÇÃO:	DATA DA REUNIÃO:
BRUMADO-RIACHO DO PAULO	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	BA	2019-2020	07/05/2019



COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Nome	Representação	Telefone
Fernando José Lessa e Silva	STR - Livramento de Nossa Senhora	(77) 3444-2752
Gutemberg Carneiro de Souza	APEL	(77) 99997-6774
Jean Victor Teixeira Pereira	INEMA	(77) 99962-1024
João Bonfim Soares	STR - Dom Basílio	(77) 3448-2227
José Ricardo Assunção Ribeiro	Prefeitura Municipal - Livramento de Nossa Senhora	(77) 99968-1753
Milane Araújo Alves Alcântara	Câmara Municipal - Livramento de Nossa Senhora	(77) 3444-2062
Pedro Antônio Oliveira Lima	DNOCS	(77) 98116-0334
Ricardo Juvelino Farias Ribeiro	Secretaria Munic. Agricultura, Recursos Hídricos , Meio Ambiente.	(77) 3444-1814
Rosivaldo Romão da Silva (Coordenador)	ADIB	(77) 99974-0511
Zorizeth Oliveira Pires	Secretaria Municipal de Agricultura e Comércio de Dom Basílio	(77) 99136-3328

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção [Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)

boletim gerado em:

20/09/2019