


## AÇUDE LUIZ VIEIRA (BRUMADO)

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

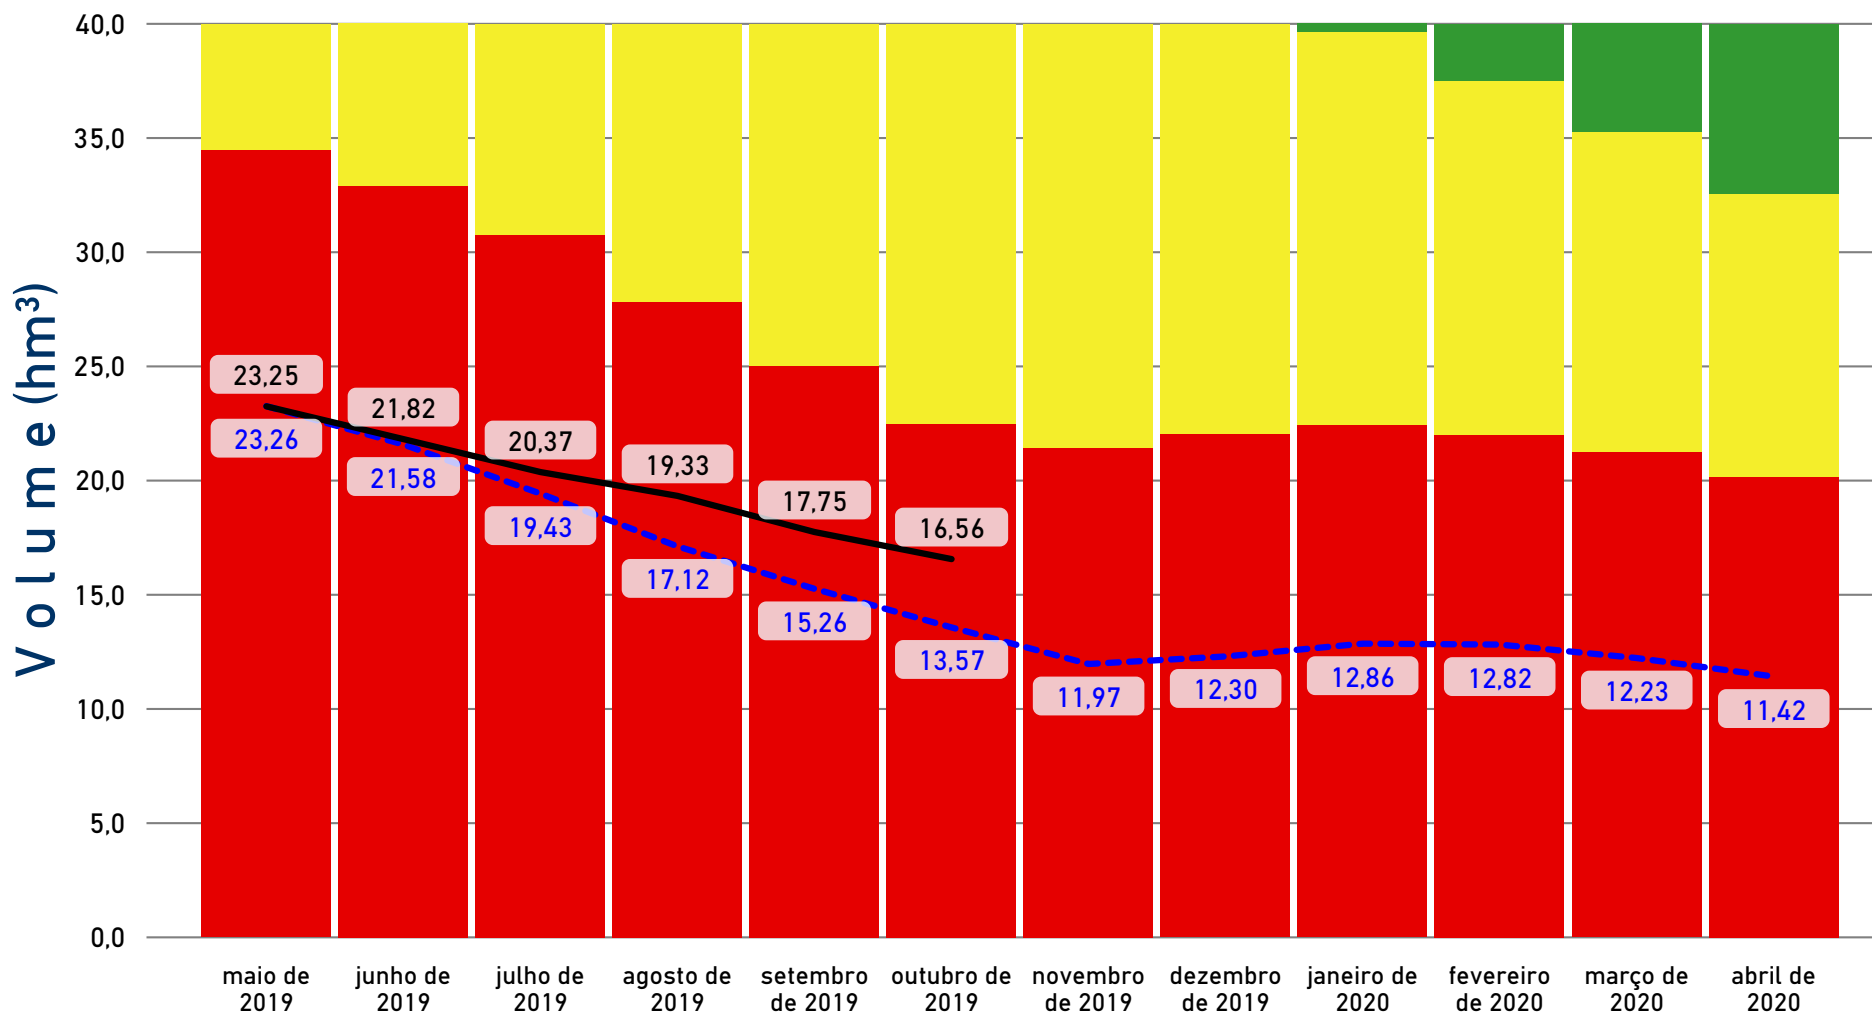


| Data              | Cota Esperada (m) | Volume Esperado (hm³) | Cota Observada (m) | Volumes Observados (hm³) |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| maio de 2019      | 1.012,35          | 23,26                 | 1012,35            | 23,25                    |
| junho de 2019     | 1.011,84          | 21,58                 | 1011,91            | 21,82                    |
| julho de 2019     | 1.011,09          | 19,43                 | 1011,44            | 20,37                    |
| agosto de 2019    | 1.010,18          | 17,12                 | 1011,05            | 19,33                    |
| setembro de 2019  | 1.009,40          | 15,26                 | 1010,43            | 17,75                    |
| outubro de 2019   | 1.008,67          | 13,57                 | 1009,95            | 16,56                    |
| novembro de 2019  | 1.007,95          | 11,97                 |                    |                          |
| dezembro de 2019  | 1.008,10          | 12,30                 |                    |                          |
| janeiro de 2020   | 1.008,36          | 12,86                 |                    |                          |
| fevereiro de 2020 | 1.008,33          | 12,82                 |                    |                          |
| março de 2020     | 1.008,07          | 12,23                 |                    |                          |
| abril de 2020     | 1.007,68          | 11,42                 |                    |                          |

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)      — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

## AÇUDE RIACHO DO PAULO

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

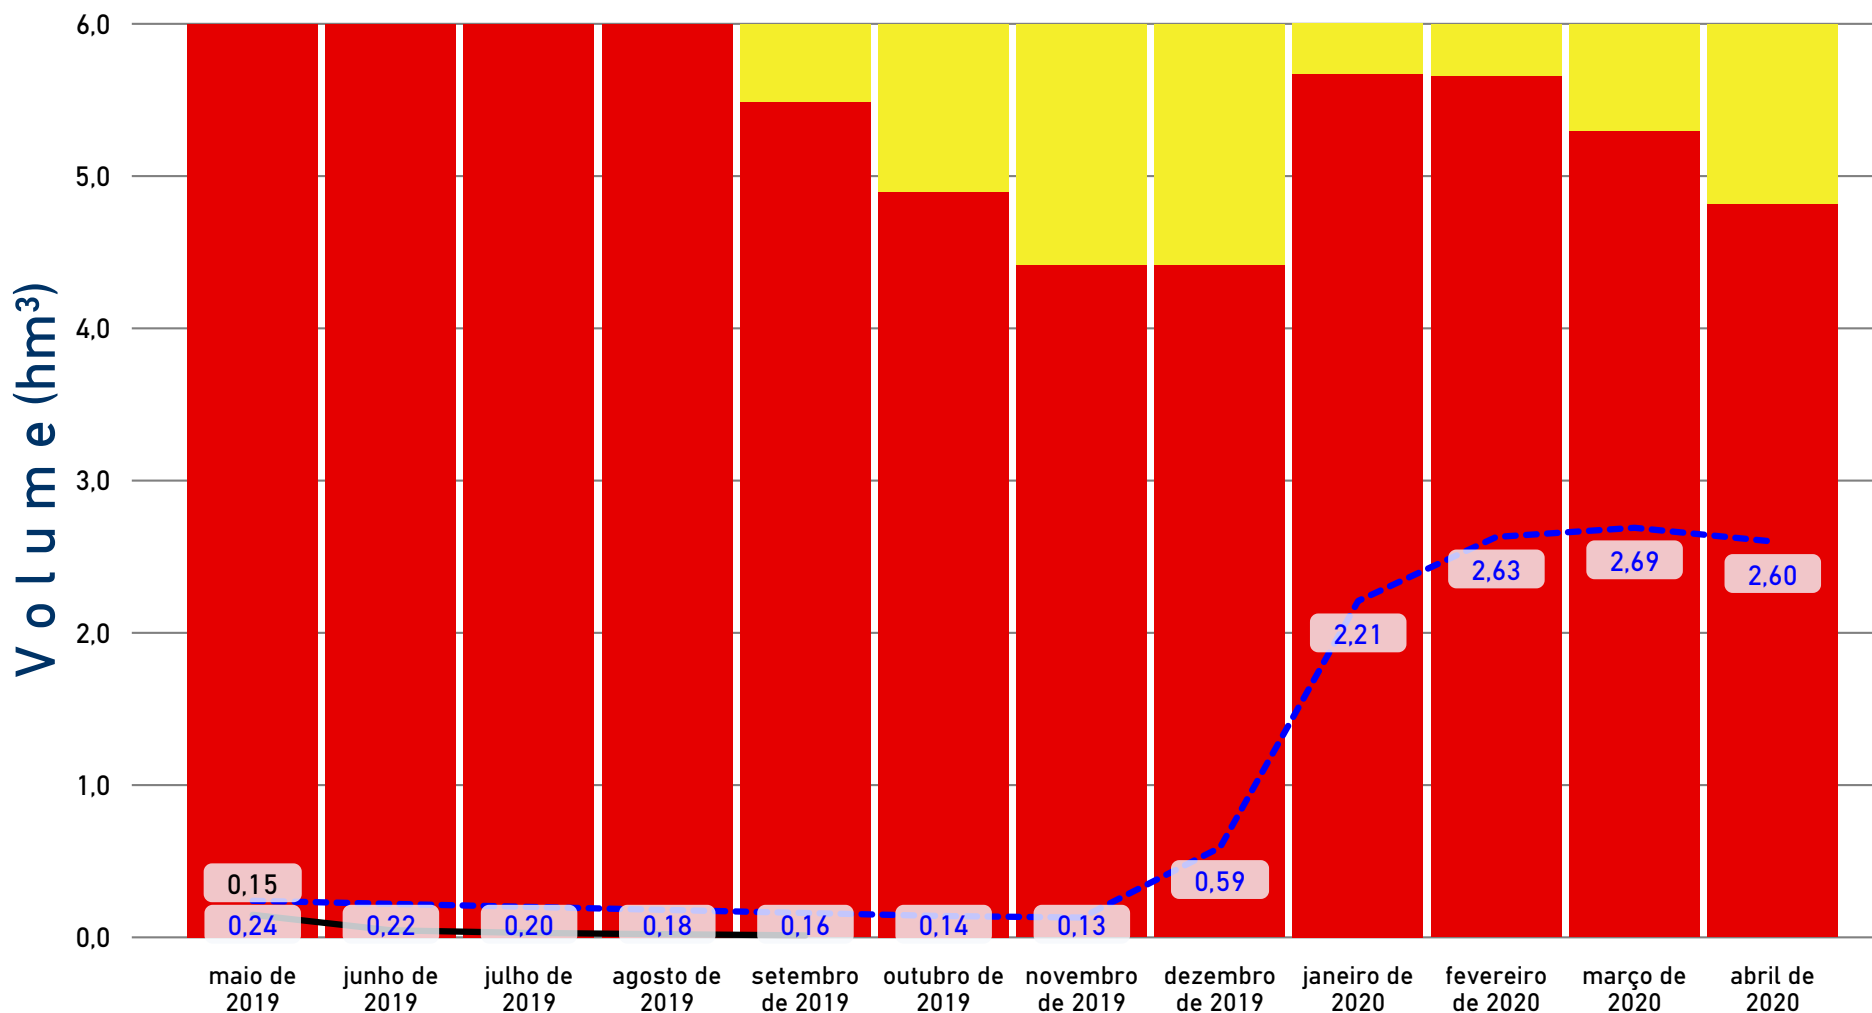

| Data              | Cota Esperada (m) | Volume Esperado (hm³) | Cota Observada (m) | Volumes Observados (hm³) |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| maio de 2019      | 444,58            | 0,24                  | 444,28             | 0,15                     |
| junho de 2019     | 444,52            | 0,22                  | 443,93             | 0,05                     |
| julho de 2019     | 444,47            | 0,20                  | 443,58             | 0,03                     |
| agosto de 2019    | 444,41            | 0,18                  | 443,41             | 0,02                     |
| setembro de 2019  | 444,35            | 0,16                  | 443,26             | 0,01                     |
| outubro de 2019   | 444,29            | 0,14                  | 442,97             |                          |
| novembro de 2019  | 444,26            | 0,13                  |                    |                          |
| dezembro de 2019  | 445,41            | 0,59                  |                    |                          |
| janeiro de 2020   | 448,27            | 2,21                  |                    |                          |
| fevereiro de 2020 | 448,75            | 2,63                  |                    |                          |
| março de 2020     | 448,82            | 2,69                  |                    |                          |
| abril de 2020     | 448,72            | 2,60                  |                    |                          |

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)      — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

outubro de 2019

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

BRUMADO-RIACHO DO PAULO  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA  
LOCAL

BA  
UF

07/05/2019  
DATA DA REUNIÃO



## CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

| Finalidade   | maio de 2019  | junho de 2019 | julho de 2019 | agosto de 2019 | setembro de 2019 | outubro de 2019 | novembro de 2019 | dezembro de 2019 | janeiro de 2020 | fevereiro de 2020 | março de 2020 | abril de 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| Abastecimento Público a jusante da barragem (Rio Contas - complementação, SIAA Itanagé e SAA Livramento) | 60,00         | 60,00         | 60,00         | 60,00          | 60,00            | 60,00           | 60,00            | 60,00            | 60,00           | 60,00             | 60,00         | 60,00         |
| Abastecimento Público no reservatório (Rio de Contas)  | 12,00         | 12,00         | 12,00         | 12,00          | 12,00            | 12,00           | 12,00            | 12,00            | 12,00           | 12,00             | 12,00         | 12,00         |
| Demais usos no reservatório  | 2,00          | 2,00          | 2,00          | 2,00           | 2,00             | 2,00            | 2,00             | 2,00             | 2,00            | 2,00              | 2,00          | 2,00          |
| Perímetro Irrigado Brumado (Bloco I)   | 130,00        | 130,00        | 130,00        | 130,00         | 130,00           | 130,00          | 130,00           | 130,00           | 130,00          | 130,00            | 130,00        | 130,00        |
| Perímetro Irrigado Brumado e demais usos a jusante até a confluência com o Riacho do Paulo               | 680,00        | 680,00        | 680,00        | 680,00         | 680,00           | 680,00          | 680,00           | 486,00           | 486,00          | 486,00            | 486,00        | 486,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>884,00</b> | <b>884,00</b> | <b>884,00</b> | <b>884,00</b>  | <b>884,00</b>    | <b>884,00</b>   | <b>884,00</b>    | <b>690,00</b>    | <b>690,00</b>   | <b>690,00</b>     | <b>690,00</b> | <b>690,00</b> |

## CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

| Finalidade   | maio de 2019  | junho de 2019 | julho de 2019 | agosto de 2019 | setembro de 2019 | outubro de 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
| Abastecimento Público a jusante da barragem (Rio Contas - complementação, SIAA Itanagé e SAA Livramento) | 58,79         | 49,08         | 55,79         | 53,61          | 57,82            | 58,99           |
| Abastecimento Público no reservatório (Rio de Contas)  | 9,62          | 9,58          | 8,89          | 8,93           | 8,34             | 9,42            |
| Demais usos no reservatório  |               |               |               |                |                  |                 |
| Perímetro Irrigado Brumado (Bloco I)   | 90,23         | 106,74        | 106,24        | 99,00          | 97,47            | 91,81           |
| Perímetro Irrigado Brumado e demais usos a jusante até a confluência com o Riacho do Paulo               | 543,96        | 457,69        | 519,93        | 482,89         | 478,16           | 542,82          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>702,61</b> | <b>623,10</b> | <b>690,86</b> | <b>644,44</b>  | <b>641,80</b>    | <b>703,05</b>   |

### LEGENDA

 SEM INFORMAÇÃO

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

08/11/2019

outubro de 2019

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

**BRUMADO-RIACHO DO PAULO**  
SISTEMA HÍDRICO

**2019-2020**  
ALOCAÇÃO

**LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA**  
LOCAL

**BA**  
UF

**07/05/2019**  
DATA DA REUNIÃO




| Item | Atividade  | Prazo / Frequência                        | Responsável   | DESEMPENHO | Observações   |
|------|--|---|---|------------|---|
| 1    | MONITORAMENTO  |   |   |            |   |
| 1.1  | Medição de cotas dos reservatórios   | Diária                                    | DNOCS   |            |   |
| 1.2  | Medição de volumes captados pela ADIB  | Mensal                                    | ADIB  |            |   |
| 1.3  | Medição de volumes captados pela EMBASA  | Mensal                                    | EMBASA  |            |   |
| 1.4  | Medição das vazões defluentes a jusante do açude Brumado   | Diária                                    | ANA   |            |   |
| 1.5  | Consumo de energia elétrica para irrigação e aquicultura   | Anual                                     | ANA   |            | A ser apresentado na Reunião de Alocação 2020/2021.   |
| 2    | INSTRUMENTAÇÃO   |   |   |            |   |
| 2.1  | Instalação de medidor fixo para volumes captados para abastecimento  | Urgente                                   | EMBASA  |            |   |
| 2.2  | Recuperação dos equipamentos hidromecânicos nas barragens Brumado e Riacho do Paulo  | Urgente                                   | DNOCS   |            | Reservatório Brumado: previsão de contratação no âmbito do PROSB (R\$ 3 milhões).   |
| 2.3  | Referenciamento das réguas linimétrica do reservatório Brumado à cota de sangria (cota 1.026 m)  | 2019                                      | ANA   |            |   |
| 2.4  | Implantação de réguas para Monitoramento das defluências do reservatório Riacho do Paulo   | Quando houver possibilidade de defluência | ANA   |            |   |
| 3    | REGULAÇÃO DE USOS  |   |   |            |   |
| 3.1  | Fiscalização no entorno do reservatório Brumado  | Atividade contínua                        | ANA   |            |   |
| 3.2  | Fiscalização do trecho compreendido entre o reservatório Brumado até a barragem de derivação, podendo ser solicitada informação sobre consumidores de energia elétrica à ANA | Atividade contínua                        | INEMA   |            |   |
| 4    | OUTRAS AÇÕES   |   |   |            |   |
| 4.1  | Ações para proteção da área de captação da EMBASA no açude Brumado   | Imediato                                  | EMBASA e DNOCS  |            | As providências necessárias à execução da ação foram solicitadas à EMBASA por meio do Ofício n. 398/2019/SRE/ANA, de 01/10/2019 |
| 4.2  | Elaboração de propostas para a regularização de barragens na bacia hidráulica do Riacho do Paulo para os polígonos às cotas 459 e 464m                                       | 2019                                      | ANA, DNOCS e Comissão Gestora, com a participação dos usuários do Riacho do Paulo |            | Iniciadas tratativas com o DNOCS/Fortaleza em reunião presencial realizada em 17/09/2019.                                       |
| 4.3  | Modernização do Perímetro de Irrigação Brumado (canal de irrigação e pressurização do Bloco I)   | Urgente                                   | DNOCS   |            |   |

### LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

outubro de 2019

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

BRUMADO-RIACHO DO PAULO  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA  
LOCAL

BA  
UF

07/05/2019  
DATA DA REUNIÃO



## COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

| NOME                                   | REPRESENTAÇÃO  | TELEFONE        |
|--|--|-----------------|
| Fernando José Lessa e Silva            | STR - Livramento de Nossa Senhora                                      | (77) 3444-2752  |
| Gutemberg Carneiro de Souza            | APEL   | (77) 99997-6774 |
| Jean Victor Teixeira Pereira           | INEMA  | (77) 99962-1024 |
| João Bonfim Soares                     | STR - Dom Basílio  | (77) 3448-2227  |
| José Ricardo Assunção Ribeiro          | Prefeitura Municipal - Livramento de Nossa Senhora                     | (77) 99968-1753 |
| Milane Araújo Alves Alcântara          | Câmara Municipal - Livramento de Nossa Senhora                         | (77) 3444-2062  |
| Pedro Antônio Oliveira Lima            | DNOCS  | (77) 98116-0334 |
| Ricardo Juvelino Farias Ribeiro        | Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | (77) 3444-1814  |
| Rosivaldo Romão da Silva (Coordenador) | ADIB   | (77) 99974-0511 |
| Zorizeth Oliveira Pires                | Secretaria Municipal de Agricultura e Comércio de Dom Basílio          | (77) 99136-3328 |

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:  
[Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)

boletim gerado em:

08/11/2019