

julho de  
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

CUREMA-MÃE D'ÁGUA

COREMAS

PB


2019-2020

18/07/2019



## AÇUDE MÃE D'ÁGUA

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

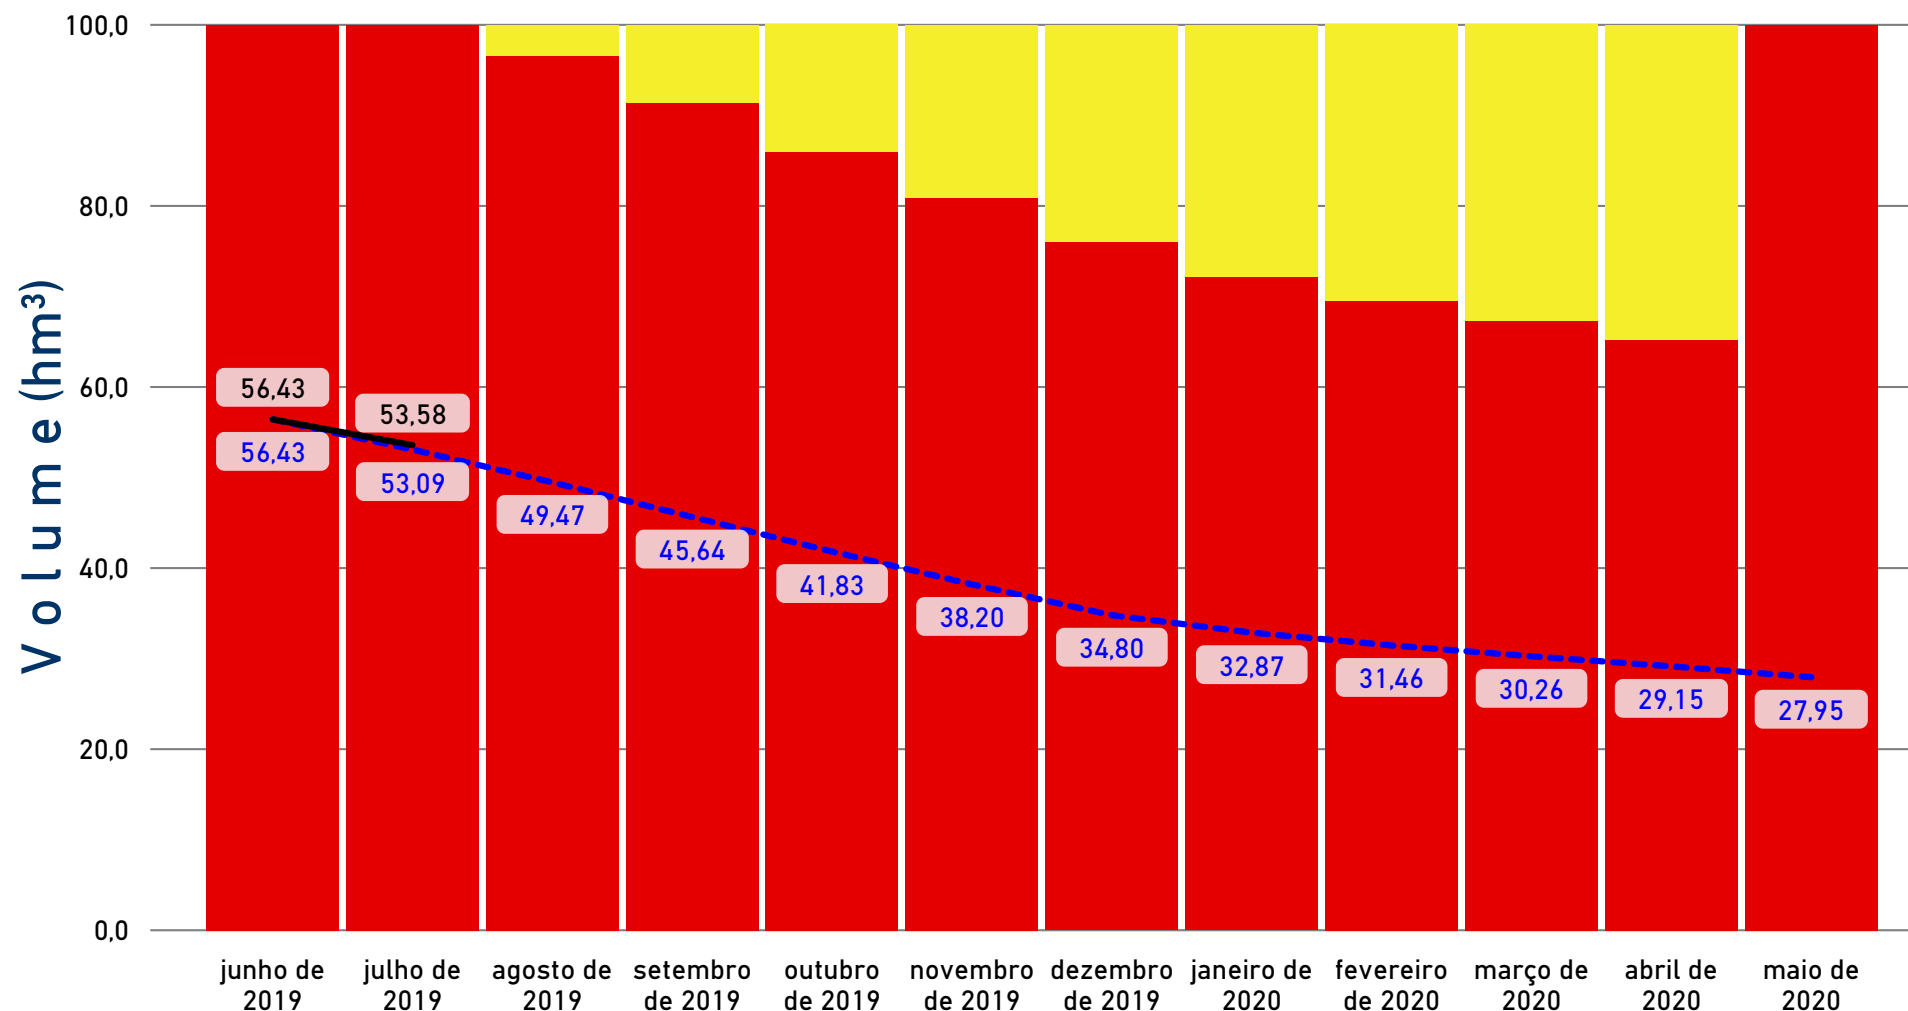

Datas	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
junho de 2019	228,15	56,43	228,15	56,43
julho de 2019	227,85	53,09	227,90	53,58

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)    — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

julho de  
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

CUREMA-MÃE D'ÁGUA

COREMAS

PB


2019-2020

18/07/2019



## AÇUDE CUREMA

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

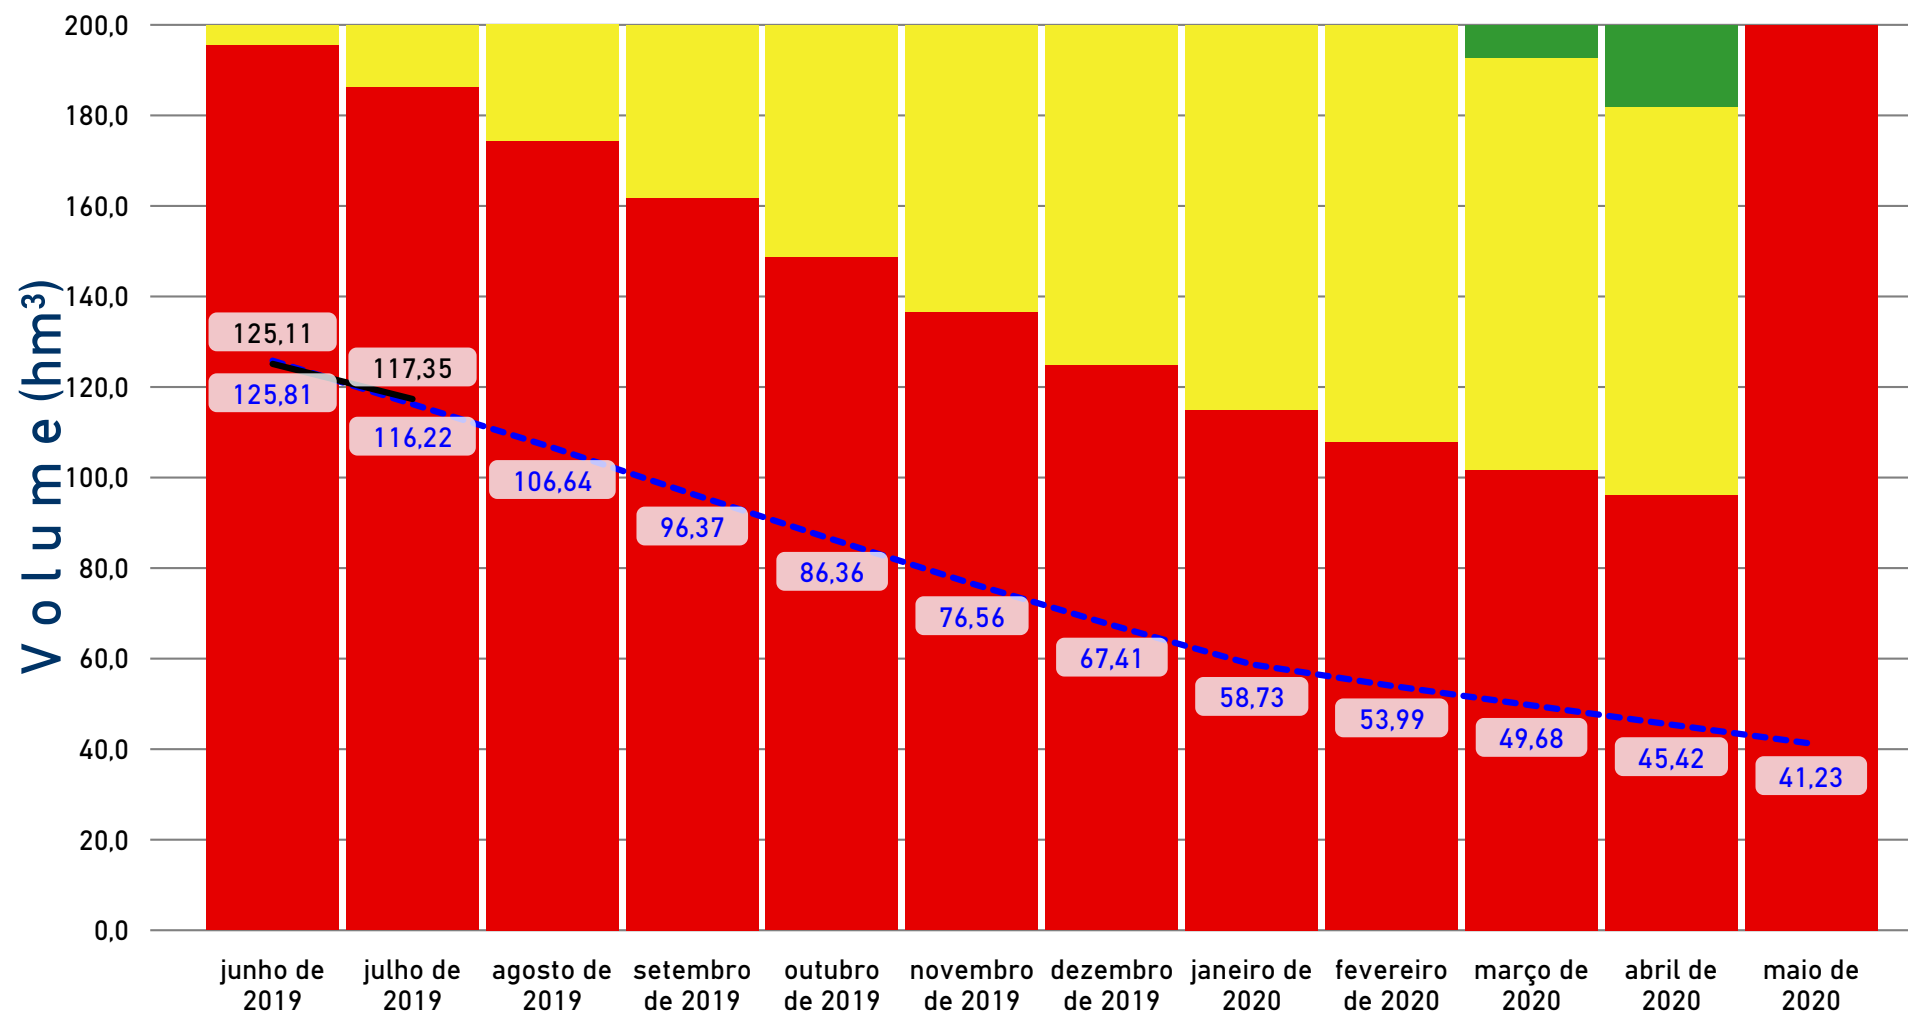

Datas	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volume Observado (hm³)
junho de 2019	229,93	125,81	229,90	125,11
julho de 2019	229,38	116,22	229,45	117,35

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)    — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

julho de  
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF: ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

CUREMA-MÃE D'ÁGUA

COREMAS

PB 2019-2020

18/07/2019



**CONSUMOS ESPERADOS (L/s)**

Item	Finalidade	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
1	Abastecimento Público - reservatório Curema	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Abastecimento Público - Rios Piancó e Piranhas - Paraíba	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
3	Abastecimento Público - Rio Piranhas - Rio Grande do Norte	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
4	Curema (descarga para o Rio Piancó, descontadas vazões para abastecimento público)	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	629,00	629,00	629,00	629,00
5	Mãe D'Água (descarga para o rio Aguiar)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	Mãe D'Água (SAA Aparecida)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Mãe D'Água (descarga para o Canal da Redenção, descontada vazão para o SAA Aparecida)	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>Total</b>		<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.475,00</b>	<b>1.475,00</b>

**CONSUMOS OBSERVADOS (L/s)**

Item	Finalidade	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20
1	Abastecimento público - reservatório Curema	22,70										
2	Abastecimento público - Rios Piancó e Piranhas - Paraíba	506,60										
3	Abastecimento Público - Rio Piranhas - Rio Grande do Norte	147,33										
4	Curema (descarga para o rio Piancó, descontadas vazões para abastecimento público)	1.493,75										
5	Mãe D'Água (descarga para o rio Aguiar)	50,00										
6	Mãe D'Água - SAA Aparecida	9,95										
7	Mãe D'Água (descarga para o Canal da Redenção, descontada vazão para o SAA Aparecida)	494,95										
<b>Total</b>		<b>2.725,28</b>										

LEGENDA	
	SEM INFORMAÇÃO

julho de  
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

CUREMA-MÃE D'ÁGUA

COREMAS

PB

2019-2020

18/07/2019



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

ITEM	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO/FREQUENCIA	DESEMPENHO	OBSERVAÇÕES
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas dos reservatórios	ANA	Diária		
1.2	Medição das descargas dos reservatórios	ANA e DNOCS	Mensal		
1.3	Medição das vazões captadas para abastecimento público	CAGEPA e CAERN	Mensal		
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de régua para monitoramentode cotas nos reservatórios	ANA	Sempre que necessário		
3	regulaçãoDE USOS				
3.1	Encaminhamento de contribuições à proposta de Marco Regulatório do Sistema Hídrico Curema-Mãe D'Água	Todos	16/08/2019		
3.2	Publicação do novo Marco Regulatório do Sistema Hídrico Curema-Mãe D'Água	ANA, AESA e IGARN	2019		
3.3	Regularização de usuários	ANA, AESA e IGARN	180 dias após a publicação do Marco Regulatório		
4	OUTRAS AÇÕES				
4.1	Sugestões à proposta de implantação de placas fotovoltaicas nos reservatórios	Todos	ago-19		

LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

julho de  
2019

SISTEMA HÍDRICO

LOCAL:

UF:

ALOCAÇÃO:

DATA DA REUNIÃO:

CUREMA-MÃE D'ÁGUA

COREMAS

PB

2019-2020

18/07/2019



### COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

Nome	Representação	Telefone
Antonione Pontes Abrantes	STTR Aparecida	(83) 98138-3227
Everaldo Jacobino de Moura	DNOCS	(83) 98107-8058
Fabiano de Oliveira Moura	CAERN	(84) 98128-6380
Francisco Caramuru	IGARN	(84) 99814-0314
José de Alencar	AESA	(83) 99646-8604
Josefa da Silva	Comunidade Sítio Mãe D'Água	(83) 99802-9631
Lurdinha Santana	STTR Pombal	(83) 99900-6235
Rogério Paganelli Junqueira	PIVAS	(83) 99600-0431
Vereador Marcus V. Ramalho	Irrigantes do entorno dos reservatórios	(83) 99649-2374
Walace Medeiros de Oliveira	CAGEPA	(83) 98752-3448
Waldemir Azevedo (Coordenador)	CBH-PPA	(83) 98827-1869

**O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento estão disponíveis na página da ANA na internet, na seção [Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)**