

dezembro de  
2019

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

COREMAS  
LOCAL


PB  
UF

18/07/2019  
DATA DA REUNIÃO



## AÇUDE MÃE D'ÁGUA

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

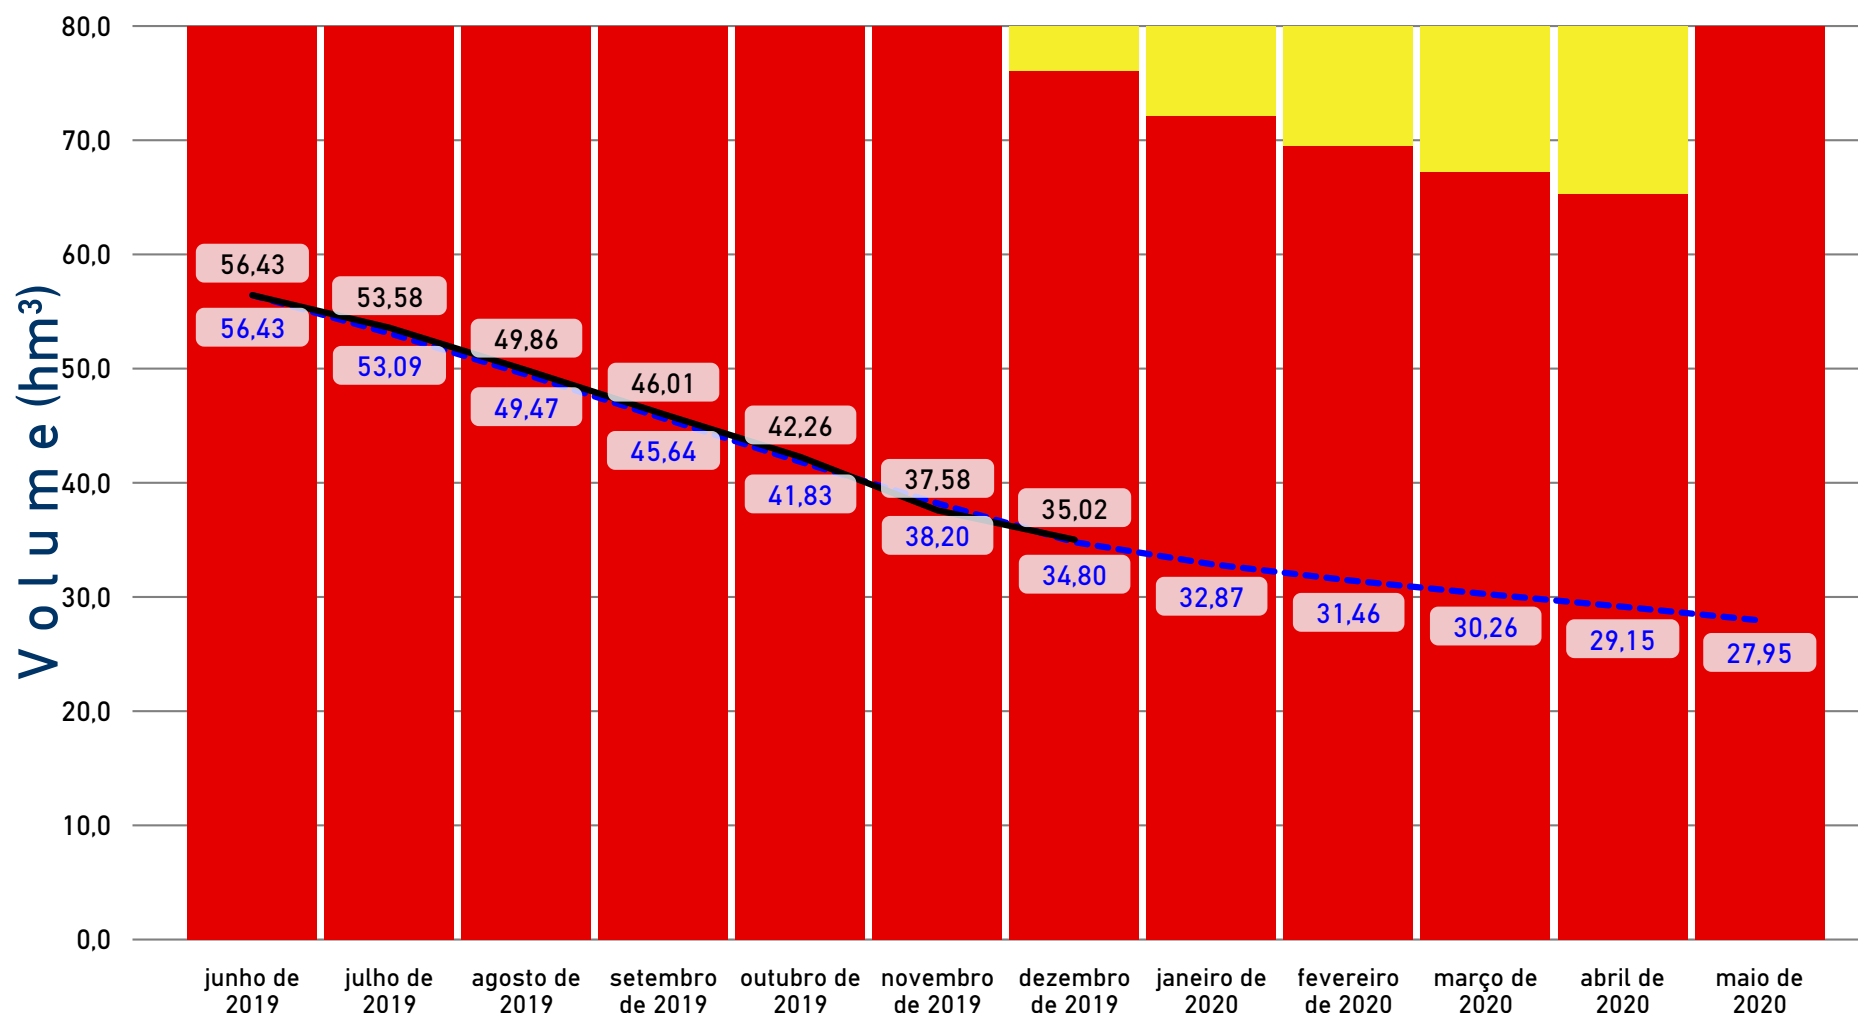

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
junho de 2019	228,15	56,43	228,15	56,43
julho de 2019	227,85	53,09	227,90	53,58
agosto de 2019	227,52	49,47	227,56	49,86
setembro de 2019	227,15	45,64	227,19	46,01
outubro de 2019	226,76	41,83	226,81	42,26
novembro de 2019	226,36	38,20	226,30	37,58
dezembro de 2019	225,97	34,80	226,00	35,02
janeiro de 2020	225,73	32,87		
fevereiro de 2020	225,53	31,46		
março de 2020	225,36	30,26		
abril de 2020	225,19	29,15		
maio de 2020	225,00	27,95		

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)      — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

14/01/2020

dezembro de  
2019

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

COREMAS  
LOCAL


PB  
UF

18/07/2019  
DATA DA REUNIÃO



## AÇUDE CUREMA

### Volumes Esperados e Observados / Estados Hidrológicos

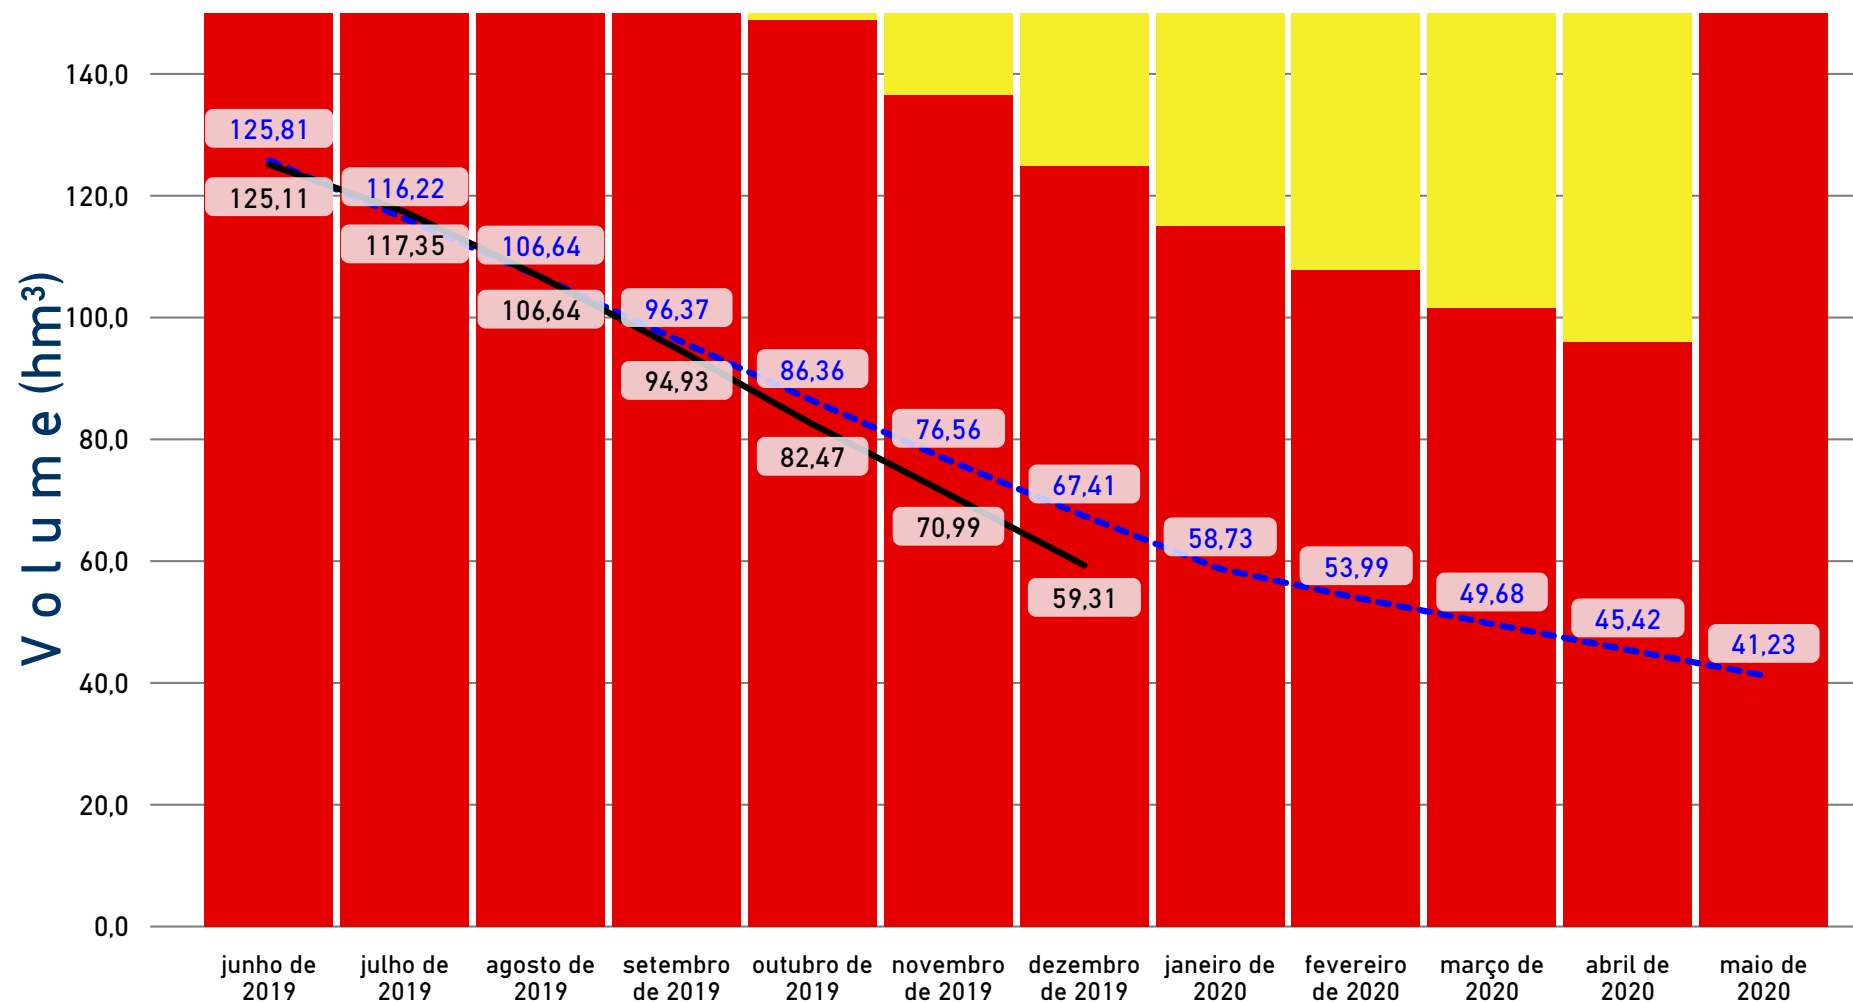

Data	Cota Esperada (m)	Volume Esperado (hm³)	Cota Observada (m)	Volumes Observados (hm³)
junho de 2019	229,93	125,81	229,90	125,11
julho de 2019	229,38	116,22	229,45	117,35
agosto de 2019	228,79	106,64	228,79	106,64
setembro de 2019	228,10	96,37	228,01	94,93
outubro de 2019	227,39	86,36	227,10	82,47
novembro de 2019	226,63	76,56	226,17	70,99
dezembro de 2019	225,85	67,41	225,09	59,31
janeiro de 2020	225,02	58,73		
fevereiro de 2020	224,50	53,99		
março de 2020	223,97	49,68		
abril de 2020	223,41	45,42		
maio de 2020	222,81	41,23		

#### LEGENDAS

--- VOLUMES ESPERADOS (hm³)      — VOLUMES OBSERVADOS (hm³)

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

14/01/2020

dezembro de  
2019

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

COREMAS  
LOCAL

PB  
UF

18/07/2019  
DATA DA REUNIÃO



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

## CONSUMOS ESPERADOS (L/S)

Finalidade	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019	janeiro de 2020	fevereiro de 2020	março de 2020	abril de 2020	maio de 2020
Abastecimento Público - reservatório Curema	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Abastecimento Público - Rio Piranhas - Rio Grande do Norte	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Abastecimento Público - Rios Piancó e Piranhas - Paraíba	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Curema (descarga para o Rio Piancó, descontadas vazões para abastecimento público)	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	1.829,00	629,00	629,00	629,00	629,00
Mãe D'Água (descarga para o Canal da Redenção, descontada vazão para o SAA Aparecida)	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
Mãe D'Água (SAA Aparecida)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Mãe D'Água (descarga para o rio Aguiar)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>3.146,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>1.946,00</b>

## CONSUMOS OBSERVADOS (L/S)

Finalidade	julho de 2019	agosto de 2019	setembro de 2019	outubro de 2019	novembro de 2019	dezembro de 2019
Abastecimento Público - reservatório Curema	22,70	19,20	84,54	84,44	89,60	82,85
Abastecimento Público - Rio Piranhas - Rio Grande do Norte	147,33	145,60	149,07	139,27	105,09	139,17
Abastecimento Público - Rios Piancó e Piranhas - Paraíba	506,60	518,40	470,42	440,89	452,08	512,56
Curema (descarga para o Rio Piancó, descontadas vazões para abastecimento público)	1.493,75	1.638,97	2.195,33	2.323,80	2.435,13	2.461,17
Mãe D'Água (descarga para o Canal da Redenção, descontada vazão para o SAA Aparecida)	494,95	409,20	549,11	518,63	550,30	385,20
Mãe D'Água (SAA Aparecida)	9,95	9,82	10,29	10,87	11,48	11,42
Mãe D'Água (descarga para o rio Aguiar)	50,00	50,10	44,35	50,50	50,50	50,30
<b>TOTAL</b>	<b>2.725,28</b>	<b>2.791,29</b>	<b>3.503,11</b>	<b>3.568,40</b>	<b>3.694,18</b>	<b>3.642,67</b>

### LEGENDA

 SEM INFORMAÇÃO

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

boletim gerado em:

14/01/2020

dezembro de  
2019

# BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

COREMAS  
LOCAL

PB  
UF

18/07/2019  
DATA DA REUNIÃO



Item	Atividade	Prazo / Frequência	Responsável	DESEMPENHO	Observações
1	MONITORAMENTO				
1.1	Medição de cotas dos reservatórios	Diária	ANA		
1.2	Medição das descargas dos reservatórios	Mensal	ANA e DNOCS		
1.3	Medição das vazões captadas para abastecimento público	Mensal	CAGEPA e CAERN		
2	INSTRUMENTAÇÃO				
2.1	Instalação de régua para monitoramento de cotas nos reservatórios	Sempre que necessário	ANA		
3	REGULAÇÃO DE USOS				
3.1	Encaminhamento de contribuições à proposta de Marco Regulatório do Sistema Hídrico Curema-Mãe D'Água	16/08/2019	Todos		
3.2	Publicação do novo Marco Regulatório do Sistema Hídrico Curema-Mãe D'Água	2019	ANA, AESA e IGARN		
3.3	Regularização de usuários	180 dias após a publicação do Marco Regulatório	ANA, AESA e IGARN		Prazo vence em março de 2020
4	OUTRAS AÇÕES				
4.1	Sugestões à proposta de implantação de placas fotovoltaicas nos reservatórios	ago-19	Todos		Não foram apresentadas sugestões à proposta.

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água


✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

## LEGENDAS



REALIZADA



EM EXECUÇÃO / ATENÇÃO



NÃO REALIZADA

boletim gerado em:

14/01/2020

dezembro de  
2019

## BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

CUREMA-MÃE D'ÁGUA  
SISTEMA HÍDRICO

2019-2020  
ALOCAÇÃO

COREMAS  
LOCAL

PB  
UF

18/07/2019  
DATA DA REUNIÃO



### COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DE ALOCAÇÃO DE ÁGUA

NOME	REPRESENTAÇÃO	TELEFONE
Antonione Pontes Abrantes	STTR Aparecida	(83) 98138-3227
Everaldo Jacobino de Moura	DNOCS	(83) 98107-8058
Fabiano de Oliveira Moura	CAERN	(84) 98128-6380
Francisco Caramuru	IGARN	(84) 99814-0314
José de Alencar	AESA	(83) 99646-8604
Josefa da Silva	Comunidade Sítio Mãe D'Água	(83) 99802-9631
Lurdinha Santana	STTR Pombal	(83) 99900-6235
Rogério Paganelli Junqueira	PIVAS	(83) 99600-0431
Vereador Marcus V. Ramalho	Irrigantes do entorno dos reservatórios	(83) 99649-2374
Walace Medeiros de Oliveira	CAGEPA	(83) 98752-3448
Waldemir Azevedo (Coordenador)	CBH-PPA	(83) 98827-1869

COMAR Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água

✉ comar@ana.gov.br

☎ (61) 2109-5566

O Termo de Alocação e os Boletins de Acompanhamento disponíveis na página da ANA na internet, no link:

[Regulação > Regras Especiais > Alocação de Água](#)

boletim gerado em:

14/01/2020