



# Dados de desempenho com base em resultados de auditorias

Leonardo Michels

Coordenador de Produção Offshore

# Ações de fiscalização de segurança operacional


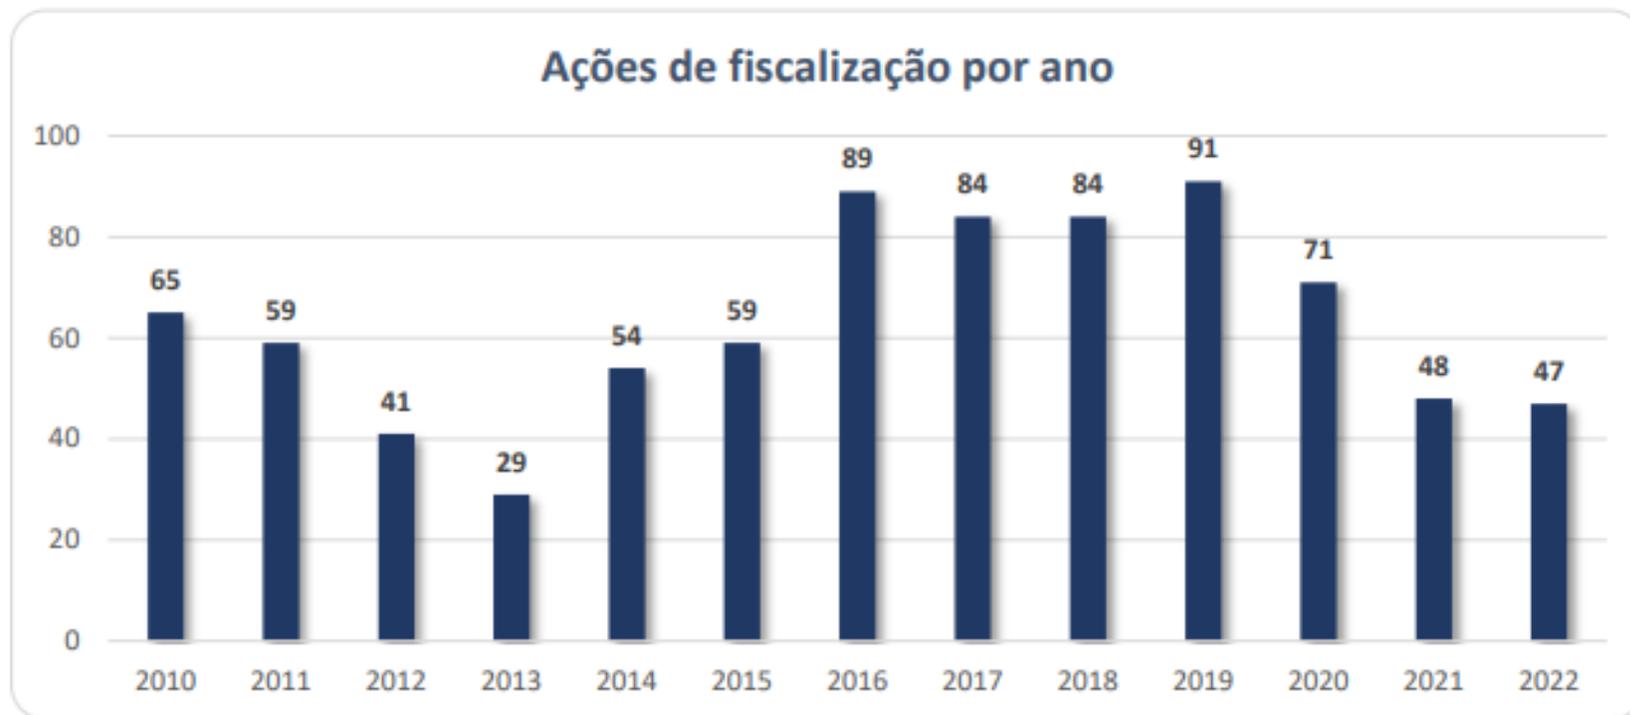


Gráfico 7. Ações de fiscalização de segurança operacional das atividades de E&P por ano.

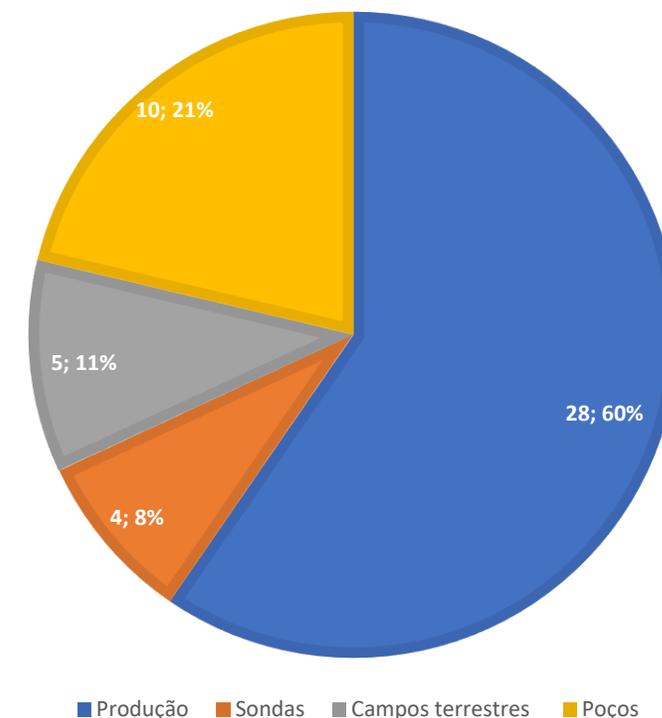

# Não conformidades lavradas em 2022


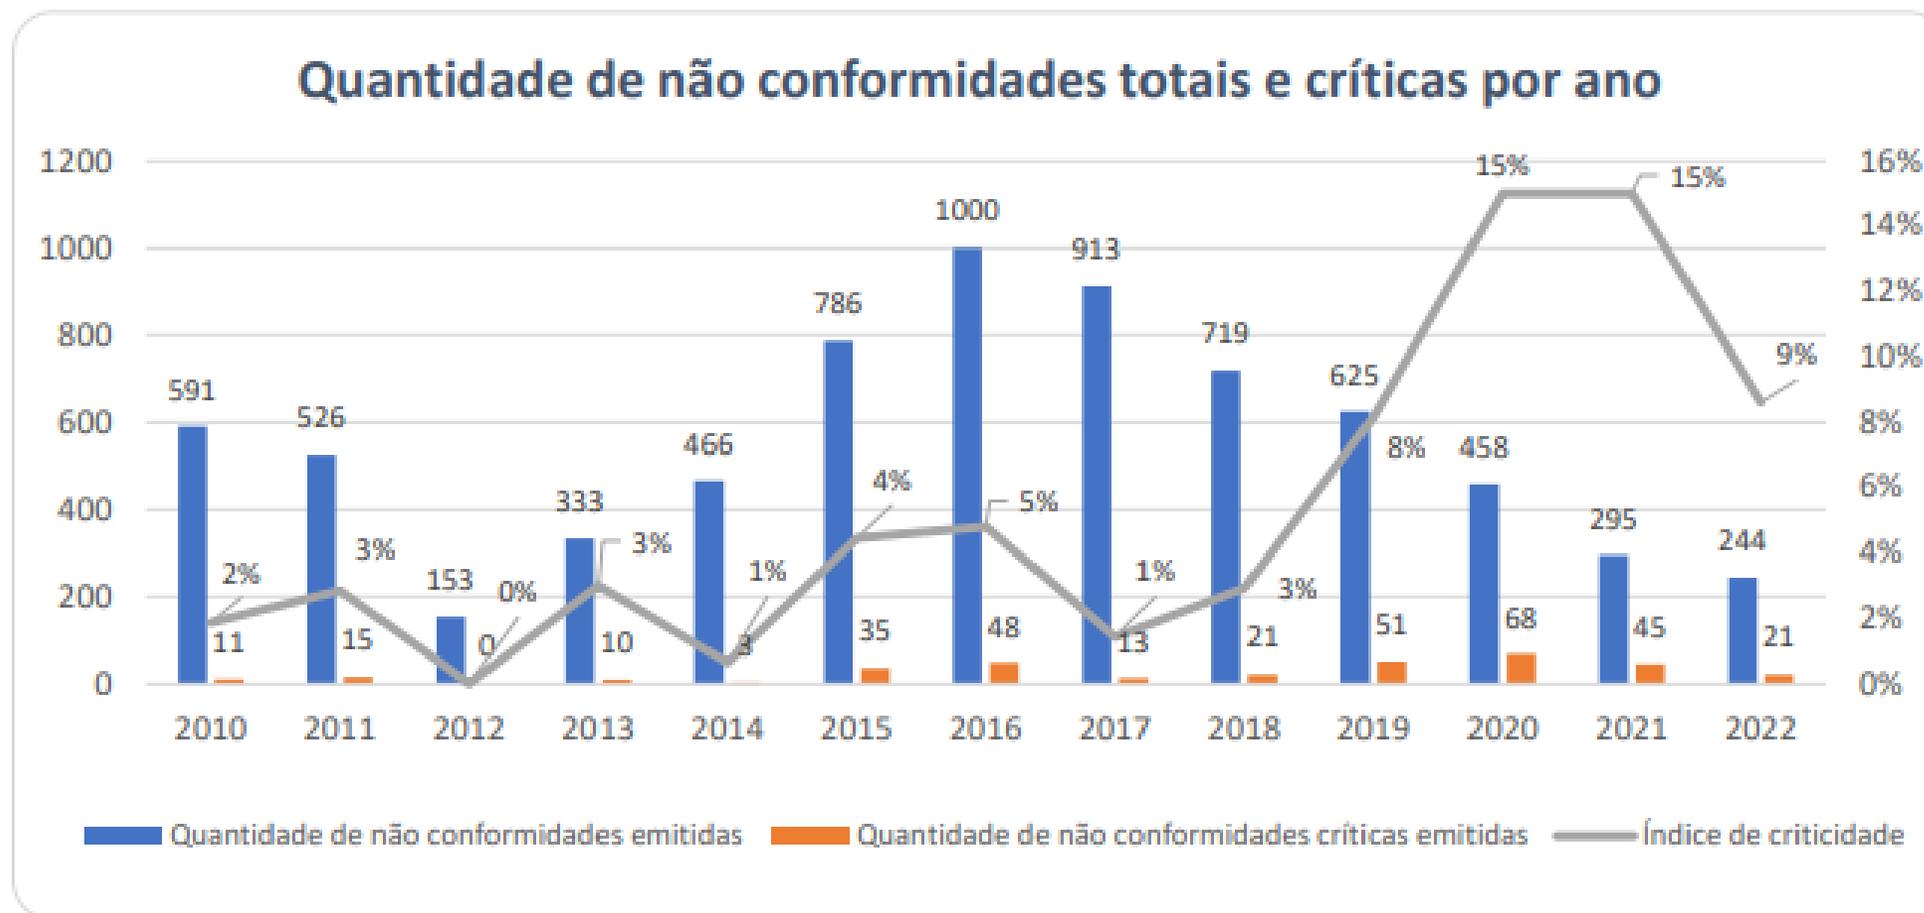




Gráfico 8. Não conformidades totais e críticas emitidas por ano.

# Não conformidades lavradas por atividade de fiscalização

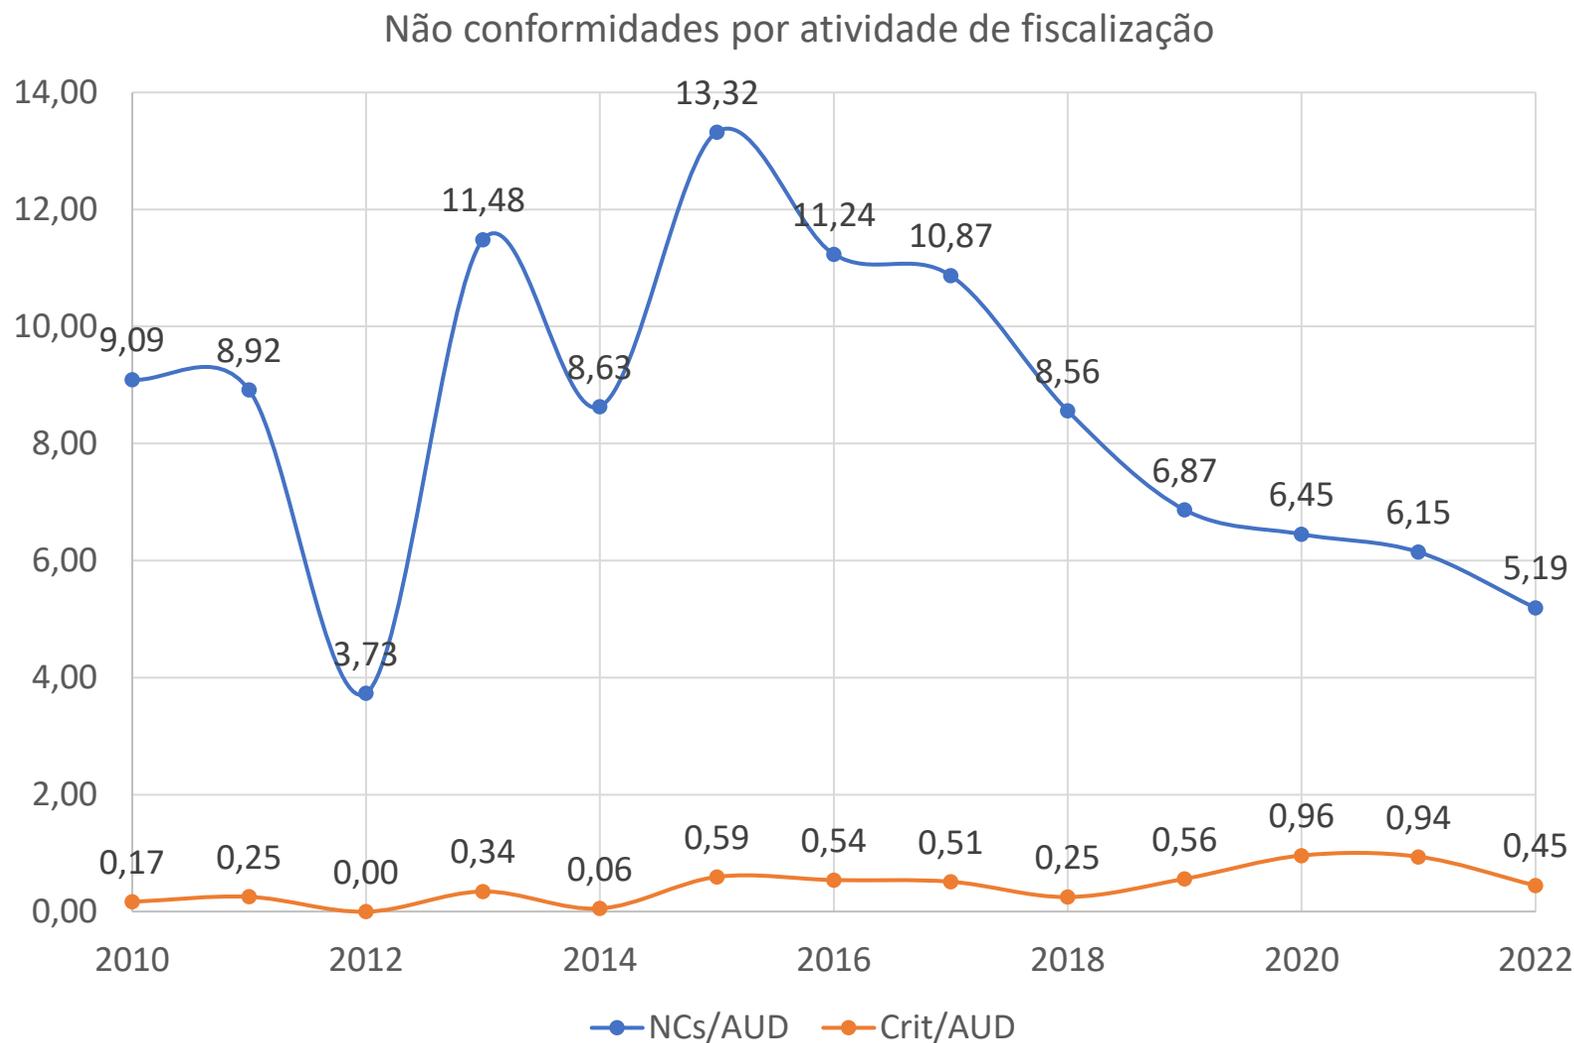



# Não conformidades observadas em campos não-marginais

## Não Conformidade por Prática de Gestão

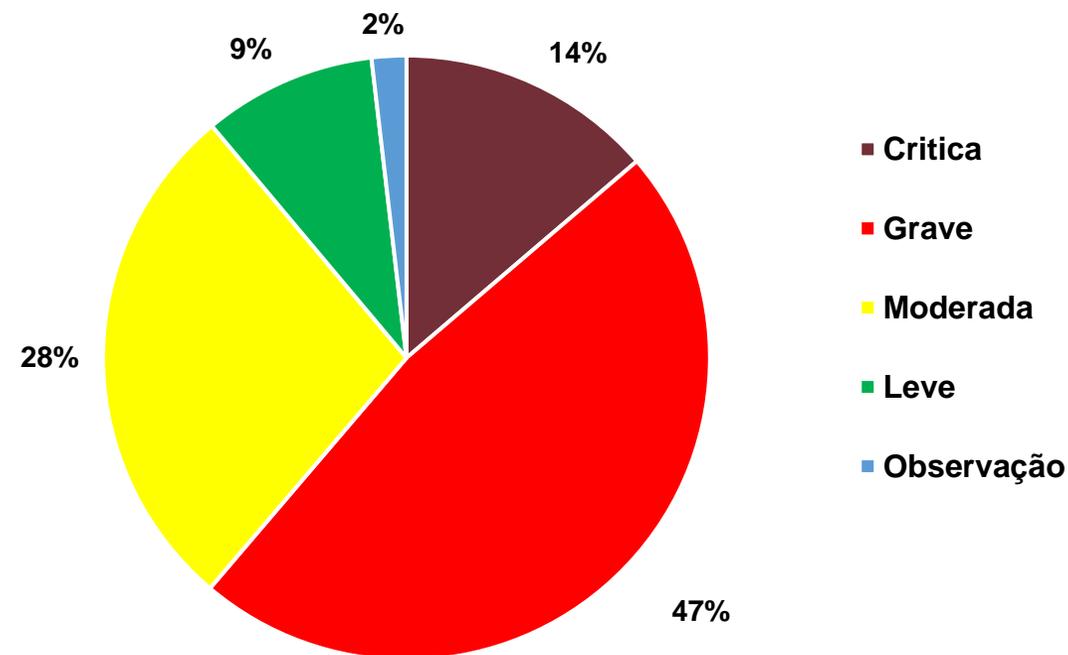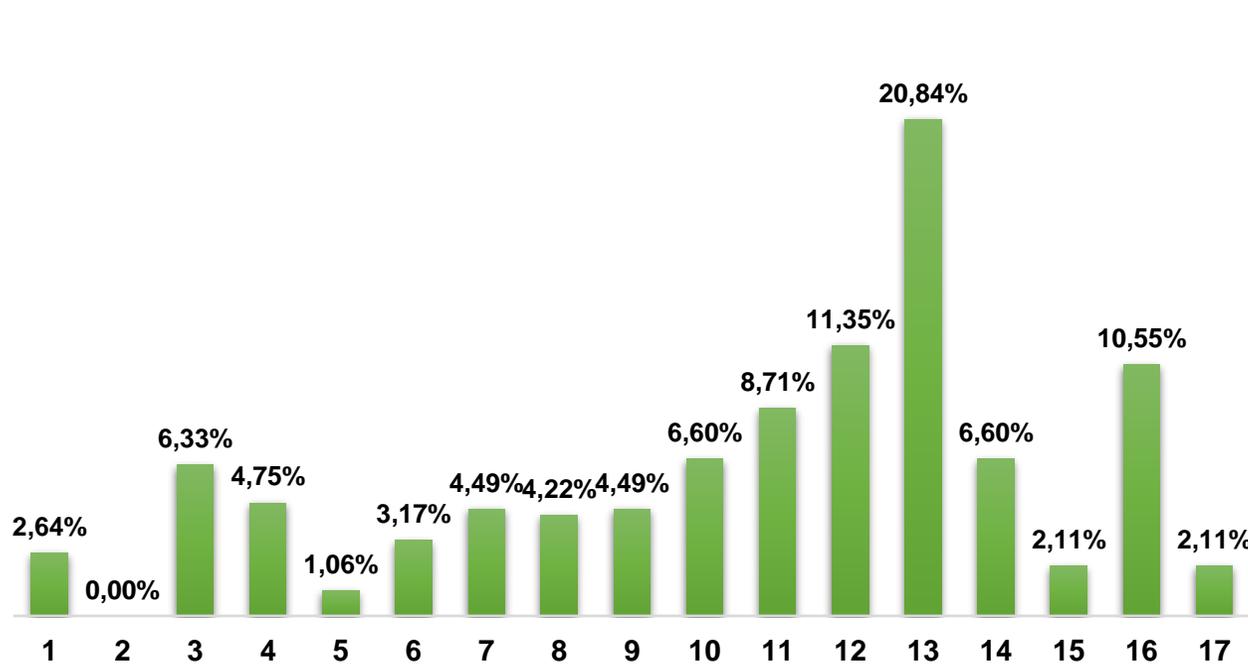

# Não conformidades observadas em campos marginais

## Não Conformidade por Prática de Gestão

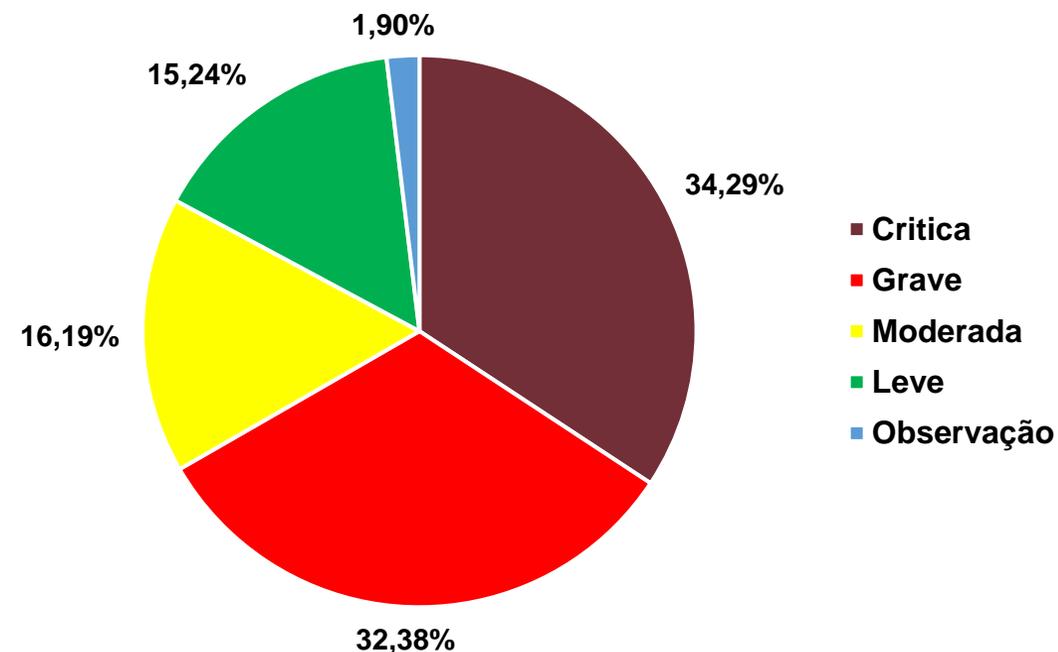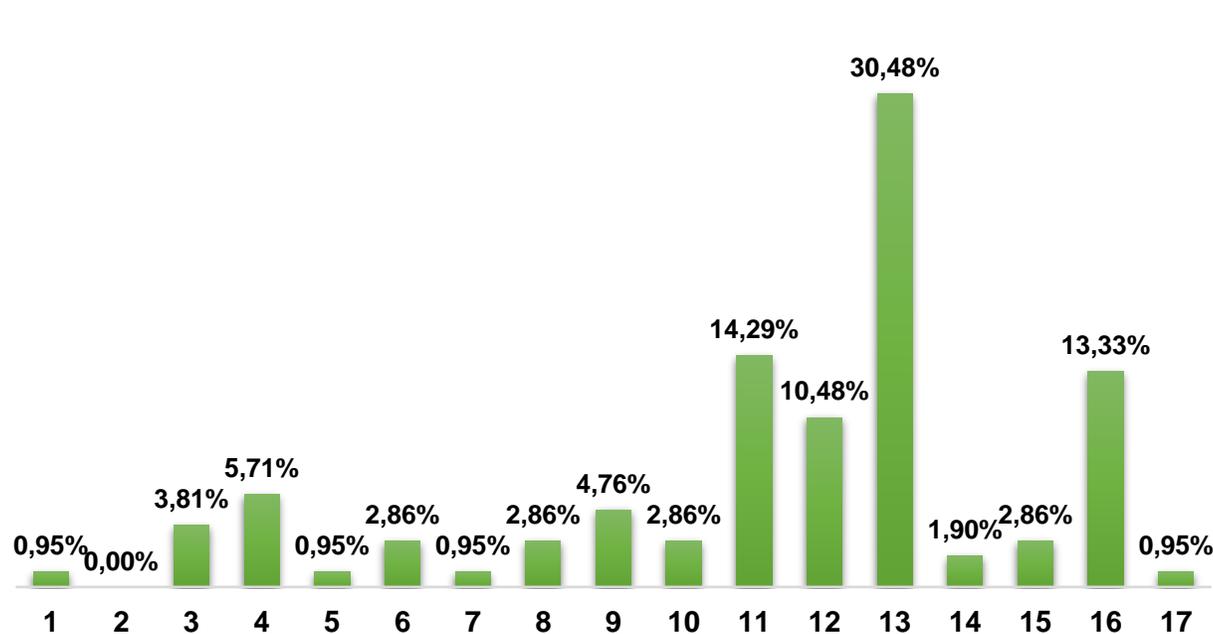

## Principais pontos de atenção

- Dentre os desvios críticos sistêmicos identificados em 2022, destacam-se:
  - a) Ausência de implementação das recomendações de estudos de riscos e na avaliação de seus impactos.
  - b) Falhas em procedimentos para inspeção, teste e manutenção de determinados sistemas, com monitoramento inadequado de seus resultados (especialmente em tubulações de fluidos perigosos e do sistema de combate a incêndio).
  - c) Falhas nas ações de resposta a emergências.

## Principais pontos de atenção

- Particularmente em relação às ações de resposta a emergências:
  - a) Inexistência de estratégias e de recursos para combater cada cenário accidental identificado.
  - b) Em instalações terrestres, foram observados sistemas de combate a incêndio que não atendem às normas vigentes, degradados e/ou com contingências inadequadas.
  - c) Inexistência de plano de resposta a emergências válido.

Obrigado!