


 **IMA:**
Blocos passíveis de restrições severas

*** IBAMA:**
Nível de Exigência Extremo para o Licenciamento dos Blocos 114, 122, 133
Não serão permitidas perfurações sobre a orla (Art. 23 do Decreto 5300/04)
Área de Restrição temporária peixe-boi na parte marítima

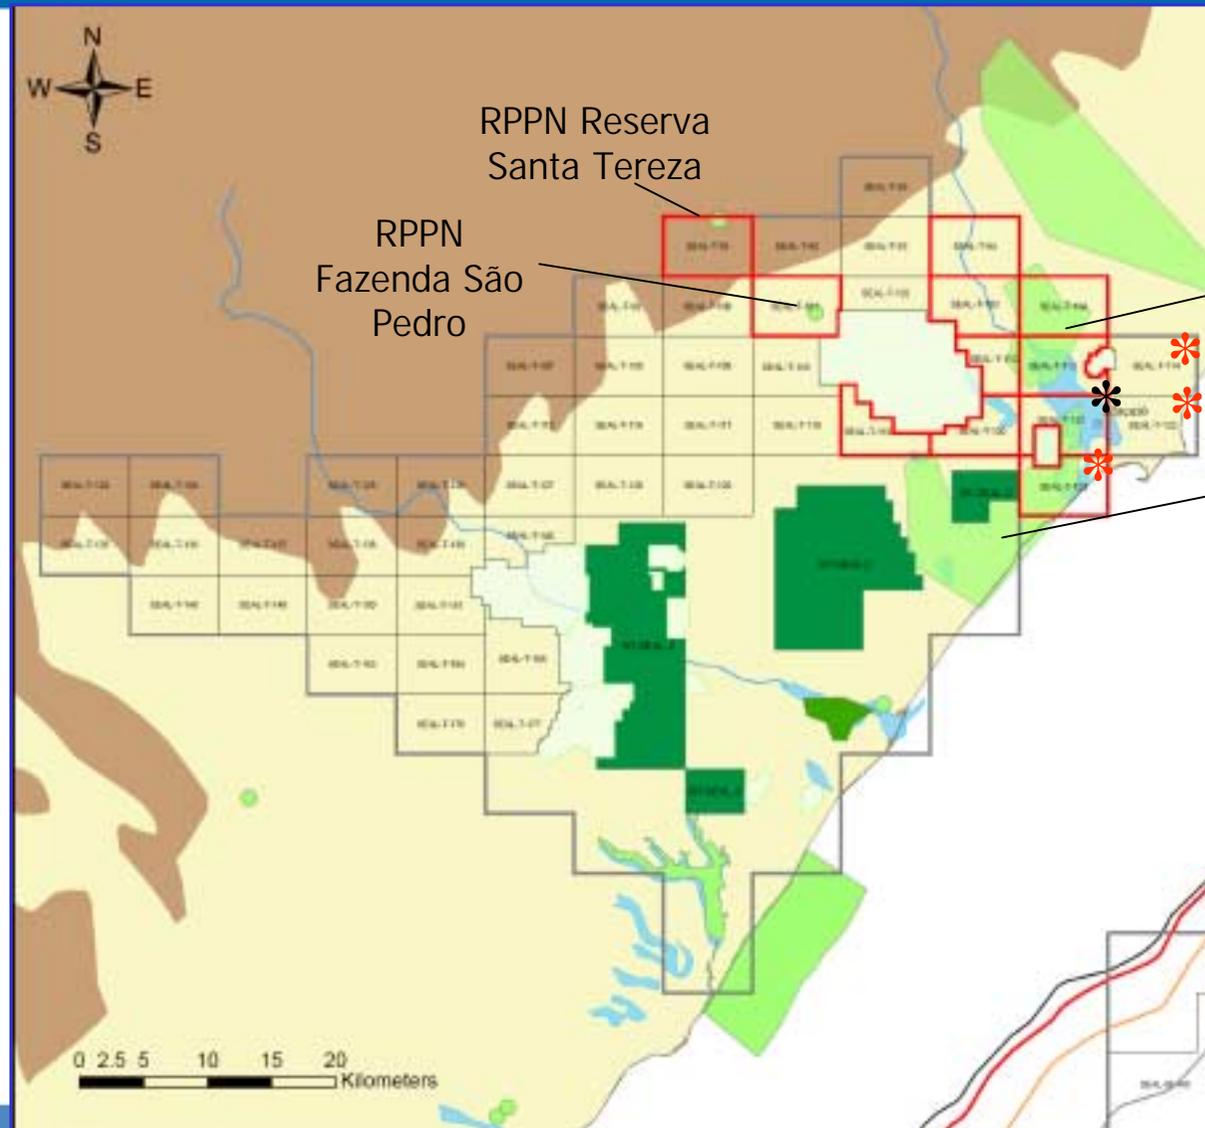

APA do Catolé e Fernão Velho

APA de Santa Rita e REC Saco da Pedra

* Concessão de lavra de salgema para empresa BRASKEN S.A. (Base de dados DNPM)

Verificar Plano Diretor de Maceió