



PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL

Água e Esgoto

Período de avaliação: 01/01/2021 a 30/06/2021




ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO

A meta proposta para esse período consistia na redução de 2% (dois por cento) no consumo de água em relação ao mesmo período do ano anterior, no entanto, pelos resultados apurados verificou-se que houve redução no consumo na ordem de 13%, o que perfaz em uma diminuição no consumo de 737 m³. É importante ressaltar que durante esse período de pandemia do coronavírus (COVID-19), os servidores e prestadores de serviços estão trabalhando remotamente, mas nesse primeiro semestre de 2021 está ocorrendo o revezamento no presencial como no trabalho remoto e com isso acabou afetando diretamente na redução de consumo de água no FNDE.

RESULTADOS

Ao se comparar os consumos de água no período de janeiro a junho de 2021, em relação ao ano anterior, pode-se observar a redução no consumo, conforme gráfico abaixo:

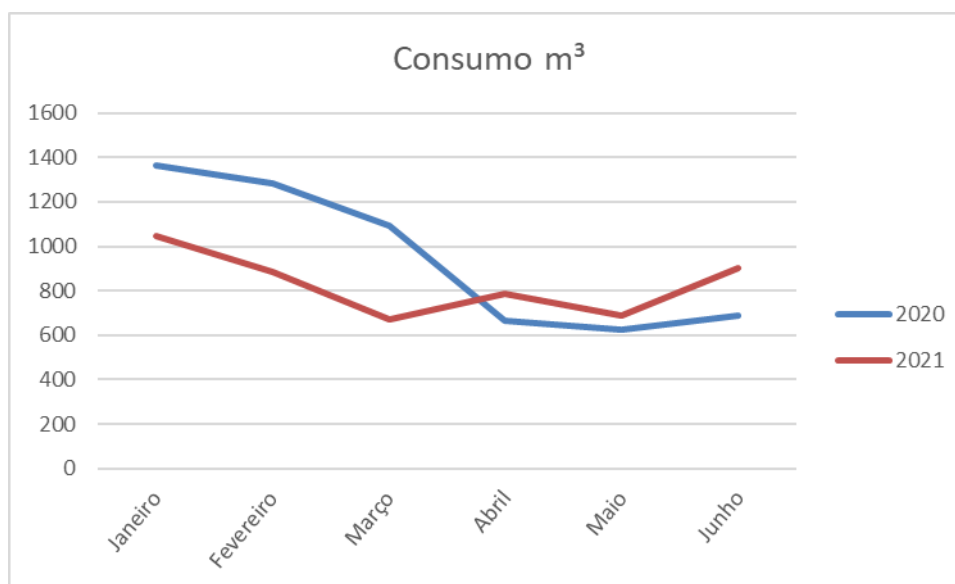

Fonte: Fatura CAESB

No décimo sexto ciclo de avaliação foram mantidos os mesmos procedimentos dos períodos anteriores, como: a redução da pressão de água das torneiras e o volume da saída de água nas descargas dos vasos sanitários e mictórios visando à redução de consumo e a desocupação do Edifício Elcy.

Será mantida a continuidade para a execução do armazenamento da água do ar condicionado que é utilizada na lavagem das garagens, na diluição dos produtos concentrados de limpeza e na utilização da máquina de alta pressão, empregada na limpeza pesada dos pisos.

E temos planos para o futuro de ampliar o projeto de armazenamento de água do ar condicionado.

Com relação às recomendações de encaminhamento do período anterior, continuaram-se as vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e das torneiras, com objetivo de evitar possíveis vazamentos e desperdícios. Além das vistorias preventivas, registrou-se, no período apurado, um total de 6 ordens de serviço executadas pela equipe de manutenção para combater vazamentos reclamados via sistema BMC.

RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO

Para o próximo período de avaliação serão mantidos os padrões de consumo de água em relação ao mesmo período do ano anterior, com previsão da redução da meta na ordem de 2%.

Essa meta será mantida tendo em vista que no próximo período os servidores e prestadores de serviços retornarão de forma gradativa à Autarquia, o que poderá impactar no aumento de consumo de água.

Com vistas a propiciar uma melhor redução além do esperado no consumo de água será dada continuidade à execução de atividades de sensibilização dos servidores e prestadores de serviços para a racionalização do consumo de água, conforme as seguintes campanhas:

- Vistorias regulares nos sanitários para verificar a condição das descargas e das torneiras; e
- Continuar a disseminar as práticas sustentáveis com a utilização da água, entre os encarregados pelo serviço de limpeza predial.