

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ao

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Pregão Eletrônico Nº 14/2019

Processo Administrativo nº 08000.010521/2019-03

Ilustíssimo (a) Sr. (a) Pregoeiro (a)

A empresa **SHL COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – OTIMIZA SOLUÇÕES**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.646.685/0001-02, situada na e Rua M.M.D.C. nº 450, Sala 414, 4º andar, Butantã, São Paulo/SP CEP: 05510-020, representada pela Sra. Emillainy Eugênio da Silva portador do RG nº 54.826.340-1 e do CPF nº 488.225.738/62, vem tempestivamente, e com o imprescindível respeito, por seu bastante legal, infra-assinado, à presença de Vossa Senhoria, apresentar

QUESTIONAMENTO:

Item 01 – Pagina 18.

Aquisição de sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço.

Novamente solicitamos esclarecimento sobre o item mencionado acima, na descrição informada no termo de referência, é impossível identificar a configuração dos módulos que desejam, por este motivo seguem nossas questões:


1 - Quais as medidas do local onde será instalado?

2 - O local possuem portas, janelas, vigas, ar condicionado, dultos suspensos, pilares, outros mobiliários, passagens/acessos?

3 - Existe desnível de piso?

Otimiza Soluções

4 - Quais as medidas dos módulos, serão de um metro, dois, cinco... dez metros? *Segue exemplo ilustrativo.*

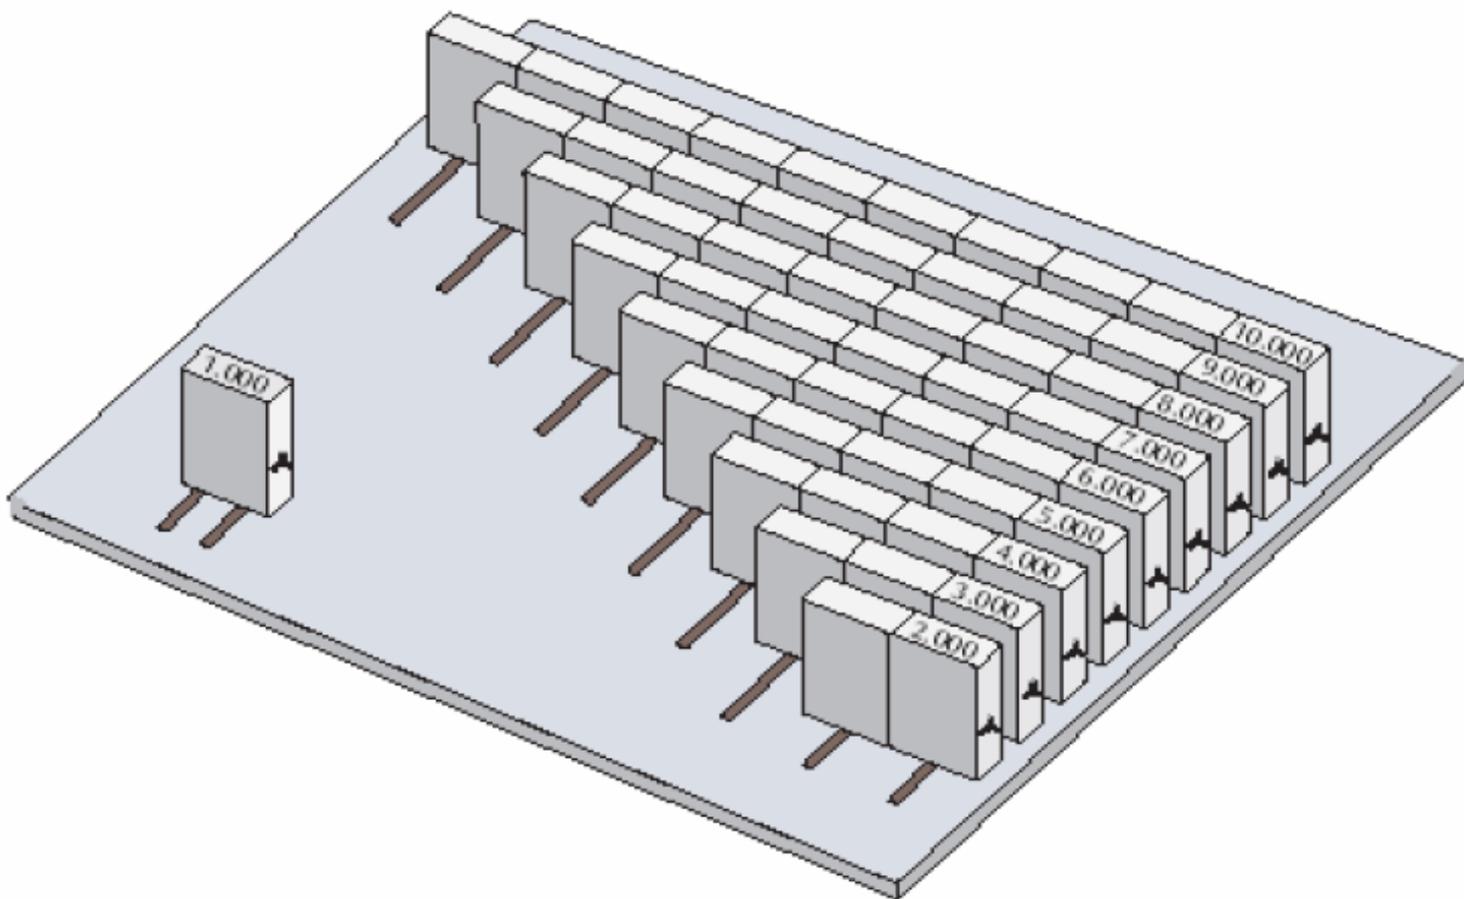


Otimiza Soluções

Escritório: Rua MMDC, 450 - 4º andar - conj. 414

Butantã - SP/SP - CEP: 05510-020

Fone: 55 11 3805-5770

5 - Quantos níveis de prateleira para as caixas desejam em cada face dos arquivos? 7 níveis para caixa? 8 níveis? Seis níveis? Quantos? *Segue exemplo ilustrativo.*

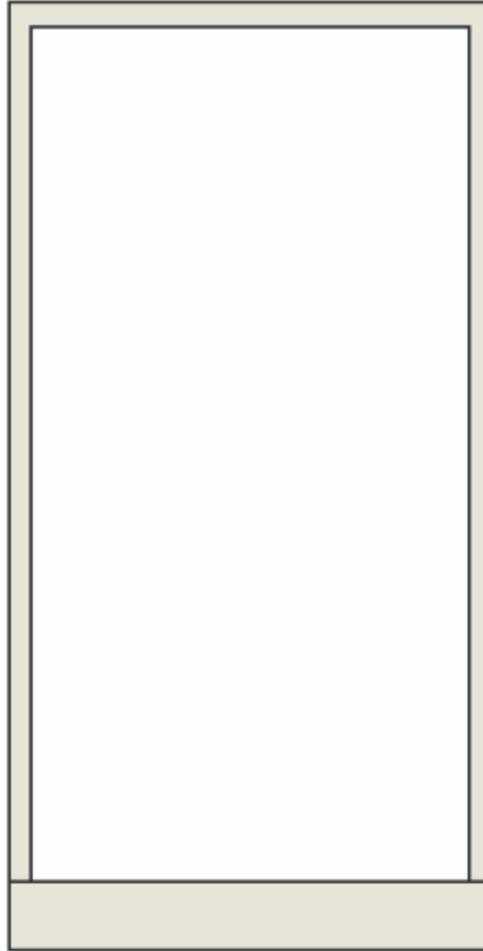

Para uma identificação exata da solicitação, onde estão os projetos ilustrativos do sistema de arquivamento e armazenamento deslizante confeccionado em aço? Não identificamos no edital.

São Paulo/SP, 01 outubro de 2019



Coordenadora de Licitações

Eloá Silva Santos Balbino

Otimiza Soluções