

# **CÁLCULO E REVISÃO DE GARANTIA FÍSICA DE ENERGIA**

***Cálculo e Revisão de Garantia Física  
de Energia de Empreendimentos Eólicos  
com base na Geração de Energia Elétrica  
Verificada***

**Novembro de 2022**



GOVERNO FEDERAL  
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
MME/SPE

**Ministério de Minas e Energia**  
**Ministro**  
Adolfo Sachsida

**Secretário Executivo**  
Hailton Madureira de Almeida

**Secretário de Planejamento e  
Desenvolvimento Energético**  
José Guilherme de Lara Resende

**Secretário de Energia Elétrica**  
Ricardo Marques Alves Pereira

**Secretário de Petróleo, Gás Natural e  
Combustíveis Renováveis**  
Rafael Bastos da Silva

**Secretário de Geologia, Mineração e  
Transformação Mineral**  
Lilia Mascarenhas Sant'agostino

# CÁLCULO E REVISÃO DE GARANTIA FÍSICA DE ENERGIA

## Cálculo e Revisão de Garantia Física de Energia de Empreendimentos Eólicos com base na Geração de Energia Elétrica Verificada



Empresa de Pesquisa Energética

*Empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, instituída nos termos da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, a EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.*

**Presidente**  
Thiago Vasconcellos Barral Ferreira  
**Diretor de Estudos Econômico-Energéticos e Ambientais**  
Giovani Vitória Machado  
**Diretor de Estudos de Energia Elétrica**  
Erik Eduardo Rego  
**Diretora de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustível**  
Heloisa Borges Bastos Esteves  
**Diretora de Gestão Corporativa**  
Angela Regina Livino de Carvalho

URL: <http://www.epe.gov.br>

**Sede**  
Esplanada dos Ministérios Bloco "U" - Ministério de Minas e  
Energia - Sala 744 - 7º andar - 70065-900 - Brasília - DF

**Escritório Central**  
Praça Pio X, nº54 - Centro  
20091-040 - Rio de Janeiro - RJ

**Coordenação Geral e Executiva**  
Thiago Vasconcellos Barral Ferreira  
Erik Eduardo Rego

**Coordenação Executiva**  
Bernardo Folly de Aguiar  
Thiago Ivanoski Teixeira

**Equipe Técnica**  
Anderson da Costa Moraes  
Fernanda Gabriela Batista dos Santos  
Gustavo Pires da Ponte  
Hermes Trigo da Silva  
Rafaela Veiga Pillar

**Nº EPE-DEE-NT-095/2022-r0**  
Data: 08 de novembro de 2022

## Histórico de Revisões

<b>Rev.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
0	08/11/2022	Publicação Original

## Sumário

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Introdução.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Metodologia.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Revisão de Garantia Física com base na Geração de Energia Elétrica Verificada.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Cálculo de Garantia Física com base na Geração de Energia Elétrica Verificada.....</b>	<b>9</b>
<b>3. Dados e Premissas.....</b>	<b>9</b>
<b>3.1. Tratamento de Casos Específicos .....</b>	<b>11</b>
<b>3.2. Expurgos informados pela ANEEL.....</b>	<b>13</b>
3.2.1. Constrained-off de Usinas Eólicas .....	14
<b>4. Resultados.....</b>	<b>14</b>
<b>Anexo I – Dados de Geração Verificada informados pela CCEE .....</b>	<b>18</b>
<b>Anexo II – Garantia Física Vigente Sazonalizada disponível na CCEE .....</b>	<b>37</b>
<b>Anexo III – Expurgos informados pela ANEEL desde 2016 .....</b>	<b>51</b>
<b>Anexo IV – Revisão de Garantia Física por Geração Verificada .....</b>	<b>52</b>

## Índice de Tabelas

<i>Tabela 1 - Resultados – Usinas com Redução de Garantia Física.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabela 2 - Resultados – Usinas com Aumento de Garantia Física .....</i>	<i>17</i>
<i>Tabela 3 - Resumo dos dados de Geração Verificada informados pela CCEE.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabela 4 - Garantia Física Vigente Sazonalizada disponível na CCEE .....</i>	<i>37</i>
<i>Tabela 5 – Expurgos informados pela ANEEL desde 2016 .....</i>	<i>51</i>
<i>Tabela 6 - Revisão de Garantia Física por Geração Verificada .....</i>	<i>52</i>

## APRESENTAÇÃO

A presente Nota Técnica registra os cálculos efetuados pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE, em conformidade com a regulamentação vigente, para o cálculo e a revisão dos montantes de garantia física de energia de empreendimentos de fonte eólica com base na geração de energia elétrica verificada, conforme estabelecido pela Portaria MME nº 416, de 1º de setembro de 2015.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da referida Portaria, os procedimentos e as metodologias definidos para revisão dos montantes de garantia física de energia de usinas eólicas não se aplicam à parcela de energia de referência de usina participante do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, nem aos empreendimentos que comercializaram energia em Leilões de Energia de Reserva.

A Portaria MME nº 416/2015 estabelece que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE deverá calcular e encaminhar ao Ministério de Minas e Energia - MME, com cópia para a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, até o dia 31 de março de cada ano, informação atestando a Geração Média de Energia Elétrica Apurada por Empreendimento.

Nesse contexto, ficou acordado entre o MME e a CCEE que esta última informaria os registros mensais de geração verificada e que o cálculo da geração média seria feito pelo próprio MME com o auxílio da EPE.

Esta Nota Técnica abrange os empreendimentos cujos dados de geração verificada, informados pela CCEE, foram avaliados como suficientes para o cálculo ou revisão anual dos montantes de garantia física com base na geração verificada, de acordo com o estabelecido na Portaria MME nº 416/2015, cabendo destacar que, em atendimento ao disposto no §3º do art. 6º da referida Portaria, os dados contemplam a geração obtida até dezembro de 2021 que, pelo calendário operacional padrão da CCEE, é o último mês validado disponível no último dia de fevereiro de 2022. O envio dos dados ocorreu via *e-mail* em 31 de março de 2022, com complementação em 18 de abril de 2022, informando a garantia física sazonalizada informada pelos agentes. Todos os dados de geração foram informados usando como referência o Ponto de Conexão.

Acrescenta-se que, em atendimento ao §5º do art. 6º da Portaria MME nº 416/2015, a última manifestação da ANEEL ocorreu por meio do Ofício nº 053/2021-SRG/ANEEL, de 21 de setembro de 2021, em relação à exclusão de quaisquer meses afetados por obras de modernização ou reforma com ganhos operativos ao Sistema Elétrico, períodos em que houve suspensão da Operação Comercial de Unidades Geradoras ou períodos de indisponibilidade decorrente de restrições sistêmicas ou causas de terceiros.

Por orientação do MME, a presente Nota Técnica não trata de nenhum caso de indisponibilidade originada por restrições sistêmicas ou causas de terceiros, ou seja, os casos de *constrained-off* não geraram a exclusão de nenhum registro do histórico das usinas avaliadas.

Esta decisão foi subsidiada pela avaliação registrada na Nota Técnica EPE-DEE-REE-096/2022-r0, sobre o impacto de eventos de *constrained-off* na Revisão de Garantia com base na Energia Elétrica Verificada do ano de 2022 para o período definitivo, em atendimento à solicitação realizada por meio do Ofício nº 268/2022/DPE/SPE-MME, de 6 de outubro de 2022.

## 1. Introdução

Consoante à Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, Art. 1º, §7º, “o CNPE proporá critérios gerais de garantia de suprimento, a serem considerados no cálculo das garantias físicas e em outros respaldos físicos para a contratação de energia elétrica, incluindo importação”. E, segundo o Decreto nº 5.163 de 30 de junho de 2004, Art. 4º, §2º, “O MME, mediante critérios de garantia de suprimento propostos pelo CNPE, disciplinará a forma de cálculo da garantia física dos empreendimentos de geração, a ser efetuado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE, mediante critérios gerais de garantia de suprimento”.

Em 1º de setembro de 2015 foi publicada a Portaria MME nº 416, que estabelece procedimentos e metodologias relativos aos montantes de garantia física de energia de usinas eólicas, tanto para revisão com base nas alterações de características técnicas quanto para cálculo e revisão anual com base na geração de energia elétrica verificada. Tais diretrizes não são aplicáveis aos empreendimentos que comercializaram energia em Leilões de Energia de Reserva e à parcela de energia de referência de empreendimento participante do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, calculada nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 62, de 5 de maio de 2004.

## 2. Metodologia

A metodologia de revisão e cálculo de garantia física de energia de usinas eólicas com base na geração de energia elétrica verificada, estabelecida na Portaria MME nº 416/2015, é apresentada a seguir.

### 2.1. Revisão de Garantia Física com base na Geração de Energia Elétrica Verificada

Conforme estabelecido pelo art. 7º da Portaria MME nº 416/2015, para empreendimentos em operação comercial, a revisão da garantia física de energia, com base na geração de energia elétrica verificada, será efetuada quando a Geração Média ( $G_{média}$ ) for inferior a noventa por cento ou superior a cento e cinco por cento da Garantia Física Vigente ( $GF_{vigente}$ ), conforme a formulação a seguir apresentada:

Para:  $G_{média} < 90\% \text{ da } GF_{vigente}$  ou  $G_{média} > 105\% \text{ da } GF_{vigente}$

$$GF_{revisada} = G_{média}$$

Sendo:

$$G_{média} = \frac{\sum_{i=13}^m Eger_i}{\sum_{i=13}^m Hger_i}$$

Onde:

$G_{média}$ : Geração Média de Energia Elétrica, utilizando os registros mensais de medição de energia elétrica disponíveis na CCEE, expressa em Megawatt médio [MWmed];

$E_{ger_i}$ : Energia gerada no mês "i", expressa em Megawatt-hora [MWh];

$H_{ger_i}$ : Número de horas correspondente ao mês "i" do registro de meses de energia gerada;

$i$ : Mês correspondente ao registro do Montante de Energia Gerada, a partir do décimo terceiro mês, inclusive, da entrada em Operação Comercial da primeira unidade geradora do empreendimento;

$m$ : Número de meses, múltiplo de doze, para o cálculo da  $G_{média}$ .

$G_{F_{revisada}}$ : Montante Revisado de Garantia Física de Energia, expresso em Megawatt médio [MWmed]; e

$G_{F_{vigente}}$ : Montante de Garantia Física de Energia que estiver vigente na data de publicação do resultado da revisão de que trata esta Portaria, expresso em Megawatt médio [MWmed].

No cálculo da  $G_{média}$ , será considerado o período a partir do décimo terceiro mês, inclusive, da entrada em Operação Comercial da Primeira Unidade Geradora do Empreendimento até o registro mensal mais recente disponível, de forma que o número de meses do período seja múltiplo de doze, sendo excluídos do cálculo da  $G_{média}$  os doze primeiros meses a partir do mês de entrada em Operação Comercial da Primeira Unidade Geradora do Empreendimento.

Para o cálculo da  $G_{média}$ , será utilizado o histórico crescente de registros de medição na CCEE com no mínimo quarenta e oito registros, sendo avaliados os registros mensais de medição de energia elétrica disponíveis até o último dia de fevereiro de cada ano.

Em caso de Empreendimentos que comercializaram energia no Ambiente de Contratação Regulado - ACR, no cálculo da  $G_{média}$  são descartados os meses anteriores ao início de suprimento do primeiro Contrato.

Para os casos em que não exista disponibilidade de dados de medição que totalizem o mínimo de registros para o cálculo da  $G_{média}$ , os registros faltantes de Energia Gerada ( $E_{ger_i}$ ) devem ser completados com os valores de Garantia Física sazonalizados, registrados na CCEE.

Para usinas que passaram por alteração de capacidade instalada e com garantia física revista conforme art. 9º da Portaria MME 416/2015, os meses anteriores à entrada em operação comercial correspondente à alteração da capacidade instalada do empreendimento deverão



ser desconsiderados do cálculo da Gmédia, conforme parágrafo 1º do referido artigo.

A exclusão dos meses anteriores à entrada em operação comercial correspondente à alteração da capacidade instalada do empreendimento do cálculo da Gmédia será estendida a todas as usinas com alteração de capacidade instalada aprovada.

## 2.2. Cálculo de Garantia Física com base na Geração de Energia Elétrica Verificada

Para os Empreendimentos sem Garantia Física de Energia publicada pelo MME e que disponham de dados de medição na CCEE, totalizando o mínimo de vinte e quatro meses de registros de energia elétrica gerada a contar do mês de entrada em Operação Comercial da Primeira Unidade Geradora do Empreendimento, o cálculo a que se refere o art. 1º, inciso II da Portaria MME nº 416/2015, resultará em um montante de Garantia Física igual à Geração Média (Gmédia), conforme estabelecido no art.6º da referida Portaria.

$$G_{média} = \frac{\sum_{i=13}^m Eger_i}{\sum_{i=13}^m Hger_i}$$

Onde:

$G_{média}$ : Geração Média de Energia Elétrica, utilizando os registros mensais de medição de energia elétrica disponíveis na CCEE, estabelecida conforme art. 6º, expressa em MegaWatt médio [MWmed];

$Eger_i$ : Energia gerada no mês "i", expressa em Megawatt-hora [MWh];

$Hger_i$ : Número de horas correspondente ao mês "i" do registro de meses de energia gerada;

$i$ : Mês correspondente ao registro do Montante de Energia Gerada, a partir do décimo terceiro mês, inclusive, da entrada em Operação Comercial da primeira unidade geradora do empreendimento;

$m$ : Número de meses, múltiplo de doze, para o cálculo da Gmédia.

## 3. Dados e Premissas

Os dados de geração de energia elétrica verificada avaliados nesta Nota Técnica foram encaminhados por *e-mail* pela CCEE ao MME em 31 de março de 2022, em cumprimento ao artigo 6º da Portaria MME nº 416/2015. Como complementação, os dados de garantia física sazonalizada informados pelos agentes foram encaminhados pela CCEE em 18 de abril de 2022, através do documento "Portaria MME 416/2015 - Sazonalização de unidades Eólicas -

Dados para revisão de Garantia Física”.

Em atendimento ao disposto no §3º do art. 6º da referida Portaria, os dados encaminhados abarcam os Registros Mensais de Medição de Energia Elétrica disponíveis na CCEE, até o último dia de fevereiro de cada ano, o que na prática engloba os dados de medição até o dia 31 de dezembro do ano anterior.

Cabe ressaltar que os dados informados pela CCEE foram referenciados no Ponto de Conexão de cada empreendimento, por não se dispor dos registros de medição no Ponto de Medição Individual (PMI). Dessa forma, excepcionalmente, para todos os empreendimentos, a Eger, utilizada no cálculo ou revisão de garantia física de energia foi referenciada no Ponto de Conexão.


O resumo dos dados de entrada enviados pela CCEE<sup>1</sup> é mostrado no Anexo I e os valores de Garantia Física sazonalizados mensalmente estão disponíveis no Anexo II.

Nenhum empreendimento foi identificado como um caso de cálculo de garantia física por geração verificada, ou seja, empreendimentos eólicos sem garantia física vigente com pelo menos 12 registros válidos.

O diagrama abaixo apresenta a avaliação do enquadramento das usinas com Registros Mensais de Medição de Energia Elétrica nos procedimentos definidos na Portaria MME nº 416/2015.

---

<sup>1</sup> Algumas usinas com geração verificada pela CCEE não foram avaliadas nessa Nota Técnica. Dentre elas, as usinas eólicas Pulpito, Bom Jardim, Salto, Rio do Ouro, Aquibatã, Campo Belo, Cascata, Cruz Alta, Santo Antônio, Amparo e Alegria II, que são empreendimentos participantes do PROINFA.

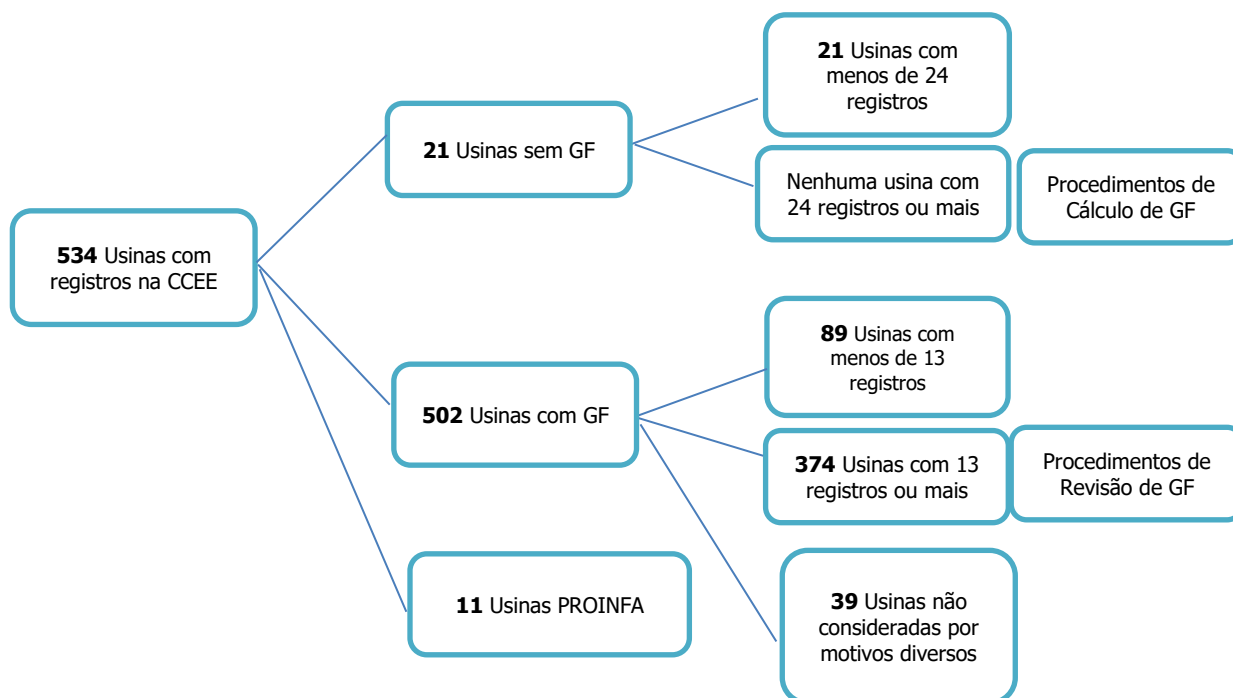

Obs.: As usinas não consideradas por motivos diversos são: Paracuru, Cerro Chato IV, V e V, CerroTrindade, São Pedro do Lago e São Fernando 2. Outras trinta e duas usinas foram excluídas, pois o início de suprimento ocorrerá após dez/2021.

### 3.1. Tratamento de Casos Específicos

O parque eólico Paracuru não apresentou registros de geração válidos durante os anos de 2020 e 2021. Por esse motivo, não foi incluído no conjunto de usinas avaliado neste documento.

Os dados enviados pela CCEE em 2022 indicam que as usinas eólicas Cerro Chato IV, Cerro Chato V, Cerro Chato VI e Cerro dos Trindade permaneceram, pelo menos, até o final de 2021 sem registros. Consequentemente, dada a representatividade do período de operação suspensa, e em conformidade com orientação do MME, essas usinas foram excluídas do conjunto avaliado neste documento.

No ano de 2022, foram aprovadas novas características técnicas para a usina São Pedro do Lago, incluindo alteração de potência instalada e, por esse motivo, todos os registros até dezembro de 2021 foram descartados. A nova garantia física da usina foi publicada através da Portaria nº 1.441/SPE/MME, de 7 de junho de 2022. Desta forma, esta usina foi excluída da lista de empreendimentos elegíveis à revisão por geração verificada.

A usina São Fernando 2 teve alterações de características técnicas aprovadas, incluindo potência instalada, através do Despacho ANEEL nº 2.410, de 18 de agosto de 2020; as novas unidades geradoras entraram em operação comercial em 15/12/2020, conforme Despacho ANEEL nº 3.531, de 14 de dezembro de 2020; e a garantia física referente às novas

características técnicas foi publicada na Portaria MME nº 1741, 14 de outubro de 2022. Dessa forma, os registros até novembro de 2021 foram excluídos, restando apenas o registro de dezembro de 2021. Como há apenas 1 registro válido e a garantia física sazonalizada na CCEE se refere à característica técnica anterior, optou-se por excluí-la da lista de empreendimentos elegíveis à revisão por geração verificada.

Alguns parques do ACL solicitaram o cálculo de garantia física ao MME e tiveram os montantes publicados após o 13º mês do início da operação comercial. Como não ocorreu alteração de potência após a data limite, não houve nenhum descarte além dos doze primeiros meses de operação comercial. Em resumo, são casos em que o pedido de cálculo de garantia física para usinas do ACL ocorreu após o início da operação comercial. Encontram-se neste grupo os seguintes parques eólicos: Campo Largo I, Campo Largo II, Campo Largo XV, Campo Largo XVI, Campo Largo XVIII, Garrote, São Raimundo, Santo Inácio III e Santo Inácio IV.

O parque eólico Xangri-lá passou por revisão de garantia física em 2020, em conformidade com o Art. 9º da Portaria MME 416/2015. A autorização da ANEEL para a alteração de características técnicas deste parque foi em março de 2020, incluindo a alteração de potência. Assim, para atender ao § 1º do Art. 9º da Portaria MME 416/2015, passou a existir a necessidade de realizar o descarte dos registros de geração verificada anteriores à entrada em operação comercial da ampliação, autorizada por meio do Despacho nº 3.487, de 10 de dezembro de 2020. Desta forma, todos os registros de geração até dezembro de 2020 foram descartados.

Adicionalmente, outros parques em operação tiveram suas garantias físicas revistas no ano de 2020 por alterações de características técnicas, com alteração de potência. Novamente, casos em que os meses anteriores à alteração de capacidade devem ser descartados. Encontram-se neste grupo os seguintes parques eólicos: Cabeço Vermelho II, Cabeço Vermelho, Vento Formoso, Ventos de São Clemente 1, Ventos de São Clemente 2, Ventos de São Clemente 3, Ventos de São Clemente 4, Ventos de São Clemente 5, Ventos de São Clemente 6, Ventos de São Clemente 7, Ventos de São Clemente 8, Ventos de Tianguá, Ventos de Tianguá Norte, Ventos do Morro do Chapéu e Ventos do Parazinho. Não foram encontrados documentos oficiais que indicassem as datas de início de operação das ampliações e, portanto, a data da publicação da garantia física vigente foi tomada como referência para o corte. Para as usinas Cabeço Vermelho e Cabeço Vermelho II, o mês da publicação da garantia física vigente foi fevereiro de 2020 (março/2020 passou a ser o primeiro mês de dados válidos). As demais usinas deste grupo tiveram novos montantes de garantia física publicados em agosto de 2020 (setembro de 2020 passou a ser o primeiro mês de dados válidos).

Para a eólica Dois Riachos, foi descartado o período de 30 de abril de 2016 a 11 de setembro

de 2017, em conformidade com os Ofícios: nº 172/2017-SRG/ANEEL, de 12/09/2017; nº 202/2017-SRG/ANEEL, de 10/11/2017; e nº 021/2018/DPE/SPE-MME, de 13/04/2018.

O § 4º do Art.6º da PRT 416/2015 define que, para empreendimentos que comercializaram energia no Ambiente de Contratação Regulado - ACR, no cálculo da Gmédia serão excluídos os meses anteriores ao início de suprimento do primeiro contrato. Diversas usinas tiveram meses anteriores ao início de suprimento descartados, conforme lista a seguir: Baraúnas II, Carcará 2, Banda de Couro, Cacimbas 1, Canoas, Porto do Delta, Testa Branca I, Testa Branca III, Vila Amazonas V, Vila Pará I, Vila Pará II, Vila Pará III, Dos Índios 3, Lagoa 1, Lagoa 2, Santa Mônica I, Ventos de Santo Augusto II, Ventos de Santo Augusto VIII, Santo Estevão III, Santo Estevão V e Ventos de São Virgílio 02.

Por fim, algumas usinas com mais de 12 meses de operação comercial foram excluídas da lista de elegíveis à revisão, pois o início de suprimento só ocorrerá a partir de 2022. Os casos são citados a seguir: Delta 5I, Delta 5II, Delta 6I, Delta 6II, Ventos de São Januário 03, Ventos de São Januário 05, Ventos de São Januário 06, Ventos de Santa Ângela 08, Ventos de São Januário 01, Ventos de São Januário 04, Ventos de São Januário 13, Ventos de São Januário 14, Ventos de Santa Ângela 01, Ventos de Santa Ângela 02, Ventos de Santa Ângela 03, Ventos de Santa Ângela 04, Ventos de Santa Ângela 05, Ventos de Santa Ângela 06, Ventos de Santa Ângela 07, Ventos de Santa Ângela 09, Ventos de Santa Ângela 10, Ventos de Santa Ângela 11, Ventos de Santa Ângela 14, Ventos de São Januário 22, Ventos de São Januário 21, Ventos de São Januário 20, Vila Acre II, Vila Paraíba I, Vila Paraíba IV, Vila Ceará I, Vila Maranhão III e Zeus II.

### 3.2. Expurgos informados pela ANEEL

No que tange aos expurgos reconhecidos pela ANEEL, o documento mais recente ainda é o Ofício nº 053/2021-SRG/ANEEL, de 21 de setembro de 2021, no qual a agência informou que desde o início de 2020 não houve reconhecimento de pedido de "Agente de Usina Eólica (EOL)" para a desconsideração de período afetado por obras de modernização ou reforma que resultassem em ganhos operativos ao sistema elétrico.

Para suspensão de operação comercial, o ofício cita dois casos de eólicas elegíveis à revisão. O primeiro trata da EOL São Clemente 06, com a suspensão da UG14 de 26/10/20 a 20/02/21, sendo que os registros foram substituídos pelos valores de garantia física sazonalizada disponíveis na CCEE. O segundo caso trata de São Pedro do Lago com suspensão da UG13 a partir de 09/07/2019, todavia esta usina passou por alterações de características técnicas em 2022, obrigando o descarte de todo o histórico de geração verificada disponível até o final de

2021.

Em relação à indisponibilidade decorrente de restrições sistêmicas ou causas de terceiros, para fins de aplicação da Portaria MME nº 416, de 1º de setembro de 2015, o Ofício nº 053/2021-SRG/ANEEL não indica expressamente nenhuma usina contemplada com o reconhecimento dos expurgos. No documento, é feita referência à resolução normativa REN 927, de 31 de março de 2021, indicando que os eventos referentes a períodos de indisponibilidade decorrente de restrições sistêmicas ou causas de terceiros a serem informados pela ANEEL, no contexto da Portaria MME nº 416, de 1 de setembro de 2015, guardam similaridade com aqueles apurados conforme a Resolução Normativa nº 927, de 22 de março de 2021.

Adicionalmente, informa que a REN 927 estabeleceu responsabilidades para o ONS e para a CCEE na identificação dos eventos de redução de geração, cálculo da frustração de geração, valoração de encargos, entre outros.

As principais informações referentes aos expurgos relatados pela ANEEL ao longo dos anos são descritas no Anexo III.

### 3.2.1. Constrained-off de Usinas Eólicas

Ao longo do ano de 2022, o MME e a EPE buscaram - junto à ANEEL, à CCEE e ao ONS - dados consolidados sobre os eventos de *constrained-off* para que pudessem ser avaliados na Revisão de Garantia Física por Geração Verificada de 2022.

A EPE utilizou os dados enviados para avaliar o impacto de eventos *constrained-off* e estimar a geração de energia frustrada nas usinas. A avaliação realizada está disponível na Nota Técnica EPE-DEE-REE-096/2022-r0 e contém a comparação entre o caso de referência (o qual não inclui eventos de *constrained-off*) e o caso que considera eventos de *constrained-off* ocorridos no período definitivo, em alinhamento com a REN ANEEL nº 1.030, de 26 de julho de 2022.

## 4. Resultados

Por orientação do Ministério de Minas e Energia – MME, a presente nota técnica não abrange nenhum caso de indisponibilidade decorrente de restrições sistêmicas ou causas de terceiros, ou seja, os casos de *constrained-off* não geraram a exclusão de nenhum registro do histórico das usinas avaliadas.

De forma resumida, os resultados são apresentados nas duas tabelas seguintes e indicam a

necessidade de revisão de garantia física para 78 usinas, sendo redução para 63 e aumento para 15. Para mais detalhes, consultar o Anexo IV.

➤ Redução de Garantia Física

**Tabela 1 - Resultados – Usinas com Redução de Garantia Física**

CEG	Usinas com Redução de GF	Novo montante indicado de GF (MWh)
EOL.CV.RN.030508-1.01	Asa Branca VIII	10,3
EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa do Barro 02	13,0
EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa do Barro 03	13,4
EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa do Barro 04	13,2
EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa do Barro 06	13,0
EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	4,5
EOL.CV.RN.030931-1.01	Baixa do Feijão IV	12,3
EOL.CV.BA.031607-5.01	Banda de Couro	11,2
EOL.CV.BA.031667-9.01	Baraúnas II	8,9
EOL.CV.RN.031015-8.01	Cabeço Preto III	12,9
EOL.CV.RN.030876-5.01	Cabeço Preto V	13,7
EOL.CV.RN.030900-1.01	Cabeço Preto VI	9,1
EOL.CV.CE.032011-0.01	Cacimbas 1	8,6
EOL.CV.RN.031072-7.01	Campo dos Ventos I	11,8
EOL.CV.RN.031071-9.01	Campo dos Ventos III	11,5
EOL.CV.BA.034633-0.01	Campo Largo II	13,6
EOL.CV.BA.033628-9.01	Campo Largo III	12,1
EOL.CV.BA.033633-5.01	Campo Largo XXI	13,5
EOL.CV.RS.030754-8.01	Chuí IV	7,0
EOL.CV.BA.030778-5.01	Dourados	8,8
EOL.CV.CE.032010-2.01	Estrela	11,7
EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	10,4
EOL.CV.CE.030663-0.01	Guajiru	14,0
EOL.CV.CE.031485-4.01	Itarema I	12,7
EOL.CV.CE.031483-8.01	Itarema II	12,1
EOL.CV.CE.031484-6.01	Itarema III	7,0
EOL.CV.CE.031813-2.01	Itarema IV	8,1
EOL.CV.CE.031814-0.01	Itarema IX	11,0
EOL.CV.CE.031815-9.01	Itarema VI	9,4
EOL.CV.CE.031816-7.01	Itarema VII	7,8
EOL.CV.CE.031817-5.01	Itarema VIII	8,4
EOL.CV.RN.030902-8.02	Junco I	11,2
EOL.CV.PB.033664-5.01	Lagoa 1	16,3
EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	15,6

CEG	Usinas com Redução de GF	Novo montante indicado de GF (MWh)
EOL.CV.CE.032012-9.01	Ouro Verde	11,2
EOL.CV.CE.031736-5.01	Pedra Cheirosa 1	12,2
EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa 2	11,0
EOL.CV.BA.030776-9.01	Pilões	9,9
EOL.CV.RN.030870-6.01	Riachão I	12,2
EOL.CV.RN.030873-0.01	Riachão VII	9,4
EOL.CV.CE.032013-7.01	Santa Mônica I	7,7
EOL.CV.CE.030916-8.01	Santo Antônio de Pádua	4,7
EOL.CV.PE.031761-6.01	Santo Estevão I	9,5
EOL.CV.PE.031762-4.01	Santo Estevão II	9,8
EOL.CV.PE.031763-2.01	Santo Estevão III	10,3
EOL.CV.PE.031764-0.01	Santo Estevão V	11,0
EOL.CV.CE.030911-7.01	São Jorge	9,7
EOL.CV.PE.031560-5.01	Serra das Vacas III	10,2
EOL.CV.BA.031606-7.01	Tamanduá Mirim 2	6,6
EOL.CV.RN.030569-3.01	União dos Ventos 8	7,1
EOL.CV.BA.030943-5.01	Ventos de Campo Formoso I	15,0
EOL.CV.CE.030925-7.01	Ventos de Horizonte	7,7
EOL.CV.PI.031581-8.01	Ventos de Santa Joana I	13,2
EOL.CV.PI.031580-0.01	Ventos de Santa Joana III	10,8
EOL.CV.PI.031746-2.02	Ventos de Santo Augusto I	7,1
EOL.CV.PI.031747-0.02	Ventos de Santo Augusto II	11,2
EOL.CV.PI.031603-2.01	Ventos de Santo Augusto IV	13,1
EOL.CV.PI.031766-7.01	Ventos de Santo Augusto VI	12,0
EOL.CV.PI.031749-7.01	Ventos de Santo Augusto VII	7,6
EOL.CV.PI.031767-5.01	Ventos de Santo Augusto VIII	7,3
EOL.CV.PI.033667-0.01	Ventos de São Virgílio 02	13,1
EOL.CV.RS.031561-3.01	Verace 24	7,7
EOL.CV.RS.031559-1.01	Verace 26	5,6



➤ Aumento de Garantia Física

**Tabela 2 - Resultados – Usinas com Aumento de Garantia Física**

CEG	Usinas com Aumento de GF	Novo montante indicado de GF (MWh)
EOL.CV.RN.031887-6.01	Aventura I	12,1
EOL.CV.RN.031665-2.01	Cabeço Vermelho II	9,7
EOL.CV.BA.033626-2.01	Laranjeiras III	14,1
EOL.CV.BA.033627-0.01	Laranjeiras IX	14,4
EOL.CV.RS.031509-5.01	Pontal 2A	7,6
EOL.CV.RN.031826-4.01	Umbuzeiros	13,1
EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos da Santa Dulce	18,8
EOL.CV.PI.031270-3.01	Ventos de Santa Edwiges	14,8
EOL.CV.PI.031273-8.01	Ventos de Santa Fátima	15,1
EOL.CV.PI.031276-2.01	Ventos de Santa Regina	14,3
EOL.CV.PI.031271-1.01	Ventos de Santo Adriano	5,0
EOL.CV.PI.031272-0.01	Ventos de Santo Albano	14,6
EOL.CV.PI.031274-6.01	Ventos Santa Bárbara	13,9
EOL.CV.RN.031757-8.01	Vila Pará II	12,8
EOL.CV.RN.031765-9.01	Vila Pará III	12,4

## Anexo I – Dados de Geração Verificada informados pela CCEE

### Tabela 3 - Resumo dos dados de Geração Verificada informados pela CCEE

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.BA.030779-3.01	Ametista	A3-2011	Não	jan/2016	mar/2015	mar/2016	mar/2016 a dez/2021	mar/2016 a fev/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030622-3.01	Arizona 1	FA-2010	Não	jul/2013	out/2013	out/2014	out/2014 a dez/2021	out/2014 a set/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031801-9.01	Aroeira	A5-2013-2	Não	jan/2018	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2021	dez/2018 a dez/2021	-	-	11
EOL.CV.RN.030505-7.01	Asa Branca I	FA-2010	Não	mar/2015	ago/2015	ago/2016	ago/2016 a dez/2021	ago/2016 a jul/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030547-2.01	Asa Branca II	FA-2010	Não	mar/2015	set/2015	set/2016	set/2016 a dez/2021	set/2016 a ago/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030548-0.01	Asa Branca III	FA-2010	Não	mar/2015	set/2015	set/2016	set/2016 a dez/2021	set/2016 a ago/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030498-0.01	Asa Branca IV	FA-2010	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030507-3.01	Asa Branca V	FA-2010	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030520-0.01	Asa Branca VI	FA-2010	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030513-8.01	Asa Branca VII	FA-2010	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030508-1.01	Asa Branca VIII	FA-2010	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030457-3.01	Atlântica I	FA-2010	Não	set/2013	fev/2014	fev/2015	fev/2015 a dez/2021	fev/2015 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030462-0.01	Atlântica II	FA-2010	Não	set/2013	mar/2014	mar/2015	mar/2015 a dez/2021	mar/2015 a fev/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030461-1.01	Atlântica IV	FA-2010	Não	set/2013	mar/2014	mar/2015	mar/2015 a dez/2021	mar/2015 a fev/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030480-8.01	Atlântica V	FA-2010	Não	set/2013	nov/2013	nov/2014	nov/2014 a dez/2021	nov/2014 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa do Barro 01	A5/2014	Não	jan/2019	out/2018	out/2019	out/2019 a dez/2021	out/2019 a dez/2021	-	-	21
EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa do Barro 02	A5/2014	Não	jan/2019	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2021	dez/2019 a dez/2021	-	-	23

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa do Barro 03	A5/2014	Não	jan/2019	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2021	dez/2019 a dez/2021	-	-	23
EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa do Barro 04	A5/2014	Não	jan/2019	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2021	dez/2019 a dez/2021	-	-	23
EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa do Barro 05	A5/2014	Não	jan/2019	nov/2018	nov/2019	nov/2019 a dez/2021	nov/2019 a dez/2021	-	-	22
EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa do Barro 06	A5/2014	Não	jan/2019	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2021	dez/2019 a dez/2021	-	-	23
EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa do Barro 07	A5/2014	Não	jan/2019	nov/2018	nov/2019	nov/2019 a dez/2021	nov/2019 a dez/2021	-	-	22
EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	A5-2013-2	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2021	set/2018 a dez/2021	-	-	8
EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	A5-2013-2	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2021	set/2018 a dez/2021	-	-	8
EOL.CV.RS.031805-1.01	Aura Mangueira VII	A3-2014	Não	jan/2017	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2021	dez/2017 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031719-5.01	Aura Mangueira XI	A5-2013-2	Não	jan/2018	fev/2017	fev/2018	fev/2018 a dez/2021	fev/2018 a dez/2021	-	-	1
EOL.CV.RS.031653-9.01	Aura Mangueira XII	A5-2013-2	Não	jan/2018	jun/2017	jun/2018	jun/2018 a dez/2021	jun/2018 a dez/2021	-	-	5
EOL.CV.RS.031646-6.01	Aura Mangueira XIII	A5-2013-2	Não	jan/2018	mai/2017	mai/2018	mai/2018 a dez/2021	mai/2018 a dez/2021	-	-	4
EOL.CV.RS.031647-4.01	Aura Mangueira XV	A5-2013-2	Não	jan/2018	mar/2017	mar/2018	mar/2018 a dez/2021	mar/2018 a dez/2021	-	-	2
EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	A5-2013-2	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2021	jul/2018 a dez/2021	-	-	6
EOL.CV.RS.031806-0.01	Aura Mirim II	A3-2014	Não	jan/2017	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2021	dez/2017 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031663-6.01	Aura Mirim IV	A5-2013-2	Não	jan/2018	fev/2017	fev/2018	fev/2018 a dez/2021	fev/2018 a dez/2021	-	-	1
EOL.CV.RS.031701-2.01	Aura Mirim VI	A5-2013-2	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2021	jul/2018 a dez/2021	-	-	6
EOL.CV.RS.031699-7.01	Aura Mirim VIII	A5-2013-2	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2021	jul/2018 a dez/2021	-	-	6
EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	A5/2014	Não	jan/2019	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2021	dez/2019 a dez/2021	-	-	23
EOL.CV.RN.031887-6.01	Aventura I	A5/2013	Não	mar/2018	mar/2018	mar/2019	mar/2019 a dez/2021	mar/2019 a dez/2021	-	-	14
EOL.CV.RN.030932-0.01	Baixa do Feijão I	A5-2011	Não	mai/2016	mai/2016	mai/2017	mai/2017 a dez/2021	mai/2017 a abr/2021	-	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.030933-8.01	Baixa do Feijão II	A5-2011	Não	mai/2016	mai/2016	mai/2017	mai/2017 a dez/2021	mai/2017 a abr/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030934-6.01	Baixa do Feijão III	A5-2011	Não	mai/2016	mai/2016	mai/2017	mai/2017 a dez/2021	mai/2017 a abr/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030931-1.01	Baixa do Feijão IV	A5-2011	Não	mai/2016	mai/2016	mai/2017	mai/2017 a dez/2021	mai/2017 a abr/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.031607-5.01	Banda de Couro	A5-2013-2	Não	jan/2018	mar/2016	mar/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.031667-9.01	Baraúnas II	A5-2013-2	Não	jan/2018	mar/2016	mar/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.033666-1.01	Boa Esperança I	A5/2014	Não	jan/2019	jan/2019	jan/2020	jan/2020 a dez/2021	jan/2020 a dez/2021	-	-	24
EOL.CV.BA.032759-0.01	Boa Vista da Lagoinha	ACL	Não	-	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2021	jun/2019 a dez/2021	-	-	17
EOL.CV.CE.030697-5.01	Boca do Córrego	ACL	Não	-	ago/2014	ago/2015	ago/2015 a dez/2021	ago/2015 a jul/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	A5/2013	Não	mai/2018	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2021	jun/2019 a dez/2021	-	-	17
EOL.CV.CE.031627-0.01	Bons Ventos Cacimbas 3	A5/2013	Não	mai/2018	mai/2018	mai/2019	mai/2019 a dez/2021	mai/2019 a dez/2021	-	-	16
EOL.CV.CE.031621-0.01	Bons Ventos Cacimbas 4	A5/2013	Não	mai/2018	mai/2018	mai/2019	mai/2019 a dez/2021	mai/2019 a dez/2021	-	-	16
EOL.CV.CE.031579-6.01	Bons Ventos Cacimbas 5	A5/2013	Não	mai/2018	mai/2018	mai/2019	mai/2019 a dez/2021	mai/2019 a dez/2021	-	-	16
EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	A5/2013	Não	mai/2018	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2021	jun/2019 a dez/2021	-	-	17
EOL.CV.BA.030837-4.01	Borgo	A3-2011	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031015-8.01	Cabeço Preto III	A5-2011	Não	jul/2016	nov/2016	nov/2017	nov/2017 a dez/2021	nov/2017 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030876-5.01	Cabeço Preto V	A5-2011	Não	jul/2016	nov/2016	nov/2017	nov/2017 a dez/2021	nov/2017 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030900-1.01	Cabeço Preto VI	A5-2011	Não	jul/2016	nov/2016	nov/2017	nov/2017 a dez/2021	nov/2017 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031665-2.01	Cabeço Vermelho II	A5/2013	Não	mai/2018	mai/2018	mai/2019	mar/2020 a dez/2021	mar/2020 a dez/2021	10.00	-	26
EOL.CV.RN.031651-2.01	Cabeço Vermelho	A5/2013	Não	mai/2018	mai/2018	mai/2019	mar/2020 a dez/2021	mar/2020 a dez/2021	10.00	-	26
EOL.CV.CE.032011-0.01	Cacimbas 1	A3-2015	Não	jan/2018	dez/2016	dez/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.BA.030792-0.01	Caetité	A3-2011	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.030976-1.01	Caetité 1	ACL	Não	-	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2021	out/2015 a set/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.030437-9.01	Caetité 2	FA-2010	Não	jan/2013	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2021	out/2015 a set/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.030448-4.01	Caetité 3	FA-2010	Não	jan/2013	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2021	out/2015 a set/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.031523-0.01	Caetité C	A3-2013	Não	jan/2016	set/2015	set/2016	set/2016 a dez/2021	set/2016 a ago/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030895-1.02	Caiçara I	A5-2011	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030915-0.02	Caiçara II	A5-2011	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030511-1.01	Calango 1	FA-2010	Não	set/2013	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030519-7.01	Calango 2	FA-2010	Não	set/2013	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030545-6.01	Calango 3	FA-2010	Não	set/2013	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030537-5.01	Calango 4	FA-2010	Não	set/2013	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030552-9.01	Calango 5	FA-2010	Não	set/2013	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031812-4.01	Calango 6	A3-2014	Não	jan/2017	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2021	dez/2017 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031072-7.01	Campo dos Ventos I	ACL	Não	-	jun/2016	jun/2017	jun/2017 a dez/2021	jun/2017 a mai/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031071-9.01	Campo dos Ventos III	ACL	Não	-	mai/2016	mai/2017	mai/2017 a dez/2021	mai/2017 a abr/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031069-7.01	Campo dos Ventos V	ACL	Não	-	jun/2016	jun/2017	jun/2017 a dez/2021	jun/2017 a mai/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.034613-6.01	Campo Largo I	ACL	Não	-	set/2018	set/2019	set/2019 a dez/2021	set/2019 a dez/2021	-	-	20
EOL.CV.BA.034633-0.01	Campo Largo II	ACL	Não	-	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2021	dez/2019 a dez/2021	-	-	23
EOL.CV.BA.033628-9.01	Campo Largo III	A5/2014	Não	jan/2019	ago/2018	ago/2019	ago/2019 a dez/2021	ago/2019 a dez/2021	-	-	19
EOL.CV.BA.033629-7.01	Campo Largo IV	A5/2014	Não	jan/2019	ago/2018	ago/2019	ago/2019 a dez/2021	ago/2019 a dez/2021	-	-	19

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.BA.033630-0.01	Campo Largo V	A5/2014	Não	jan/2019	out/2018	nov/2019	out/2019 a dez/2021	out/2019 a dez/2021	-	-	21
EOL.CV.BA.033631-9.01	Campo Largo VI	A5/2014	Não	jan/2019	nov/2018	nov/2019	nov/2019 a dez/2021	nov/2019 a dez/2021	-	-	22
EOL.CV.BA.033632-7.01	Campo Largo VII	A5/2014	Não	jan/2019	jul/2018	jul/2019	jul/2019 a dez/2021	jul/2019 a dez/2021	-	-	18
EOL.CV.BA.034636-5.01	Campo Largo XV	ACL	Não	-	nov/2018	nov/2019	nov/2019 a dez/2021	nov/2019 a dez/2021	-	-	22
EOL.CV.BA.034637-3.01	Campo Largo XVI	ACL	Não	-	set/2018	set/2019	set/2019 a dez/2021	set/2019 a dez/2021	-	-	20
EOL.CV.BA.034643-8.01	Campo Largo XVIII	ACL	Não	-	out/2018	nov/2019	out/2019 a dez/2021	out/2019 a dez/2021	-	-	21
EOL.CV.BA.033633-5.01	Campo Largo XXI	A5/2014	Não	jan/2019	out/2018	out/2019	out/2019 a dez/2021	out/2019 a dez/2021	-	-	21
EOL.CV.PB.033663-7.01	Canoas	A5/2014	Não	jan/2019	set/2017	out/2018	jan/2019 a dez/2021	jan/2019 a dez/2021	-	-	12
EOL.CV.RS.031510-9.01	Capão do Inglês	A3-2013	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030897-8.01	Carcará 2	A5-2011	Não	jan/2016	dez/2014	dez/2015	jan/2016 a dez/2021	jan/2016 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.031519-2.01	Casa Nova 2	A5-2013-2	Não	jan/2018	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2021	dez/2018 a dez/2021	-	-	11
EOL.CV.BA.031524-9.01	Casa Nova 3	A5-2013-2	Não	fev/2018	fev/2018	mar/2019	fev/2019 a dez/2021	fev/2019 a dez/2021	-	-	13
EOL.CV.CE.033756-0.01	Cataventos Acaraú I	ACL	Não	-	mai/2018	mai/2019	mai/2019 a dez/2021	mai/2019 a dez/2021	-	-	16
EOL.CV.RS.031517-6.01	Chuí 09	ACL	RESCISÃO	jan/2016	out/2015	out/2016	out/2016 a dez/2021	out/2016 a set/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030767-0.01	Chuí I	ACL	RESCISÃO	mar/2015	jun/2015	jun/2016	jun/2016 a dez/2021	jun/2016 a mai/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030790-4.01	Chuí II	ACL	RESCISÃO	mar/2015	jun/2015	jun/2016	jun/2016 a dez/2021	jun/2016 a mai/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030754-8.01	Chuí IV	ACL	RESCISÃO	mar/2015	jun/2015	jun/2016	jun/2016 a dez/2021	jun/2016 a mai/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030760-2.01	Chuí V	ACL	RESCISÃO	mar/2015	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2021	mai/2016 a abr/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.031518-4.01	Coqueirinho 2	A3/2013	Não	jan/2016	set/2019	set/2020	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	-	-	32
EOL.CV.RN.030672-0.01	Costa Branca	FA-2010	Não	mai/2014	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RS.031487-0.01	Coxilha Seca	A3-2013	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.032081-1.01	Cristalândia I	FA-2015	Não	jul/2017	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2021	set/2018 a dez/2021	-	-	8
EOL.CV.BA.032082-0.01	Cristalândia II	FA-2015	Não	jul/2017	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2021	set/2018 a dez/2021	-	-	8
EOL.CV.BA.032083-8.01	Cristalândia III	FA-2015	Não	jul/2017	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2021	set/2018 a dez/2021	-	-	8
EOL.CV.BA.032521-0.01	Delfina 3	ACL	Não	-	nov/2017	nov/2018	nov/2018 a dez/2021	nov/2018 a dez/2021	-	-	10
EOL.CV.BA.032522-8.01	Delfina 4	ACL	Não	-	out/2017	nov/2018	out/2018 a dez/2021	out/2018 a dez/2021	-	-	9
EOL.CV.BA.032523-6.01	Delfina 6	ACL	Não	-	out/2017	nov/2018	out/2018 a dez/2021	out/2018 a dez/2021	-	-	9
EOL.CV.BA.032524-4.01	Delfina 7	ACL	Não	-	out/2017	nov/2018	out/2018 a dez/2021	out/2018 a dez/2021	-	-	9
EOL.CV.MA.033682-3.01	Delta 3 I	A3-2015	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2021	set/2018 a dez/2021	-	-	8
EOL.CV.MA.033683-1.01	Delta 3 II	A3-2015	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2021	jul/2018 a dez/2021	-	-	6
EOL.CV.MA.033684-0.01	Delta 3 III	A3-2015	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2021	set/2018 a dez/2021	-	-	8
EOL.CV.MA.033685-8.01	Delta 3 IV	A3-2015	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2021	jul/2018 a dez/2021	-	-	6
EOL.CV.MA.033675-0.01	Delta 3 V	A3-2015	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2021	jul/2018 a dez/2021	-	-	6
EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	A3-2015	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2021	jul/2018 a dez/2021	-	-	6
EOL.CV.MA.033680-7.01	Delta 3 VII	A3-2015	Não	jan/2018	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2021	jul/2018 a dez/2021	-	-	6
EOL.CV.MA.040572-8.01	Delta 7 I	ACL	Não	-	out/2019	out/2020	out/2020 a dez/2021	out/2020 a dez/2021	-	-	33
EOL.CV.MA.040573-6.01	Delta 7 II	ACL	Não	-	out/2019	out/2020	out/2020 a dez/2021	out/2020 a dez/2021	-	-	33
EOL.CV.MA.040574-4.01	Delta 8 I	ACL	Não	-	nov/2019	nov/2020	nov/2020 a dez/2021	nov/2020 a dez/2021	-	-	34
EOL.CV.PI.030838-2.01	Delta do Parnaíba	A3-2011	Não	jun/2014	jul/2014	jul/2015	jul/2015 a dez/2021	jul/2015 a jun/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.031121-9.01	Dois Riachos	ACL	RESCISÃO	jan/2017	nov/2015	nov/2016	out/2017 a dez/2021	out/2017 a set/2021	-	11	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RS.030894-3.01	Dos Índios 3	A5-2011	Não	jan/2016	dez/2014	dez/2015	jan/2016 a dez/2021	jan/2016 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.030778-5.01	Dourados	A3-2011	Não	jan/2016	mar/2015	mar/2016	mar/2016 a dez/2021	mar/2016 a fev/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030512-0.01	Dreen Boa Vista	FA-2010	Não	set/2013	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021*	-	-	0
EOL.CV.RN.030549-9.01	Dreen Olho D'Água	FA-2010	Não	set/2013	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021*	-	-	0
EOL.CV.RN.030536-7.01	Dreen São Bento do Norte	FA-2010	Não	set/2013	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.030807-2.01	Emiliana	ACL	RESCISÃO	set/2014	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2021	out/2015 a set/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.030803-0.01	Espigão	A3-2011	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.032010-2.01	Estrela	A3-2015	Não	jan/2018	mar/2017	mar/2018	mar/2018 a dez/2021	mar/2018 a dez/2021	-	-	2
EOL.CV.RN.030509-0.01	Eurus IV	FA-2010	Não	mar/2015	ago/2015	ago/2016	ago/2016 a dez/2021	ago/2016 a jul/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030502-2.01	Farol	FA-2010	Não	set/2013	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021*	-	-	0
EOL.CV.CE.030670-3.01	Flexeiras I	ACL	Não	-	jan/2014	jan/2015	jan/2015 a dez/2021	jan/2015 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031477-3.01	Galpões	A3-2013	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.035197-0.01	Garrote	ACL	Não	-	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2021	dez/2018 a dez/2021	-	-	11
EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	A5/2011	Não	jan/2016	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2021	dez/2019 a dez/2021	-	-	23
EOL.CV.CE.030663-0.01	Guajiru	ACL	Não	-	nov/2013	nov/2014	nov/2014 a dez/2021	nov/2014 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030750-5.01	Ibirapuitã	ACL	RESCISÃO	mar/2014	ago/2015	ago/2016	ago/2016 a dez/2021	ago/2016 a jul/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.030691-6.01	Ilha Grande	ACL	Não	-	ago/2014	ago/2015	ago/2015 a dez/2021	ago/2015 a jul/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.031485-4.01	Itarema I	A3-2013	Não	mai/2016	abr/2016	abr/2017	abr/2017 a dez/2021	abr/2017 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.031483-8.01	Itarema II	A3-2013	Não	mai/2016	fev/2016	fev/2017	fev/2017 a dez/2021	fev/2017 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.031484-6.01	Itarema III	A3-2013	Não	mai/2016	abr/2016	abr/2017	abr/2017 a dez/2021	abr/2017 a mar/2021	-	-	0



CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.CE.031813-2.01	Itarema IV	A3-2014	Não	jan/2017	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2021	jul/2017 a jun/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.031814-0.01	Itarema IX	A3-2014	Não	jan/2017	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2021	jul/2017 a jun/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.031482-0.01	Itarema V	A3-2013	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.031815-9.01	Itarema VI	A3-2014	Não	jan/2017	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2021	jul/2017 a jun/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.031816-7.01	Itarema VII	A3-2014	Não	jan/2017	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2021	jul/2017 a jun/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.031817-5.01	Itarema VIII	A3-2014	Não	jan/2017	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2021	jul/2017 a jun/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.030907-9.01	Jandaia I	A5/2011	Não	nov/2019	mai/2020	mai/2021	mai/2021 a dez/2021	mai/2021 a dez/2021	-	-	40
EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	A5/2011	Não	nov/2019	mai/2020	mai/2021	mai/2021 a dez/2021	mai/2021 a dez/2021	-	-	40
EOL.CV.RN.031802-7.01	Jericó	A5-2013-2	Não	jan/2018	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2021	dez/2018 a dez/2021	-	-	11
EOL.CV.BA.030801-3.01	Joana	ACL	RESCISÃO	set/2014	set/2014	set/2015	set/2015 a dez/2021	set/2015 a ago/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030902-8.02	Junco I	A5-2011	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030914-1.02	Junco II	A5-2011	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030660-6.01	Juremas	FA-2010	Não	mai/2014	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.PB.033664-5.01	Lagoa 1	A5/2014	Não	jan/2019	out/2017	nov/2018	jan/2019 a dez/2021	jan/2019 a dez/2021	-	-	12
EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	A5/2014	Não	jan/2019	set/2017	out/2018	jan/2019 a dez/2021	jan/2019 a dez/2021	-	-	12
EOL.CV.BA.033626-2.01	Laranjeiras III	A5/2014	Não	jan/2019	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2021	abr/2020 a dez/2021	-	-	27
EOL.CV.BA.033627-0.01	Laranjeiras IX	A5/2014	Não	jan/2019	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2021	abr/2020 a dez/2021	-	-	27
EOL.CV.RN.030661-4.01	Macacos	FA-2010	Não	mai/2014	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031025-5.01	Macambira I	A5-2011	Não	jan/2016	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2021	jul/2017 a jun/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031026-3.01	Macambira II	A5-2011	Não	jan/2016	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2021	jul/2017 a jun/2021	-	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.BA.030768-8.01	Maron	A3-2011	Não	jan/2016	mar/2015	mar/2016	mar/2016 a dez/2021	mar/2016 a fev/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030454-9.01	Mel 02	FA-2010	Não	jan/2013	fev/2013	fev/2014	fev/2014 a dez/2021	fev/2014 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030370-4.01	Miassaba 2	ACL	Não	-	dez/2011	dez/2012	dez/2012 a dez/2021	dez/2012 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030844-7.01	Minuano I	ACL	RESCISÃO	mar/2015	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2021	mai/2016 a abr/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030791-2.01	Minuano II	ACL	RESCISÃO	mar/2015	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2021	mai/2016 a abr/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030787-4.01	Modelo I	ACL	RESCISÃO	set/2014	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2021	out/2015 a set/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030788-2.01	Modelo II	ACL	RESCISÃO	set/2014	out/2014	out/2015	out/2015 a dez/2021	out/2015 a set/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030889-7.01	Morro dos Ventos II	A5-2011	Não	jan/2016	abr/2015	abr/2016	abr/2016 a dez/2021	abr/2016 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.030656-8.01	Mundaú	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2021	abr/2015 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora de Fátima	A5/2011	Não	nov/2019	jun/2020	jun/2021	jun/2021 a dez/2021	jun/2021 a dez/2021	-	-	41
EOL.CV.RS.030449-2.01	Osório 3	FA-2010	Não	jan/2013	fev/2013	fev/2014	fev/2014 a dez/2021	fev/2014 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.032012-9.01	Ouro Verde	A3-2015	Não	jan/2018	abr/2017	abr/2018	abr/2018 a dez/2021	abr/2018 a dez/2021	-	-	3
EOL.CV.RS.028855-1.01	Palmares	ACL	Não	-	dez/2010	dez/2011	dez/2012 a dez/2021	dez/2012 a nov/2021*	-	-	0
EOL.CV.PR.027908-0.01	Palmas	ACL	Não	-	fev/1999	fev/2000	jul/2008 a dez/2021	jul/2008 a jun/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.031511-7.01	Papagaio	A3/2013	Não	jan/2016	out/2019	out/2020	out/2020 a dez/2021	out/2020 a dez/2021	-	-	33
EOL.CV.PE.030805-6.01	Pau Ferro	ACL	RESCISÃO	jul/2014	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.030443-3.01	Pedra Branca	FA-2010	Não	jan/2013	mar/2013	mar/2014	mar/2014 a dez/2021	mar/2014 a fev/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.031736-5.01	Pedra Cheirosa 1	A5-2013-2	Não	jan/2018	jun/2017	jun/2018	jun/2018 a dez/2021	jun/2018 a dez/2021	-	-	5
EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa 2	A5-2013-2	Não	jan/2018	jun/2017	jun/2018	jun/2018 a dez/2021	jun/2018 a dez/2021	-	-	5
EOL.CV.PE.030806-4.01	Pedra do Gerônimo	ACL	RESCISÃO	jul/2014	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.030671-1.01	Pedra Preta	FA-2010	Não	mai/2014	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.030793-9.01	Pelourinho	A3-2011	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.030776-9.01	Pilões	A3-2011	Não	jan/2016	mar/2015	mar/2016	mar/2016 a dez/2021	mar/2016 a fev/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.030926-5.01	Pitombeira	A5/2011	Não	jan/2016	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2021	dez/2019 a dez/2021	-	-	23
EOL.CV.RS.031509-5.01	Pontal 2A	A3-2013	Não	jan/2016	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2021	dez/2017 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030460-3.01	Pontal 2B	FA-2010	Não	abr/2015	abr/2015	abr/2016	abr/2016 a dez/2021	abr/2016 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030901-0.01	Pontal 3B	A5-2011	Não	jan/2016	jan/2017	jan/2018	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.030827-7.01	Porto das Barcas	A3-2011	Não	jun/2014	jul/2014	jul/2015	jul/2015 a dez/2021	jul/2015 a jun/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.030639-8.01	Porto do Delta	A5-2013-2	Não	jan/2018	nov/2016	nov/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.030830-7.01	Porto Salgado	A3-2011	Não	jul/2014	jul/2014	jul/2015	jul/2015 a dez/2021	jul/2015 a jun/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030469-7.01	REB Cassino I	FA-2010	Não	jan/2015	jan/2015	jan/2016	jan/2016 a dez/2021	jan/2016 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030477-8.01	REB Cassino II	FA-2010	Não	jan/2015	jan/2015	jan/2016	jan/2016 a dez/2021	jan/2016 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030468-9.01	REB Cassino III	FA-2010	Não	jan/2015	jan/2015	jan/2016	jan/2016 a dez/2021	jan/2016 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030515-4.01	Renascença I	FA-2010	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030516-2.01	Renascença II	FA-2010	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030527-8.01	Renascença III	FA-2010	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030551-0.01	Renascença IV	FA-2010	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030870-6.01	Riachão I	ACL	Não	-	jun/2015	jun/2016	jun/2016 a dez/2021	jun/2016 a mai/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030871-4.01	Riachão II	ACL	Não	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2021	mai/2016 a abr/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030874-9.01	Riachão IV	ACL	Não	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2021	mai/2016 a abr/2021	-	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.030872-2.01	Riachão VI	ACL	Não	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2021	mai/2016 a abr/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030873-0.01	Riachão VII	ACL	Não	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2021	mai/2016 a abr/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.030695-9.01	Ribeirão Eolos	ACL	Não	-	set/2014	set/2015	set/2015 a dez/2021	set/2015 a ago/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.031275-4.01	Santa Angelina	ACL	Não	-	jul/2016	jul/2017	jul/2017 a dez/2021	jul/2017 a jun/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.030924-9.01	Santa Catarina	A5/2011	Não	jan/2016	dez/2018	out/2017	dez/2019 a dez/2021	dez/2019 a dez/2021	-	-	23
EOL.CV.RN.031427-7.01	Santa Mônica	ACL	Não	-	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2021	dez/2017 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.032013-7.01	Santa Mônica I	A3-2015	Não	jan/2018	out/2016	out/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031425-0.01	Santa Úrsula	ACL	Não	-	nov/2016	nov/2017	nov/2017 a dez/2021	nov/2017 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031810-8.01	Santana I	A3-2014	Não	jan/2017	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2021	dez/2017 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031811-6.01	Santana II	A3-2014	Não	jan/2017	dez/2016	dez/2017	dez/2017 a dez/2021	dez/2017 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.030916-8.01	Santo Antônio de Pádua	A3-2011	Não	nov/2014	nov/2014	nov/2015	nov/2015 a dez/2021	nov/2015 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.PE.031761-6.01	Santo Estevão I	A5-2013-2	Não	jan/2018	jun/2017	jun/2018	jun/2018 a dez/2021	jun/2018 a dez/2021*	-	-	5
EOL.CV.PE.031762-4.01	Santo Estevão II	A5-2013-2	Não	jan/2018	mai/2017	mai/2018	mai/2018 a dez/2021	mai/2018 a dez/2021*	-	-	4
EOL.CV.PE.031763-2.01	Santo Estevão III	A5-2013-2	Não	jan/2018	dez/2016	dez/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021*	-	-	0
EOL.CV.PE.031764-0.01	Santo Estevão V	A5-2013-2	Não	jan/2018	dez/2016	dez/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021*	-	-	0
EOL.CV.CE.035217-9.01	Santo Inácio III	ACL	Não	-	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2021	dez/2018 a dez/2021	-	-	11
EOL.CV.CE.031866-3.01	Santo Inácio IV	ACL	Não	-	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2021	dez/2018 a dez/2021	-	-	11
EOL.CV.RN.031373-4.01	São Benedito	ACL	Não	-	ago/2016	ago/2017	ago/2017 a dez/2021	ago/2017 a jul/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.033640-8.01	São Bento do Norte I	A5/2014	Não	jan/2019	jan/2019	fev/2020	jan/2020 a dez/2021	jan/2020 a dez/2021	-	-	24
EOL.CV.RN.033642-4.01	São Bento do Norte II	A5/2014	Não	jan/2019	jan/2019	jan/2020	jan/2020 a dez/2021	jan/2020 a dez/2021*	-	-	24

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.033643-2.01	São Bento do Norte III	A5/2014	Não	jan/2019	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2021	abr/2020 a dez/2021	-	-	27
EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	A5/2011	Não	nov/2019	mai/2020	mai/2021	mai/2021 a dez/2021	mai/2021 a dez/2021	-	-	40
EOL.CV.CE.030912-5.01	São Cristóvão	A3-2011	Não	nov/2014	nov/2014	nov/2015	nov/2015 a dez/2021	nov/2015 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.032215-6.01	São Domingos	ACL	Não	-	ago/2016	ago/2017	ago/2017 a dez/2021	ago/2017 a jul/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.037073-8.01	São Fernando 1	ACL	Não	-	out/2020	out/2021	out/2021 a dez/2021	out/2021 a dez/2021	-	-	45
EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	A5/2011	Não	nov/2019	jun/2020	jun/2021	jun/2021 a dez/2021	jun/2021 a dez/2021	-	-	41
EOL.CV.CE.030911-7.01	São Jorge	A3-2011	Não	nov/2014	nov/2014	nov/2015	nov/2015 a dez/2021	nov/2015 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.033644-0.01	São Miguel I	A5/2014	Não	jan/2019	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2021	fev/2020 a dez/2021	-	-	25
EOL.CV.RN.033645-9.01	São Miguel II	A5/2014	Não	jan/2019	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2021	fev/2020 a dez/2021	-	-	25
EOL.CV.RN.033647-5.01	São Miguel III	A5/2014	Não	jan/2019	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2021	fev/2020 a dez/2021	-	-	25
EOL.CV.CE.035219-5.01	São Raimundo	ACL	Não	-	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2021	dez/2018 a dez/2021	-	-	11
EOL.CV.PE.031537-0.01	Serra das Vacas I	A3-2013	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.PE.031540-0.01	Serra das Vacas II	A3-2013	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.PE.031560-5.01	Serra das Vacas III	A3-2013	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.PE.031574-5.01	Serra das Vacas IV	A3-2013	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.030802-1.01	Serra do Espinhaço	A3-2011	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.035222-5.01	Serra do Fogo	ACL	Não	-	dez/2020	dez/2021	dez/2021 a dez/2021	dez/2021 a dez/2021	-	-	47
EOL.CV.BA.035229-2.01	Serra do Vento	ACL	Não	-	nov/2020	nov/2021	nov/2021 a dez/2021	nov/2021 a dez/2021	-	-	46
EOL.CV.BA.030455-7.01	Sete Gamelheiras	FA-2010	Não	jan/2013	mar/2013	mar/2014	mar/2014 a dez/2021	mar/2014 a fev/2021	-	-	0
EOL.CV.PE.030789-0.01	Tacaicó	ACL	RESCISÃO	jul/2014	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.BA.031606-7.01	Tamanduá Mirim 2	A5/2013	Não	mai/2018	nov/2019	nov/2020	nov/2020 a dez/2021	nov/2020 a dez/2021	-	-	34
EOL.CV.RN.030898-6.01	Terral	A5-2011	Não	jan/2016	mar/2015	mar/2016	mar/2016 a dez/2021	mar/2016 a fev/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.031666-0.01	Testa Branca I	A5-2013-2	Não	jan/2018	set/2016	set/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.033479-0.01	Testa Branca III	A3-2015	Não	jan/2018	ago/2016	ago/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.030662-2.01	Trairi	ACL	Não	-	nov/2013	nov/2014	nov/2014 a dez/2021	nov/2014 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.SC.032016-1.01	Tubarão	ACL	Não	-	mai/2015	mai/2016	mai/2016 a dez/2021	mai/2016 a abr/2021*	-	-	0
EOL.CV.CE.030918-4.01	Ubatuba	A5/2011	Não	jan/2016	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2021	dez/2019 a dez/2021	-	-	23
EOL.CV.BA.035233-0.01	Uburana de Cheiro	ACL	Não	-	dez/2020	jan/2022	dez/2021 a dez/2021	dez/2021 a dez/2021	-	-	47
EOL.CV.BA.031738-1.01	Uburanas 01	ACL	RESCISÃO	-	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2021	abr/2020 a dez/2021	-	-	27
EOL.CV.BA.031740-3.01	Uburanas 02	ACL	RESCISÃO	-	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2021	abr/2020 a dez/2021	-	-	27
EOL.CV.BA.031741-1.01	Uburanas 03	ACL	RESCISÃO	-	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2021	abr/2020 a dez/2021	-	-	27
EOL.CV.BA.031737-3.01	Uburanas 05	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2021	mar/2020 a dez/2021	-	-	26
EOL.CV.BA.031796-9.01	Uburanas 06	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2021	mar/2020 a dez/2021	-	-	26
EOL.CV.BA.031832-9.01	Uburanas 08	ACL	RESCISÃO	-	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2021	fev/2020 a dez/2021	-	-	25
EOL.CV.BA.031743-8.01	Uburanas 09	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2021	mar/2020 a dez/2021	-	-	26
EOL.CV.BA.031742-0.01	Uburanas 10	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2021	mar/2020 a dez/2021	-	-	26
EOL.CV.BA.031744-6.01	Uburanas 11	ACL	RESCISÃO	-	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2021	fev/2020 a dez/2021	-	-	25
EOL.CV.BA.031752-7.01	Uburanas 13	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2021	mar/2020 a dez/2021	-	-	26
EOL.CV.BA.031754-3.01	Uburanas 15	ACL	RESCISÃO	-	abr/2019	abr/2020	abr/2020 a dez/2021	abr/2020 a dez/2021	-	-	27
EOL.CV.BA.031755-1.01	Uburanas 16	ACL	RESCISÃO	-	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2021	fev/2020 a dez/2021	-	-	25

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.BA.033634-3.01	Umburanas 17	A5/2014	Não	jan/2019	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2021	fev/2020 a dez/2021	-	-	25
EOL.CV.BA.031756-0.01	Umburanas 18	ACL	RESCISÃO	-	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2021	mar/2020 a dez/2021	-	-	26
EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	A5/2014	Não	jan/2019	fev/2019	fev/2020	fev/2020 a dez/2021	fev/2020 a dez/2021	-	-	25
EOL.CV.BA.033636-0.01	Umburanas 21	A5/2014	Não	jan/2019	jan/2019	jan/2020	jan/2020 a dez/2021	jan/2020 a dez/2021	-	-	24
EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	A5/2014	Não	jan/2019	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2021	mar/2020 a dez/2021	-	-	26
EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	A5/2014	Não	jan/2019	mar/2019	mar/2020	mar/2020 a dez/2021	mar/2020 a dez/2021	-	-	26
EOL.CV.RN.031826-4.01	Umbuzeiros	A5/2011	Não	mar/2018	mar/2018	mar/2019	mar/2019 a dez/2021	mar/2019 a dez/2021	-	-	14
EOL.CV.RN.030562-6.01	União dos Ventos 1	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2021	abr/2015 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030571-5.01	União dos Ventos 10	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2021	abr/2015 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031645-8.01	União dos Ventos 12	A5-2013-2	REDUÇÃO PERMANENTE	fev/2018	fev/2018	fev/2019	mar/2014 a dez/2021	mar/2014 a dez/2021	-	-	13
EOL.CV.RN.031697-0.01	União dos Ventos 13	A5-2013-2	REDUÇÃO PERMANENTE	jan/2018	jan/2018	jan/2019	jan/2019 a dez/2021	jan/2019 a dez/2021	-	-	12
EOL.CV.RN.031643-1.01	União dos Ventos 14	A5-2013-2	REDUÇÃO PERMANENTE	jan/2018	jan/2018	jan/2019	jan/2019 a dez/2021	jan/2019 a dez/2021	-	-	12
EOL.CV.RN.031642-3.01	União dos Ventos 15	ACL	RESCISÃO	mai/2018	dez/2019	dez/2020	dez/2020 a dez/2021	dez/2020 a dez/2021	-	-	35
EOL.CV.RN.031652-0.01	União dos Ventos 16	ACL	RESCISÃO	mai/2018	dez/2019	dez/2020	dez/2020 a dez/2021	dez/2020 a dez/2021	-	-	35
EOL.CV.RN.030563-4.01	União dos Ventos 2	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2021	abr/2015 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030564-2.01	União dos Ventos 3	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2021	abr/2015 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030565-0.01	União dos Ventos 4	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2021	abr/2015 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030566-9.01	União dos Ventos 5	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2021	abr/2015 a mar/2021	-	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RN.030567-7.01	União dos Ventos 6	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2021	abr/2015 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030568-5.01	União dos Ventos 7	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2021	abr/2015 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030569-3.01	União dos Ventos 8	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2021	abr/2015 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030570-7.01	União dos Ventos 9	ACL	Não	-	abr/2014	abr/2015	abr/2015 a dez/2021	abr/2015 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.030595-2.01	Vento Formoso	FA-2010	Não	dez/2016	out/2016	out/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	35.00	-	32
EOL.CV.BA.030944-3.01	Ventos da Andorinha	A5-2011	Não	jan/2016	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2021	nov/2016 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.031758-6.01	Ventos da Bahia 2	A5-2013-2	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2021	set/2018 a dez/2021	-	-	8
EOL.CV.BA.031770-5.01	Ventos da Bahia 4	A5-2013-2	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2021	set/2018 a dez/2021	-	-	8
EOL.CV.BA.031771-3.01	Ventos da Bahia 8	A5-2013-2	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2021	set/2018 a dez/2021	-	-	8
EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos da Santa Dulce	A5-2014	Não	jan/2019	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2021	jun/2019 a dez/2021	-	-	17
EOL.CV.BA.033649-1.01	Ventos da Santa Esperança	A5-2014	Não	jan/2019	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2021	jun/2019 a dez/2021	-	-	17
EOL.CV.BA.030943-5.01	Ventos de Campo Formoso I	A5-2011	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.031010-7.01	Ventos de Campo Formoso II	A5-2011	Não	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.031563-0.01	Ventos de Guarás I	A3-2013	Não	jan/2016	abr/2016	abr/2017	abr/2017 a dez/2021	abr/2017 a mar/2021	-	-	0
EOL.CV.CE.030925-7.01	Ventos de Horizonte	A5/2011	Não	jan/2016	dez/2018	dez/2019	dez/2019 a dez/2021	dez/2019 a dez/2021	-	-	23
EOL.CV.BA.030945-1.01	Ventos de Morrinhos	A5-2011	Não	jan/2016	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2021	nov/2016 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.031270-3.01	Ventos de Santa Edwiges	ACL	Não	-	jun/2017	jun/2018	jun/2018 a dez/2021	jun/2018 a dez/2021	-	-	5
EOL.CV.PI.031273-8.01	Ventos de Santa Fátima	ACL	Não	-	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2021	jul/2018 a dez/2021	-	-	6
EOL.CV.PI.031581-8.01	Ventos de Santa Joana I	A3-2013	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.031580-0.01	Ventos de Santa Joana III	A3-2013	Não	jan/2016	mar/2016	mar/2017	mar/2017 a dez/2021	mar/2017 a fev/2021	-	-	0



CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.PI.031520-6.01	Ventos de Santa Joana IV	A3-2013	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.031538-9.01	Ventos de Santa Joana V	A3-2013	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.031597-4.01	Ventos de Santa Joana VII	A3-2013	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.031276-2.01	Ventos de Santa Regina	ACL	Não	-	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2021	jul/2018 a dez/2021	-	-	6
EOL.CV.PI.031271-1.01	Ventos de Santo Adriano	ACL	Não	-	ago/2017	ago/2018	ago/2018 a dez/2021	ago/2018 a dez/2021	-	-	7
EOL.CV.PI.031272-0.01	Ventos de Santo Albano	ACL	Não	-	jul/2017	jul/2018	jul/2018 a dez/2021	jul/2018 a dez/2021	-	-	6
EOL.CV.PI.031746-2.02	Ventos de Santo Augusto I	A5-2013-2	Não	jan/2018	fev/2017	fev/2018	fev/2018 a dez/2021	fev/2018 a dez/2021*	-	-	1
EOL.CV.PI.031747-0.02	Ventos de Santo Augusto II	A5-2013-2	Não	jan/2018	dez/2016	dez/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021*	-	-	0
EOL.CV.PI.031662-8.01	Ventos de Santo Augusto III	A3-2013	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.031603-2.01	Ventos de Santo Augusto IV	A3-2013	Não	jan/2016	fev/2016	fev/2017	fev/2017 a dez/2021	fev/2017 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.031661-0.01	Ventos de Santo Augusto V	A3-2013	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.031766-7.01	Ventos de Santo Augusto VI	A5-2013-2	Não	jan/2018	mar/2017	mar/2018	mar/2018 a dez/2021	mar/2018 a dez/2021*	-	-	2
EOL.CV.PI.031749-7.01	Ventos de Santo Augusto VII	A5-2013-2	Não	jan/2018	mar/2017	mar/2018	mar/2018 a dez/2021	mar/2018 a dez/2021*	-	-	2
EOL.CV.PI.031767-5.01	Ventos de Santo Augusto VIII	A5-2013-2	Não	jan/2018	dez/2016	dez/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021*	-	-	0
EOL.CV.RN.031372-6.01	Ventos de Santo Dimas	ACL	Não	-	out/2016	out/2017	out/2017 a dez/2021	out/2017 a set/2021	-	-	0
EOL.CV.BA.032884-7.01	Ventos de São Abraão	ACL	Não	-	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2021	jun/2019 a dez/2021	-	-	17
EOL.CV.PE.031818-3.01	Ventos de São Clemente 1	A3-2014	Não	jan/2017	mai/2016	mai/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	40**	-	32
EOL.CV.PE.031819-1.01	Ventos de São Clemente 2	A3-2014	Não	jan/2017	mai/2016	mai/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	40**	-	32
EOL.CV.PE.031820-5.01	Ventos de São Clemente 3	A3-2014	Não	jan/2017	mai/2016	mai/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	40**	-	32
EOL.CV.PE.031821-3.01	Ventos de São Clemente 4	A3-2014	Não	jan/2017	mai/2016	mai/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	40**	-	32

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.PE.031822-1.01	Ventos de São Clemente 5	A3-2014	Não	jan/2017	jun/2016	jun/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	39**	-	32
EOL.CV.PE.031823-0.01	Ventos de São Clemente 6	A3-2014	Não	jan/2017	mai/2016	mai/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	40**	5	32
EOL.CV.PE.031824-8.01	Ventos de São Clemente 7	A3-2014	Não	jan/2017	mai/2016	mai/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	40**	-	32
EOL.CV.PE.031825-6.01	Ventos de São Clemente 8	A3-2014	Não	jan/2017	jun/2016	jun/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	39**	-	32
EOL.CV.RN.031412-9.01	Ventos de São Martinho	ACL	Não	-	nov/2016	nov/2017	nov/2017 a dez/2021	nov/2017 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.030514-6.01	Ventos de São Miguel	FA-2010	Não	set/2013	dez/2014	dez/2015	dez/2015 a dez/2021	dez/2015 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.033144-9.01	Ventos de São Vicente 08	A3-2015	Não	jan/2018	out/2017	out/2018	out/2018 a dez/2021	out/2018 a dez/2021	-	-	9
EOL.CV.PI.033143-0.01	Ventos de São Vicente 09	A3-2015	Não	jan/2018	dez/2017	dez/2018	dez/2018 a dez/2021	dez/2018 a dez/2021	-	-	11
EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	A3-2015	Não	jan/2018	nov/2017	nov/2018	nov/2018 a dez/2021	nov/2018 a dez/2021	-	-	10
EOL.CV.PI.033141-4.01	Ventos de São Vicente 11	A3-2015	Não	jan/2018	nov/2017	nov/2018	nov/2018 a dez/2021	nov/2018 a dez/2021	-	-	10
EOL.CV.PI.033140-6.01	Ventos de São Vicente 12	A3-2015	Não	jan/2018	ago/2017	ago/2018	ago/2018 a dez/2021	ago/2018 a dez/2021	-	-	7
EOL.CV.PI.033139-2.01	Ventos de São Vicente 13	A3-2015	Não	jan/2018	set/2017	set/2018	set/2018 a dez/2021	set/2018 a dez/2021	-	-	8
EOL.CV.PI.033138-4.01	Ventos de São Vicente 14	A3-2015	Não	jan/2018	ago/2017	ago/2018	ago/2018 a dez/2021	ago/2018 a dez/2021	-	-	7
EOL.CV.PI.033667-0.01	Ventos de São Virgílio 02	A5/2014	Não	jan/2019	fev/2017	fev/2018	jan/2019 a dez/2021	jan/2019 a dez/2021*	-	-	12
EOL.CV.CE.030585-5.01	Ventos de Tianguá	FA-2010	Não	dez/2016	set/2016	set/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	36**	-	32
EOL.CV.CE.030584-7.01	Ventos de Tianguá Norte	FA-2010	Não	dez/2016	set/2016	set/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	36**	-	32
EOL.CV.CE.030582-0.01	Ventos do Morro do Chapéu	FA-2010	Não	dez/2016	out/2016	out/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	35**	-	32
EOL.CV.CE.030596-0.01	Ventos do Parazinho	FA-2010	Não	dez/2016	set/2016	set/2017	set/2020 a dez/2021	set/2020 a dez/2021	36**	-	32
EOL.CV.BA.033650-5.01	Ventos do São Mário	A5-2014	Não	jan/2019	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2021	jun/2019 a dez/2021	-	-	17
EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos do São Paulo	A5/2014	Não	jan/2019	jun/2018	jun/2019	jun/2019 a dez/2021	jun/2019 a dez/2021	-	-	17

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.BA.030946-0.01	Ventos do Sertão	A5-2011	Não	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.PI.031274-6.01	Ventos Santa Bárbara	ACL	Não	-	mai/2017	mai/2018	mai/2018 a dez/2021	mai/2018 a dez/2021	-	-	4
EOL.CV.RS.031561-3.01	Verace 24	ACL	RESCISÃO	jan/2016	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2021	nov/2016 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031541-9.01	Verace 25	ACL	RESCISÃO	jan/2016	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2021	nov/2016 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031559-1.01	Verace 26	ACL	RESCISÃO	jan/2016	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2021	nov/2016 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031600-8.01	Verace 27	ACL	RESCISÃO	jan/2016	nov/2015	nov/2016	nov/2016 a dez/2021	nov/2016 a out/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031578-8.01	Verace 28	ACL	RESCISÃO	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031557-5.01	Verace 29	ACL	RESCISÃO	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031602-4.01	Verace 30	ACL	RESCISÃO	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031558-3.01	Verace 31	ACL	RESCISÃO	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031601-6.01	Verace 34	ACL	RESCISÃO	jan/2016	jan/2016	jan/2017	jan/2017 a dez/2021	jan/2017 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031539-7.01	Verace 35	ACL	RESCISÃO	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.031610-5.01	Verace 36	ACL	RESCISÃO	jan/2016	dez/2015	dez/2016	dez/2016 a dez/2021	dez/2016 a nov/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030745-9.01	Verace I	ACL	RESCISÃO	mar/2015	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030742-4.01	Verace II	ACL	RESCISÃO	mar/2015	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030746-7.01	Verace III	ACL	RESCISÃO	mar/2015	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030741-6.01	Verace IV	ACL	RESCISÃO	mar/2015	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030748-3.01	Verace IX	ACL	RESCISÃO	mar/2015	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030829-3.01	Verace V	ACL	RESCISÃO	mar/2015	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030740-8.01	Verace VI	ACL	RESCISÃO	mar/2015	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0

CEG	Usina	Leilão / ACL	MCS D	Início de Suprimento Leilão	Operação Comercial	Data Limite ou 13º mês após op. comercial	Período de geração verificada informado pela CCEE	Período de geração verificada considerado *	Meses excluídos (Alt. Carac. Técnicas) **	Meses expurgados ANEEL	Período total complementado (meses)
EOL.CV.RS.030747-5.01	Verace VII	ACL	RESCISÃO	mar/2015	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030755-6.01	Verace VIII	ACL	RESCISÃO	mar/2015	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.RS.030749-1.01	Verace X	ACL	RESCISÃO	mar/2015	fev/2015	fev/2016	fev/2016 a dez/2021	fev/2016 a jan/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031750-0.01	Vila Amazonas V	A5-2013-2	Não	jan/2018	ago/2016	ago/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031759-4.01	Vila Pará I	A5-2013-2	Não	jan/2018	set/2016	set/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031757-8.01	Vila Pará II	A5-2013-2	Não	jan/2018	set/2016	set/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.031765-9.01	Vila Pará III	A5-2013-2	Não	jan/2018	out/2016	out/2017	jan/2018 a dez/2021	jan/2018 a dez/2021	-	-	0
EOL.CV.RN.036985-3.01	Vila Paraíba II	A6/2017	Não	jan/2021	abr/2020	abr/2021	abr/2021 a dez/2021	abr/2021 a dez/2021	-	-	39
EOL.CV.RN.036981-0.01	Vila Paraíba III	A6/2017	Não	jan/2021	mai/2020	mai/2021	mai/2021 a dez/2021	mai/2021 a dez/2021	-	-	40
EOL.CV.RN.036975-6.01	Vila Piauí I	ACL	Não	-	jul/2020	jul/2021	jul/2021 a dez/2021	jul/2021 a dez/2021	-	-	42
EOL.CV.RN.036973-0.01	Vila Piauí II	ACL	Não	-	ago/2020	ago/2021	ago/2021 a dez/2021	ago/2021 a dez/2021	-	-	43
EOL.CV.RN.036979-9.01	Vila Piauí III	ACL	Não	-	jul/2020	jul/2021	jul/2021 a dez/2021	jul/2021 a dez/2021	-	-	42
EOL.CV.RN.038141-1.01	Vila Rio Grande do Norte I	ACL	Não	-	mar/2020	mar/2021	mar/2021 a dez/2021	mar/2021 a dez/2021	-	-	38
EOL.CV.RN.038140-3.01	Vila Rio Grande do Norte II	ACL	Não	-	abr/2020	abr/2021	abr/2021 a dez/2021	abr/2021 a dez/2021	-	-	39
EOL.CV.RN.038142-0.01	Vila Sergipe I	ACL	Não	-	mai/2020	mai/2021	mai/2021 a dez/2021	mai/2021 a dez/2021	-	-	40
EOL.CV.RN.038143-8.01	Vila Sergipe II	ACL	Não	-	mai/2020	mai/2021	mai/2021 a dez/2021	mai/2021 a dez/2021	-	-	40
EOL.CV.RN.038144-6.01	Vila Sergipe III	ACL	Não	-	jun/2020	jun/2021	jun/2021 a dez/2021	jun/2021 a dez/2021	-	-	41
EOL.CV.CE.002801-0.01	WWP Taíba	ACL	Não	-	jun/2017	jun/2018	jun/2018 a dez/2021	jun/2018 a dez/2021	-	-	5
EOL.CV.RS.031302-5.01	Xangri-Lá	ACL	Não	-	dez/2014	dez/2015	jan/2021 a dez/2021	jan/2021 a dez/2021	61**	-	36

Obs.: "\*" - Usinas com meses de geração nula dentro do período de geração verificada considerado "\*" - Usinas que passaram por alteração de características técnicas incluindo alteração de capacidade e, por esse motivo, tiveram os meses anteriores à entrada em operação da ampliação descartados.

## Anexo II – Garantia Física Vigente Sazonalizada disponível na CCEE

### Tabela 4 - Garantia Física Vigente Sazonalizada disponível na CCEE

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.BA.030779-3.01	Ametista	CCEE	13940	12591	13940	13491	13940	13491	8835	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030622-3.01	Arizona 1	CCEE	9598	8669	9598	9288	9598	9288	9598	9598	9288	9598	9288	9598
EOL.CV.RN.031801-9.01	Aroeira	CCEE	8407	7594	8407	8136	8407	8136	8407	8407	8136	8407	8136	8407
EOL.CV.RN.030505-7.01	Asa Branca I	CCEE	9002	8131	9002	8712	9002	8712	9002	9002	8712	9002	8712	9002
EOL.CV.RN.030547-2.01	Asa Branca II	CCEE	8854	7997	8854	8568	8854	8568	8854	8854	8568	8854	8568	8854
EOL.CV.RN.030548-0.01	Asa Branca III	CCEE	9151	8266	9151	8856	9151	8856	9151	9151	8856	9151	8856	9151
EOL.CV.RN.030498-0.01	Asa Branca IV	CCEE	23808	21504	23808	23040	15588	0	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030507-3.01	Asa Branca V	CCEE	23808	21504	23808	23040	23808	567	586	586	567	586	567	586
EOL.CV.RN.030520-0.01	Asa Branca VI	CCEE	23808	21504	23808	23040	20844	0	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030513-8.01	Asa Branca VII	CCEE	23808	21504	23808	21984	0	0	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030508-1.01	Asa Branca VIII	CCEE	23808	21504	23808	23040	1086	1051	1086	1086	1051	1086	1051	1086
EOL.CV.RS.030457-3.01	Atlântica I	CCEE	9746	8803	9746	9432	9746	9432	9746	9746	9432	9746	9432	9746
EOL.CV.RS.030462-0.01	Atlântica II	CCEE	8556	7728	8556	8280	8556	8280	8556	8556	8280	8556	8280	8556
EOL.CV.RS.030461-1.01	Atlântica IV	CCEE	9672	8736	9672	9360	9672	9360	9672	9672	9360	9672	9360	9672
EOL.CV.RS.030480-8.01	Atlântica V	CCEE	9151	8266	9151	8856	9151	8856	9151	9151	8856	9151	8856	9151
EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa do Barro 01	CCEE	11532	10416	11532	10826	11187	10826	11873	11873	11490	11532	11160	11532
EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa do Barro 02	CCEE	11160	10080	11160	10588	10940	10588	11377	11377	11010	11160	10800	11160
EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa do Barro 03	CCEE	11383	10282	11383	10480	10830	10480	11931	11931	11546	11383	11016	11383
EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa do Barro 04	CCEE	11234	10147	11234	10769	11128	10769	11339	11339	10974	11234	10872	11234
EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa do Barro 05	CCEE	9821	8870	9821	8504	8787	8504	10843	10843	10494	9821	9504	9821
EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa do Barro 06	CCEE	11011	9946	11011	9864	10193	9864	11820	11820	11439	11011	10656	11011
EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa do Barro 07	CCEE	10639	9610	10639	10296	10639	10296	10639	10639	10296	10639	10296	10639
EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	CCEE	7514	6787	7514	7272	7514	7272	7514	7514	7272	7514	7272	7514
EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	CCEE	9821	8870	9821	9504	9821	9504	9821	9821	9504	9821	9504	9821

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.RS.031805-1.01	Aura Mangueira VII	CCEE	8779	7930	8779	8496	8779	8496	8779	8779	8496	8779	8496	8779
EOL.CV.RS.031719-5.01	Aura Mangueira XI	CCEE	3348	3024	3348	3240	3348	3240	3348	3348	3240	3348	3240	3348
EOL.CV.RS.031653-9.01	Aura Mangueira XII	CCEE	5580	5040	5580	5400	5580	5400	5580	5580	5400	5580	5400	5580
EOL.CV.RS.031646-6.01	Aura Mangueira XIII	CCEE	5506	4973	5506	5328	5506	5328	5506	5506	5328	5506	5328	5506
EOL.CV.RS.031647-4.01	Aura Mangueira XV	CCEE	6622	5981	6622	6408	6622	6408	6622	6622	6408	6622	6408	6622
EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	CCEE	5431	4906	5431	5256	5431	5256	5431	5431	5256	5431	5256	5431
EOL.CV.RS.031806-0.01	Aura Mirim II	CCEE	10862	9811	10862	10512	10862	10512	10862	10862	10512	10862	10512	10862
EOL.CV.RS.031663-6.01	Aura Mirim IV	CCEE	5580	5040	5580	5400	5580	5400	5580	5580	5400	5580	5400	5580
EOL.CV.RS.031701-2.01	Aura Mirim VI	CCEE	3274	2957	3274	3168	3274	3168	3274	3274	3168	3274	3168	3274
EOL.CV.RS.031699-7.01	Aura Mirim VIII	CCEE	3274	2957	3274	3168	3274	3168	3274	3274	3168	3274	3168	3274
EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	CCEE	3794	3427	3794	3672	3794	3672	3794	3794	3672	3794	3672	3794
EOL.CV.RN.031887-6.01	Aventura I	CCEE	8267	7454	8227	8032	8445	8318	8738	8846	8499	8600	8131	8308
EOL.CV.RN.030932-0.01	Baixa do Feijão I	CCEE	10788	9744	10788	10440	10788	10440	10788	10788	10440	10788	10440	10788
EOL.CV.RN.030933-8.01	Baixa do Feijão II	CCEE	10701	9634	10644	10341	10754	10492	10894	10939	10586	10868	10438	10729
EOL.CV.RN.030934-6.01	Baixa do Feijão III	CCEE	10565	9542	10565	10224	10565	10224	10565	10565	10224	10565	10224	10565
EOL.CV.RN.030931-1.01	Baixa do Feijão IV	CCEE	10123	9119	10078	9785	10166	9906	10277	10314	9980	10257	9863	10145
EOL.CV.BA.031607-5.01	Banda de Couro	CCEE	9523	8602	9523	9216	9523	9216	9523	9523	9216	9523	9216	9523
EOL.CV.BA.031667-9.01	Baraúnas II	CCEE	7961	7083	7708	7409	7924	7891	8244	8355	7913	8117	7589	7539
EOL.CV.RN.033666-1.01	Boa Esperança I	CCEE	12148	9976	11045	10689	11045	10837	11582	11582	11208	11505	11060	11352
EOL.CV.BA.032759-0.01	Boa Vista da Lagoinha	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	21600	22320	22320	5496	0	0	0
EOL.CV.CE.030697-5.01	Boca do Córrego	CCEE	14500	14500	14500	14500	14500	784	196	196	196	196	196	196
EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	CCEE	7514	6787	7514	7272	7514	7272	7514	7514	7272	7514	7272	7514
EOL.CV.CE.031627-0.01	Bons Ventos Cacimbas 3	CCEE	4464	4032	4464	4320	4464	4320	4464	4464	4320	4464	4320	4464
EOL.CV.CE.031621-0.01	Bons Ventos Cacimbas 4	CCEE	3348	3024	3348	3240	3348	3240	3348	3348	3240	3348	3240	3348
EOL.CV.CE.031579-6.01	Bons Ventos Cacimbas 5	CCEE	7217	6518	7217	6984	7217	6984	7217	7217	6984	7217	6984	7217
EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	CCEE	4836	4368	4836	4680	4836	4680	4836	4836	4680	4836	4680	4836
EOL.CV.BA.030837-4.01	Borgo	CCEE	14999	13548	14999	14515	14999	14515	10537	0	0	0	0	0

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.RN.031015-8.01	Cabeço Preto III	CCEE	10726	9636	10604	10319	10743	10478	10864	10969	10552	10845	10477	10806
EOL.CV.RN.030876-5.01	Cabeço Preto V	CCEE	11274	10091	11064	10804	11276	11054	11505	11674	11262	11486	11107	11431
EOL.CV.RN.030900-1.01	Cabeço Preto VI	CCEE	7596	6793	7466	7279	7605	7450	7727	7852	7575	7730	7461	7693
EOL.CV.RN.031665-2.01	Cabeço Vermelho II	CCEE	6696	6048	6696	6480	6696	6480	6696	6696	6480	6696	6480	6696
EOL.CV.RN.031651-2.01	Cabeço Vermelho	CCEE	12504	9422	10431	10169	11045	10911	11812	11659	11282	11582	11060	11275
EOL.CV.CE.032011-0.01	Cacimbas 1	CCEE	7589	6854	7589	7344	7589	7344	7589	7589	7344	7589	7344	7589
EOL.CV.BA.030792-0.01	Caetité	CCEE	22499	20321	22499	21773	22499	21773	14053	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030976-1.01	Caetité 1	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	5160	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030437-9.01	Caetité 2	CCEE	10937	9878	10937	10584	10937	10584	10937	10937	10584	10937	10584	10937
EOL.CV.BA.030448-4.01	Caetité 3	CCEE	8333	7526	8333	8064	8333	8064	8333	8333	8064	8333	8064	8333
EOL.CV.BA.031523-0.01	Caetité C	CCEE	3138	2834	3136	3073	3209	3148	3261	3272	3161	3232	3063	3142
EOL.CV.RN.030895-1.02	Caiçara I	CCEE	10044	9072	10044	9720	10044	9720	10044	10044	9720	10044	9720	10044
EOL.CV.RN.030915-0.02	Caiçara II	CCEE	7142	6451	7142	6912	7142	6912	7142	7142	6912	7142	6912	7142
EOL.CV.RN.030511-1.01	Calango 1	CCEE	10342	9341	10342	10008	10342	10008	10342	10342	10008	10342	10008	10342
EOL.CV.RN.030519-7.01	Calango 2	CCEE	9523	8602	9523	9216	9523	9216	9523	9523	9216	9523	9216	9523
EOL.CV.RN.030545-6.01	Calango 3	CCEE	10342	9341	10342	10008	10342	10008	10342	10342	10008	10342	10008	10342
EOL.CV.RN.030537-5.01	Calango 4	CCEE	10044	9072	10044	9720	10044	9720	10044	10044	9720	10044	9720	10044
EOL.CV.RN.030552-9.01	Calango 5	CCEE	10193	9206	10193	9864	10193	9864	10193	10193	9864	10193	9864	10193
EOL.CV.RN.031812-4.01	Calango 6	CCEE	13764	12432	13764	13320	13764	13320	13764	13764	13320	13764	13320	13764
EOL.CV.RN.031072-7.01	Campo dos Ventos I	CCEE	7613	5451	4189	4536	8356	9893	12532	16692	15416	14029	10481	9947
EOL.CV.RN.031071-9.01	Campo dos Ventos III	CCEE	7517	5390	4139	4467	8229	9743	12342	16439	15183	13816	10322	9796
EOL.CV.RN.031069-7.01	Campo dos Ventos V	CCEE	6569	4704	3619	3900	7185	8506	10776	14352	13255	12062	9011	8552
EOL.CV.BA.034613-6.01	Campo Largo I	CCEE	13660	12338	13660	11016	11383	8813	9107	9107	11016	11383	11016	11530
EOL.CV.BA.034633-0.01	Campo Largo II	CCEE	14553	13144	14553	11736	12127	9389	9702	9702	11736	12127	11736	12284
EOL.CV.BA.033628-9.01	Campo Largo III	CCEE	10862	9811	10862	10512	10862	10512	10862	10862	10512	10862	10512	10862
EOL.CV.BA.033629-7.01	Campo Largo IV	CCEE	11532	10416	11532	11160	11532	11160	11532	11532	11160	11532	11160	11532
EOL.CV.BA.033630-0.01	Campo Largo V	CCEE	10490	9475	10490	10152	10490	10152	10490	10490	10152	10490	10152	10490

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.BA.033631-9.01	Campo Largo VI	CCEE	10267	9274	10267	9936	10267	9936	10267	10267	9936	10267	9936	10267
EOL.CV.BA.033632-7.01	Campo Largo VII	CCEE	12127	10954	12127	11736	12127	11736	12127	12127	11736	12127	11736	12127
EOL.CV.BA.034636-5.01	Campo Largo XV	CCEE	13749	12419	13749	11088	11458	8870	9166	9166	11088	11458	11088	11605
EOL.CV.BA.034637-3.01	Campo Largo XVI	CCEE	13838	12499	13838	11160	11532	8928	9226	9226	11160	11532	11160	11681
EOL.CV.BA.034643-8.01	Campo Largo XVIII	CCEE	12946	11693	12946	10440	10788	8352	8630	8630	10440	10788	10440	10927
EOL.CV.BA.033633-5.01	Campo Largo XXI	CCEE	11309	10214	11309	10944	11309	10944	11309	11309	10944	11309	10944	11309
EOL.CV.PB.033663-7.01	Canoas	CCEE	13169	11894	13169	12744	13169	12744	13169	13169	12744	13169	12744	13169
EOL.CV.RS.031510-9.01	Capão do Inglês	CCEE	2340	2498	2525	2506	2619	2533	4570	4560	4460	4633	4468	1706
EOL.CV.RN.030897-8.01	Carcará 2	CCEE	12269	10691	11863	11540	11863	11540	11565	11565	11192	11565	11192	11565
EOL.CV.BA.031519-2.01	Casa Nova 2	CCEE	5945	5559	6294	6328	7693	7783	8939	8966	7811	5737	5552	5737
EOL.CV.BA.031524-9.01	Casa Nova 3	CCEE	5945	5559	6294	6328	7693	7783	9441	9441	8461	5189	5021	5189
EOL.CV.CE.033756-0.01	Cataventos Acaraú I	CCEE	6500	3700	1530	2370	3780	5900	8700	11900	13400	12800	11800	9600
EOL.CV.RS.031517-6.01	Chuí 09	CCEE	5270	4772	5270	5104	5270	4733	3799	3799	3677	3799	3677	8649
EOL.CV.RS.030767-0.01	Chuí I	CCEE	6716	5114	5663	6475	7004	7501	6488	5556	7479	7424	8041	8008
EOL.CV.RS.030790-4.01	Chuí II	CCEE	5705	4344	4810	5500	5950	6371	5511	4719	6354	6306	6830	6803
EOL.CV.RS.030754-8.01	Chuí IV	CCEE	5633	4289	4749	5431	5875	6291	5441	4659	6273	6226	6744	6716
EOL.CV.RS.030760-2.01	Chuí V	CCEE	7944	6049	6698	7659	8285	8872	7674	6571	8847	8781	9511	9472
EOL.CV.BA.031518-4.01	Coqueirinho 2	CCEE	5506	4973	5506	5328	5506	5328	5506	5506	5328	5506	5328	5506
EOL.CV.RN.030672-0.01	Costa Branca	CCEE	7291	6586	7291	7056	7291	7056	7291	7291	7056	7291	7056	7291
EOL.CV.RS.031487-0.01	Coxilha Seca	CCEE	6864	7328	7407	7352	7683	7430	13405	13376	13084	13591	13107	5005
EOL.CV.BA.032081-1.01	Cristalândia I	CCEE	10203	9306	9682	9256	9396	9212	11663	11848	11644	11583	9803	9920
EOL.CV.BA.032082-0.01	Cristalândia II	CCEE	10953	10048	10109	10532	10615	10470	12411	12682	12535	12148	10306	10345
EOL.CV.BA.032083-8.01	Cristalândia III	CCEE	9664	8830	9112	9309	9443	9266	11654	11815	11590	11772	9586	9724
EOL.CV.BA.032521-0.01	Delfina 3	CCEE	20832	18816	20832	20160	20832	20160	20832	2952	0	0	0	0
EOL.CV.BA.032522-8.01	Delfina 4	CCEE	5952	5376	5952	5760	5952	5760	3792	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.032523-6.01	Delfina 6	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	21600	22320	5916	0	0	0	0
EOL.CV.BA.032524-4.01	Delfina 7	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	21600	22320	16428	0	0	0	0



CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.MA.033682-3.01	Delta 3 I	CCEE	20518	18532	20518	19856	20518	408	0	0	2506	2506	2506	2506
EOL.CV.MA.033683-1.01	Delta 3 II	CCEE	20534	18547	20534	19872	923	0	6016	6016	6016	6016	6016	6016
EOL.CV.MA.033684-0.01	Delta 3 III	CCEE	20534	18547	20534	19872	20534	14734	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.MA.033685-8.01	Delta 3 IV	CCEE	11048	9583	11005	10895	11490	11348	11684	12292	12105	12761	12495	12576
EOL.CV.MA.033675-0.01	Delta 3 V	CCEE	10524	9220	10250	10118	10681	10733	11310	11742	11721	12263	11827	11887
EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	CCEE	10577	9368	10378	10159	10736	10797	11376	11808	11791	12321	11888	11952
EOL.CV.MA.033680-7.01	Delta 3 VII	CCEE	11218	9993	11836	11549	12280	11402	11992	12602	12259	12794	12367	12498
EOL.CV.MA.040572-8.01	Delta 7 I	CCEE	8065	7234	7848	7680	7683	7505	8866	12688	14686	14860	13720	11804
EOL.CV.MA.040573-6.01	Delta 7 II	CCEE	10397	9327	10118	9902	9905	9674	10908	16432	19590	19769	18116	15292
EOL.CV.MA.040574-4.01	Delta 8 I	CCEE	10315	9253	10039	9823	9828	9600	10865	15633	18843	19147	17569	15014
EOL.CV.PI.030838-2.01	Delta do Parnaíba	CCEE	11011	9946	11011	5400	11011	10656	11011	11011	10656	11011	10656	11011
EOL.CV.BA.031121-9.01	Dois Riachos	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	21600	22320	8544	0	0	0	0
EOL.CV.RS.030894-3.01	Dos Índios 3	CCEE	5952	5376	5952	5760	5952	5760	5952	5952	5760	5952	5760	5952
EOL.CV.BA.030778-5.01	Dourados	CCEE	15673	14156	15673	15167	15673	14507	256	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030512-0.01	Dreen Boa Vista	CCEE	3869	3494	3869	3744	3869	3744	3869	3869	3744	3869	3744	3869
EOL.CV.RN.030549-9.01	Dreen Olho D'Água	CCEE	9523	8602	9523	9216	9523	9216	9523	9523	9216	9523	9216	9523
EOL.CV.RN.030536-7.01	Dreen São Bento do Norte	CCEE	8407	7594	8407	8136	8407	8136	8407	8407	8136	8407	8136	8407
EOL.CV.BA.030807-2.01	Emiliana	CCEE	20981	18950	20981	20304	20981	20304	1891	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030803-0.01	Espigão	CCEE	7500	6774	7500	7258	7500	7258	7020	0	0	0	0	0
EOL.CV.CE.032010-2.01	Estrela	CCEE	10416	9408	10416	10080	10416	10080	10416	10416	10080	10416	10080	10416
EOL.CV.RN.030509-0.01	Eurus IV	CCEE	9226	8333	9226	8928	9226	8928	9226	9226	8928	9226	8928	9226
EOL.CV.RN.030502-2.01	Farol	CCEE	6547	5914	6547	6336	6547	6336	6547	6547	6336	6547	6336	6547
EOL.CV.CE.030670-3.01	Flexeiras I	CCEE	11517	10403	11517	9288	9598	7430	7678	7678	9288	9598	9288	9721
EOL.CV.RS.031477-3.01	Galpões	CCEE	1924	2054	2076	2061	2154	2083	3758	3749	3667	3810	3674	1403
EOL.CV.CE.035197-0.01	Garrote	CCEE	5625	6209	8281	7711	7812	7636	8124	7890	9374	7812	7484	8021
EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	CCEE	8779	7930	8779	8496	8779	8496	8779	8779	8496	8779	8496	8779
EOL.CV.CE.030663-0.01	Guajiru	CCEE	14017	12660	14017	11304	11681	9043	9345	9345	11304	11681	11304	11832

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.RS.030750-5.01	Ibirapuitã	CCEE	6199	4539	5870	6343	6698	6863	7598	8051	8345	8329	6872	5760
EOL.CV.CE.030691-6.01	Ilha Grande	CCEE	18500	17000	17200	13100	17800	196	196	196	196	196	196	196
EOL.CV.CE.031485-4.01	Itarema I	CCEE	10648	9522	10454	10104	10541	10402	10905	11198	10990	11256	10880	10997
EOL.CV.CE.031483-8.01	Itarema II	CCEE	10179	9127	10043	9710	10104	9924	10371	10591	10362	10636	10280	10438
EOL.CV.CE.031484-6.01	Itarema III	CCEE	5939	5329	5868	5673	5899	5786	6041	6160	6022	6184	5978	6077
EOL.CV.CE.031813-2.01	Itarema IV	CCEE	7033	6265	6856	6624	6935	6891	7257	7508	7401	7557	7305	7337
EOL.CV.CE.031814-0.01	Itarema IX	CCEE	9441	8333	9046	8732	9223	9316	9913	10435	10387	10536	10186	10084
EOL.CV.CE.031482-0.01	Itarema V	CCEE	6506	5741	6230	6014	6354	6421	6835	7198	7167	7269	7027	6954
EOL.CV.CE.031815-9.01	Itarema VI	CCEE	7987	7121	7798	7535	7882	7820	8227	8497	8367	8550	8265	8313
EOL.CV.CE.031816-7.01	Itarema VII	CCEE	6913	6173	6769	6541	6833	6761	7100	7312	7188	7354	7108	7167
EOL.CV.CE.031817-5.01	Itarema VIII	CCEE	7345	6514	7100	6856	7210	7223	7646	7979	7904	8044	7777	7754
EOL.CV.CE.030907-9.01	Jandaia I	CCEE	7886	7123	7886	7632	7886	7632	7886	7886	7632	7886	7632	7886
EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	CCEE	10490	9475	10490	10152	10490	10152	10490	10490	10152	10490	10152	10490
EOL.CV.RN.031802-7.01	Jericó	CCEE	8482	7661	8482	8208	8482	8208	8482	8482	8208	8482	8208	8482
EOL.CV.BA.030801-3.01	Joana	CCEE	20981	18950	20981	20304	20981	16063	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030902-8.02	Junco I	CCEE	9746	8803	9746	9432	9746	9432	9746	9746	9432	9746	9432	9746
EOL.CV.RN.030914-1.02	Junco II	CCEE	8779	7930	8779	8496	8779	8496	8779	8779	8496	8779	8496	8779
EOL.CV.RN.030660-6.01	Juremas	CCEE	4910	4435	4910	4752	4910	4752	4910	4910	4752	4910	4752	4910
EOL.CV.PB.033664-5.01	Lagoa 1	CCEE	13913	12566	13913	13464	13913	13464	13913	13913	13464	13913	13464	13913
EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	CCEE	13020	11760	13020	12600	13020	12600	13020	13020	12600	13020	12600	13020
EOL.CV.BA.033626-2.01	Laranjeiras III	CCEE	16002	14453	16002	7642	7897	7642	7897	7897	7642	7897	7642	7897
EOL.CV.BA.033627-0.01	Laranjeiras IX	CCEE	13674	12351	13674	9626	8833	8548	8833	8833	8548	8833	8548	8833
EOL.CV.RN.030661-4.01	Macacos	CCEE	6473	5846	6473	6264	6473	6264	6473	6473	6264	6473	6264	6473
EOL.CV.RN.031025-5.01	Macambira I	CCEE	7995	7147	7826	7687	8059	7924	8258	8360	8028	8189	7874	8138
EOL.CV.RN.031026-3.01	Macambira II	CCEE	7161	6428	7070	6884	7172	6998	7275	7359	7090	7277	7009	7251
EOL.CV.BA.030768-8.01	Maron	CCEE	19805	17888	19805	19166	19805	13030	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030454-9.01	Mel 02	CCEE	6547	5914	6547	6336	6547	6336	6547	6547	6336	6547	6336	6547

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.RN.030370-4.01	Miassaba 2	CCEE	4910	4435	4910	4752	4910	4752	4910	4910	4752	4910	4752	4910
EOL.CV.RS.030844-7.01	Minuano I	CCEE	5416	4124	4567	5222	5649	6049	5232	4480	6032	5987	6485	6458
EOL.CV.RS.030791-2.01	Minuano II	CCEE	6211	4729	5236	5988	6477	6936	6000	5137	6916	6865	7436	7405
EOL.CV.RN.030787-4.01	Modelo I	CCEE	22729	20530	22729	21996	22729	21996	6575	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030788-2.01	Modelo II	CCEE	19232	17371	19232	18612	19232	18448	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030889-7.01	Morro dos Ventos II	CCEE	10193	9206	10193	9864	10193	9864	10193	10193	9864	10193	9864	10193
EOL.CV.CE.030656-8.01	Mundaú	CCEE	9642	8709	9642	7776	8035	6221	6428	6428	7776	8035	7776	8139
EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora de Fátima	CCEE	10118	9139	10118	9792	10118	9792	10118	10118	9792	10118	9792	10118
EOL.CV.RS.030449-2.01	Osório 3	CCEE	6919	6250	6919	6696	6919	6696	6919	6919	6696	6919	6696	6919
EOL.CV.CE.032012-9.01	Ouro Verde	CCEE	9821	8870	9821	9504	9821	9504	9821	9821	9504	9821	9504	9821
EOL.CV.RS.028855-1.01	Palmares	CCEE	74	67	74	72	74	72	74	74	72	74	72	74
EOL.CV.PR.027908-0.01	Palmas	CCEE	288	284	313	302	283	273	294	296	288	298	288	296
EOL.CV.BA.031511-7.01	Papagaio	CCEE	3646	3293	3646	3528	3646	3528	3646	3646	3528	3646	3528	3646
EOL.CV.PE.030805-6.01	Pau Ferro	CCEE	22729	20530	22729	21996	22729	21996	14459	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030443-3.01	Pedra Branca	CCEE	10267	9274	10267	9936	10267	9936	10267	10267	9936	10267	9936	10267
EOL.CV.CE.031736-5.01	Pedra Cheirosa 1	CCEE	10788	9744	10788	10440	10788	10440	10788	10788	10440	10788	10440	10788
EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa 2	CCEE	9672	8736	9672	9360	9672	9360	9672	9672	9360	9672	9360	9672
EOL.CV.PE.030806-4.01	Pedra do Gerônimo	CCEE	22729	20530	22729	21996	22729	21996	22729	6622	0	0	0	0
EOL.CV.RN.030671-1.01	Pedra Preta	CCEE	7663	6922	7663	7416	7663	7416	7663	7663	7416	7663	7416	7663
EOL.CV.BA.030793-9.01	Pelourinho	CCEE	16249	14676	16249	15725	16249	15725	13751	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030776-9.01	Pilões	CCEE	19579	17684	19579	18947	19579	4496	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.CE.030926-5.01	Pitombeira	CCEE	11011	9946	11011	10656	11011	10656	11011	11011	10656	11011	10656	11011
EOL.CV.RS.031509-5.01	Pontal 2A	CCEE	5282	4771	5282	5112	5282	5112	5282	5282	5112	5282	5112	5282
EOL.CV.RS.030460-3.01	Pontal 2B	CCEE	3125	2822	3125	3024	3125	3024	3125	3125	3024	3125	3024	3125
EOL.CV.RS.030901-0.01	Pontal 3B	CCEE	8184	7392	8184	7920	8184	7920	8184	8184	7920	8184	7920	8184
EOL.CV.PI.030827-7.01	Porto das Barcas	CCEE	7498	5981	6622	6408	6622	6408	6622	6622	6408	6622	6408	6622
EOL.CV.PI.030639-8.01	Porto do Delta	CCEE	11900	10656	13284	12880	14171	11760	12148	13660	13803	14350	13736	13580

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.PI.030830-7.01	Porto Salgado	CCEE	6770	6115	6770	0	1934	6552	6770	6770	6552	6770	6552	6770
EOL.CV.RS.030469-7.01	REB Cassino I	CCEE	6026	5443	6026	5832	6026	5832	6026	6026	5832	6026	5832	6026
EOL.CV.RS.030477-8.01	REB Cassino II	CCEE	5580	5040	5580	5400	5580	5400	5580	5580	5400	5580	5400	5580
EOL.CV.RS.030468-9.01	REB Cassino III	CCEE	6398	5779	6398	6192	6398	6192	6398	6398	6192	6398	6192	6398
EOL.CV.RN.030515-4.01	Renascença I	CCEE	11234	10147	11234	10872	11234	10872	11234	11234	10872	11234	10872	11234
EOL.CV.RN.030516-2.01	Renascença II	CCEE	11086	10013	11086	10728	11086	10728	11086	11086	10728	11086	10728	11086
EOL.CV.RN.030527-8.01	Renascença III	CCEE	10490	9475	10490	10152	10490	10152	10490	10490	10152	10490	10152	10490
EOL.CV.RN.030551-0.01	Renascença IV	CCEE	10416	9408	10416	10080	10416	10080	10416	10416	10080	10416	10080	10416
EOL.CV.RN.030870-6.01	Riachão I	CCEE	19000	19000	19000	19000	19000	19000	1136	800	800	800	800	800
EOL.CV.RN.030871-4.01	Riachão II	CCEE	20000	18000	19000	19000	10000	1180	800	800	800	800	800	800
EOL.CV.RN.030874-9.01	Riachão IV	CCEE	21024	14000	14000	14000	14000	14000	13646	90	90	90	90	90
EOL.CV.RN.030872-2.01	Riachão VI	CCEE	21550	15000	14748	14000	14000	14000	14000	90	90	90	90	90
EOL.CV.RN.030873-0.01	Riachão VII	CCEE	18392	18000	18000	18000	18000	1048	90	90	90	90	90	90
EOL.CV.CE.030695-9.01	Ribeirão Eolos	CCEE	16000	14500	9000	10200	12000	196	196	196	196	196	196	196
EOL.CV.PI.031275-4.01	Santa Angelina	CCEE	22000	19000	22000	21000	22000	6000	2000	2000	2000	2000	2000	1516
EOL.CV.CE.030924-9.01	Santa Catarina	CCEE	7142	6451	7142	6912	7142	6912	7142	7142	6912	7142	6912	7142
EOL.CV.RN.031427-7.01	Santa Mônica	CCEE	9156	6883	5688	6161	10058	11391	13941	17709	16386	15536	12153	11594
EOL.CV.CE.032013-7.01	Santa Mônica I	CCEE	6696	6048	6696	6480	6696	6480	6696	6696	6480	6696	6480	6696
EOL.CV.RN.031425-0.01	Santa Úrsula	CCEE	9755	7323	6032	6556	10703	12123	14836	18845	17438	16533	12933	12339
EOL.CV.RN.031810-8.01	Santana I	CCEE	12871	11626	12871	12456	12871	12456	12871	12871	12456	12871	12456	12871
EOL.CV.RN.031811-6.01	Santana II	CCEE	9746	8803	9746	9432	9746	9432	9746	9746	9432	9746	9432	9746
EOL.CV.CE.030916-8.01	Santo Antônio de Pádua	CCEE	4241	3830	4241	4104	4241	4104	4241	4241	4104	4241	4104	4241
EOL.CV.PE.031761-6.01	Santo Estevão I	CCEE	9084	8204	9056	8839	9250	9048	9392	9405	9081	9292	8869	9104
EOL.CV.PE.031762-4.01	Santo Estevão II	CCEE	8809	7956	8800	8540	8861	8606	8906	8910	8616	8874	8550	8816
EOL.CV.PE.031763-2.01	Santo Estevão III	CCEE	10188	9199	10112	9985	10630	10544	11009	11042	10633	10741	10067	10241
EOL.CV.PE.031764-0.01	Santo Estevão V	CCEE	10118	9139	10118	9792	10118	9792	10118	10118	9792	10118	9792	10118
EOL.CV.CE.035217-9.01	Santo Inácio III	CCEE	7386	8317	10726	9988	10118	9792	10321	10220	12240	10118	9694	10216

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.CE.031866-3.01	Santo Inácio IV	CCEE	5732	6687	8438	7858	7961	7781	8120	8120	9707	7961	7627	7740
EOL.CV.RN.031373-4.01	São Benedito	CCEE	9979	7641	6422	7056	11058	12449	15011	18686	17257	16359	12905	12344
EOL.CV.RN.033640-8.01	São Bento do Norte I	CCEE	7514	6787	7514	7272	7514	7272	7514	7514	7272	7514	7272	7514
EOL.CV.RN.033642-4.01	São Bento do Norte II	CCEE	8035	7258	8035	7776	8035	7776	8035	8035	7776	8035	7776	8035
EOL.CV.RN.033643-2.01	São Bento do Norte III	CCEE	7589	6854	7589	7344	7589	7344	7589	7589	7344	7589	7344	7589
EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	CCEE	7589	6854	7589	7344	7589	7344	7589	7589	7344	7589	7344	7589
EOL.CV.CE.030912-5.01	São Cristóvão	CCEE	8258	7459	8258	7992	8258	7992	8258	8258	7992	8258	7992	8258
EOL.CV.RN.032215-6.01	São Domingos	CCEE	7986	6125	5147	5624	8813	9921	11964	14892	13753	13037	10285	9838
EOL.CV.RN.037073-8.01	São Fernando 1	CCEE	22857	18938	17306	17632	23183	26775	32652	36897	36244	34612	30693	28081
EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	CCEE	7217	6518	7217	6984	7217	6984	7217	7217	6984	7217	6984	7217
EOL.CV.CE.030911-7.01	São Jorge	CCEE	8035	7258	8035	7776	8035	7776	8035	8035	7776	8035	7776	8035
EOL.CV.RN.033644-0.01	São Miguel I	CCEE	6919	6250	6919	6696	6919	6696	6919	6919	6696	6919	6696	6919
EOL.CV.RN.033645-9.01	São Miguel II	CCEE	6770	6115	6770	6552	6770	6552	6770	6770	6552	6770	6552	6770
EOL.CV.RN.033647-5.01	São Miguel III	CCEE	6845	6182	6845	6624	6845	6624	6845	6845	6624	6845	6624	6845
EOL.CV.CE.035219-5.01	São Raimundo	CCEE	6833	6021	8416	8145	8335	8083	8540	8438	10122	8833	8467	7880
EOL.CV.PE.031537-0.01	Serra das Vacas I	CCEE	9077	8198	9077	8784	9077	8784	9077	9077	8784	9077	8784	9077
EOL.CV.PE.031540-0.01	Serra das Vacas II	CCEE	7961	7190	7961	7704	7961	7704	7961	7961	7704	7961	7704	7961
EOL.CV.PE.031560-5.01	Serra das Vacas III	CCEE	8556	7728	8556	8280	8556	8280	8556	8556	8280	8556	8280	8556
EOL.CV.PE.031574-5.01	Serra das Vacas IV	CCEE	8333	7526	8333	8064	8333	8064	8333	8333	8064	8333	8064	8333
EOL.CV.BA.030802-1.01	Serra do Espinhaço	CCEE	13749	12419	13749	13306	13749	13306	12579	0	0	0	0	0
EOL.CV.BA.035222-5.01	Serra do Fogo	CCEE	9151	8400	8705	9432	11584	12096	13020	13392	12999	12648	9648	9449
EOL.CV.BA.035229-2.01	Serra do Vento	CCEE	9821	9005	9672	10555	12804	13536	14508	14654	13896	13219	10555	9687
EOL.CV.BA.030455-7.01	Sete Gamelheiras	CCEE	9374	8467	9374	9072	9374	9072	9374	9374	9072	9374	9072	9374
EOL.CV.PE.030789-0.01	Tacaicó	CCEE	13987	12634	13987	13536	13987	13536	13987	1582	0	0	0	0
EOL.CV.BA.031606-7.01	Tamanduá Mirim 2	CCEE	5506	4973	5506	5328	5506	5328	5506	5506	5328	5506	5328	5506
EOL.CV.RN.030898-6.01	Terral	CCEE	13415	12117	13415	12982	12881	12982	12721	12721	12311	12721	12311	12721
EOL.CV.PI.031666-0.01	Testa Branca I	CCEE	9140	8047	8764	8506	9070	8990	9549	10152	10100	10467	10089	10129

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.PI.033479-0.01	Testa Branca III	CCEE	7801	7112	7668	8476	7906	7927	8443	8897	9037	9971	9567	9687
EOL.CV.CE.030662-2.01	Trairi	CCEE	10178	9193	10178	8208	8482	6566	6785	6785	8208	8482	8208	8591
EOL.CV.SC.032016-1.01	Tubarão	CCEE	223	202	223	216	223	216	223	223	216	223	216	223
EOL.CV.CE.030918-4.01	Ubatuba	CCEE	4464	4032	4464	4320	4464	4320	4464	4464	4320	4464	4320	4464
EOL.CV.BA.035233-0.01	Umburana de Cheiro	CCEE	9300	8534	8928	10483	13020	14465	15617	15743	14724	14218	10800	9584
EOL.CV.BA.031738-1.01	Umburanas 01	CCEE	14463	13064	14463	11664	12053	9331	9642	9642	11664	12053	11664	12208
EOL.CV.BA.031740-3.01	Umburanas 02	CCEE	14820	13386	14820	11952	12350	9562	9880	9880	11952	12350	11952	12510
EOL.CV.BA.031741-1.01	Umburanas 03	CCEE	9910	8951	9910	7992	8258	6394	6607	6607	7992	8258	7992	8365
EOL.CV.BA.031737-3.01	Umburanas 05	CCEE	9374	8467	9374	7560	7812	6048	6250	6250	7560	7812	7560	7913
EOL.CV.BA.031796-9.01	Umburanas 06	CCEE	11874	10725	11874	9576	9895	7661	7916	7916	9576	9895	9576	10023
EOL.CV.BA.031832-9.01	Umburanas 08	CCEE	13749	12419	13749	11088	11458	8870	9166	9166	11088	11458	11088	11605
EOL.CV.BA.031743-8.01	Umburanas 09	CCEE	9017	8145	9017	7272	7514	5818	6012	6012	7272	7514	7272	7611
EOL.CV.BA.031742-0.01	Umburanas 10	CCEE	10624	9596	10624	8568	8854	6854	7083	7083	8568	8854	8568	8968
EOL.CV.BA.031744-6.01	Umburanas 11	CCEE	7321	6612	7321	5904	6101	4723	4881	4881	5904	6101	5904	6180
EOL.CV.BA.031752-7.01	Umburanas 13	CCEE	9732	8790	9732	7848	8110	6278	6488	6488	7848	8110	7848	8214
EOL.CV.BA.031754-3.01	Umburanas 15	CCEE	10089	9112	10089	8136	8407	6509	6726	6726	8136	8407	8136	8516
EOL.CV.BA.031755-1.01	Umburanas 16	CCEE	14374	12983	14374	11592	11978	9274	9583	9583	11592	11978	11592	12133
EOL.CV.BA.033634-3.01	Umburanas 17	CCEE	9895	8938	9895	9576	9895	9576	9895	9895	9576	9895	9576	9895
EOL.CV.BA.031756-0.01	Umburanas 18	CCEE	4285	3871	4285	3456	3571	2765	2857	2857	3456	3571	3456	3617
EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	CCEE	9895	8938	9895	9576	9895	9576	9895	9895	9576	9895	9576	9895
EOL.CV.BA.033636-0.01	Umburanas 21	CCEE	9374	8467	9374	9072	9374	9072	9374	9374	9072	9374	9072	9374
EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	CCEE	6250	5645	6250	6048	6250	6048	6250	6250	6048	6250	6048	6250
EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	CCEE	6919	6250	6919	6696	6919	6696	6919	6919	6696	6919	6696	6919
EOL.CV.RN.031826-4.01	Umbuzeiros	CCEE	8854	7997	8854	8568	8854	8568	8854	8854	8568	8854	8568	8854
EOL.CV.RN.030562-6.01	União dos Ventos 1	CCEE	9836	8856	8962	6042	3117	5759	6179	7413	8074	9099	8645	7369
EOL.CV.RN.030571-5.01	União dos Ventos 10	CCEE	6268	5644	5711	3850	1986	3670	3938	4724	5145	5798	5509	4696
EOL.CV.RN.031645-8.01	União dos Ventos 12	CCEE	10191	9548	9894	9193	9937	9804	10769	11709	11563	11334	10552	10774

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.RN.031697-0.01	União dos Ventos 13	CCEE	7366	6882	7169	6684	7197	7090	7749	8373	8257	8124	7586	7753
EOL.CV.RN.031643-1.01	União dos Ventos 14	CCEE	8081	7550	7865	7334	7897	7779	8501	9184	9057	8911	8322	8505
EOL.CV.RN.031642-3.01	União dos Ventos 15	CCEE	11425	10210	10696	9763	11911	11292	13491	14706	14231	13855	11292	11668
EOL.CV.RN.031652-0.01	União dos Ventos 16	CCEE	10177	9094	9527	8694	10611	10059	12021	13106	12683	12347	10059	10394
EOL.CV.RN.030563-4.01	União dos Ventos 2	CCEE	10125	9117	9226	6220	3209	5929	6361	7631	8311	9367	8899	7586
EOL.CV.RN.030564-2.01	União dos Ventos 3	CCEE	9933	8943	9050	6101	3148	5816	6239	7486	8153	9188	8730	7441
EOL.CV.RN.030565-0.01	União dos Ventos 4	CCEE	4339	3907	3954	2666	1375	2541	2726	3271	3562	4014	3814	3251
EOL.CV.RN.030566-9.01	União dos Ventos 5	CCEE	11090	9985	10104	6812	3514	6493	6966	8358	9103	10259	9747	8308
EOL.CV.RN.030567-7.01	União dos Ventos 6	CCEE	5690	5123	5184	3495	1803	3331	3574	4288	4670	5263	5001	4263
EOL.CV.RN.030568-5.01	União dos Ventos 7	CCEE	6654	5991	6063	4087	2109	3896	4180	5015	5462	6155	5848	4985
EOL.CV.RN.030569-3.01	União dos Ventos 8	CCEE	7618	6859	6941	4679	2414	4461	4786	5742	6253	7047	6696	5707
EOL.CV.RN.030570-7.01	União dos Ventos 9	CCEE	5014	4515	4569	3080	1589	2936	3150	3779	4116	4639	4407	3757
EOL.CV.CE.030595-2.01	Vento Formoso	CCEE	16333	9353	10355	10021	10355	10021	10355	10355	10021	10355	10021	10355
EOL.CV.BA.030944-3.01	Ventos da Andorinha	CCEE	13318	12029	13318	12888	13318	12888	13318	13318	12888	13318	12888	13318
EOL.CV.BA.031758-6.01	Ventos da Bahia 2	CCEE	10313	9315	10718	10386	10718	9980	10313	10313	9980	10313	9980	10313
EOL.CV.BA.031770-5.01	Ventos da Bahia 4	CCEE	4408	3982	4627	4485	4627	4266	4408	4408	4266	4408	4266	4408
EOL.CV.BA.031771-3.01	Ventos da Bahia 8	CCEE	10129	9149	10380	10053	10380	9802	10129	10129	9802	10129	9802	10129
EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos da Santa Dulce	CCEE	20832	18816	20832	20160	20832	20160	20832	13464	0	0	0	0
EOL.CV.BA.033649-1.01	Ventos da Santa Esperança	CCEE	20832	18816	20832	20160	20832	20160	20832	13464	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030943-5.01	Ventos de Campo Formoso I	CCEE	12574	11357	12574	12168	12574	12168	12574	12574	12168	12574	12168	12574
EOL.CV.BA.031010-7.01	Ventos de Campo Formoso II	CCEE	13243	11962	13243	12816	13243	12816	13243	13243	12816	13243	12816	13243
EOL.CV.BA.031563-0.01	Ventos de Guarás I	CCEE	12648	11424	12648	12240	12648	12240	12648	12648	12240	12648	12240	12648
EOL.CV.CE.030925-7.01	Ventos de Horizonte	CCEE	6473	5846	6473	6264	6473	6264	6473	6473	6264	6473	6264	6473
EOL.CV.BA.030945-1.01	Ventos de Morrinhos	CCEE	12722	11491	12722	12312	12722	12312	12722	12722	12312	12722	12312	12722
EOL.CV.PI.031270-3.01	Ventos de Santa Edwiges	CCEE	22000	19000	19000	19000	19000	2000	2000	2000	2500	1000	1800	200
EOL.CV.PI.031273-8.01	Ventos de Santa Fátima	CCEE	22000	19000	19000	19000	19000	5000	5000	5000	2000	1000	1000	384
EOL.CV.PI.031581-8.01	Ventos de Santa Joana I	CCEE	21502	19421	21502	20808	21502	20808	987	987	955	987	955	987

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.PI.031580-0.01	Ventos de Santa Joana III	CCEE	22022	19891	22022	21312	22022	1418	1465	1465	1418	1465	1418	1465
EOL.CV.PI.031520-6.01	Ventos de Santa Joana IV	CCEE	20237	18278	20237	19584	20237	19584	1050	1050	1017	1050	1017	1050
EOL.CV.PI.031538-9.01	Ventos de Santa Joana V	CCEE	10490	9475	10490	10152	10490	10152	10490	10490	11465	10490	10152	9177
EOL.CV.PI.031597-4.01	Ventos de Santa Joana VII	CCEE	21502	19421	21502	20808	21502	20808	839	839	812	839	812	839
EOL.CV.PI.031276-2.01	Ventos de Santa Regina	CCEE	20000	18000	18000	18000	18000	5000	5000	5000	1000	1000	1000	376
EOL.CV.PI.031271-1.01	Ventos de Santo Adriano	CCEE	6000	6000	6000	6000	6000	6000	2500	672	500	500	500	500
EOL.CV.PI.031272-0.01	Ventos de Santo Albano	CCEE	22000	19000	19000	19000	18000	5000	5000	5000	1000	1000	1000	632
EOL.CV.PI.031746-2.02	Ventos de Santo Augusto I	CCEE	6538	5904	6506	6380	6723	6614	6882	6896	6652	6770	6414	6560
EOL.CV.PI.031747-0.02	Ventos de Santo Augusto II	CCEE	10380	9374	10357	10082	10509	10246	10621	10631	10272	10542	10106	10395
EOL.CV.PI.031662-8.01	Ventos de Santo Augusto III	CCEE	22022	19891	22022	21312	22022	478	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.PI.031603-2.01	Ventos de Santo Augusto IV	CCEE	21502	19421	21502	20808	21502	20808	1725	1725	1669	1725	1669	1725
EOL.CV.PI.031661-0.01	Ventos de Santo Augusto V	CCEE	22022	19891	22022	21312	16368	0	0	0	0	0	0	0
EOL.CV.PI.031766-7.01	Ventos de Santo Augusto VI	CCEE	11724	10588	11687	11406	11935	11673	12116	12132	11716	11988	11445	11749
EOL.CV.PI.031749-7.01	Ventos de Santo Augusto VII	CCEE	6711	6059	6654	6589	7042	7009	7327	7352	7075	7126	6650	6751
EOL.CV.PI.031767-5.01	Ventos de Santo Augusto VIII	CCEE	6696	6048	6696	6480	6696	6480	6696	6696	6480	6696	6480	6696
EOL.CV.RN.031372-6.01	Ventos de Santo Dimas	CCEE	10151	7660	6315	6784	11074	12543	15350	19498	18043	17106	13381	12766
EOL.CV.BA.032884-7.01	Ventos de São Abraão	CCEE	20832	18816	20832	20160	20832	20160	20832	20832	15408	0	0	0
EOL.CV.PE.031818-3.01	Ventos de São Clemente 1	CCEE	12797	11558	12797	12384	12797	12384	12797	12797	12384	12797	12384	12797
EOL.CV.PE.031819-1.01	Ventos de São Clemente 2	CCEE	11532	10416	11532	11160	11532	11160	11532	11532	11160	11532	11160	11532
EOL.CV.PE.031820-5.01	Ventos de São Clemente 3	CCEE	11309	10214	11309	10944	11309	10944	11309	11309	10944	11309	10944	11309
EOL.CV.PE.031821-3.01	Ventos de São Clemente 4	CCEE	11681	10550	11681	11304	11681	11304	11681	11681	11304	11681	11304	11681
EOL.CV.PE.031822-1.01	Ventos de São Clemente 5	CCEE	13838	12499	13838	13392	13838	13392	13838	13838	13392	13838	13392	13838
EOL.CV.PE.031823-0.01	Ventos de São Clemente 6	CCEE	11309	10214	11309	10944	11309	10944	11309	11309	10944	11309	10944	11309
EOL.CV.PE.031824-8.01	Ventos de São Clemente 7	CCEE	9672	8736	9672	9360	9672	9360	9672	9672	9360	9672	9360	9672
EOL.CV.PE.031825-6.01	Ventos de São Clemente 8	CCEE	8705	7862	8705	8424	8705	8424	8705	8705	8424	8705	8424	8705
EOL.CV.RN.031412-9.01	Ventos de São Martinho	CCEE	5140	3965	3355	3553	5568	6269	7559	9409	8690	8237	6498	6216
EOL.CV.RN.030514-6.01	Ventos de São Miguel	CCEE	10788	9744	10788	10440	10788	10440	10788	10788	10440	10788	10440	10788



CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.PI.033144-9.01	Ventos de São Vicente 08	CCEE	11309	10214	11309	10944	11309	10944	11309	11309	10944	11309	10944	11309
EOL.CV.PI.033143-0.01	Ventos de São Vicente 09	CCEE	11309	10214	11309	10944	11309	10944	11309	11309	10944	11309	10944	11309
EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	CCEE	11309	10214	11309	10944	11309	10944	11309	11309	10944	11309	10944	11309
EOL.CV.PI.033141-4.01	Ventos de São Vicente 11	CCEE	10550	9500	10371	10347	11371	11326	11888	11903	11380	11495	10623	10647
EOL.CV.PI.033140-6.01	Ventos de São Vicente 12	CCEE	11096	10017	11083	10759	11171	10855	11237	11242	10871	11190	10774	11106
EOL.CV.PI.033139-2.01	Ventos de São Vicente 13	CCEE	10515	9449	10235	10385	11784	11904	12585	12609	11987	11975	10814	10661
EOL.CV.PI.033138-4.01	Ventos de São Vicente 14	CCEE	11383	10282	11383	11016	11383	11016	11383	11383	11016	11383	11016	11383
EOL.CV.PI.033667-0.01	Ventos de São Virgílio 02	CCEE	12181	11000	12131	11869	12467	12232	12713	12734	12289	12539	11922	12215
EOL.CV.CE.030585-5.01	Ventos de Tianguá	CCEE	20646	13324	10048	9724	10048	9724	10048	10048	9724	10048	9724	10048
EOL.CV.CE.030584-7.01	Ventos de Tianguá Norte	CCEE	19259	9768	10815	10466	10815	10466	10815	10815	10466	10815	10466	10815
EOL.CV.CE.030582-0.01	Ventos do Morro do Chapéu	CCEE	15259	9075	10048	9724	10048	9724	10048	10048	9724	10048	9724	10048
EOL.CV.CE.030596-0.01	Ventos do Parazinho	CCEE	20085	9699	10738	10392	10738	10392	10738	10738	10392	10738	10392	10738
EOL.CV.BA.033650-5.01	Ventos do São Mário	CCEE	22320	20160	22320	21600	22320	21600	22320	6792	0	0	0	0
EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos do São Paulo	CCEE	20832	18816	20832	20160	20832	20160	20832	12588	0	0	0	0
EOL.CV.BA.030946-0.01	Ventos do Sertão	CCEE	11011	9946	11011	10656	11011	10656	11011	11011	10656	11011	10656	11011
EOL.CV.PI.031274-6.01	Ventos Santa Bárbara	CCEE	22000	19000	19000	19000	19000	2000	2000	2000	1624	1000	1000	1000
EOL.CV.RS.031561-3.01	Verace 24	CCEE	7366	6851	7366	7194	7366	6673	4332	4332	4192	4332	4192	11141
EOL.CV.RS.031541-9.01	Verace 25	CCEE	2313	2151	2313	2259	2313	2095	1360	1360	1316	1360	1316	3498
EOL.CV.RS.031559-1.01	Verace 26	CCEE	5310	4939	5310	5187	5310	4811	3123	3123	3022	3123	3022	8032
EOL.CV.RS.031600-8.01	Verace 27	CCEE	5996	5576	5996	5856	5996	5432	3526	3526	3412	3526	3412	9068
EOL.CV.RS.031578-8.01	Verace 28	CCEE	3872	3575	3872	3773	3872	3445	2753	2753	2664	2753	2664	6053
EOL.CV.RS.031557-5.01	Verace 29	CCEE	5324	4916	5324	5188	5324	4736	3785	3785	3663	3785	3663	8323
EOL.CV.RS.031602-4.01	Verace 30	CCEE	5404	4991	5404	5266	5404	4808	3843	3843	3719	3843	3719	8449
EOL.CV.RS.031558-3.01	Verace 31	CCEE	2904	2682	2904	2830	2904	2583	2065	2065	1998	2065	1998	4540
EOL.CV.RS.031601-6.01	Verace 34	CCEE	4467	4126	4467	4354	4467	4125	3295	3295	3189	3295	3189	7663
EOL.CV.RS.031539-7.01	Verace 35	CCEE	3762	3474	3762	3666	3762	3474	2775	2775	2685	2775	2685	6453
EOL.CV.RS.031610-5.01	Verace 36	CCEE	6270	5790	6270	6110	6270	5789	4625	4625	4475	4625	4475	10755

CEG	Usina	GF sazonalizada												
		Ref.	jan (MWh)	fev (MWh)	mar (MWh)	abr (MWh)	mai (MWh)	jun (MWh)	jul (MWh)	ago (MWh)	set (MWh)	out (MWh)	nov (MWh)	dez (MWh)
EOL.CV.RS.030745-9.01	Verace I	CCEE	5416	4124	4567	5222	5649	6049	5232	4480	6032	5987	6485	6458
EOL.CV.RS.030742-4.01	Verace II	CCEE	5200	3959	4384	5013	5423	5807	5023	4301	5791	5747	6225	6200
EOL.CV.RS.030746-7.01	Verace III	CCEE	6788	5169	5723	6545	7080	7581	6558	5615	7560	7504	8127	8094
EOL.CV.RS.030741-6.01	Verace IV	CCEE	8449	6434	7124	8146	8812	9436	8162	6989	9410	9340	10116	10075
EOL.CV.RS.030748-3.01	Verace IX	CCEE	7871	5994	6637	7589	8209	8791	7604	6511	8766	8701	9424	9386
EOL.CV.RS.030829-3.01	Verace V	CCEE	7871	5994	6637	7589	8209	8791	7604	6511	8766	8701	9424	9386
EOL.CV.RS.030740-8.01	Verace VI	CCEE	4694	3574	3958	4526	4895	5242	4535	3883	5228	5189	5620	5597
EOL.CV.RS.030747-5.01	Verace VII	CCEE	8233	6269	6941	7937	8586	9194	7953	6810	9168	9100	9856	9816
EOL.CV.RS.030755-6.01	Verace VIII	CCEE	6788	5169	5723	6545	7080	7581	6558	5615	7560	7504	8127	8094
EOL.CV.RS.030749-1.01	Verace X	CCEE	7655	5829	6454	7380	7983	8549	7395	6332	8525	8461	9165	9128
EOL.CV.RN.031750-0.01	Vila Amazonas V	CCEE	9523	8602	9523	9216	9523	9216	9523	9523	9216	9523	9216	9523
EOL.CV.RN.031759-4.01	Vila Pará I	CCEE	10193	9206	10193	9864	10193	9864	10193	10193	9864	10193	9864	10193
EOL.CV.RN.031757-8.01	Vila Pará II	CCEE	8928	8064	8928	8640	8928	8640	8928	8928	8640	8928	8640	8928
EOL.CV.RN.031765-9.01	Vila Pará III	CCEE	8779	7930	8779	8496	8779	8496	8779	8779	8496	8779	8496	8779
EOL.CV.RN.036985-3.01	Vila Paraíba II	CCEE	14359	12970	14359	13896	14359	13896	14359	14359	13896	14359	13896	14359
EOL.CV.RN.036981-0.01	Vila Paraíba III	CCEE	13913	12566	13913	13464	13913	13464	13913	13913	13464	13913	13464	13913
EOL.CV.RN.036975-6.01	Vila Piauí I	CCEE	20916	10260	11538	11126	12811	13488	14615	17394	17965	18367	17065	15786
EOL.CV.RN.036973-0.01	Vila Piauí II	CCEE	25237	11102	12315	11802	13277	13488	14382	16151	16312	16737	16164	15243
EOL.CV.RN.036979-9.01	Vila Piauí III	CCEE	17125	14146	14141	13525	15628	16679	18221	20107	19731	20254	18740	18438
EOL.CV.RN.038141-1.01	Vila Rio Grande do Norte I	CCEE	8994	7943	8060	7943	8527	9345	10279	11331	10980	11695	10898	10512
EOL.CV.RN.038140-3.01	Vila Rio Grande do Norte II	CCEE	14380	12654	12860	12654	13620	14927	16412	18103	17541	18300	17003	16380
EOL.CV.RN.038142-0.01	Vila Sergipe I	CCEE	14627	12880	13122	12905	13874	15156	16717	18391	17820	18708	17332	16806
EOL.CV.RN.038143-8.01	Vila Sergipe II	CCEE	14651	12447	12429	11879	13748	14991	15955	18438	18389	18793	17249	16742
EOL.CV.RN.038144-6.01	Vila Sergipe III	CCEE	6539	5295	5318	5083	5849	6296	6838	7978	7889	8130	7359	7141
EOL.CV.CE.002801-0.01	WWP Taíba	CCEE	744	538	595	576	595	720	1116	1339	1368	1414	1253	1130
EOL.CV.RS.031302-5.01	Xangri-Lá	CCEE	6968	7053	7090	6519	6685	6315	7303	8200	7877	9785	8487	7946

## Anexo III – Expurgos informados pela ANEEL desde 2016

### Tabela 5 – Expurgos informados pela ANEEL desde 2016

Ano	Ofício	Meses afetados por obras de modernização ou reforma que tragam ganhos operativos ao sistema elétrico	Meses afetados por restrições sistêmicas ou por causas de terceiros	Suspensão de operação comercial
2016	100/2016-SRG/ANEEL, de 27 de abril de 2016	Não ocorreram casos de expurgos concedidos	Não ocorreram casos de expurgos concedidos	Cerro Chato IV, Cerro Chato V, Cerro Chato VI e Cerro dos Trindade, conforme Despacho nº 3.373, de 2 de outubro de 2015.
2017	056/2017-SRG/ANEEL de 14 de março de 2017	Não ocorreram casos de expurgos concedidos	Não ocorreram casos de expurgos concedidos	Continuou suspensa a operação comercial das 4 usinas
2018	040/2018 SRG/ANEEL de 20 de março de 2018	EOL Dois Riachos	Não ocorreram casos de expurgos concedidos	Continuou suspensa a operação comercial das 4 usinas
2019	039/2019-SRG/ANEEL de 04 de abril de 2019	Não ocorreram casos de expurgos concedidos	Não ocorreram casos de expurgos concedidos	Continuou suspensa a operação comercial das 4 usinas Informa suspensão comercial de três usinas vencedoras de leilões de reserva (não elegíveis)
2020	021/2020-SRG/ANEEL de 13 de março de 2020	Não ocorreram casos de expurgos concedidos	Não ocorreram casos de expurgos concedidos	Continuou suspensa a operação comercial das 4 usinas São Pedro do Lago (DSP nº 44, de 8/01/2020)
2021 e 2022	053/2021-SRG/ANEEL de 21 de setembro de 2021.	Não ocorreram casos de expurgos concedidos	Indica similaridade com os eventos de constrained-off apurados, conforme a REN nº 927 de 22 de março de 2021 (substituída e revogada pela REN nº1030, de 26 de julho de 2022). Informa que estabeleceu responsabilidades para o ONS e para a CCEE na identificação dos eventos de redução de geração, cálculo da frustração de geração, valoração de encargos, entre outros.	Três usinas foram citadas: EOL Rei dos Ventos 3 (vencedora de Leilão de Reserva), EOL São Clemente 6 e EOL São Pedro do Lago.

## Anexo IV – Revisão de Garantia Física por Geração Verificada

### Tabela 6 - Revisão de Garantia Física por Geração Verificada

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.030779-3.01	Ametista	416753,9	0,0	416753,9	43824,0	9,5	10,3	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	92,33	GF mantida de 10,3 MWmed
EOL.CV.RN.030622-3.01	Arizona 1	738540,3	0,0	738540,3	61368,0	12,0	12,9	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	93,29	GF mantida de 12,9 MWmed
EOL.CV.RN.031801-9.01	Aroeira	301190,7	90580,8	391771,5	35064,0	11,2	11,3	PRT - SPE/MME Nº 103 de 27/11/2013	98,88	GF mantida de 11,3 MWmed
EOL.CV.RN.030505-7.01	Asa Branca I	497573,1	0,0	497573,1	43824,0	11,4	12,1	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	93,83	GF mantida de 12,1 MWmed
EOL.CV.RN.030547-2.01	Asa Branca II	497908,8	0,0	497908,8	43824,0	11,4	11,9	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,48	GF mantida de 11,9 MWmed
EOL.CV.RN.030548-0.01	Asa Branca III	510146,3	0,0	510146,3	43824,0	11,6	12,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	94,64	GF mantida de 12,3 MWmed
EOL.CV.RN.030498-0.01	Asa Branca IV	633420,9	0,0	633420,9	52608,0	12,0	12,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,89	GF mantida de 12,3 MWmed
EOL.CV.RN.030507-3.01	Asa Branca V	659910,0	0,0	659910,0	52608,0	12,5	13,7	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	91,56	GF mantida de 13,7 MWmed
EOL.CV.RN.030520-0.01	Asa Branca VI	627983,6	0,0	627983,6	52608,0	11,9	12,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	92,54	GF mantida de 12,9 MWmed
EOL.CV.RN.030513-8.01	Asa Branca VII	500001,0	0,0	500001,0	52608,0	9,5	10,4	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,39	GF mantida de 10,4 MWmed
EOL.CV.RN.030508-1.01	Asa Branca VIII	540114,1	0,0	540114,1	52608,0	10,3	11,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	89,28	Redução de GF para 10,3 MWmed
EOL.CV.RS.030457-3.01	Atlântica I	635877,2	0,0	635877,2	52608,0	12,1	13,1	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	92,27	GF mantida de 13,1 MWmed
EOL.CV.RS.030462-0.01	Atlântica II	606910,2	0,0	606910,2	52608,0	11,5	11,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	100,32	GF mantida de 11,5 MWmed
EOL.CV.RS.030461-1.01	Atlântica IV	650516,9	0,0	650516,9	52608,0	12,4	13,0	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	95,12	GF mantida de 13 MWmed
EOL.CV.RS.030480-8.01	Atlântica V	764576,6	0,0	764576,6	61368,0	12,5	12,3	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	101,29	GF mantida de 12,3 MWmed
EOL.CV.PI.033621-1.01	Aura Lagoa do Barro 01	274965,3	237336,0	512301,3	35064,0	14,6	15,5	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	94,26	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.PI.033622-0.01	Aura Lagoa do Barro 02	203938,4	251640,0	455578,4	35064,0	13,0	15,0	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	86,62	Redução de GF para 13 MWmed
EOL.CV.PI.033619-0.01	Aura Lagoa do Barro 03	211615,0	256672,8	468287,8	35064,0	13,4	15,3	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	87,29	Redução de GF para 13,4 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.PI.033620-3.01	Aura Lagoa do Barro 04	210177,5	253317,6	463495,1	35064,0	13,2	15,1	PRT - SPE/MME nº 385, de 15/12/2017	87,54	Redução de GF para 13,2 MWmed
EOL.CV.PI.033623-8.01	Aura Lagoa do Barro 05	223511,3	211939,2	435450,5	35064,0	12,4	13,2	PRT - SPE/MME nº 385, de 15/12/2017	94,08	GF mantida de 13,2 MWmed
EOL.CV.PI.033624-6.01	Aura Lagoa do Barro 06	205953,7	248284,8	454238,5	35064,0	13,0	14,8	PRT - SPE/MME nº 385, de 15/12/2017	87,53	Redução de GF para 13 MWmed
EOL.CV.PI.033618-1.01	Aura Lagoa do Barro 07	225080,1	229600,8	454680,9	35064,0	13,0	14,3	PRT - SPE/MME nº 385, de 15/12/2017	90,68	GF mantida de 14,3 MWmed
EOL.CV.RS.031700-4.01	Aura Mangueira IV	282412,0	58903,2	341315,2	35064,0	9,7	10,1	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	96,38	GF mantida de 10,1 MWmed
EOL.CV.RS.031696-2.01	Aura Mangueira VI	371042,0	76982,4	448024,4	35064,0	12,8	13,2	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	96,80	GF mantida de 13,2 MWmed
EOL.CV.RS.031805-1.01	Aura Mangueira VII	376221,4	0,0	376221,4	35064,0	10,7	11,8	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	90,93	GF mantida de 11,8 MWmed
EOL.CV.RS.031719-5.01	Aura Mangueira XI	146107,3	3348,0	149455,3	35064,0	4,3	4,5	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	94,72	GF mantida de 4,5 MWmed
EOL.CV.RS.031653-9.01	Aura Mangueira XII	220405,1	27180,0	247585,1	35064,0	7,1	7,5	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	94,15	GF mantida de 7,5 MWmed
EOL.CV.RS.031646-6.01	Aura Mangueira XIII	225936,2	21312,0	247248,2	35064,0	7,1	7,4	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	95,29	GF mantida de 7,4 MWmed
EOL.CV.RS.031647-4.01	Aura Mangueira XV	280422,4	12602,4	293024,8	35064,0	8,4	8,9	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	93,90	GF mantida de 8,9 MWmed
EOL.CV.RS.031705-5.01	Aura Mangueira XVII	205046,3	31711,2	236757,5	35064,0	6,8	7,3	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	92,50	GF mantida de 7,3 MWmed
EOL.CV.RS.031806-0.01	Aura Mirim II	476697,1	0,0	476697,1	35064,0	13,6	14,6	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	93,12	GF mantida de 14,6 MWmed
EOL.CV.RS.031663-6.01	Aura Mirim IV	245145,2	5580,0	250725,2	35064,0	7,2	7,5	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	95,34	GF mantida de 7,5 MWmed
EOL.CV.RS.031701-2.01	Aura Mirim VI	126558,0	19113,6	145671,6	35064,0	4,2	4,4	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	94,42	GF mantida de 4,4 MWmed
EOL.CV.RS.031699-7.01	Aura Mirim VIII	129502,5	19113,6	148616,1	35064,0	4,2	4,4	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	96,33	GF mantida de 4,4 MWmed
EOL.CV.PI.033625-4.01	Aura Queimada Nova 03	73706,0	85557,6	159263,6	35064,0	4,5	5,1	PRT - SPE/MME nº 385, de 15/12/2017	89,06	Redução de GF para 4,5 MWmed
EOL.CV.RN.031887-6.01	Aventura I	307643,4	115584,3	423227,7	35064,0	12,1	11,4	PRT - SPE/MME nº 335, de 10/11/2017	105,88	Aumento de GF para 12,1 MWmed
EOL.CV.RN.030932-0.01	Baixa do Feijão I	488782,5	0,0	488782,5	35064,0	13,9	14,5	PRT - SPE/MME nº 346, de 18/11/2015	96,14	GF mantida de 14,5 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RN.030933-8.01	Baixa do Feijão II	464686,6	0,0	464686,6	35064,0	13,3	14,5	PRT - SPE/MME Nº 6, de 13/01/2016	91,40	GF mantida de 14,5 MWmed
EOL.CV.RN.030934-6.01	Baixa do Feijão III	454231,0	0,0	454231,0	35064,0	13,0	14,2	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	91,23	GF mantida de 14,2 MWmed
EOL.CV.RN.030931-1.01	Baixa do Feijão IV	430367,6	0,0	430367,6	35064,0	12,3	13,7	PRT - SPE/MME Nº 41 de 01/12/2011	89,59	Redução de GF para 12,3 MWmed
EOL.CV.BA.031607-5.01	Banda de Couro	392657,9	0,0	392657,9	35064,0	11,2	12,8	PRT - SPE/MME Nº 55, de 23/03/2016	87,49	Redução de GF para 11,2 MWmed
EOL.CV.BA.031667-9.01	Baraúnas II	310336,7	0,0	310336,7	35064,0	8,9	10,7	PRT - SPE/MME Nº 55, de 23/03/2016	82,72	Redução de GF para 8,9 MWmed
EOL.CV.RN.033666-1.01	Boa Esperança I	279779,1	268056,0	547835,1	35064,0	15,6	15,3	PRT - SPE/MME Nº 225, de 11/10/2018	102,12	GF mantida de 15,3 MWmed
EOL.CV.BA.032759-0.01	Boa Vista da Lagoinha	437542,9	289176,0	726718,9	35064,0	20,7	20,6	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	100,61	GF mantida de 20,6 MWmed
EOL.CV.CE.030697-5.01	Boca do Córrego	429607,5	0,0	429607,5	52608,0	8,2	8,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,07	GF mantida de 8,5 MWmed
EOL.CV.CE.031644-0.01	Bons Ventos Cacimbas 2	213006,7	125078,4	338085,1	35064,0	9,6	10,1	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	95,46	GF mantida de 10,1 MWmed
EOL.CV.CE.031627-0.01	Bons Ventos Cacimbas 3	145409,4	69840,0	215249,4	35064,0	6,1	6,0	PRT - SPE/MME Nº 103, de 27/11/2013	102,31	GF mantida de 6 MWmed
EOL.CV.CE.031621-0.01	Bons Ventos Cacimbas 4	113230,6	52380,0	165610,6	35064,0	4,7	4,5	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	104,96	GF mantida de 4,5 MWmed
EOL.CV.CE.031579-6.01	Bons Ventos Cacimbas 5	226115,5	112908,0	339023,5	35064,0	9,7	9,7	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	99,68	GF mantida de 9,7 MWmed
EOL.CV.CE.031611-3.01	Bons Ventos Cacimbas 7	142036,4	80496,0	222532,4	35064,0	6,3	6,5	PRT - SPE/MME Nº 103, de 27/11/2013	97,64	GF mantida de 6,5 MWmed
EOL.CV.BA.030837-4.01	Borgo	479858,4	0,0	479858,4	43824,0	10,9	11,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,76	GF mantida de 11,2 MWmed
EOL.CV.RN.031015-8.01	Cabeço Preto III	453162,6	0,0	453162,6	35064,0	12,9	14,5	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	89,13	Redução de GF para 12,9 MWmed
EOL.CV.RN.030876-5.01	Cabeço Preto V	478714,8	0,0	478714,8	35064,0	13,7	15,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	89,23	Redução de GF para 13,7 MWmed
EOL.CV.RN.030900-1.01	Cabeço Preto VI	317876,6	0,0	317876,6	35064,0	9,1	10,3	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	88,02	Redução de GF para 9,1 MWmed
EOL.CV.RN.031665-2.01	Cabeço Vermelho II	171139,4	170424,0	341563,4	35040,0	9,7	9,0	PRT - SPE/MME Nº 65, de 19/02/2020	108,31	Aumento de GF para 9,7 MWmed
EOL.CV.RN.031651-2.01	Cabeço Vermelho	252349,2	288229,6	540578,8	35040,0	15,4	15,2	PRT - SPE/MME Nº 65, de 19/02/2020	101,50	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.CE.032011-0.01	Cacimbas 1	299961,2	0,0	299961,2	35064,0	8,6	10,2	PRT - SPE-MME Nº 261, de 04/08/2015	83,87	Redução de GF para 8,6 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.030792-0.01	Caetité	722812,2	0,0	722812,2	43824,0	16,5	16,6	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	99,36	GF mantida de 16,6 MWmed
EOL.CV.BA.030976-1.01	Caetité 1	679603,4	0,0	679603,4	52608,0	12,9	13,0	PRT - SPE/MME Nº 277 de 28/09/2017	99,37	GF mantida de 13 MWmed
EOL.CV.BA.030437-9.01	Caetité 2	758547,9	0,0	758547,9	52608,0	14,4	14,7	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	98,09	GF mantida de 14,7 MWmed
EOL.CV.BA.030448-4.01	Caetité 3	591971,2	0,0	591971,2	52608,0	11,3	11,2	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	100,47	GF mantida de 11,2 MWmed
EOL.CV.BA.031523-0.01	Caetité C	186097,7	0,0	186097,7	43824,0	4,2	4,3	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	98,76	GF mantida de 4,3 MWmed
EOL.CV.RN.030895-1.02	Caiçara I	565747,6	0,0	565747,6	43824,0	12,9	13,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,63	GF mantida de 13,5 MWmed
EOL.CV.RN.030915-0.02	Caiçara II	384151,0	0,0	384151,0	43824,0	8,8	9,6	PRT - SPE/MME Nº 41 de 01/12/2011	91,31	GF mantida de 9,6 MWmed
EOL.CV.RN.030511-1.01	Calango 1	586626,5	0,0	586626,5	43824,0	13,4	13,9	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	96,30	GF mantida de 13,9 MWmed
EOL.CV.RN.030519-7.01	Calango 2	572796,9	0,0	572796,9	43824,0	13,1	12,8	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	102,11	GF mantida de 12,8 MWmed
EOL.CV.RN.030545-6.01	Calango 3	583011,5	0,0	583011,5	43824,0	13,3	13,9	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	95,71	GF mantida de 13,9 MWmed
EOL.CV.RN.030537-5.01	Calango 4	582299,4	0,0	582299,4	43824,0	13,3	13,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,42	GF mantida de 13,5 MWmed
EOL.CV.RN.030552-9.01	Calango 5	565818,3	0,0	565818,3	43824,0	12,9	13,7	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	94,24	GF mantida de 13,7 MWmed
EOL.CV.RN.031812-4.01	Calango 6	604484,4	0,0	604484,4	35064,0	17,2	18,5	PRT - SPE/MME Nº 142, de 21/05/2014	93,19	GF mantida de 18,5 MWmed
EOL.CV.RN.031072-7.01	Campo dos Ventos I	414762,1	0,0	414762,1	35064,0	11,8	13,6	PRT - SPE/MME Nº 86, de 26/09/2013.	86,98	Redução de GF para 11,8 MWmed
EOL.CV.RN.031071-9.01	Campo dos Ventos III	404797,9	0,0	404797,9	35064,0	11,5	13,4	PRT - SPE/MME Nº 86, de 26/09/2013.	86,15	Redução de GF para 11,5 MWmed
EOL.CV.RN.031069-7.01	Campo dos Ventos V	385004,5	0,0	385004,5	35064,0	11,0	11,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	93,85	GF mantida de 11,7 MWmed
EOL.CV.BA.034613-6.01	Campo Largo I	263967,0	223110,7	487077,7	35064,0	13,9	15,3	PRT - SPE/MME Nº 92, de 23/03/2020	90,79	GF mantida de 15,3 MWmed
EOL.CV.BA.034633-0.01	Campo Largo II	203406,5	273292,3	476698,8	35064,0	13,6	16,3	PRT - SPE/MME Nº 92, de 23/03/2020	83,41	Redução de GF para 13,6 MWmed
EOL.CV.BA.033628-9.01	Campo Largo III	222858,8	202180,8	425039,6	35064,0	12,1	14,6	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	83,03	Redução de GF para 12,1 MWmed
EOL.CV.BA.033629-7.01	Campo Largo IV	282464,9	214644,0	497108,9	35064,0	14,2	15,5	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	91,47	GF mantida de 15,5 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.033630-0.01	Campo Largo V	272056,0	215899,2	487955,2	35064,0	13,9	14,1	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	98,70	GF mantida de 14,1 MWmed
EOL.CV.BA.033631-9.01	Campo Largo VI	255197,3	221572,8	476770,1	35064,0	13,6	13,8	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	98,53	GF mantida de 13,8 MWmed
EOL.CV.BA.033632-7.01	Campo Largo VII	303014,3	213595,2	516609,5	35064,0	14,7	16,3	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	90,39	GF mantida de 16,3 MWmed
EOL.CV.BA.034636-5.01	Campo Largo XV	257942,2	247114,6	505056,7	35064,0	14,4	15,4	PRT - SPE/MME Nº 92, de 23/03/2020	93,53	GF mantida de 15,4 MWmed
EOL.CV.BA.034637-3.01	Campo Largo XVI	278876,4	226027,2	504903,6	35064,0	14,4	15,5	PRT - SPE/MME Nº 92, de 23/03/2020	92,90	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.BA.034643-8.01	Campo Largo XVIII	261829,0	221884,8	483713,8	35064,0	13,8	14,5	PRT - SPE/MME Nº 92, de 23/03/2020	95,14	GF mantida de 14,5 MWmed
EOL.CV.BA.033633-5.01	Campo Largo XXI	241055,0	232742,4	473797,4	35064,0	13,5	15,2	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	88,90	Redução de GF para 13,5 MWmed
EOL.CV.PB.033663-7.01	Canoas	419405,6	155052,0	574457,6	35064,0	16,4	17,7	PRT - SPE/MME Nº 129, de 2/08/2016	92,56	GF mantida de 17,7 MWmed
EOL.CV.RS.031510-9.01	Capão do Inglês	190140,0	0,0	190140,0	43824,0	4,3	4,5	PRT - SPE/MME Nº 372, de 8/12/2015	96,42	GF mantida de 4,5 MWmed
EOL.CV.RN.030897-8.01	Carcará 2	791967,4	0,0	791967,4	52608,0	15,1	15,8	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	95,28	GF mantida de 15,8 MWmed
EOL.CV.BA.031519-2.01	Casa Nova 2	266037,1	76607,1	342644,2	35064,0	9,8	9,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	103,96	GF mantida de 9,4 MWmed
EOL.CV.BA.031524-9.01	Casa Nova 3	236094,1	88288,6	324382,6	35064,0	9,3	9,4	PRT - SPE/MME Nº 385, de 15/12/2017	98,42	GF mantida de 9,4 MWmed
EOL.CV.CE.033756-0.01	Cataventos Acaraú I	273020,3	106080,0	379100,3	35064,0	10,8	10,5	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	102,97	GF mantida de 10,5 MWmed
EOL.CV.RS.031517-6.01	Chuí 09	280824,0	0,0	280824,0	43824,0	6,4	6,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,09	GF mantida de 6,6 MWmed
EOL.CV.RS.030767-0.01	Chuí I	372701,0	0,0	372701,0	43824,0	8,5	9,3	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,45	GF mantida de 9,3 MWmed
EOL.CV.RS.030790-4.01	Chuí II	314966,3	0,0	314966,3	43824,0	7,2	7,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	90,98	GF mantida de 7,9 MWmed
EOL.CV.RS.030754-8.01	Chuí IV	307525,4	0,0	307525,4	43824,0	7,0	7,8	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	89,97	Redução de GF para 7 MWmed
EOL.CV.RS.030760-2.01	Chuí V	435307,9	0,0	435307,9	43824,0	9,9	11,0	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	90,30	GF mantida de 11 MWmed
EOL.CV.BA.031518-4.01	Coqueirinho 2	66341,8	172804,8	239146,6	35040,0	6,8	7,4	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	92,23	GF mantida de 7,4 MWmed
EOL.CV.RN.030672-0.01	Costa Branca	510227,3	0,0	510227,3	52608,0	9,7	9,8	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	98,97	GF mantida de 9,8 MWmed



CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RS.031487-0.01	Coxilha Seca	590164,3	0,0	590164,3	43824,0	13,5	13,2	PRT - SPE/MME Nº 372, de 8/12/2015	102,02	GF mantida de 13,2 MWmed
EOL.CV.BA.032081-1.01	Cristalândia I	416387,6	80565,6	496953,3	35064,0	14,2	14,1	PRT- SPE/MME Nº 132, de 10 /04/2015	100,52	GF mantida de 14,1 MWmed
EOL.CV.BA.032082-0.01	Cristalândia II	448954,1	87819,1	536773,1	35064,0	15,3	15,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	100,71	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.BA.032083-8.01	Cristalândia III	382733,9	79093,0	461826,8	35064,0	13,2	13,9	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	94,76	GF mantida de 13,9 MWmed
EOL.CV.BA.032521-0.01	Delfina 3	455041,3	145416,0	600457,3	35064,0	17,1	16,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	103,16	GF mantida de 16,6 MWmed
EOL.CV.BA.032522-8.01	Delfina 4	116887,3	38544,0	155431,3	35064,0	4,4	4,4	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	100,75	GF mantida de 4,4 MWmed
EOL.CV.BA.032523-6.01	Delfina 6	486573,5	158556,0	645129,5	35064,0	18,4	18,1	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	101,65	GF mantida de 18,1 MWmed
EOL.CV.BA.032524-4.01	Delfina 7	512041,8	169068,0	681109,8	35064,0	19,4	19,3	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	100,65	GF mantida de 19,3 MWmed
EOL.CV.MA.033682-3.01	Delta 3 I	357459,4	100351,2	457810,5	35064,0	13,1	12,6	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25 /11/2021	103,62	GF mantida de 12,6 MWmed
EOL.CV.MA.033683-1.01	Delta 3 II	402014,7	80410,5	482425,2	35064,0	13,8	13,3	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25 /11/2021	103,45	GF mantida de 13,3 MWmed
EOL.CV.MA.033684-0.01	Delta 3 III	361856,4	114756,0	476612,4	35064,0	13,6	13,1	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25 /11/2021	103,76	GF mantida de 13,1 MWmed
EOL.CV.MA.033685-8.01	Delta 3 IV	473669,4	65369,8	539039,2	35064,0	15,4	15,9	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25 /11/2021	96,69	GF mantida de 15,9 MWmed
EOL.CV.MA.033675-0.01	Delta 3 V	454308,5	61525,8	515834,3	35064,0	14,7	15,1	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25 /11/2021	97,43	GF mantida de 15,1 MWmed
EOL.CV.MA.033673-4.01	Delta 3 VI	455466,1	62014,1	517480,2	35064,0	14,8	15,2	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25 /11/2021	97,09	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.MA.033680-7.01	Delta 3 VII	489037,1	68276,8	557313,9	35064,0	15,9	16,3	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25 /11/2021	97,51	GF mantida de 16,3 MWmed
EOL.CV.MA.040572-8.01	Delta 7 I	150750,3	327535,7	478286,0	35040,0	13,6	14,0	PRT - SPE/MME Nº 34, de 21/01/2020	97,50	GF mantida de 14 MWmed
EOL.CV.MA.040573-6.01	Delta 7 II	182239,0	425118,7	607357,8	35040,0	17,3	18,2	PRT - SPE/MME Nº 34, de 21/01/2020	95,24	GF mantida de 18,2 MWmed
EOL.CV.MA.040574-4.01	Delta 8 I	163860,8	435201,7	599062,4	35040,0	17,1	17,8	PRT - SPE/MME Nº 34, de 21/01/2020	96,05	GF mantida de 17,8 MWmed
EOL.CV.PI.030838-2.01	Delta do Parnaíba	733816,0	0,0	733816,0	52608,0	13,9	14,2	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	98,23	GF mantida de 14,2 MWmed
EOL.CV.BA.031121-9.01	Dois Riachos	610409,8	0,0	610409,8	35064,0	17,4	18,4	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	94,61	GF mantida de 18,4 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RS.030894-3.01	Dos Índios 3	399783,1	0,0	399783,1	52608,0	7,6	8,0	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,99	GF mantida de 8 MWmed
EOL.CV.BA.030778-5.01	Dourados	385129,8	0,0	385129,8	43824,0	8,8	10,4	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	84,50	Redução de GF para 8,8 MWmed
EOL.CV.RN.030512-0.01	Dreen Boa Vista	221593,4	0,0	221593,4	43848,0	5,1	5,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,19	GF mantida de 5,2 MWmed
EOL.CV.RN.030549-9.01	Dreen Olho D'Água	562854,9	0,0	562854,9	43848,0	12,8	12,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	100,29	GF mantida de 12,8 MWmed
EOL.CV.RN.030536-7.01	Dreen São Bento do Norte	501917,9	0,0	501917,9	43848,0	11,4	11,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	101,30	GF mantida de 11,3 MWmed
EOL.CV.BA.030807-2.01	Emiliana	726076,4	0,0	726076,4	52608,0	13,8	14,2	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	97,19	GF mantida de 14,2 MWmed
EOL.CV.BA.030803-0.01	Espigão	231316,5	0,0	231316,5	43824,0	5,3	5,8	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	91,01	GF mantida de 5,8 MWmed
EOL.CV.CE.032010-2.01	Estrela	389501,4	19824,0	409325,4	35064,0	11,7	14,0	PRT - SPE-MME Nº 261, de 04/08/2015	83,38	Redução de GF para 11,7 MWmed
EOL.CV.RN.030509-0.01	Eurus IV	514025,7	0,0	514025,7	43824,0	11,7	12,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	94,59	GF mantida de 12,4 MWmed
EOL.CV.RN.030502-2.01	Farol	375678,0	0,0	375678,0	43848,0	8,6	8,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,36	GF mantida de 8,8 MWmed
EOL.CV.CE.030670-3.01	Flexeiras I	761567,3	0,0	761567,3	61368,0	12,4	12,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	96,20	GF mantida de 12,9 MWmed
EOL.CV.RS.031477-3.01	Galpões	160460,0	0,0	160460,0	43824,0	3,7	3,7	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	98,96	GF mantida de 3,7 MWmed
EOL.CV.CE.035197-0.01	Garrote	301567,0	83958,8	385525,9	35064,0	11,0	10,5	PRT - SPE/MME Nº 118, de 17/05/2019	104,71	GF mantida de 10,5 MWmed
EOL.CV.CE.030920-6.01	Goiabeira	168061,4	197956,8	366018,2	35064,0	10,4	11,8	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	88,46	Redução de GF para 10,4 MWmed
EOL.CV.CE.030663-0.01	Guajiru	856859,8	0,0	856859,8	61368,0	14,0	15,7	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	88,93	Redução de GF para 14 MWmed
EOL.CV.RS.030750-5.01	Ibirapuitã	408003,9	0,0	408003,9	43824,0	9,3	9,3	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	100,11	GF mantida de 9,3 MWmed
EOL.CV.CE.030691-6.01	Ilha Grande	487512,7	0,0	487512,7	52608,0	9,3	9,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,53	GF mantida de 9,7 MWmed
EOL.CV.CE.031485-4.01	Itarema I	446277,1	0,0	446277,1	35064,0	12,7	14,6	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	87,17	Redução de GF para 12,7 MWmed
EOL.CV.CE.031483-8.01	Itarema II	423193,0	0,0	423193,0	35064,0	12,1	13,9	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	86,83	Redução de GF para 12,1 MWmed
EOL.CV.CE.031484-6.01	Itarema III	243713,9	0,0	243713,9	35064,0	7,0	8,1	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	85,81	Redução de GF para 7 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.CE.031813-2.01	Itarema IV	285492,0	0,0	285492,0	35064,0	8,1	9,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	83,94	Redução de GF para 8,1 MWmed
EOL.CV.CE.031814-0.01	Itarema IX	386225,2	0,0	386225,2	35064,0	11,0	13,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	83,45	Redução de GF para 11 MWmed
EOL.CV.CE.031482-0.01	Itarema V	366600,6	0,0	366600,6	43824,0	8,4	9,1	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	91,93	GF mantida de 9,1 MWmed
EOL.CV.CE.031815-9.01	Itarema VI	330172,1	0,0	330172,1	35064,0	9,4	11,0	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	85,60	Redução de GF para 9,4 MWmed
EOL.CV.CE.031816-7.01	Itarema VII	275074,5	0,0	275074,5	35064,0	7,8	9,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	82,58	Redução de GF para 7,8 MWmed
EOL.CV.CE.031817-5.01	Itarema VIII	294534,8	0,0	294534,8	35064,0	8,4	10,2	PRT - SPE/MME Nº 142, de 21/05/2014	82,35	Redução de GF para 8,4 MWmed
EOL.CV.CE.030907-9.01	Jandaia I	64754,1	309096,0	373850,1	35040,0	10,7	10,6	PRT - SPE/MME Nº 65, de 19/02/2020	100,65	GF mantida de 10,6 MWmed
EOL.CV.CE.030929-0.01	Jandaia	84515,8	411156,0	495671,8	35040,0	14,1	14,1	PRT - SPE/MME Nº 65, de 19/02/2020	100,33	GF mantida de 14,1 MWmed
EOL.CV.RN.031802-7.01	Jericó	327322,9	91382,4	418705,3	35064,0	11,9	11,4	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	104,75	GF mantida de 11,4 MWmed
EOL.CV.BA.030801-3.01	Joana	670031,9	0,0	670031,9	52608,0	12,7	13,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,34	GF mantida de 13,5 MWmed
EOL.CV.RN.030902-8.02	Junco I	491477,1	0,0	491477,1	43824,0	11,2	13,1	PRT - SPE/MME Nº 41 de 01/12/2011	85,61	Redução de GF para 11,2 MWmed
EOL.CV.RN.030914-1.02	Junco II	489898,6	0,0	489898,6	43824,0	11,2	11,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	94,74	GF mantida de 11,8 MWmed
EOL.CV.RN.030660-6.01	Juremas	339295,9	0,0	339295,9	52608,0	6,4	6,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,72	GF mantida de 6,6 MWmed
EOL.CV.PB.033664-5.01	Lagoa 1	408114,0	163812,0	571926,0	35064,0	16,3	18,7	PRT - SPE/MME Nº 129, de 2/08/2016	87,22	Redução de GF para 16,3 MWmed
EOL.CV.PB.033665-3.01	Lagoa 2	395241,5	153300,0	548541,5	35064,0	15,6	17,5	PRT - SPE/MME Nº 129, de 2/08/2016	89,39	Redução de GF para 15,6 MWmed
EOL.CV.BA.033626-2.01	Laranjeiras III	214328,7	279472,0	493800,7	35040,0	14,1	13,3	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	105,96	Aumento de GF para 14,1 MWmed
EOL.CV.BA.033627-0.01	Laranjeiras IX	227488,0	277971,2	505459,1	35040,0	14,4	13,6	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	106,07	Aumento de GF para 14,4 MWmed
EOL.CV.RN.030661-4.01	Macacos	448999,1	0,0	448999,1	52608,0	8,5	8,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,10	GF mantida de 8,7 MWmed
EOL.CV.RN.031025-5.01	Macambira I	388791,8	0,0	388791,8	35064,0	11,1	10,9	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	101,73	GF mantida de 10,9 MWmed
EOL.CV.RN.031026-3.01	Macambira II	341570,1	0,0	341570,1	35064,0	9,7	9,7	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	100,43	GF mantida de 9,7 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.030768-8.01	Maron	510505,9	0,0	510505,9	43824,0	11,6	12,5	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	93,19	GF mantida de 12,5 MWmed
EOL.CV.RN.030454-9.01	Mel 02	526812,6	0,0	526812,6	61368,0	8,6	8,8	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	97,55	GF mantida de 8,8 MWmed
EOL.CV.RN.030370-4.01	Miassaba 2	491358,9	0,0	491358,9	78888,0	6,2	6,6	PRT - SPE/MME Nº 1 de 20/01/2012	94,37	GF mantida de 6,6 MWmed
EOL.CV.RS.030844-7.01	Minuano I	322247,7	0,0	322247,7	43824,0	7,4	7,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,04	GF mantida de 7,5 MWmed
EOL.CV.RS.030791-2.01	Minuano II	347741,4	0,0	347741,4	43824,0	7,9	8,6	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	92,27	GF mantida de 8,6 MWmed
EOL.CV.RN.030787-4.01	Modelo I	827473,2	0,0	827473,2	52608,0	15,7	15,9	PRT - SPE/MME Nº 27 de 01/08/2011	98,92	GF mantida de 15,9 MWmed
EOL.CV.RN.030788-2.01	Modelo II	655597,7	0,0	655597,7	52608,0	12,5	12,8	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	97,36	GF mantida de 12,8 MWmed
EOL.CV.RN.030889-7.01	Morro dos Ventos II	578432,8	0,0	578432,8	43824,0	13,2	13,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,34	GF mantida de 13,7 MWmed
EOL.CV.CE.030656-8.01	Mundaú	547562,9	0,0	547562,9	52608,0	10,4	10,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,37	GF mantida de 10,8 MWmed
EOL.CV.CE.030930-3.01	Nossa Senhora de Fátima	73194,5	406694,4	479888,9	35040,0	13,7	13,6	PRT - SPE/MME Nº 65, de 19/02/2020	100,70	GF mantida de 13,6 MWmed
EOL.CV.RS.030449-2.01	Osório 3	548241,3	0,0	548241,3	61368,0	8,9	9,3	PRT - SPE/MME Nº 277 de 28/09/2017	96,06	GF mantida de 9,3 MWmed
EOL.CV.CE.032012-9.01	Ouro Verde	363543,7	28512,0	392055,7	35064,0	11,2	13,2	PRT - SPE/MME Nº 261, de 04/08/2015	84,71	Redução de GF para 11,2 MWmed
EOL.CV.RS.028855-1.01	Palmares	9182,9	0,0	9182,9	78888,0	0,1	0,1	PRT - SPE/MME Nº 277 de 28/09/2017	116,40	GF mantida de 0,1 MWmed
EOL.CV.PR.027908-0.01	Palmas	48943,3	0,0	48943,3	113952,0	0,4	0,4	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	107,38	GF mantida de 0,4 MWmed
EOL.CV.BA.031511-7.01	Papagaio	42646,9	117952,8	160599,7	35040,0	4,6	4,9	PRT - SPE/MME Nº 93 de 31/10/2013	93,54	GF mantida de 4,9 MWmed
EOL.CV.PE.030805-6.01	Pau Ferro	702845,1	0,0	702845,1	43848,0	16,0	16,8	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	95,41	GF mantida de 16,8 MWmed
EOL.CV.BA.030443-3.01	Pedra Branca	824058,3	0,0	824058,3	61368,0	13,4	13,8	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	97,31	GF mantida de 13,8 MWmed
EOL.CV.CE.031736-5.01	Pedra Cheirosa 1	374567,3	52548,0	427115,3	35064,0	12,2	14,5	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	84,01	Redução de GF para 12,2 MWmed
EOL.CV.CE.031698-9.01	Pedra Cheirosa 2	338771,1	47112,0	385883,1	35064,0	11,0	13,0	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	84,65	Redução de GF para 11 MWmed
EOL.CV.PE.030806-4.01	Pedra do Gerônimo	778140,8	0,0	778140,8	43848,0	17,7	18,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,93	GF mantida de 18,5 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RN.030671-1.01	Pedra Preta	526146,1	0,0	526146,1	52608,0	10,0	10,3	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	97,10	GF mantida de 10,3 MWmed
EOL.CV.BA.030793-9.01	Pelourinho	515354,5	0,0	515354,5	43824,0	11,8	12,4	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	94,84	GF mantida de 12,4 MWmed
EOL.CV.BA.030776-9.01	Pilões	435463,5	0,0	435463,5	43824,0	9,9	11,4	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	87,16	Redução de GF para 9,9 MWmed
EOL.CV.CE.030926-5.01	Pitombeira	227374,3	248284,8	475659,1	35064,0	13,6	14,8	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	91,66	GF mantida de 14,8 MWmed
EOL.CV.RS.031509-5.01	Pontal 2A	265420,7	0,0	265420,7	35064,0	7,6	7,1	PRT - SPE/MME Nº 93 de 31/10/2013	106,61	Aumento de GF para 7,6 MWmed
EOL.CV.RS.030460-3.01	Pontal 2B	169930,8	0,0	169930,8	43824,0	3,9	4,2	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	92,32	GF mantida de 4,2 MWmed
EOL.CV.RS.030901-0.01	Pontal 3B	351405,4	0,0	351405,4	35064,0	10,0	11,0	PRT - SPE/MME Nº 41 de 01/12/2011	91,11	GF mantida de 11 MWmed
EOL.CV.PI.030827-7.01	Porto das Barcas	452722,0	0,0	452722,0	52608,0	8,6	9,0	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,62	GF mantida de 9 MWmed
EOL.CV.PI.030639-8.01	Porto do Delta	576383,0	0,0	576383,0	35064,0	16,4	17,8	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	92,35	GF mantida de 17,8 MWmed
EOL.CV.PI.030830-7.01	Porto Salgado	394402,1	0,0	394402,1	52608,0	7,5	7,8	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	96,12	GF mantida de 7,8 MWmed
EOL.CV.RS.030469-7.01	REB Cassino I	402739,9	0,0	402739,9	52608,0	7,7	8,1	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,51	GF mantida de 8,1 MWmed
EOL.CV.RS.030477-8.01	REB Cassino II	375629,0	0,0	375629,0	52608,0	7,1	7,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	95,20	GF mantida de 7,5 MWmed
EOL.CV.RS.030468-9.01	REB Cassino III	428112,6	0,0	428112,6	52608,0	8,1	8,6	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,63	GF mantida de 8,6 MWmed
EOL.CV.RN.030515-4.01	Renascença I	780903,3	0,0	780903,3	52608,0	14,8	15,1	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	98,30	GF mantida de 15,1 MWmed
EOL.CV.RN.030516-2.01	Renascença II	762580,4	0,0	762580,4	52608,0	14,5	14,9	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	97,29	GF mantida de 14,9 MWmed
EOL.CV.RN.030527-8.01	Renascença III	700638,5	0,0	700638,5	52608,0	13,3	14,1	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	94,45	GF mantida de 14,1 MWmed
EOL.CV.RN.030551-0.01	Renascença IV	715406,7	0,0	715406,7	52608,0	13,6	14,0	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	97,13	GF mantida de 14 MWmed
EOL.CV.RN.030870-6.01	Riachão I	536237,7	0,0	536237,7	43824,0	12,2	13,6	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	89,97	Redução de GF para 12,2 MWmed
EOL.CV.RN.030871-4.01	Riachão II	429460,2	0,0	429460,2	43824,0	9,8	10,5	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	93,33	GF mantida de 10,5 MWmed
EOL.CV.RN.030874-9.01	Riachão IV	478018,1	0,0	478018,1	43824,0	10,9	12,0	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	90,90	GF mantida de 12 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RN.030872-2.01	Riachão VI	495651,8	0,0	495651,8	43824,0	11,3	12,3	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	91,95	GF mantida de 12,3 MWmed
EOL.CV.RN.030873-0.01	Riachão VII	412266,2	0,0	412266,2	43824,0	9,4	10,5	PRT - SPE/MME Nº 216, de 28/09/2018	89,59	Redução de GF para 9,4 MWmed
EOL.CV.CE.030695-9.01	Ribeirão Eolos	367447,7	0,0	367447,7	52608,0	7,0	7,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,01	GF mantida de 7,2 MWmed
EOL.CV.PI.031275-4.01	Santa Angelina	458134,6	0,0	458134,6	35064,0	13,1	14,1	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	92,66	GF mantida de 14,1 MWmed
EOL.CV.CE.030924-9.01	Santa Catarina	146331,2	161049,6	307380,8	35064,0	8,8	9,6	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	91,32	GF mantida de 9,6 MWmed
EOL.CV.RN.031427-7.01	Santa Mônica	518927,5	0,0	518927,5	35064,0	14,8	15,6	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,87	GF mantida de 15,6 MWmed
EOL.CV.CE.032013-7.01	Santa Mônica I	269851,7	0,0	269851,7	35064,0	7,7	9,0	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	85,51	Redução de GF para 7,7 MWmed
EOL.CV.RN.031425-0.01	Santa Úrsula	559312,4	0,0	559312,4	35064,0	16,0	16,6	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	96,09	GF mantida de 16,6 MWmed
EOL.CV.RN.031810-8.01	Santana I	584224,1	0,0	584224,1	35064,0	16,7	17,3	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	96,31	GF mantida de 17,3 MWmed
EOL.CV.RN.031811-6.01	Santana II	424754,8	0,0	424754,8	35064,0	12,1	13,1	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	92,47	GF mantida de 13,1 MWmed
EOL.CV.CE.030916-8.01	Santo Antônio de Pádua	246823,7	0,0	246823,7	52608,0	4,7	5,7	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	82,31	Redução de GF para 4,7 MWmed
EOL.CV.PE.031761-6.01	Santo Estevão I	287538,4	44432,5	331970,9	35064,0	9,5	12,4	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	76,35	Redução de GF para 9,5 MWmed
EOL.CV.PE.031762-4.01	Santo Estevão II	309160,3	34105,8	343266,1	35064,0	9,8	11,9	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	82,27	Redução de GF para 9,8 MWmed
EOL.CV.PE.031763-2.01	Santo Estevão III	362601,1	0,0	362601,1	35064,0	10,3	14,2	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	72,82	Redução de GF para 10,3 MWmed
EOL.CV.PE.031764-0.01	Santo Estevão V	387217,5	0,0	387217,5	35064,0	11,0	13,6	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	81,20	Redução de GF para 11 MWmed
EOL.CV.CE.035217-9.01	Santo Inácio III	379531,2	108919,7	488450,9	35064,0	13,9	13,6	PRT - SPE/MME Nº 118, de 17 /05/2019	102,43	GF mantida de 13,6 MWmed
EOL.CV.CE.031866-3.01	Santo Inácio IV	306797,7	85992,0	392789,7	35064,0	11,2	10,7	PRT - SPE/MME Nº 118, de 17 /05/2019	104,69	GF mantida de 10,7 MWmed
EOL.CV.RN.031373-4.01	São Benedito	548425,6	0,0	548425,6	35064,0	15,6	16,8	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	93,10	GF mantida de 16,8 MWmed
EOL.CV.RN.033640-8.01	São Bento do Norte I	185021,9	176952,0	361973,9	35064,0	10,3	10,1	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	102,21	GF mantida de 10,1 MWmed
EOL.CV.RN.033642-4.01	São Bento do Norte II	206421,9	189216,0	395637,9	35064,0	11,3	10,8	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	104,48	GF mantida de 10,8 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RN.033643-2.01	São Bento do Norte III	166835,1	200736,0	367571,1	35040,0	10,5	10,2	PRT - SPE/MME Nº 225, de 11/10/2018	102,84	GF mantida de 10,2 MWmed
EOL.CV.CE.030927-3.01	São Clemente	60250,3	297432,0	357682,3	35040,0	10,2	10,2	PRT - SPE/MME Nº 65, de 19/02/2020	100,08	GF mantida de 10,2 MWmed
EOL.CV.CE.030912-5.01	São Cristóvão	545917,1	0,0	545917,1	52608,0	10,4	11,1	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	93,49	GF mantida de 11,1 MWmed
EOL.CV.RN.032215-6.01	São Domingos	444368,8	0,0	444368,8	35064,0	12,7	13,4	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,58	GF mantida de 13,4 MWmed
EOL.CV.RN.037073-8.01	São Fernando 1	70349,9	1210101,9	1280451,8	35040,0	36,5	37,2	PORTARIA Nº 319, DE 25 DE AGOSTO DE 2020	98,23	GF mantida de 37,2 MWmed
EOL.CV.CE.030921-4.01	São Januário	54080,1	290068,8	344148,9	35040,0	9,8	9,7	PRT - SPE/MME Nº 65, de 19/02/2020	101,25	GF mantida de 9,7 MWmed
EOL.CV.CE.030911-7.01	São Jorge	509322,9	0,0	509322,9	52608,0	9,7	10,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	89,64	Redução de GF para 9,7 MWmed
EOL.CV.RN.033644-0.01	São Miguel I	141657,4	169855,2	311512,6	35064,0	8,9	9,3	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	95,53	GF mantida de 9,3 MWmed
EOL.CV.RN.033645-9.01	São Miguel II	142877,1	166202,4	309079,5	35064,0	8,8	9,1	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	96,87	GF mantida de 9,1 MWmed
EOL.CV.RN.033647-5.01	São Miguel III	146975,6	168028,8	315004,4	35064,0	9,0	9,2	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	97,65	GF mantida de 9,2 MWmed
EOL.CV.CE.035219-5.01	São Raimundo	305344,7	90232,3	395577,0	35064,0	11,3	11,2	PRT - SPE/MME Nº 118, de 17/05/2019	100,73	GF mantida de 11,2 MWmed
EOL.CV.PE.031537-0.01	Serra das Vacas I	504765,0	0,0	504765,0	43824,0	11,5	12,2	PRT - SPE/MME Nº 93 de 31/10/2013	94,41	GF mantida de 12,2 MWmed
EOL.CV.PE.031540-0.01	Serra das Vacas II	446365,0	0,0	446365,0	43824,0	10,2	10,7	PRT - SPE/MME Nº 372, de 8/12/2015	95,19	GF mantida de 10,7 MWmed
EOL.CV.PE.031560-5.01	Serra das Vacas III	446529,5	0,0	446529,5	43824,0	10,2	11,5	PRT - SPE/MME Nº 372, de 8/12/2015	88,60	Redução de GF para 10,2 MWmed
EOL.CV.PE.031574-5.01	Serra das Vacas IV	466471,0	0,0	466471,0	43824,0	10,6	11,2	PRT - SPE/MME Nº 372, de 8/12/2015	95,04	GF mantida de 11,2 MWmed
EOL.CV.BA.030802-1.01	Serra do Espinhaço	438139,4	0,0	438139,4	43824,0	10,0	10,6	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	94,32	GF mantida de 10,6 MWmed
EOL.CV.BA.035222-5.01	Serra do Fogo	5100,9	512647,2	517748,1	35040,0	14,8	14,9	PRT - SPE/MME Nº 311, DE 17/10/2019	99,17	GF mantida de 14,9 MWmed
EOL.CV.BA.035229-2.01	Serra do Vento	16305,0	547405,9	563710,9	35040,0	16,1	16,2	PRT - SPE/MME Nº 313, de 17/10/2019	99,31	GF mantida de 16,2 MWmed
EOL.CV.BA.030455-7.01	Sete Gamelheiras	758510,7	0,0	758510,7	61368,0	12,4	12,6	PRT - SPE/MME Nº 18 de 09/08/2010	98,10	GF mantida de 12,6 MWmed
EOL.CV.PE.030789-0.01	Tacaicó	451490,4	0,0	451490,4	43848,0	10,3	11,1	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	92,76	GF mantida de 11,1 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.031606-7.01	Tamanduá Mirim 2	48943,0	183638,4	232581,4	35040,0	6,6	7,4	PRT - SPE/MME Nº 335, de 10/11/2017	89,70	Redução de GF para 6,6 MWmed
EOL.CV.RN.030898-6.01	Terral	725100,8	0,0	725100,8	43824,0	16,5	17,5	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	94,55	GF mantida de 17,5 MWmed
EOL.CV.PI.031666-0.01	Testa Branca I	436184,6	0,0	436184,6	35064,0	12,4	12,9	PRT - SPE/MME nº 8, de 06/01/2017	96,43	GF mantida de 12,9 MWmed
EOL.CV.PI.033479-0.01	Testa Branca III	400877,0	0,0	400877,0	35064,0	11,4	11,7	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	97,72	GF mantida de 11,7 MWmed
EOL.CV.CE.030662-2.01	Trairi	676899,7	0,0	676899,7	61368,0	11,0	11,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,76	GF mantida de 11,4 MWmed
EOL.CV.SC.032016-1.01	Tubarão	13238,3	0,0	13238,3	43824,0	0,3	0,3	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	100,69	GF mantida de 0,3 MWmed
EOL.CV.CE.030918-4.01	Ubatuba	96725,7	100656,0	197381,7	35064,0	5,6	6,0	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	93,82	GF mantida de 6 MWmed
EOL.CV.BA.035233-0.01	Umburana de Cheiro	2921,3	572079,8	575001,1	35040,0	16,4	16,6	PRT - SPE/MME Nº 312, de 17/10/2019	98,85	GF mantida de 16,6 MWmed
EOL.CV.BA.031738-1.01	Umburanas 01	225958,0	325814,4	551772,4	35040,0	15,7	16,2	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	97,20	GF mantida de 16,2 MWmed
EOL.CV.BA.031740-3.01	Umburanas 02	198823,8	333859,2	532683,0	35040,0	15,2	16,6	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	91,58	GF mantida de 16,6 MWmed
EOL.CV.BA.031741-1.01	Umburanas 03	165507,6	223243,2	388750,8	35040,0	11,1	11,1	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	99,95	GF mantida de 11,1 MWmed
EOL.CV.BA.031737-3.01	Umburanas 05	165069,4	201801,6	366871,0	35040,0	10,5	10,5	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	99,71	GF mantida de 10,5 MWmed
EOL.CV.BA.031796-9.01	Umburanas 06	195507,5	255615,4	451122,9	35040,0	12,9	13,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	96,80	GF mantida de 13,3 MWmed
EOL.CV.BA.031832-9.01	Umburanas 08	235188,5	283557,1	518745,6	35064,0	14,8	15,4	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	96,07	GF mantida de 15,4 MWmed
EOL.CV.BA.031743-8.01	Umburanas 09	141641,3	194113,9	335755,2	35040,0	9,6	10,1	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	94,87	GF mantida de 10,1 MWmed
EOL.CV.BA.031742-0.01	Umburanas 10	164200,6	228708,5	392909,0	35040,0	11,2	11,9	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	94,23	GF mantida de 11,9 MWmed
EOL.CV.BA.031744-6.01	Umburanas 11	120715,5	150985,0	271700,4	35064,0	7,7	8,2	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	94,50	GF mantida de 8,2 MWmed
EOL.CV.BA.031752-7.01	Umburanas 13	136257,2	209489,3	345746,4	35040,0	9,9	10,9	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	90,52	GF mantida de 10,9 MWmed
EOL.CV.BA.031754-3.01	Umburanas 15	158328,1	227265,6	385593,7	35040,0	11,0	11,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	97,38	GF mantida de 11,3 MWmed
EOL.CV.BA.031755-1.01	Umburanas 16	232446,3	296446,1	528892,4	35064,0	15,1	16,1	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	93,69	GF mantida de 16,1 MWmed



CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.BA.033634-3.01	Umburanas 17	220072,6	242911,2	462983,8	35064,0	13,2	13,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	99,28	GF mantida de 13,3 MWmed
EOL.CV.BA.031756-0.01	Umburanas 18	61973,9	92252,2	154226,1	35040,0	4,4	4,8	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	91,70	GF mantida de 4,8 MWmed
EOL.CV.BA.033635-1.01	Umburanas 19	211995,2	242911,2	454906,4	35064,0	13,0	13,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	97,55	GF mantida de 13,3 MWmed
EOL.CV.BA.033636-0.01	Umburanas 21	190200,2	220752,0	410952,2	35064,0	11,7	12,6	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	93,02	GF mantida de 12,6 MWmed
EOL.CV.BA.033637-8.01	Umburanas 23	141586,1	159062,4	300648,5	35040,0	8,6	8,4	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	102,14	GF mantida de 8,4 MWmed
EOL.CV.BA.033639-4.01	Umburanas 25	144554,8	176104,8	320659,6	35040,0	9,2	9,3	PRT - SPE/MME Nº 94, de 8/04/2019	98,40	GF mantida de 9,3 MWmed
EOL.CV.RN.031826-4.01	Umbuzeiros	336584,3	121094,4	457678,7	35064,0	13,1	11,9	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6/07/2017	109,69	Aumento de GF para 13,1 MWmed
EOL.CV.RN.030562-6.01	União dos Ventos 1	489776,7	0,0	489776,7	52608,0	9,3	10,2	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,27	GF mantida de 10,2 MWmed
EOL.CV.RN.030571-5.01	União dos Ventos 10	325716,4	0,0	325716,4	52608,0	6,2	6,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,25	GF mantida de 6,5 MWmed
EOL.CV.RN.031645-8.01	União dos Ventos 12	362417,8	135458,7	497876,4	35064,0	14,2	14,3	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	99,29	GF mantida de 14,3 MWmed
EOL.CV.RN.031697-0.01	União dos Ventos 13	253611,6	90228,0	343839,6	35064,0	9,8	10,3	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	95,20	GF mantida de 10,3 MWmed
EOL.CV.RN.031643-1.01	União dos Ventos 14	282305,2	98988,0	381293,2	35064,0	10,9	11,3	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	96,23	GF mantida de 11,3 MWmed
EOL.CV.RN.031642-3.01	União dos Ventos 15	165451,2	421951,7	587403,0	35040,0	16,8	16,5	PRT - SPE/MME Nº 30, de 10/01/2020	101,60	GF mantida de 16,5 MWmed
EOL.CV.RN.031652-0.01	União dos Ventos 16	142686,7	375921,8	518608,5	35040,0	14,8	14,7	PRT - SPE/MME Nº 30, de 10/01/2020	100,68	GF mantida de 14,7 MWmed
EOL.CV.RN.030563-4.01	União dos Ventos 2	507490,4	0,0	507490,4	52608,0	9,6	10,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,87	GF mantida de 10,5 MWmed
EOL.CV.RN.030564-2.01	União dos Ventos 3	520964,2	0,0	520964,2	52608,0	9,9	10,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,14	GF mantida de 10,3 MWmed
EOL.CV.RN.030565-0.01	União dos Ventos 4	231846,4	0,0	231846,4	52608,0	4,4	4,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,93	GF mantida de 4,5 MWmed
EOL.CV.RN.030566-9.01	União dos Ventos 5	554686,5	0,0	554686,5	52608,0	10,5	11,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,68	GF mantida de 11,5 MWmed
EOL.CV.RN.030567-7.01	União dos Ventos 6	282578,3	0,0	282578,3	52608,0	5,4	5,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,04	GF mantida de 5,9 MWmed
EOL.CV.RN.030568-5.01	União dos Ventos 7	355394,8	0,0	355394,8	52608,0	6,8	6,9	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,91	GF mantida de 6,9 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RN.030569-3.01	União dos Ventos 8	373473,4	0,0	373473,4	52608,0	7,1	7,9	PRT - SPE/MME Nº 69, de 15/04/2016	89,86	Redução de GF para 7,1 MWmed
EOL.CV.RN.030570-7.01	União dos Ventos 9	259513,2	0,0	259513,2	52608,0	4,9	5,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	94,86	GF mantida de 5,2 MWmed
EOL.CV.CE.030595-2.01	Vento Formoso	148826,4	342937,5	491763,9	35040,0	14,0	14,6	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	96,13	GF mantida de 14,6 MWmed
EOL.CV.BA.030944-3.01	Ventos da Andorinha	745347,3	0,0	745347,3	43824,0	17,0	17,9	PRT - SPE/MME Nº 245, de 15/12/2016	95,02	GF mantida de 17,9 MWmed
EOL.CV.BA.031758-6.01	Ventos da Bahia 2	398536,9	82055,0	480591,9	35064,0	13,7	14,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	97,90	GF mantida de 14 MWmed
EOL.CV.BA.031770-5.01	Ventos da Bahia 4	176215,1	35211,6	211426,7	35064,0	6,0	6,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	100,50	GF mantida de 6 MWmed
EOL.CV.BA.031771-3.01	Ventos da Bahia 8	405127,1	80150,2	485277,3	35064,0	13,8	13,7	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	101,02	GF mantida de 13,7 MWmed
EOL.CV.BA.033648-3.01	Ventos da Santa Dulce	401074,1	257400,0	658474,1	35064,0	18,8	17,8	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	105,50	Aumento de GF para 18,8 MWmed
EOL.CV.BA.033649-1.01	Ventos da Santa Esperança	397305,2	257400,0	654705,2	35064,0	18,7	17,8	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	104,90	GF mantida de 17,8 MWmed
EOL.CV.BA.030943-5.01	Ventos de Campo Formoso I	655337,3	0,0	655337,3	43824,0	15,0	16,9	PRT - SPE/MME Nº 245, de 15/12/2016	88,48	Redução de GF para 15 MWmed
EOL.CV.BA.031010-7.01	Ventos de Campo Formoso II	750582,6	0,0	750582,6	43824,0	17,1	17,8	PRT - SPE/MME Nº 245, de 15/12/2016	96,22	GF mantida de 17,8 MWmed
EOL.CV.BA.031563-0.01	Ventos de Guarás I	610871,7	0,0	610871,7	35064,0	17,4	17,0	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	102,48	GF mantida de 17 MWmed
EOL.CV.CE.030925-7.01	Ventos de Horizonte	125244,4	145951,2	271195,6	35064,0	7,7	8,7	PRT - SPE/MME Nº 94, de 6/7/2016	88,90	Redução de GF para 7,7 MWmed
EOL.CV.BA.030945-1.01	Ventos de Morrinhos	712964,9	0,0	712964,9	43824,0	16,3	17,1	PRT - SPE/MME Nº 245, de 15/12/2016	95,14	GF mantida de 17,1 MWmed
EOL.CV.PI.031270-3.01	Ventos de Santa Edwiges	419539,6	98000,0	517539,6	35064,0	14,8	12,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	118,08	Aumento de GF para 14,8 MWmed
EOL.CV.PI.031273-8.01	Ventos de Santa Fátima	424810,4	103000,0	527810,4	35064,0	15,1	13,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	112,33	Aumento de GF para 15,1 MWmed
EOL.CV.PI.031581-8.01	Ventos de Santa Joana I	578154,5	0,0	578154,5	43824,0	13,2	15,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	87,95	Redução de GF para 13,2 MWmed
EOL.CV.PI.031580-0.01	Ventos de Santa Joana III	378026,4	0,0	378026,4	35064,0	10,8	13,4	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	80,46	Redução de GF para 10,8 MWmed
EOL.CV.PI.031520-6.01	Ventos de Santa Joana IV	567557,5	0,0	567557,5	43824,0	13,0	14,2	PRT - SPE/MME Nº 93 de 31/10/2013	91,20	GF mantida de 14,2 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.PI.031538-9.01	Ventos de Santa Joana V	581934,4	0,0	581934,4	43824,0	13,3	14,1	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	94,18	GF mantida de 14,1 MWmed
EOL.CV.PI.031597-4.01	Ventos de Santa Joana VII	589892,0	0,0	589892,0	43824,0	13,5	14,9	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	90,34	GF mantida de 14,9 MWmed
EOL.CV.PI.031276-2.01	Ventos de Santa Regina	403903,4	97000,0	500903,4	35064,0	14,3	12,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	113,38	Aumento de GF para 14,3 MWmed
EOL.CV.PI.031271-1.01	Ventos de Santo Adriano	138440,6	38500,0	176940,6	35064,0	5,0	4,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	107,37	Aumento de GF para 5 MWmed
EOL.CV.PI.031272-0.01	Ventos de Santo Albano	408678,8	102000,0	510678,8	35064,0	14,6	13,2	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	110,33	Aumento de GF para 14,6 MWmed
EOL.CV.PI.031746-2.02	Ventos de Santo Augusto I	241684,7	6537,9	248222,6	35064,0	7,1	9,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	78,66	Redução de GF para 7,1 MWmed
EOL.CV.PI.031747-0.02	Ventos de Santo Augusto II	393914,3	0,0	393914,3	35064,0	11,2	14,1	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	79,67	Redução de GF para 11,2 MWmed
EOL.CV.PI.031662-8.01	Ventos de Santo Augusto III	501207,2	0,0	501207,2	43824,0	11,4	12,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	92,98	GF mantida de 12,3 MWmed
EOL.CV.PI.031603-2.01	Ventos de Santo Augusto IV	459179,5	0,0	459179,5	35064,0	13,1	15,5	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	84,49	Redução de GF para 13,1 MWmed
EOL.CV.PI.031661-0.01	Ventos de Santo Augusto V	472956,8	0,0	472956,8	43824,0	10,8	11,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	93,04	GF mantida de 11,6 MWmed
EOL.CV.PI.031766-7.01	Ventos de Santo Augusto VI	399019,9	22311,5	421331,4	35064,0	12,0	16,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	75,10	Redução de GF para 12 MWmed
EOL.CV.PI.031749-7.01	Ventos de Santo Augusto VII	252166,8	12769,6	264936,4	35064,0	7,6	9,4	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	80,38	Redução de GF para 7,6 MWmed
EOL.CV.PI.031767-5.01	Ventos de Santo Augusto VIII	256282,9	0,0	256282,9	35064,0	7,3	9,0	PRT - SPE/MME Nº 112, de 14/07/2016	81,21	Redução de GF para 7,3 MWmed
EOL.CV.RN.031372-6.01	Ventos de Santo Dimas	580696,5	0,0	580696,5	35064,0	16,6	17,2	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	96,29	GF mantida de 17,2 MWmed
EOL.CV.BA.032884-7.01	Ventos de São Abraão	442761,5	280176,0	722937,5	35064,0	20,6	20,4	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	101,07	GF mantida de 20,4 MWmed
EOL.CV.PE.031818-3.01	Ventos de São Clemente 1	166645,0	401654,4	568299,4	35040,0	16,2	17,2	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	94,29	GF mantida de 17,2 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.PE.031819-1.01	Ventos de São Clemente 2	167261,2	361956,0	529217,2	35040,0	15,1	15,5	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	97,44	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.PE.031820-5.01	Ventos de São Clemente 3	183683,3	354950,4	538633,7	35040,0	15,4	15,2	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	101,13	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.PE.031821-3.01	Ventos de São Clemente 4	181118,9	366626,4	547745,3	35040,0	15,6	15,7	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	99,57	GF mantida de 15,7 MWmed
EOL.CV.PE.031822-1.01	Ventos de São Clemente 5	187903,3	434347,2	622250,5	35040,0	17,8	18,6	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	95,47	GF mantida de 18,6 MWmed
EOL.CV.PE.031823-0.01	Ventos de São Clemente 6	153505,2	354950,4	508455,6	35040,0	14,5	15,2	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	95,47	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.PE.031824-8.01	Ventos de São Clemente 7	150885,0	303576,0	454461,0	35040,0	13,0	13,0	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	99,77	GF mantida de 13 MWmed
EOL.CV.PE.031825-6.01	Ventos de São Clemente 8	115263,9	273218,4	388482,3	35040,0	11,1	11,7	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	94,76	GF mantida de 11,7 MWmed
EOL.CV.RN.031412-9.01	Ventos de São Martinho	279515,5	0,0	279515,5	35064,0	8,0	8,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	93,78	GF mantida de 8,5 MWmed
EOL.CV.RN.030514-6.01	Ventos de São Miguel	734571,5	0,0	734571,5	52608,0	14,0	14,5	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	96,30	GF mantida de 14,5 MWmed
EOL.CV.PI.033144-9.01	Ventos de São Vicente 08	394938,9	99590,4	494529,3	35064,0	14,1	15,2	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	92,79	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.PI.033143-0.01	Ventos de São Vicente 09	368623,7	121843,2	490466,9	35064,0	14,0	15,2	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	92,02	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.PI.033136-8.01	Ventos de São Vicente 10	376807,4	110899,2	487706,6	35064,0	13,9	15,2	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	91,51	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.PI.033141-4.01	Ventos de São Vicente 11	379260,4	110130,6	489391,0	35064,0	14,0	15,0	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	93,05	GF mantida de 15 MWmed
EOL.CV.PI.033140-6.01	Ventos de São Vicente 12	409616,8	76217,3	485834,1	35064,0	13,9	15,0	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	92,37	GF mantida de 15 MWmed
EOL.CV.PI.033139-2.01	Ventos de São Vicente 13	406622,1	89466,7	496088,8	35064,0	14,1	15,4	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	91,87	GF mantida de 15,4 MWmed
EOL.CV.PI.033138-4.01	Ventos de São Vicente 14	438785,9	77846,4	516632,3	35064,0	14,7	15,3	PRT - SPE/MME Nº 192, de 6 /07/2017	96,30	GF mantida de 15,3 MWmed
EOL.CV.PI.033667-0.01	Ventos de São Virgílio 02	312384,2	146292,0	458676,2	35064,0	13,1	16,7	PRT - SPE/MME Nº 129, de 2/08/2016	78,33	Redução de GF para 13,1 MWmed
EOL.CV.CE.030585-5.01	Ventos de Tianguá	157662,5	359912,9	517575,4	35040,0	14,8	15,2	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	97,18	GF mantida de 15,2 MWmed
EOL.CV.CE.030584-7.01	Ventos de Tianguá Norte	144704,1	364778,3	509482,5	35040,0	14,5	15,5	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	93,81	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.CE.030582-0.01	Ventos do Morro do Chapéu	139230,2	331004,9	470235,1	35040,0	13,4	14,1	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	95,18	GF mantida de 14,1 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.CE.030596-0.01	Ventos do Parazinho	140898,8	365080,2	505979,0	35040,0	14,4	15,5	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	93,16	GF mantida de 15,5 MWmed
EOL.CV.BA.033650-5.01	Ventos do São Mário	394279,8	268152,0	662431,8	35064,0	18,9	18,2	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	103,80	GF mantida de 18,2 MWmed
EOL.CV.BA.033652-1.01	Ventos do São Paulo	390710,0	256524,0	647234,0	35064,0	18,5	17,7	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	104,29	GF mantida de 17,7 MWmed
EOL.CV.BA.030946-0.01	Ventos do Sertão	602119,1	0,0	602119,1	43824,0	13,7	14,8	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	92,83	GF mantida de 14,8 MWmed
EOL.CV.PI.031274-6.01	Ventos Santa Bárbara	407952,8	79000,0	486952,8	35064,0	13,9	12,4	PRT - SPE/MME Nº 1089, de 25/11/2021	112,00	Aumento de GF para 13,9 MWmed
EOL.CV.RS.031561-3.01	Verace 24	336795,6	0,0	336795,6	43824,0	7,7	8,6	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	89,36	Redução de GF para 7,7 MWmed
EOL.CV.RS.031541-9.01	Verace 25	116170,8	0,0	116170,8	43824,0	2,7	2,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	98,18	GF mantida de 2,7 MWmed
EOL.CV.RS.031559-1.01	Verace 26	244365,2	0,0	244365,2	43824,0	5,6	6,2	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	89,94	Redução de GF para 5,6 MWmed
EOL.CV.RS.031600-8.01	Verace 27	277287,8	0,0	277287,8	43824,0	6,3	7,0	PRT - SPE/MME Nº 346, de 18/11/2015	90,39	GF mantida de 7 MWmed
EOL.CV.RS.031578-8.01	Verace 28	203041,9	0,0	203041,9	43824,0	4,6	4,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,52	GF mantida de 4,8 MWmed
EOL.CV.RS.031557-5.01	Verace 29	281824,6	0,0	281824,6	43824,0	6,4	6,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	97,44	GF mantida de 6,6 MWmed
EOL.CV.RS.031602-4.01	Verace 30	281128,7	0,0	281128,7	43824,0	6,4	6,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,75	GF mantida de 6,7 MWmed
EOL.CV.RS.031558-3.01	Verace 31	149287,3	0,0	149287,3	43824,0	3,4	3,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	94,63	GF mantida de 3,6 MWmed
EOL.CV.RS.031601-6.01	Verace 34	238118,8	0,0	238118,8	43824,0	5,4	5,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,33	GF mantida de 5,7 MWmed
EOL.CV.RS.031539-7.01	Verace 35	203757,5	0,0	203757,5	43824,0	4,6	4,8	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,86	GF mantida de 4,8 MWmed
EOL.CV.RS.031610-5.01	Verace 36	339901,4	0,0	339901,4	43824,0	7,8	8,0	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	96,95	GF mantida de 8 MWmed
EOL.CV.RS.030745-9.01	Verace I	327415,4	0,0	327415,4	43848,0	7,5	7,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	99,56	GF mantida de 7,5 MWmed
EOL.CV.RS.030742-4.01	Verace II	315953,5	0,0	315953,5	43848,0	7,2	7,2	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	100,08	GF mantida de 7,2 MWmed
EOL.CV.RS.030746-7.01	Verace III	409222,2	0,0	409222,2	43848,0	9,3	9,4	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	99,28	GF mantida de 9,4 MWmed
EOL.CV.RS.030741-6.01	Verace IV	509147,4	0,0	509147,4	43848,0	11,6	11,7	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	99,24	GF mantida de 11,7 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RS.030748-3.01	Verace IX	438696,1	0,0	438696,1	43848,0	10,0	10,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	91,79	GF mantida de 10,9 MWmed
EOL.CV.RS.030829-3.01	Verace V	449727,8	0,0	449727,8	43848,0	10,3	10,9	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	94,10	GF mantida de 10,9 MWmed
EOL.CV.RS.030740-8.01	Verace VI	283404,4	0,0	283404,4	43848,0	6,5	6,5	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	99,44	GF mantida de 6,5 MWmed
EOL.CV.RS.030747-5.01	Verace VII	469161,5	0,0	469161,5	43848,0	10,7	11,4	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	93,86	GF mantida de 11,4 MWmed
EOL.CV.RS.030755-6.01	Verace VIII	385800,4	0,0	385800,4	43848,0	8,8	9,4	PRT - SPE/MME Nº 292, de 27/09/2019	93,60	GF mantida de 9,4 MWmed
EOL.CV.RS.030749-1.01	Verace X	463517,0	0,0	463517,0	43848,0	10,6	10,6	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	99,73	GF mantida de 10,6 MWmed
EOL.CV.RN.031750-0.01	Vila Amazonas V	453761,9	0,0	453761,9	35064,0	12,9	12,8	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	101,10	GF mantida de 12,8 MWmed
EOL.CV.RN.031759-4.01	Vila Pará I	486908,1	0,0	486908,1	35064,0	13,9	13,7	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	101,36	GF mantida de 13,7 MWmed
EOL.CV.RN.031757-8.01	Vila Pará II	448119,2	0,0	448119,2	35064,0	12,8	12,0	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	106,50	Aumento de GF para 12,8 MWmed
EOL.CV.RN.031765-9.01	Vila Pará III	435553,6	0,0	435553,6	35064,0	12,4	11,8	PRT - SPE/MME nº 224, de 14/11/2016	105,27	Aumento de GF para 12,4 MWmed
EOL.CV.RN.036985-3.01	Vila Paraíba II	109550,3	548892,0	658442,3	35040,0	18,8	19,3	PRT - SPE/MME Nº 262, de 10/09/2019	97,36	GF mantida de 19,3 MWmed
EOL.CV.RN.036981-0.01	Vila Paraíba III	106890,8	545292,0	652182,8	35040,0	18,6	18,7	PRT - SPE/MME Nº 262, de 10/09/2019	99,53	GF mantida de 18,7 MWmed
EOL.CV.RN.036975-6.01	Vila Piauí I	96118,9	624134,9	720253,8	35040,0	20,6	20,7	PRT - SPE/MME Nº 162, de 26/06/2019	99,30	GF mantida de 20,7 MWmed
EOL.CV.RN.036973-0.01	Vila Piauí II	78542,8	648226,6	726769,3	35040,0	20,7	20,8	PRT - SPE/MME Nº 162, de 26/06/2019	99,72	GF mantida de 20,8 MWmed
EOL.CV.RN.036979-9.01	Vila Piauí III	116738,5	711452,4	828190,9	35040,0	23,6	23,6	PRT - SPE/MME Nº 162, de 26/06/2019	100,15	GF mantida de 23,6 MWmed
EOL.CV.RN.038141-1.01	Vila Rio Grande do Norte I	86507,5	366461,4	452968,9	35040,0	12,9	13,3	PRT - SPE/MME Nº 98, de 12/04/2019	97,20	GF mantida de 13,3 MWmed
EOL.CV.RN.038140-3.01	Vila Rio Grande do Norte II	133874,6	594402,8	728277,3	35040,0	20,8	21,1	PRT - SPE/MME Nº 98, de 12/04/2019	98,50	GF mantida de 21,1 MWmed
EOL.CV.RN.038142-0.01	Vila Sergipe I	128389,8	618554,6	746944,4	35040,0	21,3	21,5	PRT - SPE/MME Nº 98, de 12/04/2019	99,15	GF mantida de 21,5 MWmed
EOL.CV.RN.038143-8.01	Vila Sergipe II	126505,0	608541,6	735046,7	35040,0	21,0	21,2	PRT - SPE/MME Nº 162, de 26/06/2019	98,95	GF mantida de 21,2 MWmed

CEG	Usina	Geração Verificada registros válidos CCEE (MWh)	Geração (MWh) Registros complementares	Eger (MWh)	Hger (h)	Gmédia (MWmed)	GF vigente (MWmed)	Referência da GF vigente	(Gmédia/GF vigente) x 100 (%) ***	Resultado da Revisão de GF por Geração Verificada
EOL.CV.RN.038144-6.01	Vila Sergipe III	51165,2	267232,8	318398,0	35040,0	9,1	9,1	PRT - SPE/MME Nº 162, de 26/06/2019	99,85	GF mantida de 9,1 MWmed
EOL.CV.CE.002801-0.01	WWP Taíba	40412,1	3048,0	43460,1	35064,0	1,2	1,3	PRT - SPE/MME Nº 360, de 30/09/2020	95,34	GF mantida de 1,3 MWmed
EOL.CV.RS.031302-5.01	Xangri-Lá	90067,0	270684,0	360751,0	35040,0	10,3	10,3	PRT - SPE/MME Nº 289 de 31/07/2020	99,96	GF mantida de 10,3 MWmed

Obs.: “\*\*\*” – As usinas Palmas e Palmares apresentaram GMédia 10% superior às suas respectivas garantias físicas vigentes. Porém, a revisão não foi possível, pois a diferença observada foi inferior a 0,1MWmédio em cada caso.