



B


A

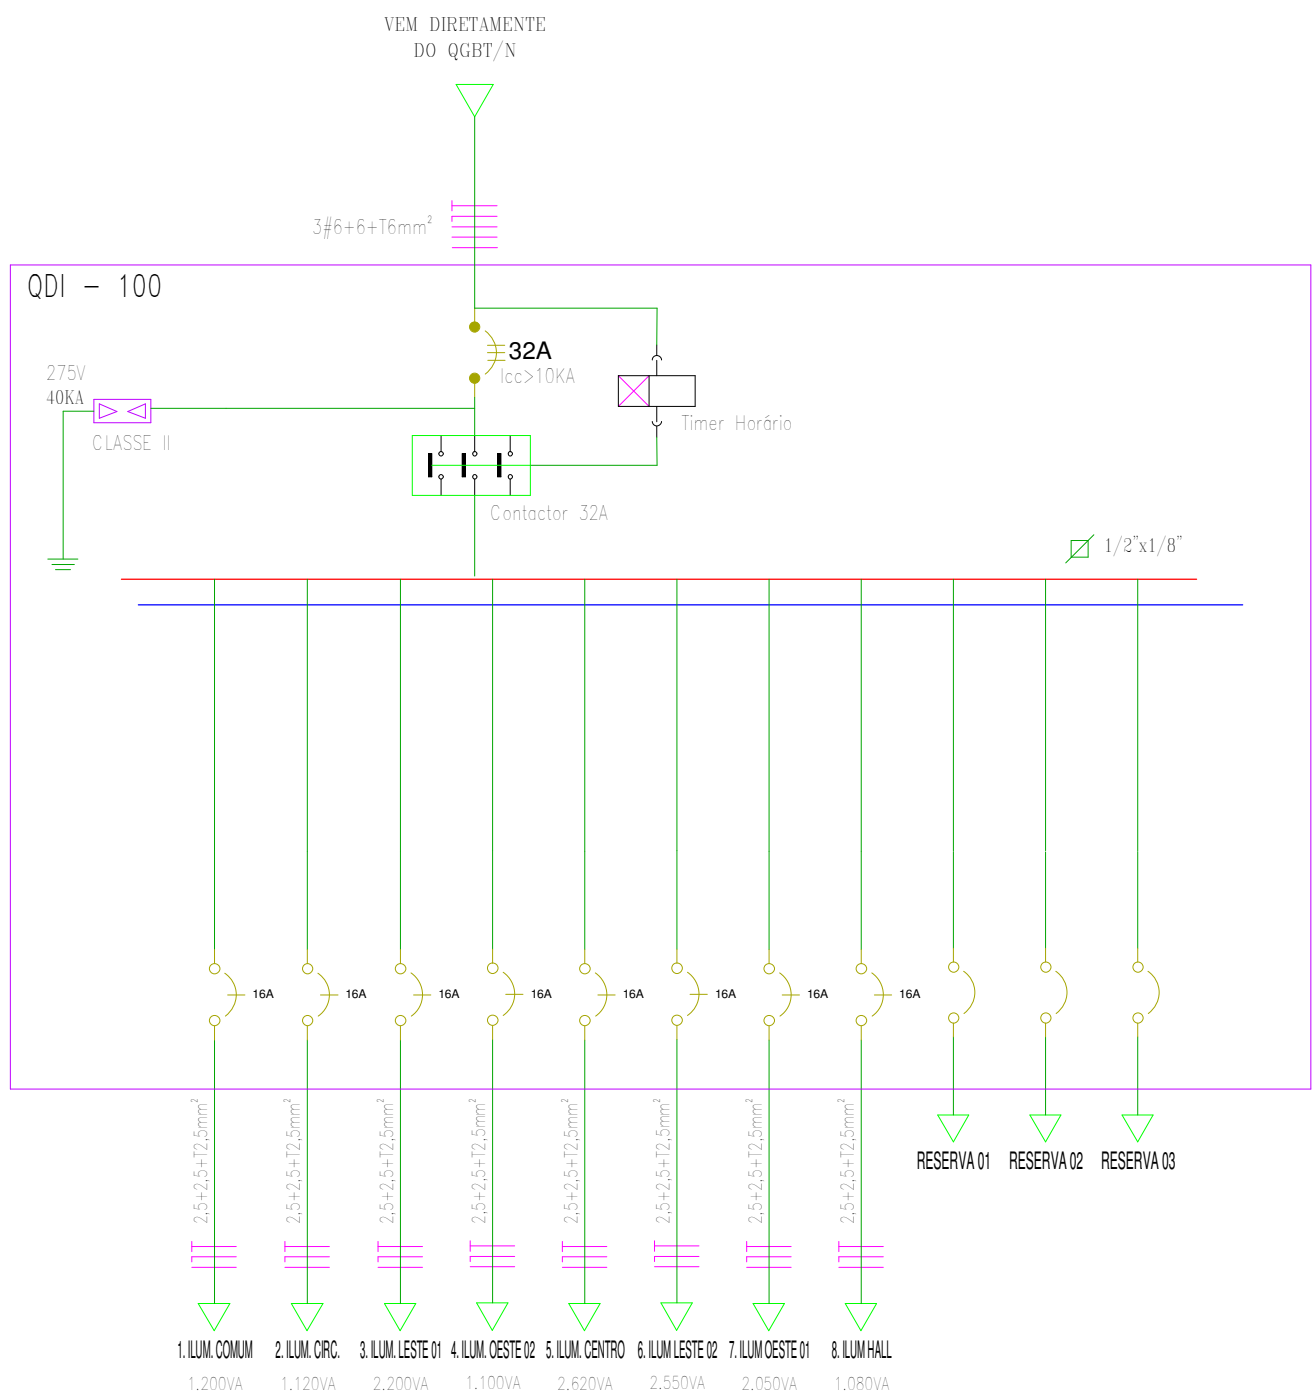


2 **DIAGRAMA QDI-100**
ESC.: sem escala

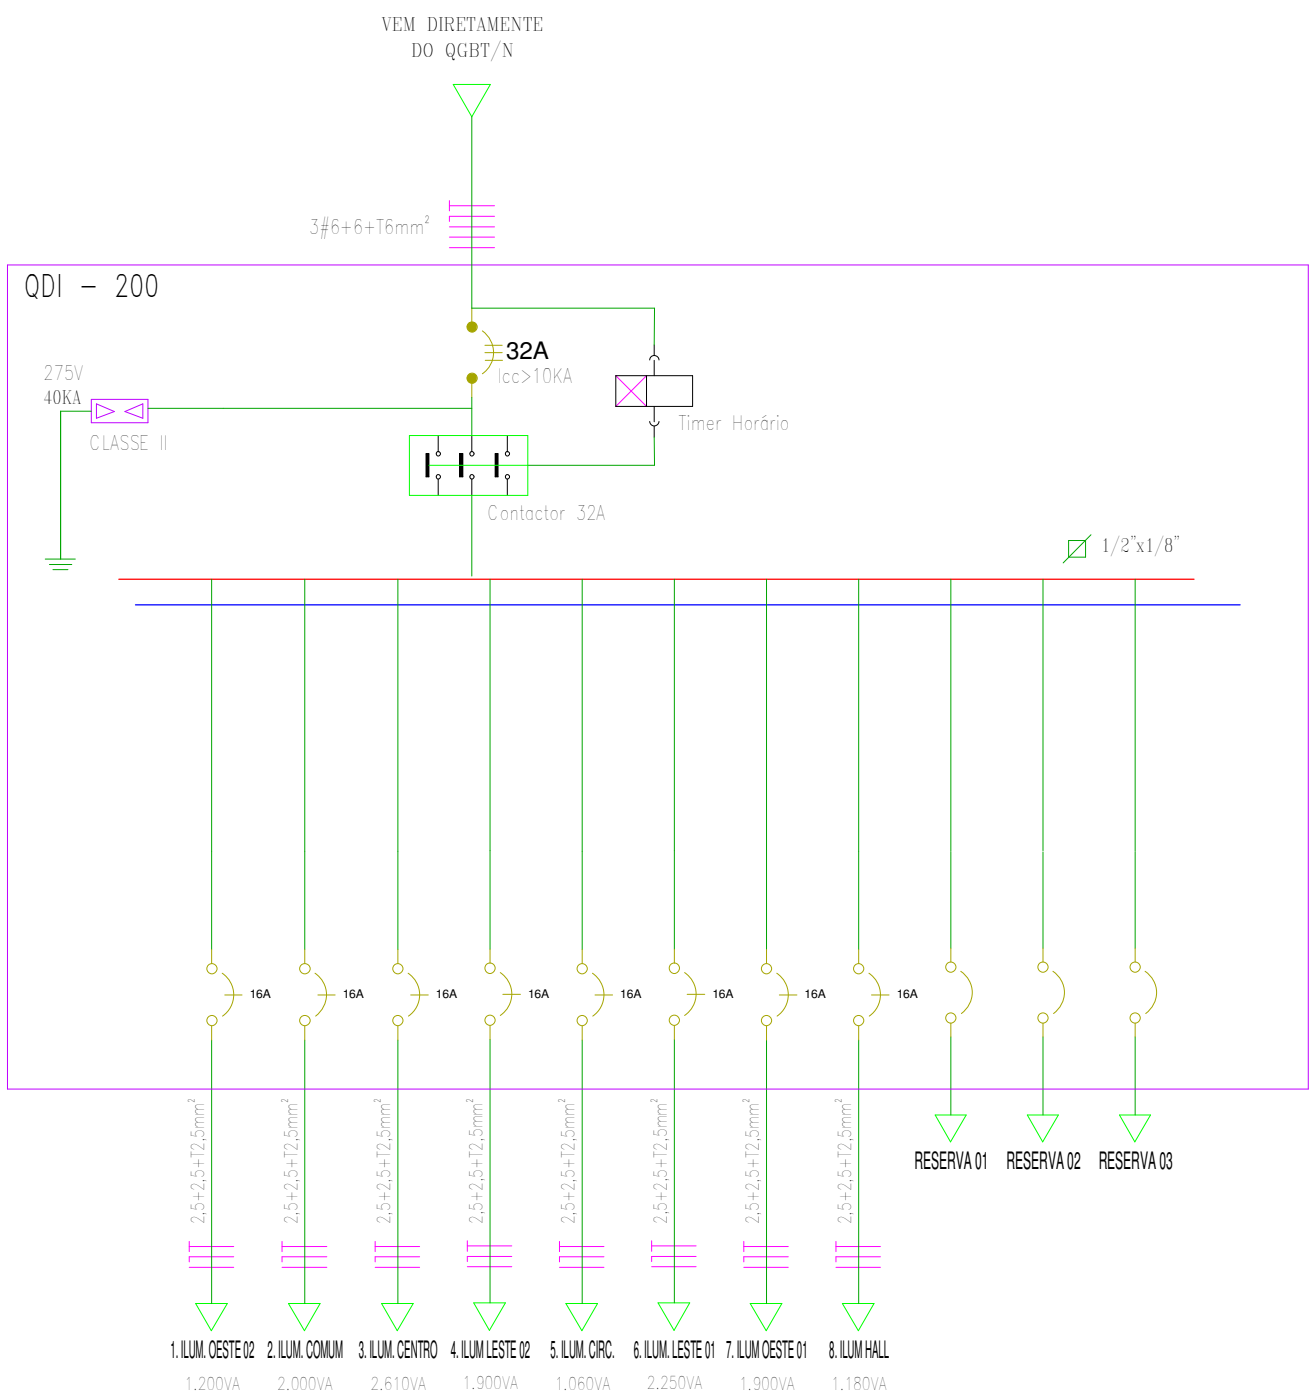

4 **DIAGRAMA QDI-200**
ESC.: sem escala

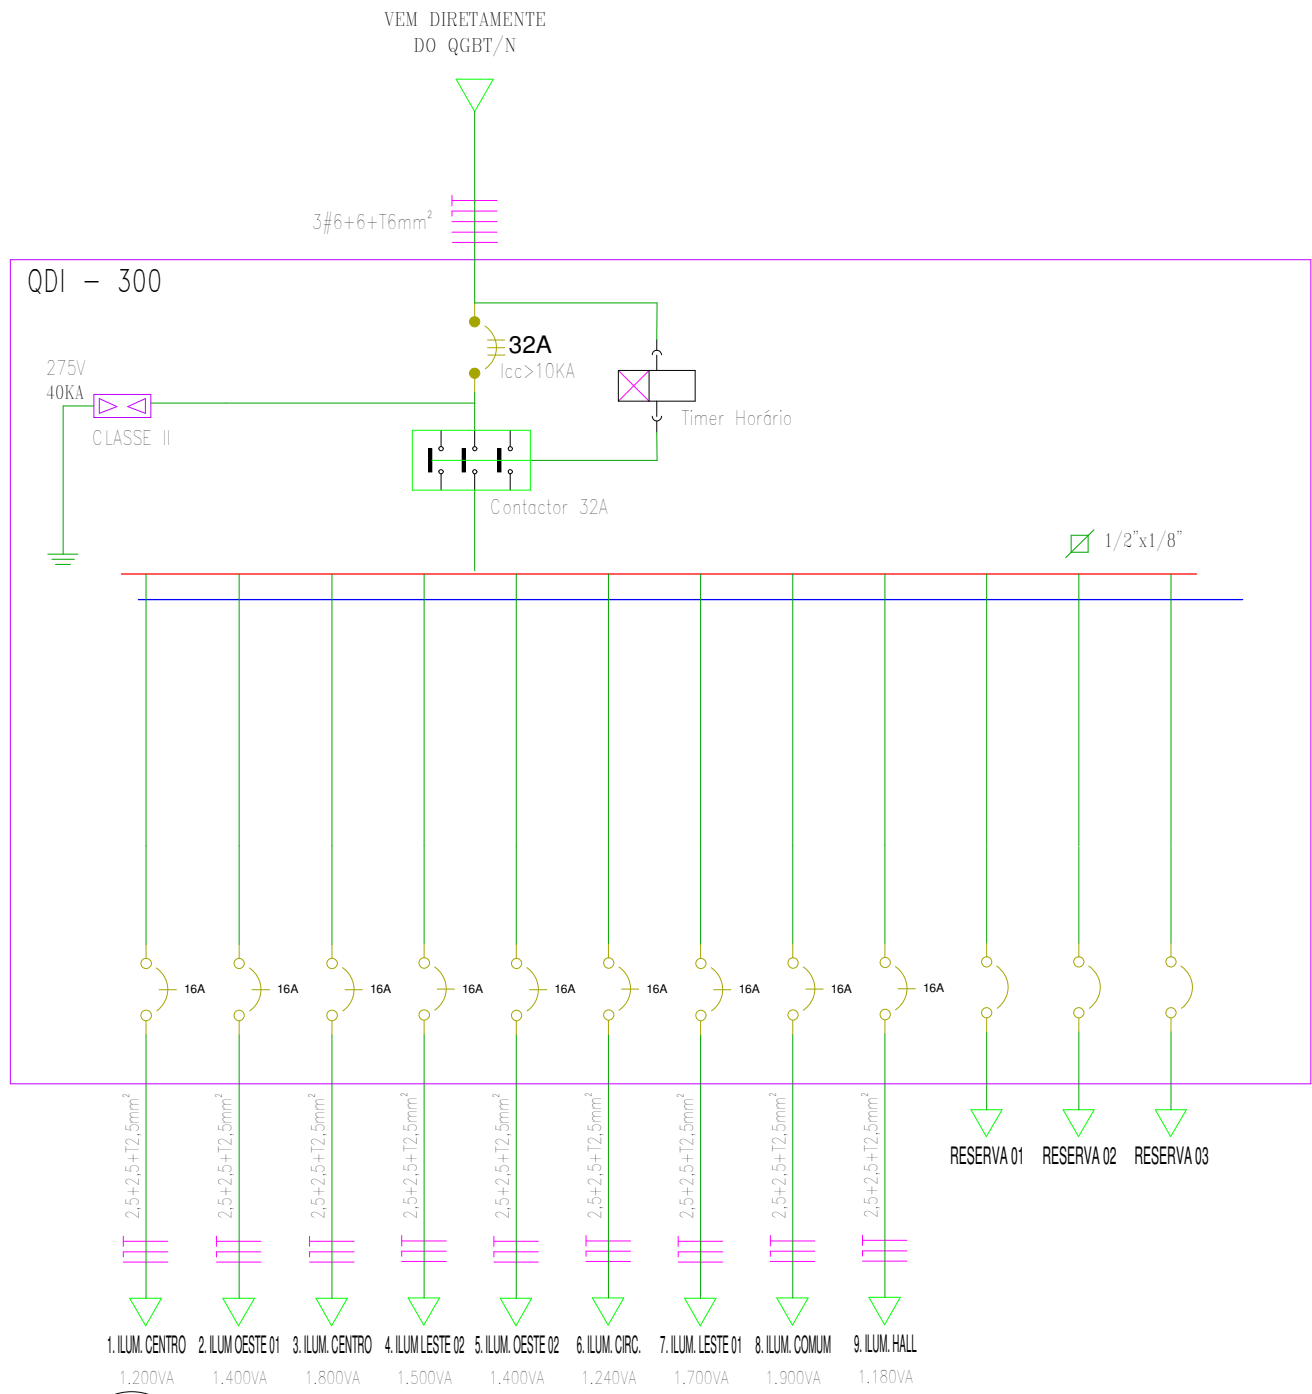


1 **DIAGRAMA QDI-300**
ESC.: sem escala

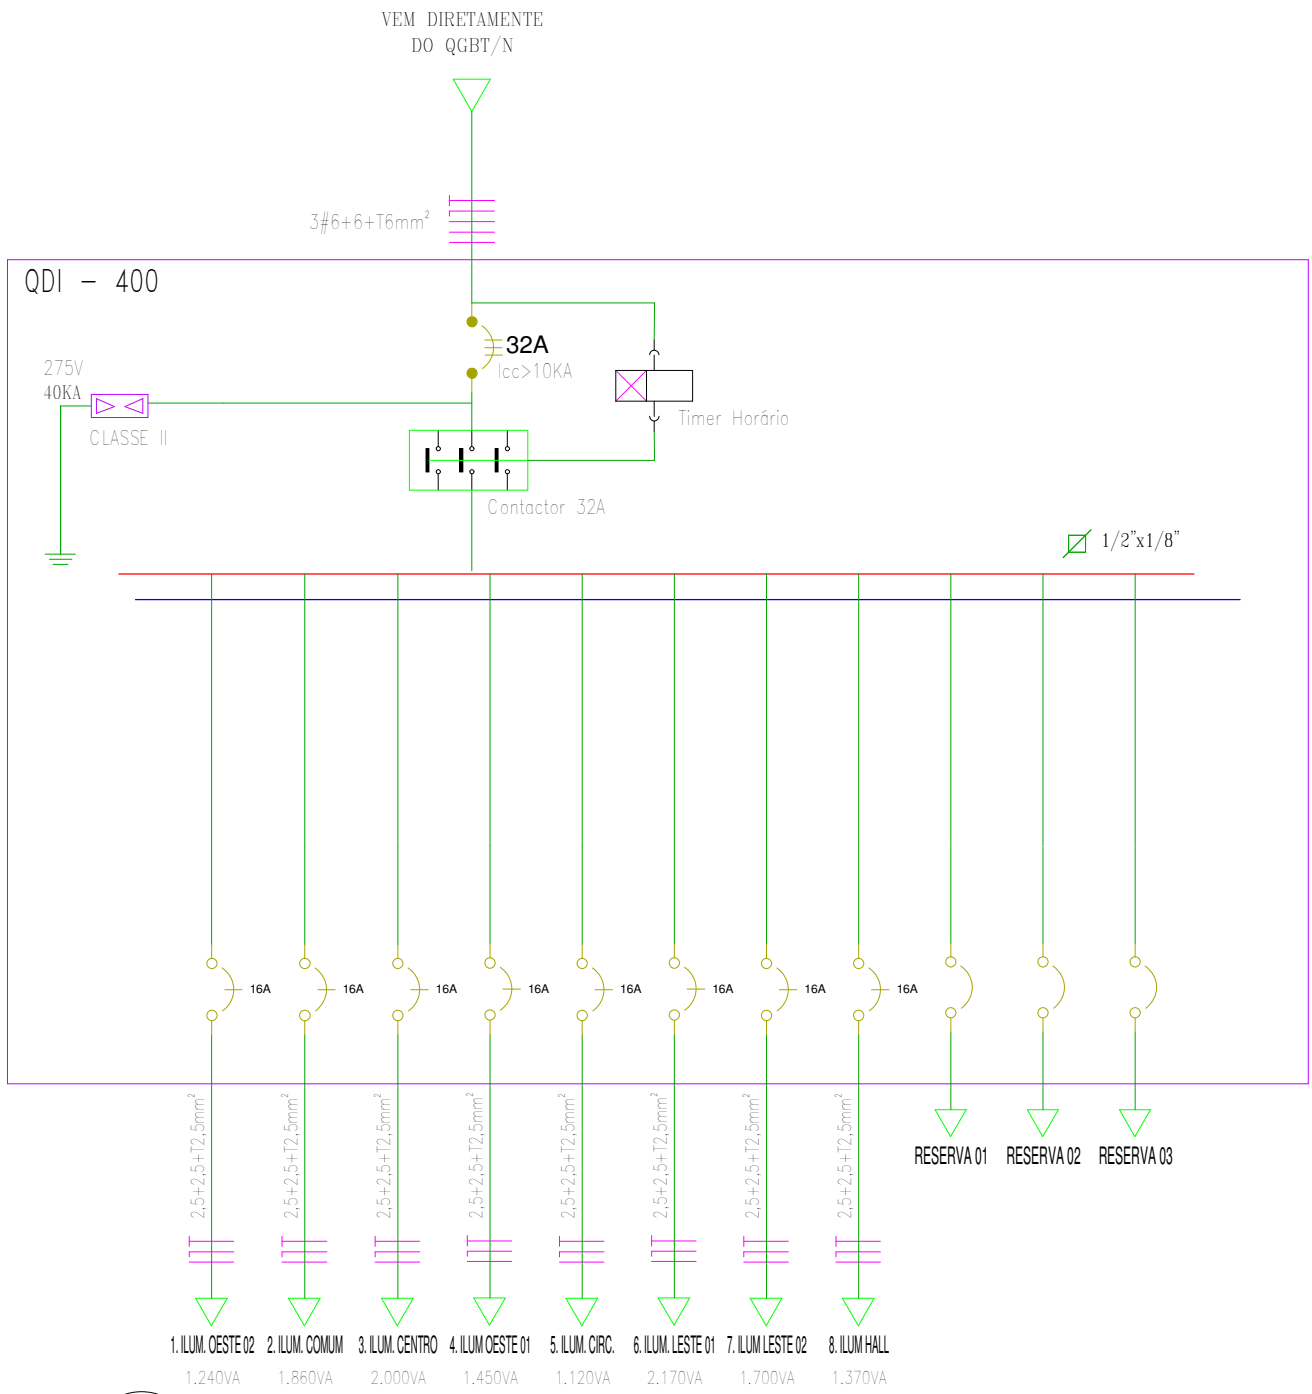

3 **DIAGRAMA QDI-400**
ESC.: sem escala

- CHAVE SECCIONADORA
- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO
- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIFÁSICO
- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOFÁSICO
- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO
- BARRAMENTO EM QUADRO
- INTERTRAVAMENTO
- ATERRAMENTO

Revisões			
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	
11	REVISÃO RELATÓRIO FASE 2	15/05	
12	REVISÃO RELATÓRIO FASE 3	04/09	
<div><div>Receita Federal</div></div> <div><div>Contratada</div><div><div>M D B</div><div>ARQUITETURA</div></div></div>			<div>Grupo</div> <div>06.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS</div> <div>Subgrupo</div> <div>06.01 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</div>
<div>Obra</div> <div>REFORMA E READEQUAÇÃO - ALA "2" ANEXO AO BLOCO "O"</div>			<div>Fase</div> <div>PROJETO BÁSICO</div> <div>Revisão</div> <div>R12</div>
<div>Endereço</div> <div>ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF</div>			<div>Folha</div> <div>RFB-AQ2-PB-06.01 075-DET-DIA-PRO-QDI-R12</div>
<div>Contratada</div> <div>MDB ARQUITETURA</div>			<div>Títulos</div> <div>DIAGRAMA QCI 300</div> <div>DIAGRAMA QCI 100</div> <div>DIAGRAMA QCI 400</div> <div>DIAGRAMA QCI 200</div>
<div>Coordenador</div> <div>ARQ. EXPEDITO DEUSDARA - CAU A17099-2</div>			
<div>Responsável Técnico</div> <div>ARQ. LAIS COSTA - CAU A69552-1</div> <div>ARQ. SÉRGIO FONTES - CAU A48108-4</div> <div>ARQ. ZALDO SOTERO - CAU A44586-0</div>			
			<div>Emissão</div> <div>MAI 2018</div>
			<div>Folha</div> <div>06.01 075 / 530</div>